


| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 1293 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 213 |
| 1.3 | абоненских ВЛ | 200 |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 39 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 5 |
| 4 | Однофазные ввода | 42 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 10 |
| 6 | Трехфазные ввода | 3 |
| 7 | В т.ч. абонентских | 3 |
| 8 | Количество светильников | 14 |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(МТП-оп.1) | 10 | СИП 4х70 |
| 2 | Ф.1(оп.1-7,6-15) | 320 | А-35 |
| 3 | Ф.2(МТП-оп.16,17-38) | 203 | СИП 4х50 |
| 3 | Ф.2(оп.16,18-38) | 760 | А-25 |
| 5 | Ответвления к домам | 780 | А-16, Сип 2х16 |

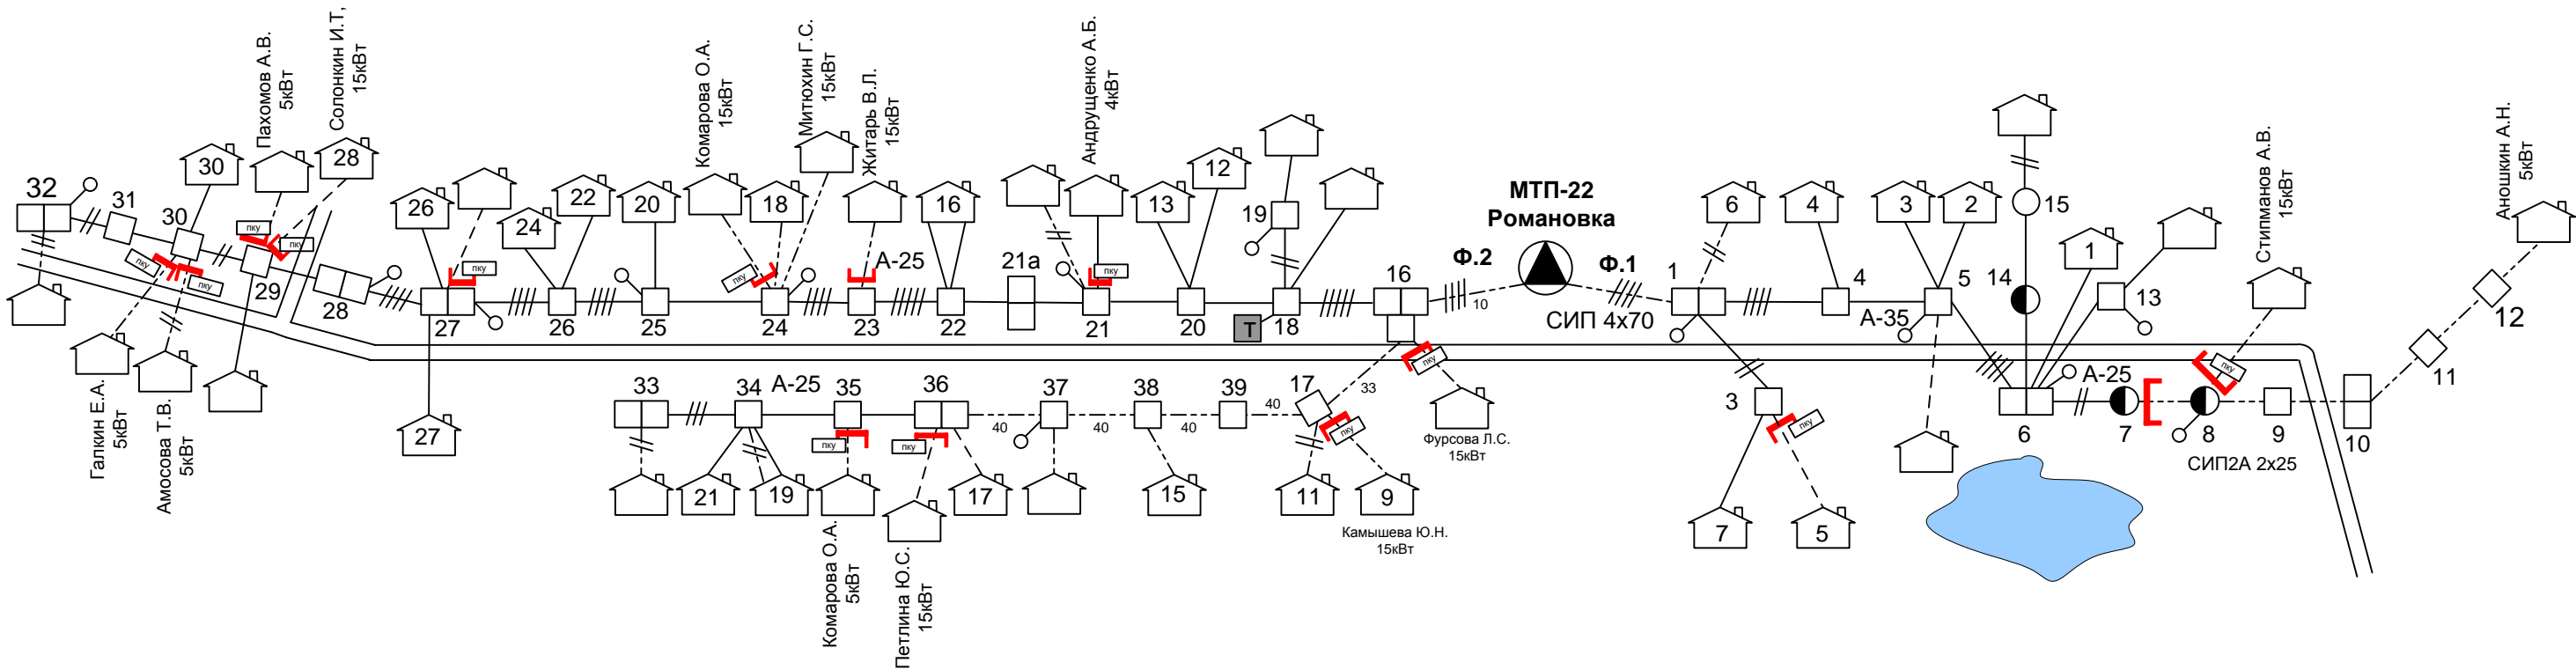

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-22 Романовка СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Лизгунов С.В. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | инженер | Хромова М.Ю. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |