


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,6
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,11
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	65
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	52
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	5

082-9932057

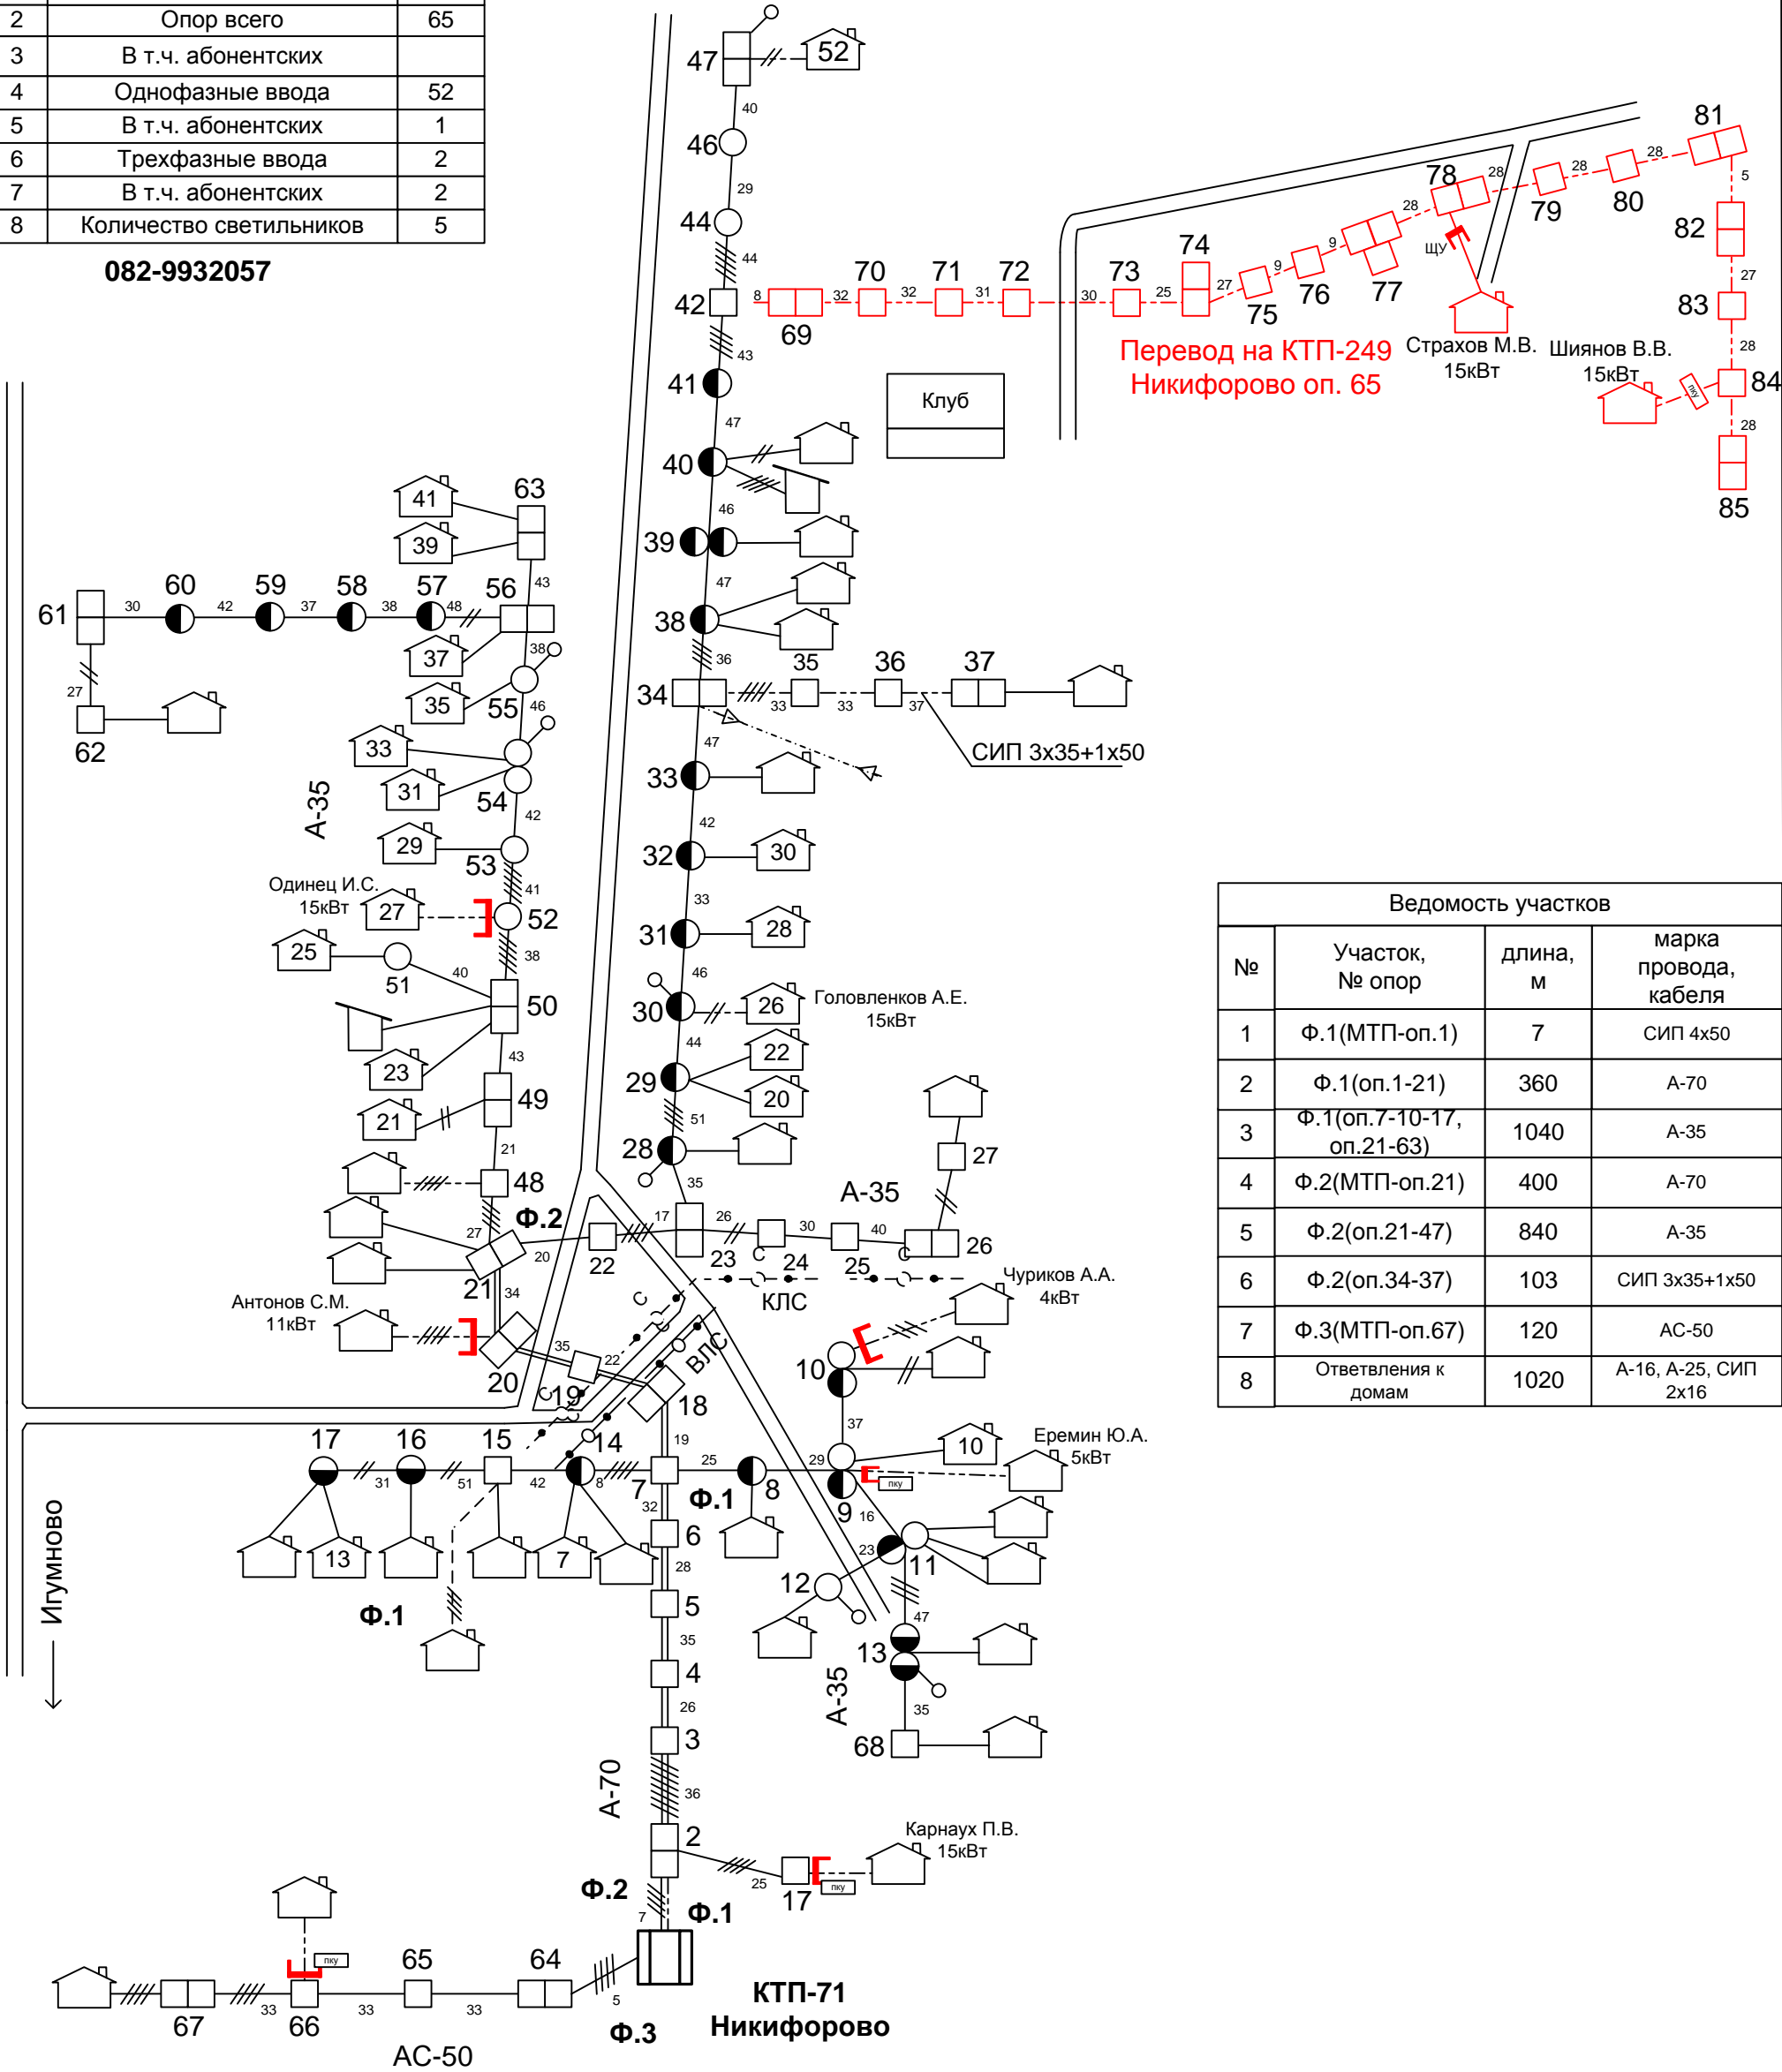

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	7	СИП 4x50
2	Ф.1(оп.1-21)	360	А-70
3	Ф.1(оп.7-10-17, оп.21-63)	1040	А-35
4	Ф.2(МТП-оп.21)	400	А-70
5	Ф.2(оп.21-47)	840	А-35
6	Ф.2(оп.34-37)	103	СИП 3x35+1x50
7	Ф.3(МТП-оп.67)	120	АС-50
8	Ответвления к домам	1020	А-16, А-25, СИП 2x16

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-71 Никифорово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаов С.В.		
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись