Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.с Шипиловский с РП-3
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

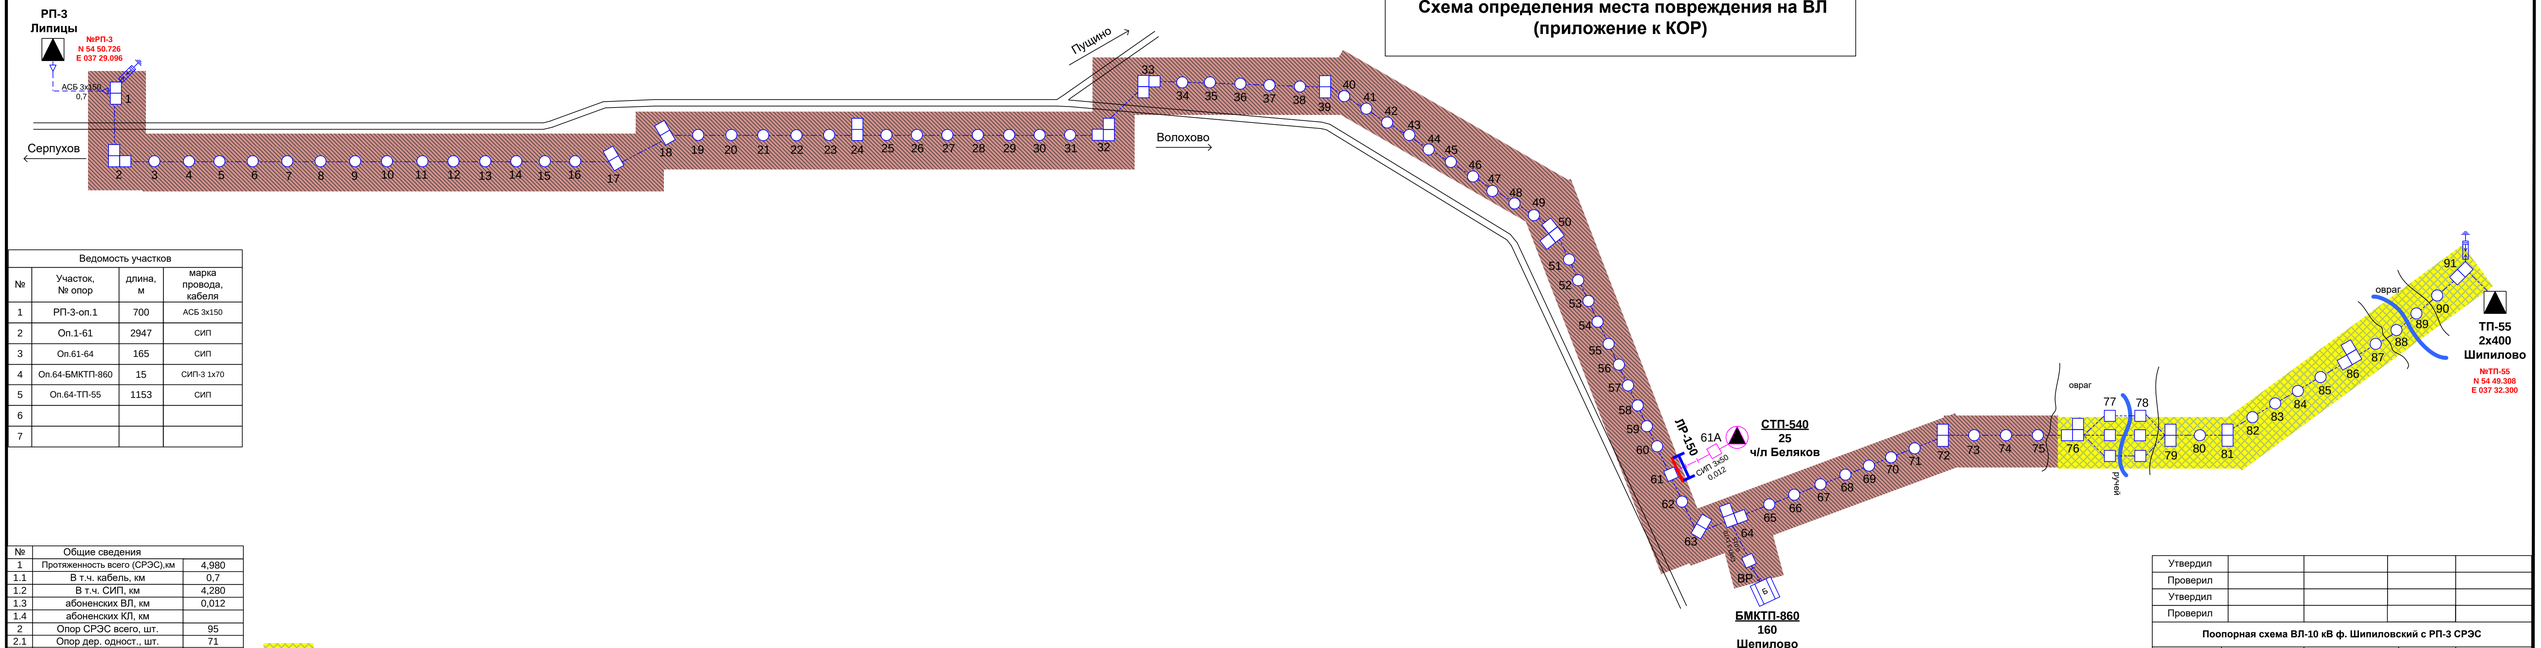

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-3-оп.1	700	АСБ 3х150
2	Оп.1-61	2947	СИП
3	Оп.61-64	165	СИП
4	Оп.64-БМКТП-860	15	СИП-3 1х70
5	Оп.64-ТП-55	1153	СИП
6			
7			

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	4,980
1.1	В т.ч. кабель, км	0,7
1.2	В т.ч. СИП, км	4,280
1.3	абоненских ВЛ, км	0,012
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	95
2.1	Опор дер. одност., шт.	71
2.1	Опор ж/б сложн., шт.	17
2.1	Опор ж/б одност., шт.	8
3	Опор абонентских, шт.	1
4	Линейных разъединителей, шт.	
5	Разрядников, шт.	2
6	КРН, шт.	

Пеший осмотр

Недоступно для осмотра

Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. Шипиловский с РП-3 СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	