


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3300
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	660
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	82
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	144
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	14

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.43)	1700	А-35
2	Ф.1(МТП-оп.31)	680	СИП 2А 4х50
3	Ф.2(МТП-оп.78)	1340	А-35
4	Ответвления к домам	2880	А-16, А-25, СИП 2х16

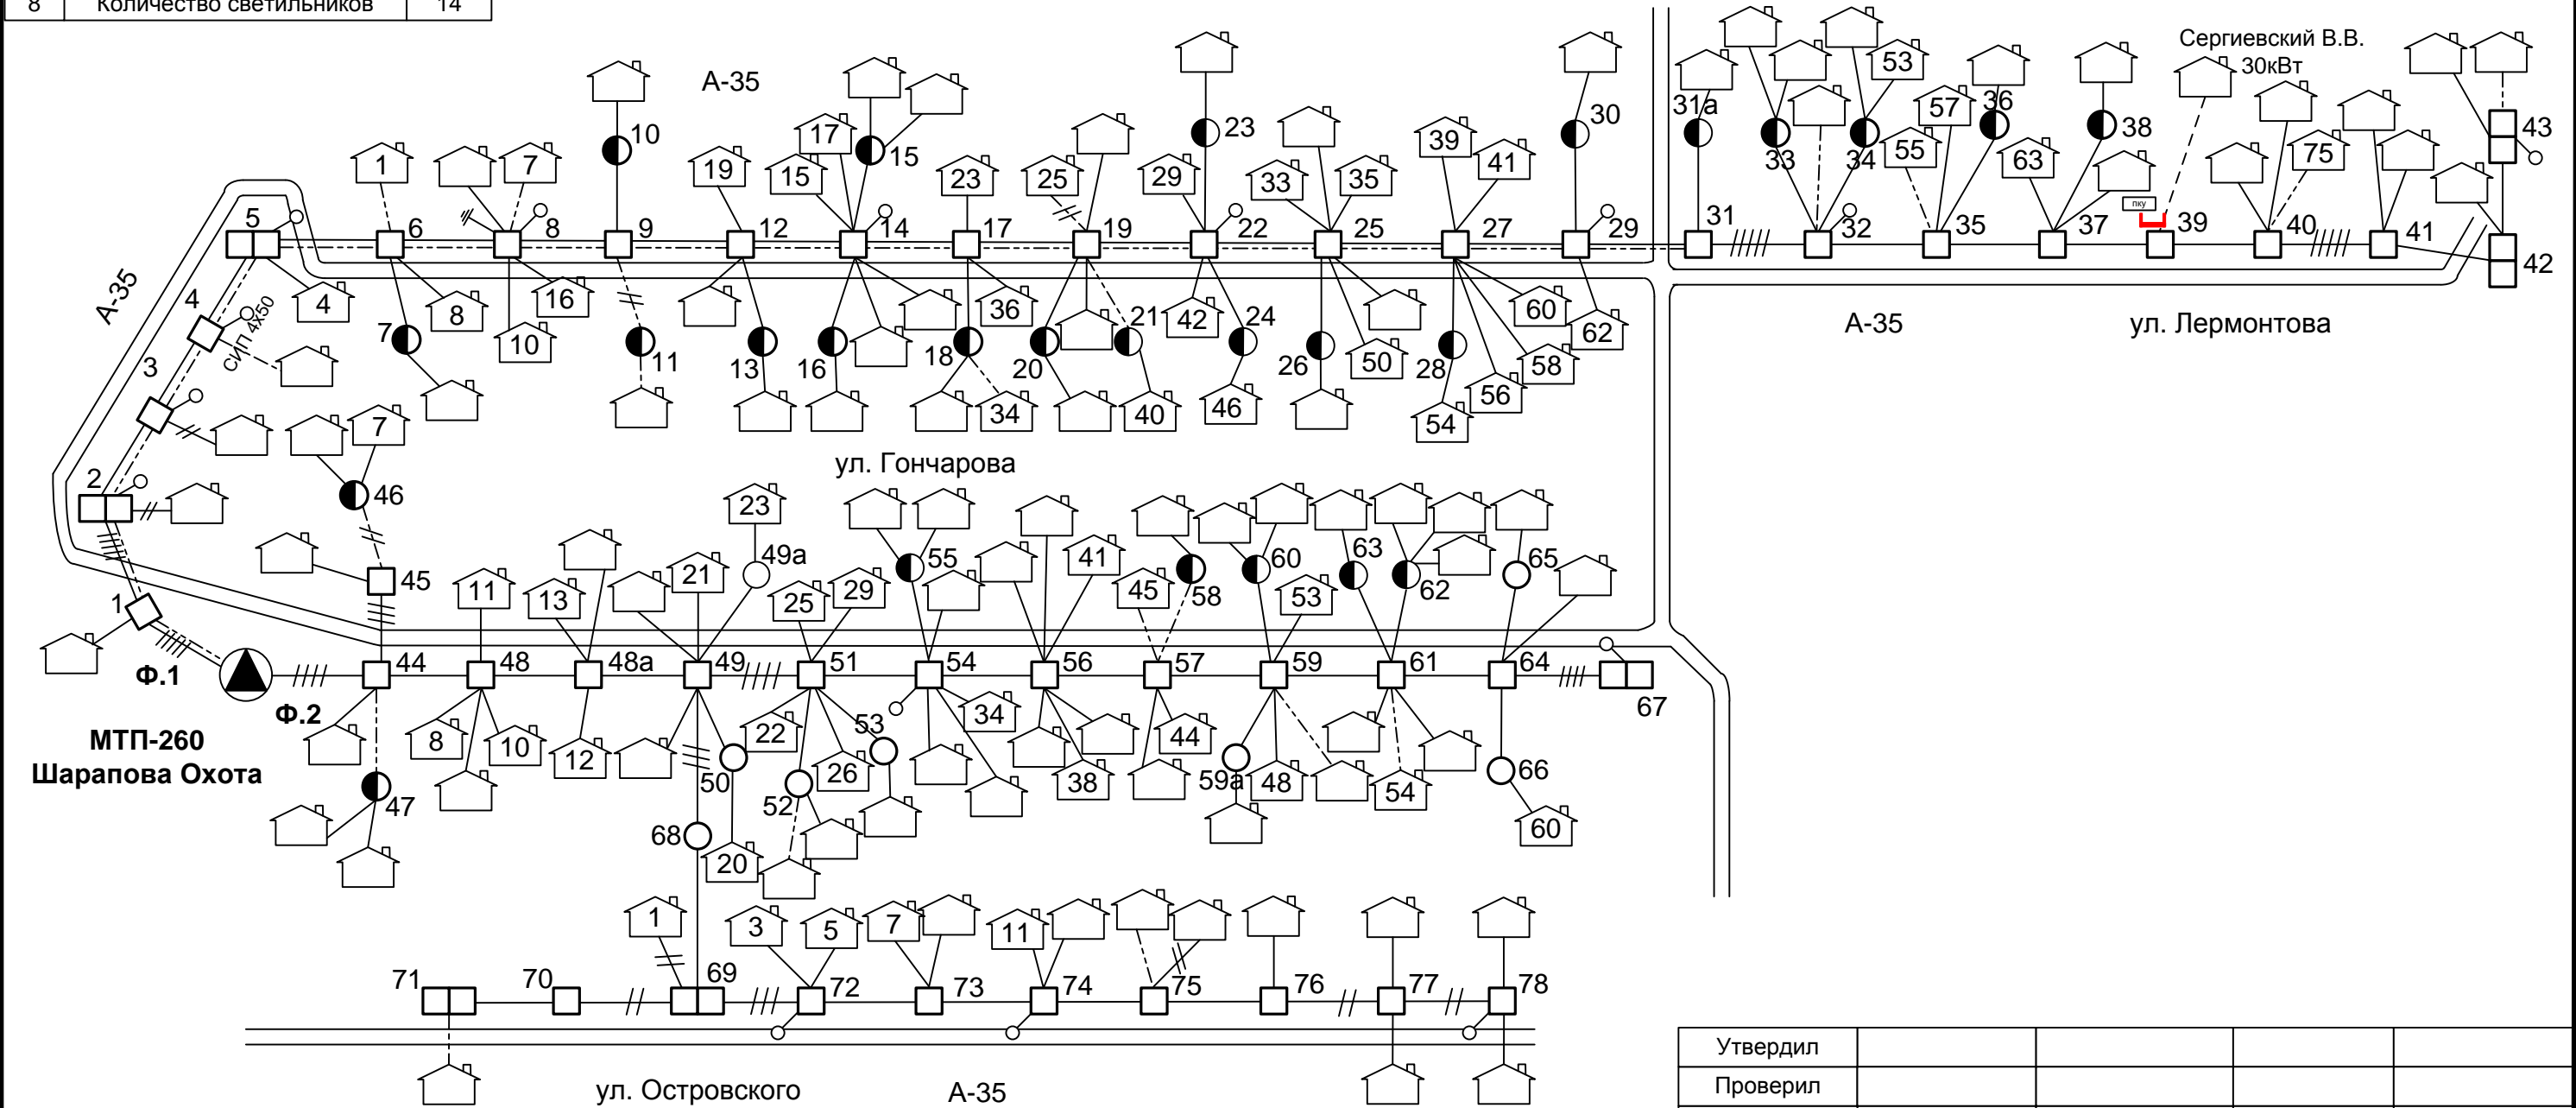

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-260 Шаропова Охота СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись