






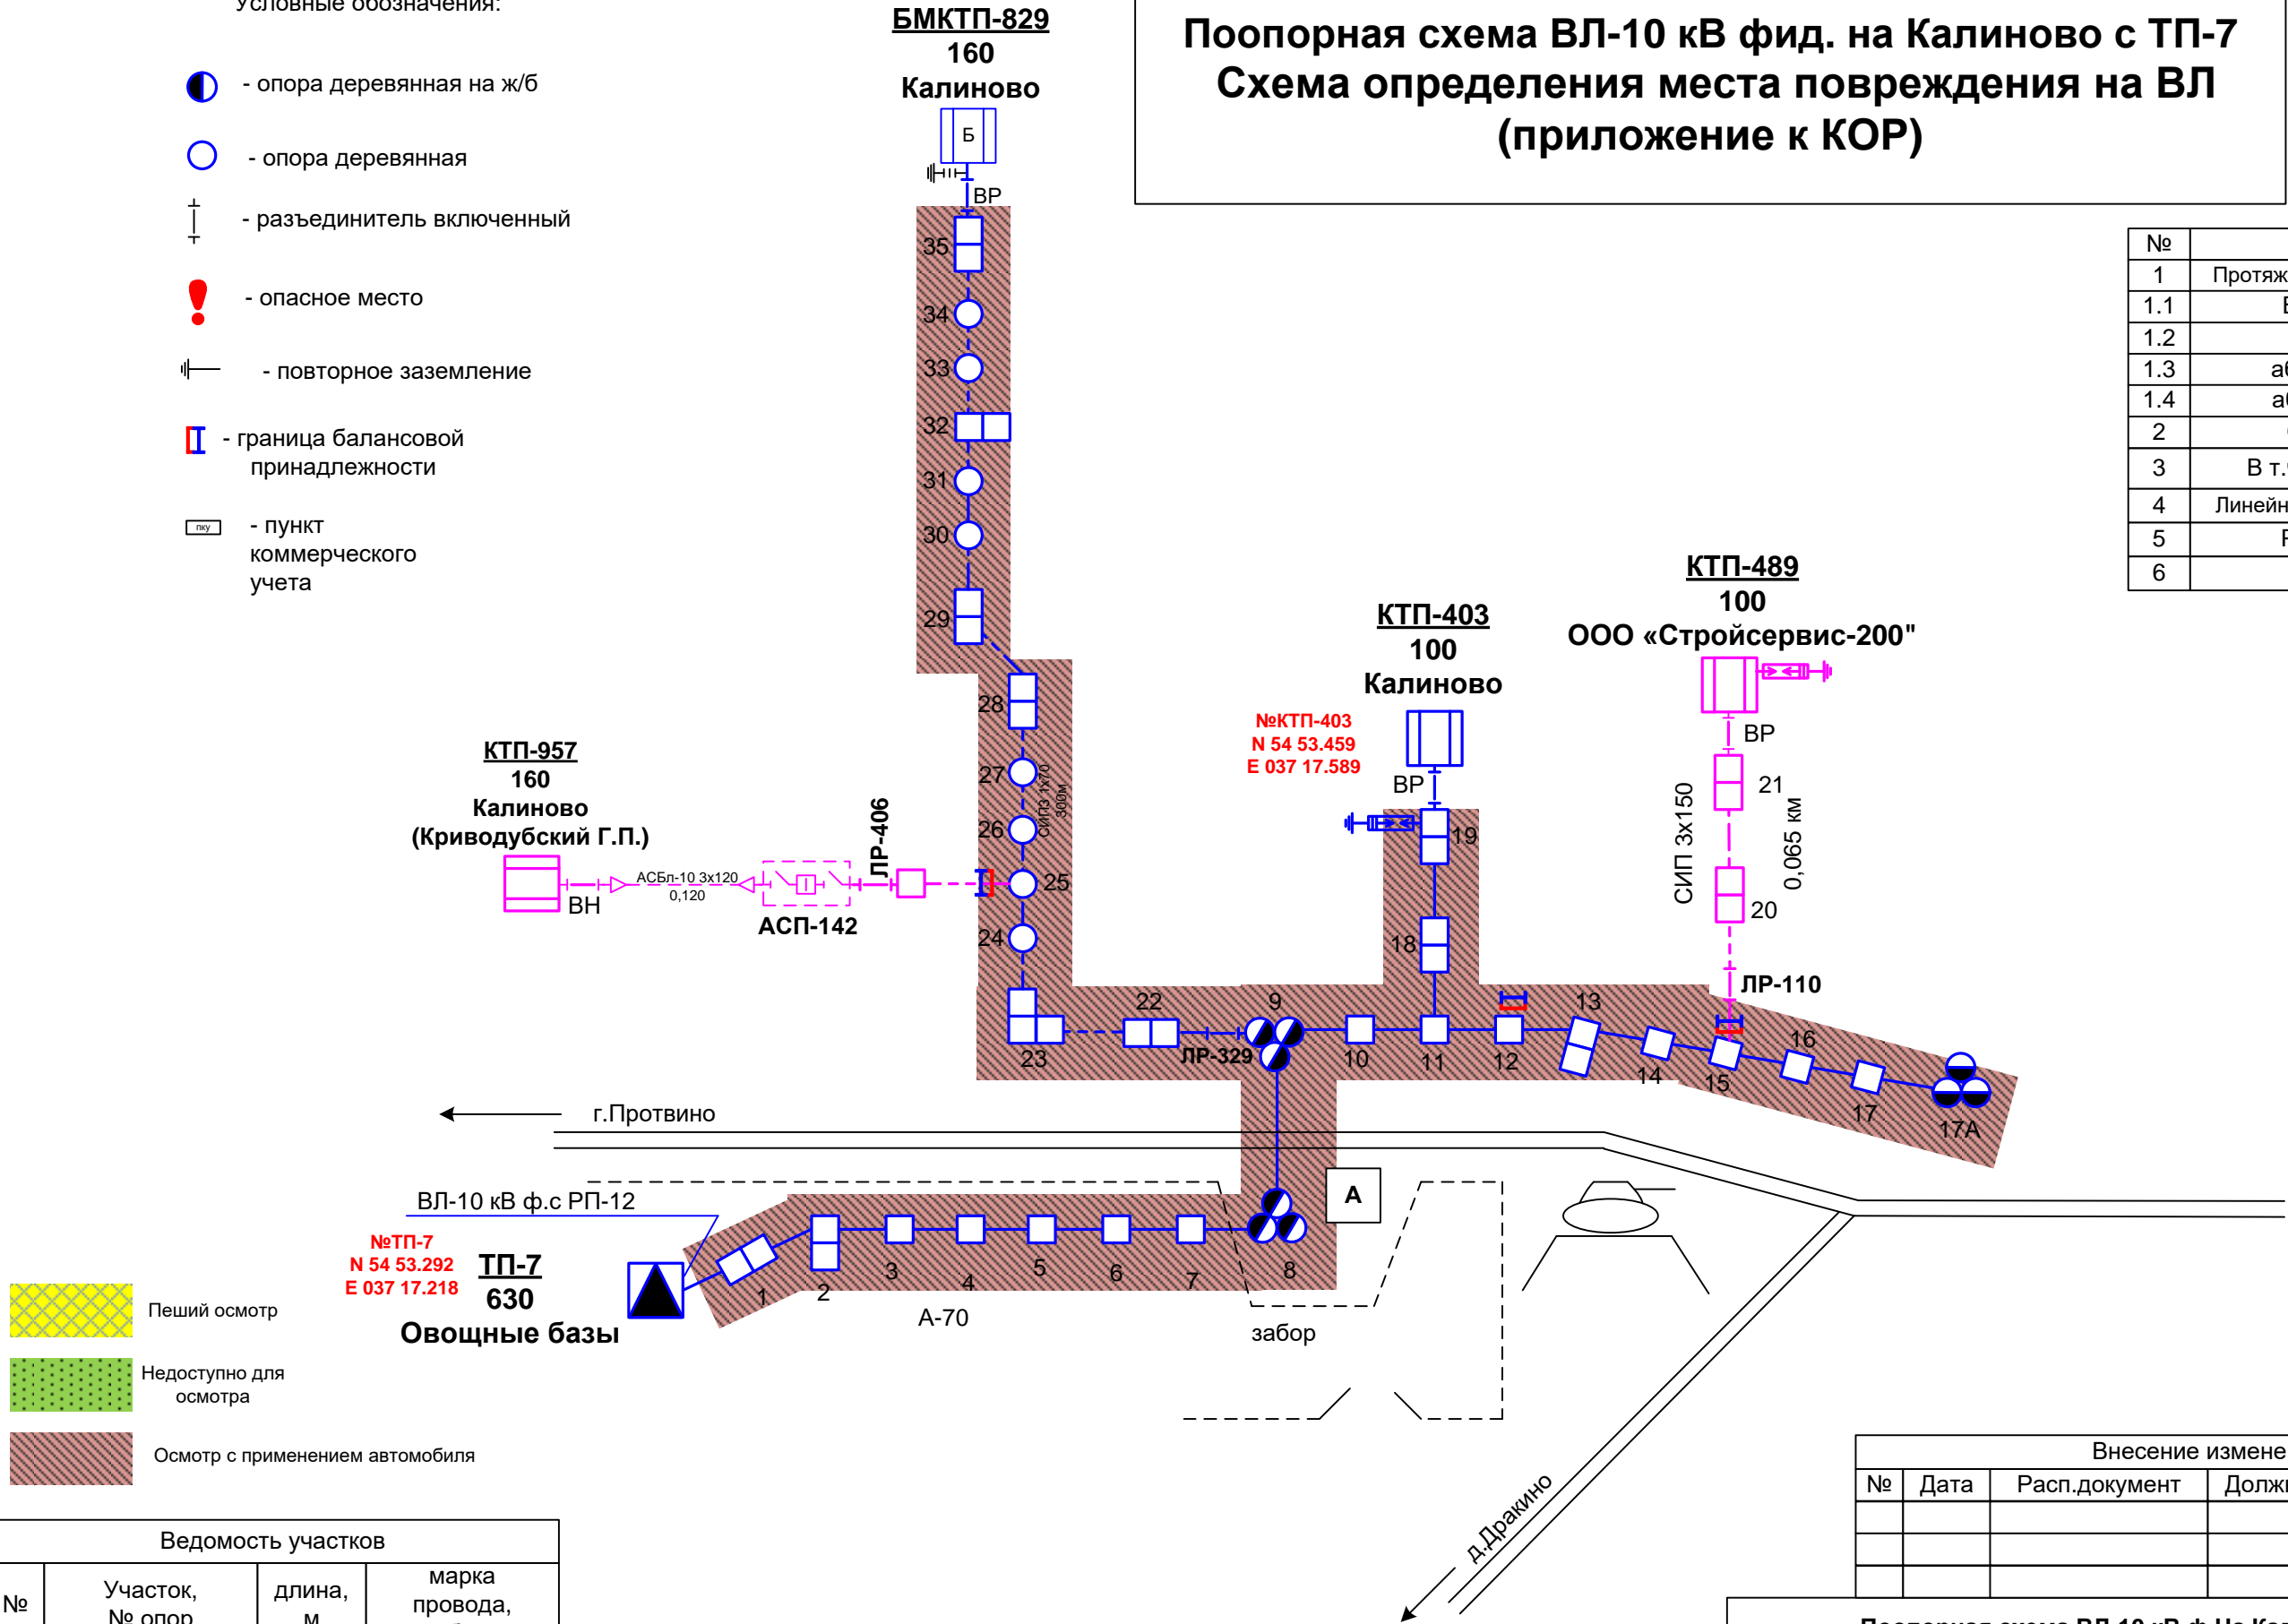


Условные обозначения:

-  - опора деревянная на ж/б
-  - опора деревянная
-  - разъединитель включенный
-  - опасное место
-  - повторное заземление
-  - граница балансовой принадлежности
-  - пункт коммерческого учета

Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	1,67
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	0,065
1.4	абоненских КЛ, км	0,120
2	Опор всего, шт.	36
3	В т.ч. абонентских, шт.	2
4	Линейных разъединителей, шт.	1
5	Разрядников, к-т	
6	АСП, шт.	1 аб



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-19	1370	ЗА-70
2	Оп. 9-35	300	СИП3 1х70
3	КРН-142-КТП-957	120	АСБл-10 3х120

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.На Калиново с ТП-7 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	техник	Буева М.С.	12.05.15	