


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего, СРЭС	1200
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	160
1.3	абоненских ВЛ, км	760
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	50
3	В т.ч. абонентских, шт.	20
4	Однофазные ответвления к вводам, шт.	45
5	В т.ч. абонентских, шт.	20
6	Трехфазные ответвления к вводам, шт.	1
7	В т.ч. абонентских, шт.	1
8	Количество светильников, шт.	9

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-10)	320	А-16
2	Ф.2(1-23а)	600	2А-25+3А-16
3	Ф.1(26а-43)	420	СИП2А 4х50
4	Ответвления к вводам	500	СИП2х16, А-16, А-25

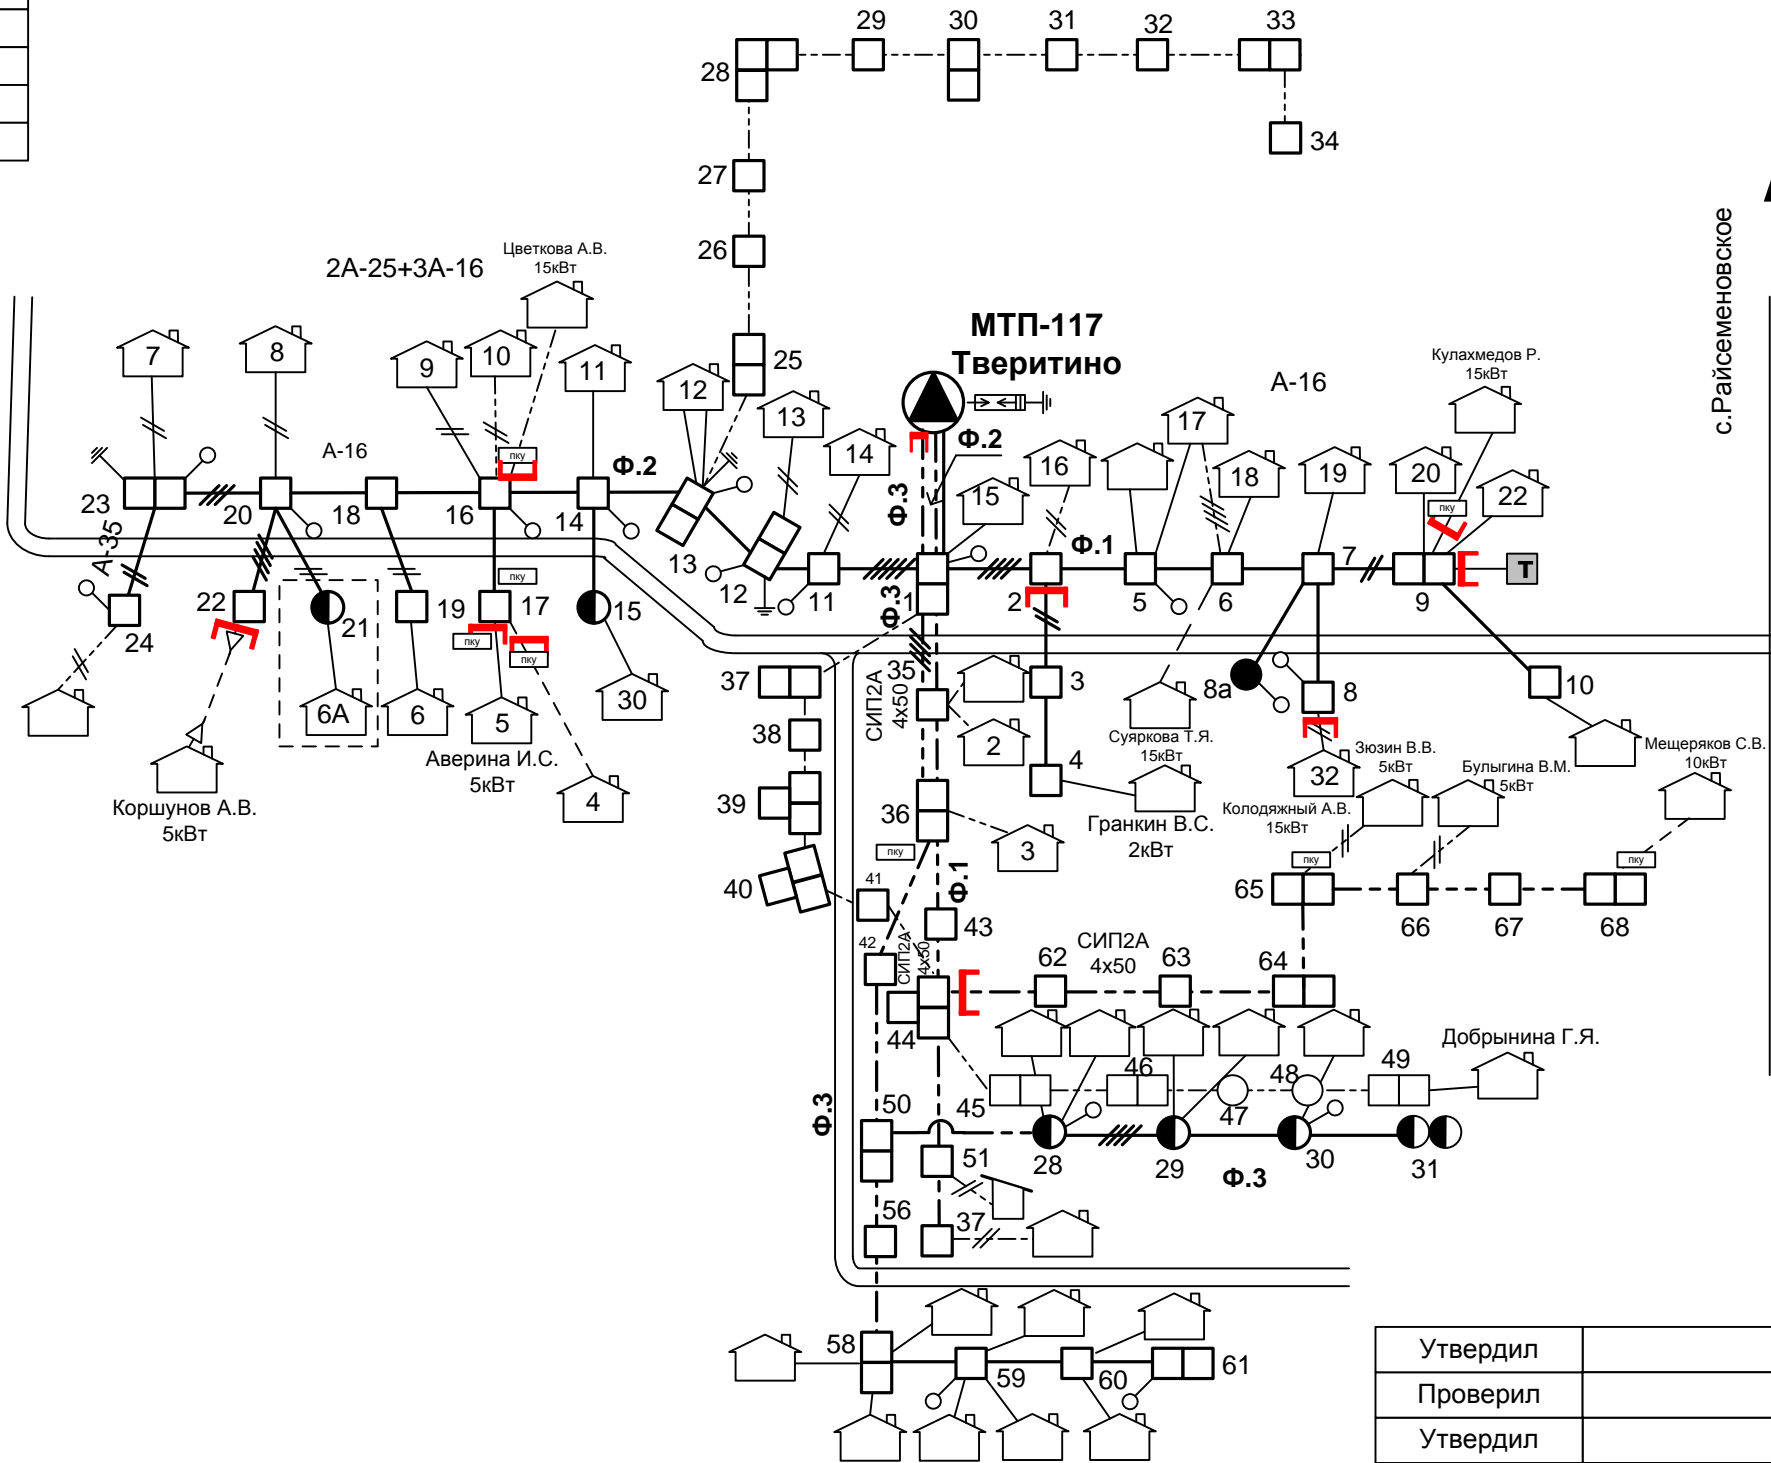

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-117 Тверитино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись