


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,484
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,484
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	16
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9	Инв. №	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-3	75	СИП2 3х95+1х95
2	Оп.3-16	409	СИП2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

МТП-892

Присады

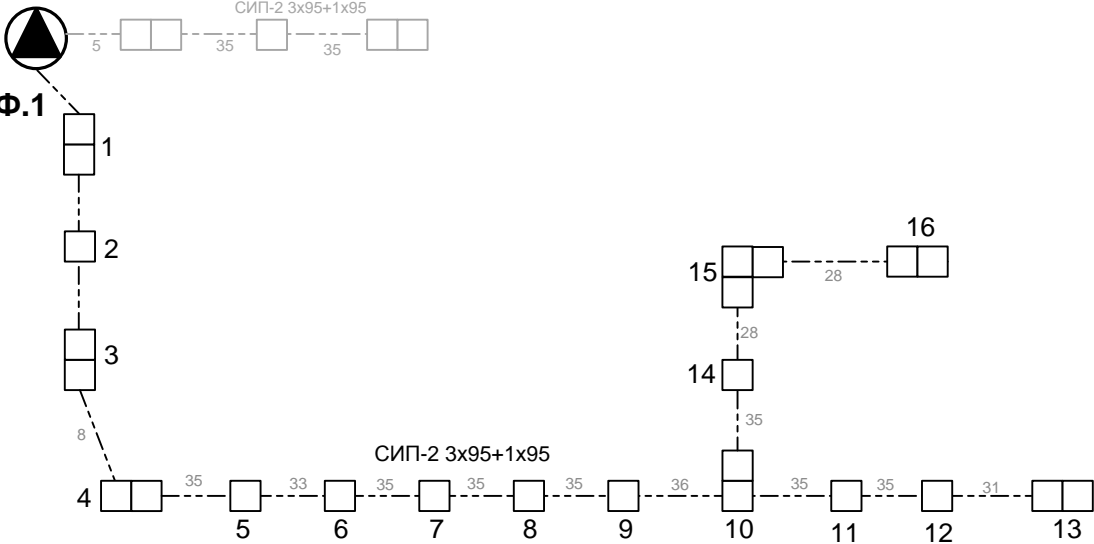

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-892 Присады СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.09.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	18.09.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	18.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись