


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2300
1.1	В т.ч. кабель	30
1.2	В т.ч. СИП	440
1.3	абоненских ВЛ	800
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	77
3	В т.ч. абонентских	20
4	Однофазные ввода	68
5	В т.ч. абонентских	10
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	19


082-9934242

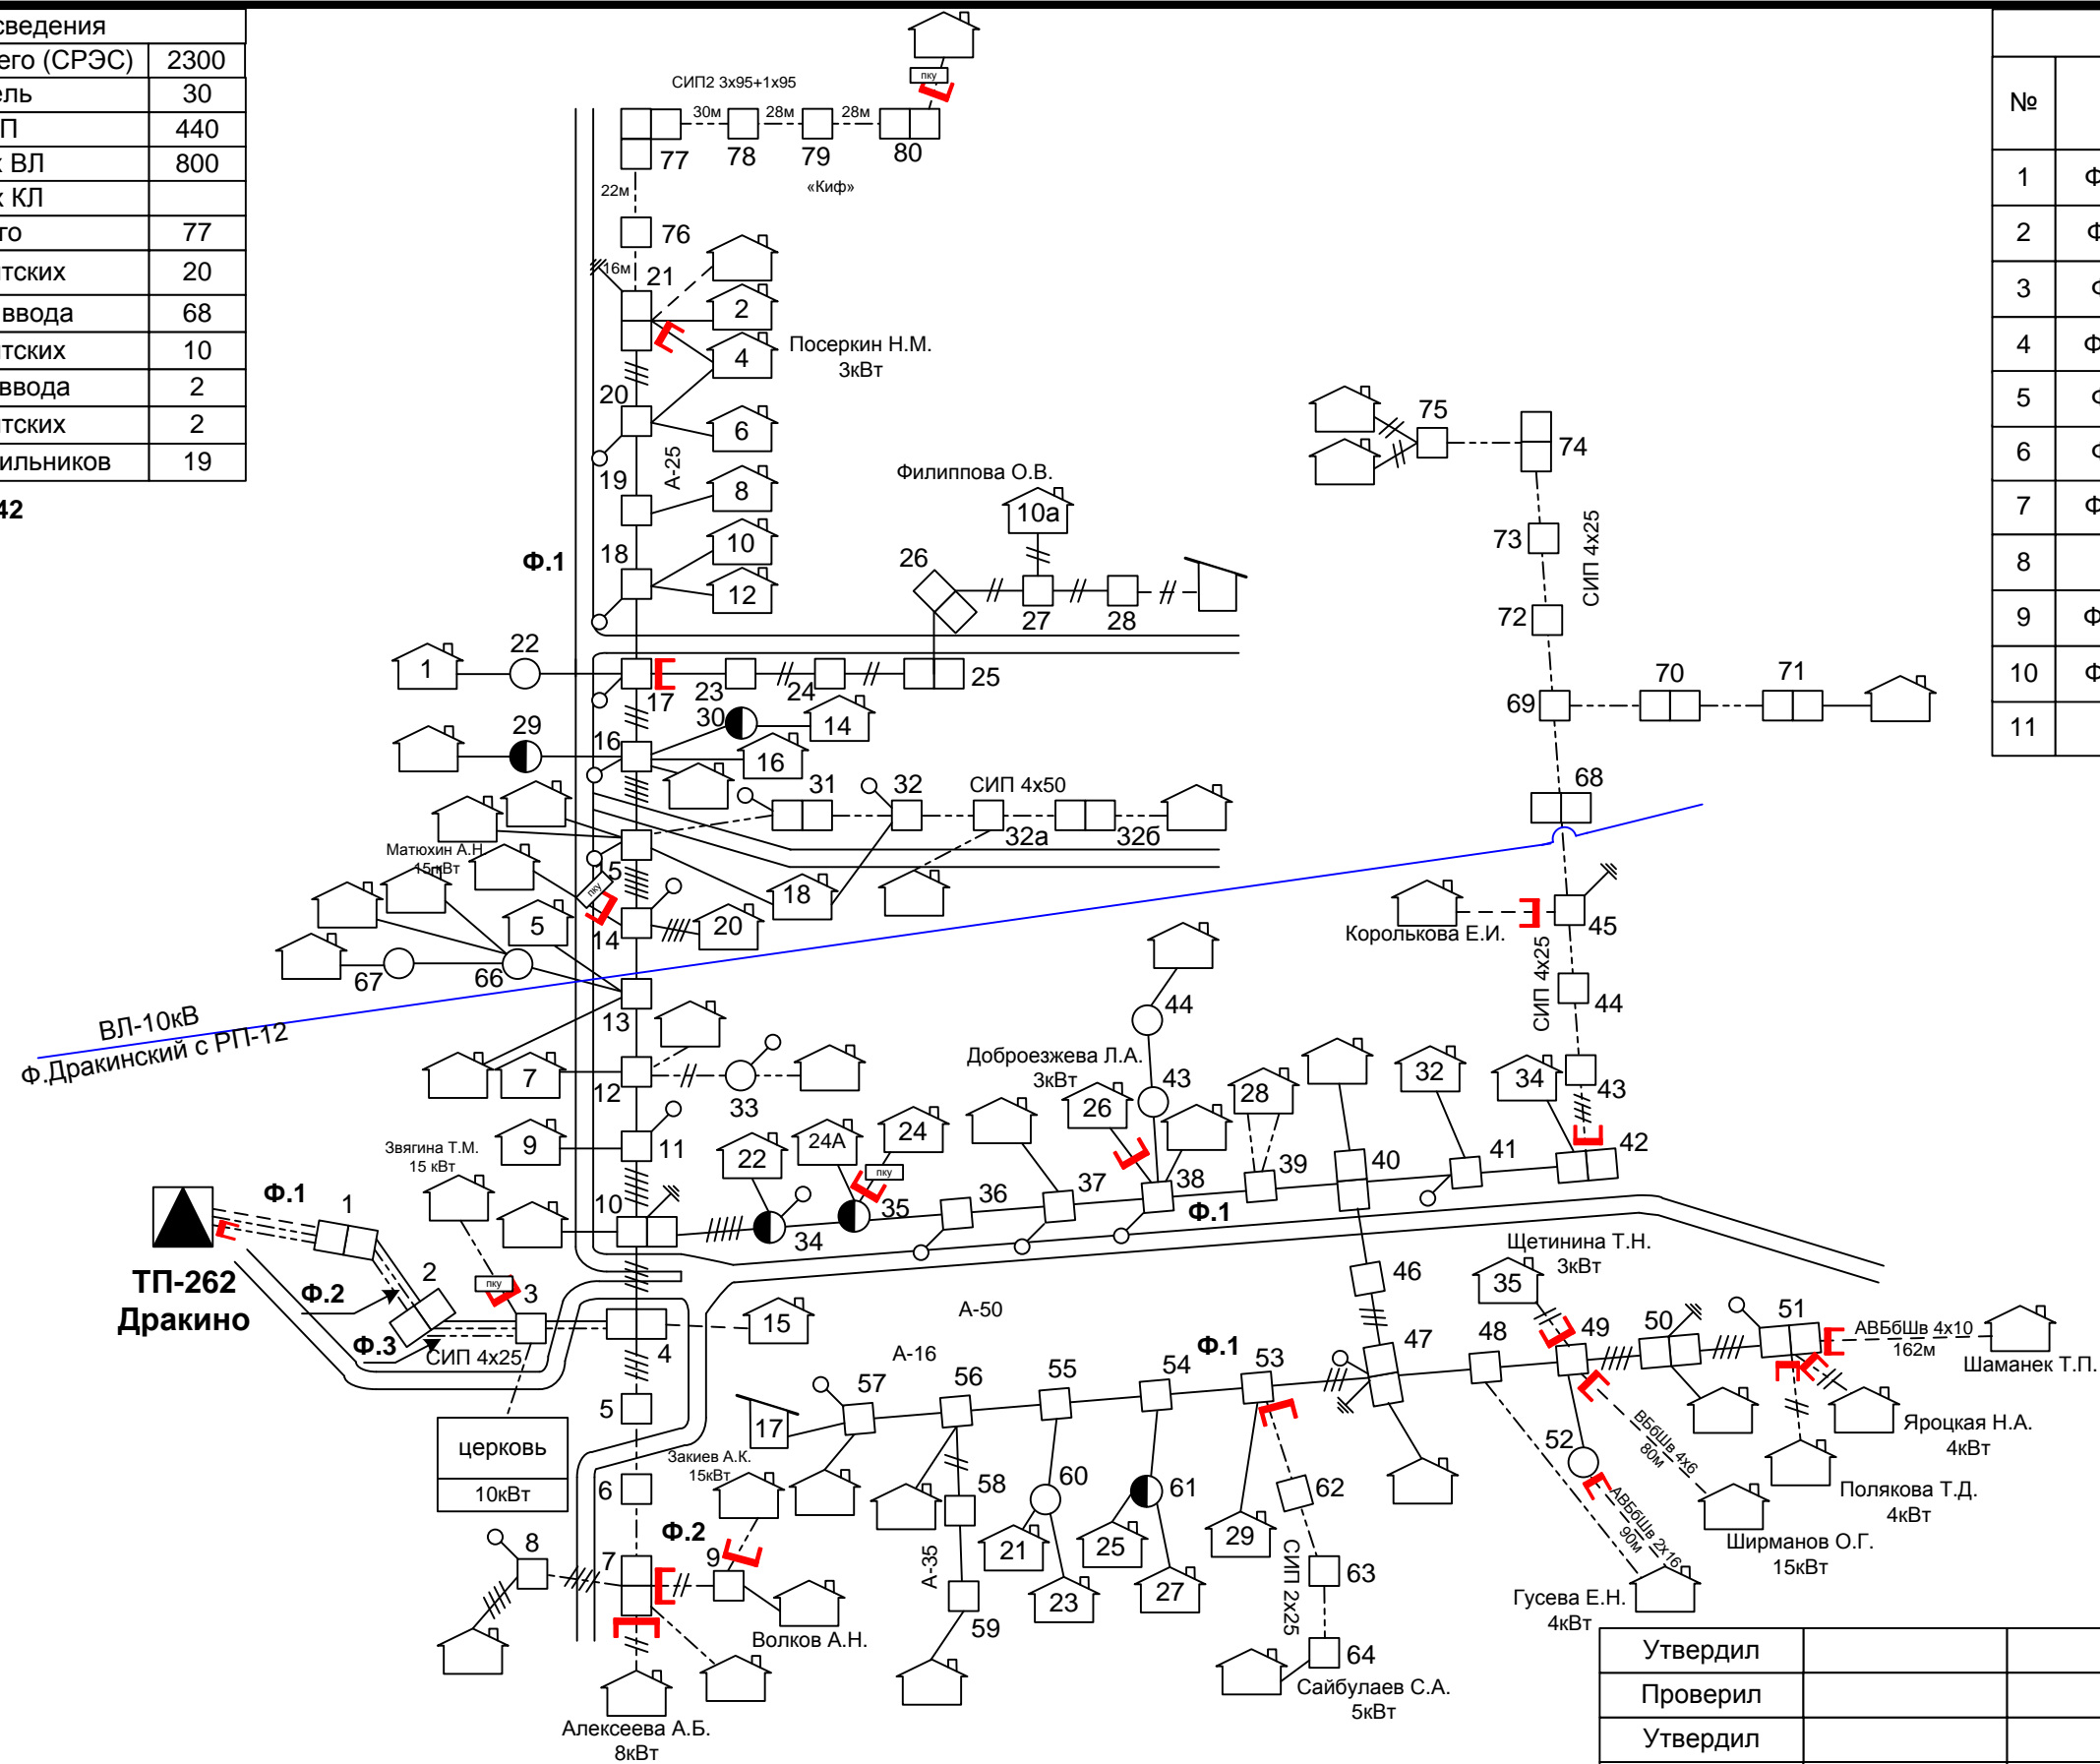


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	30	ВВГ 4х35
2	Ф.1(оп.1-4-10)	160	А-50
3	Ф.1(оп.10-21)	440	А-25
4	Ф.1(оп.15-326)	160	СИП 4х50
5	Ф.1(оп.10-42)	360	А-50
6	Ф.1(оп.42-75)	440	СИП 4х25
7	Ф.2(МТП-оп.4)	140	СИП 4х50
8	Ф.2(оп.4-7)	120	СИП 3х35+54,6
9	Ф.2(оп.7-8,7-9)	80	СИП 4х16, СИП 2х16
10	Ф.3(МТП-оп.3)	100	СИП 4х25
11	Ответвления к домам	1400	СИП 2х16, СИП 4х116, А-16, А-25

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-262 Дракино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

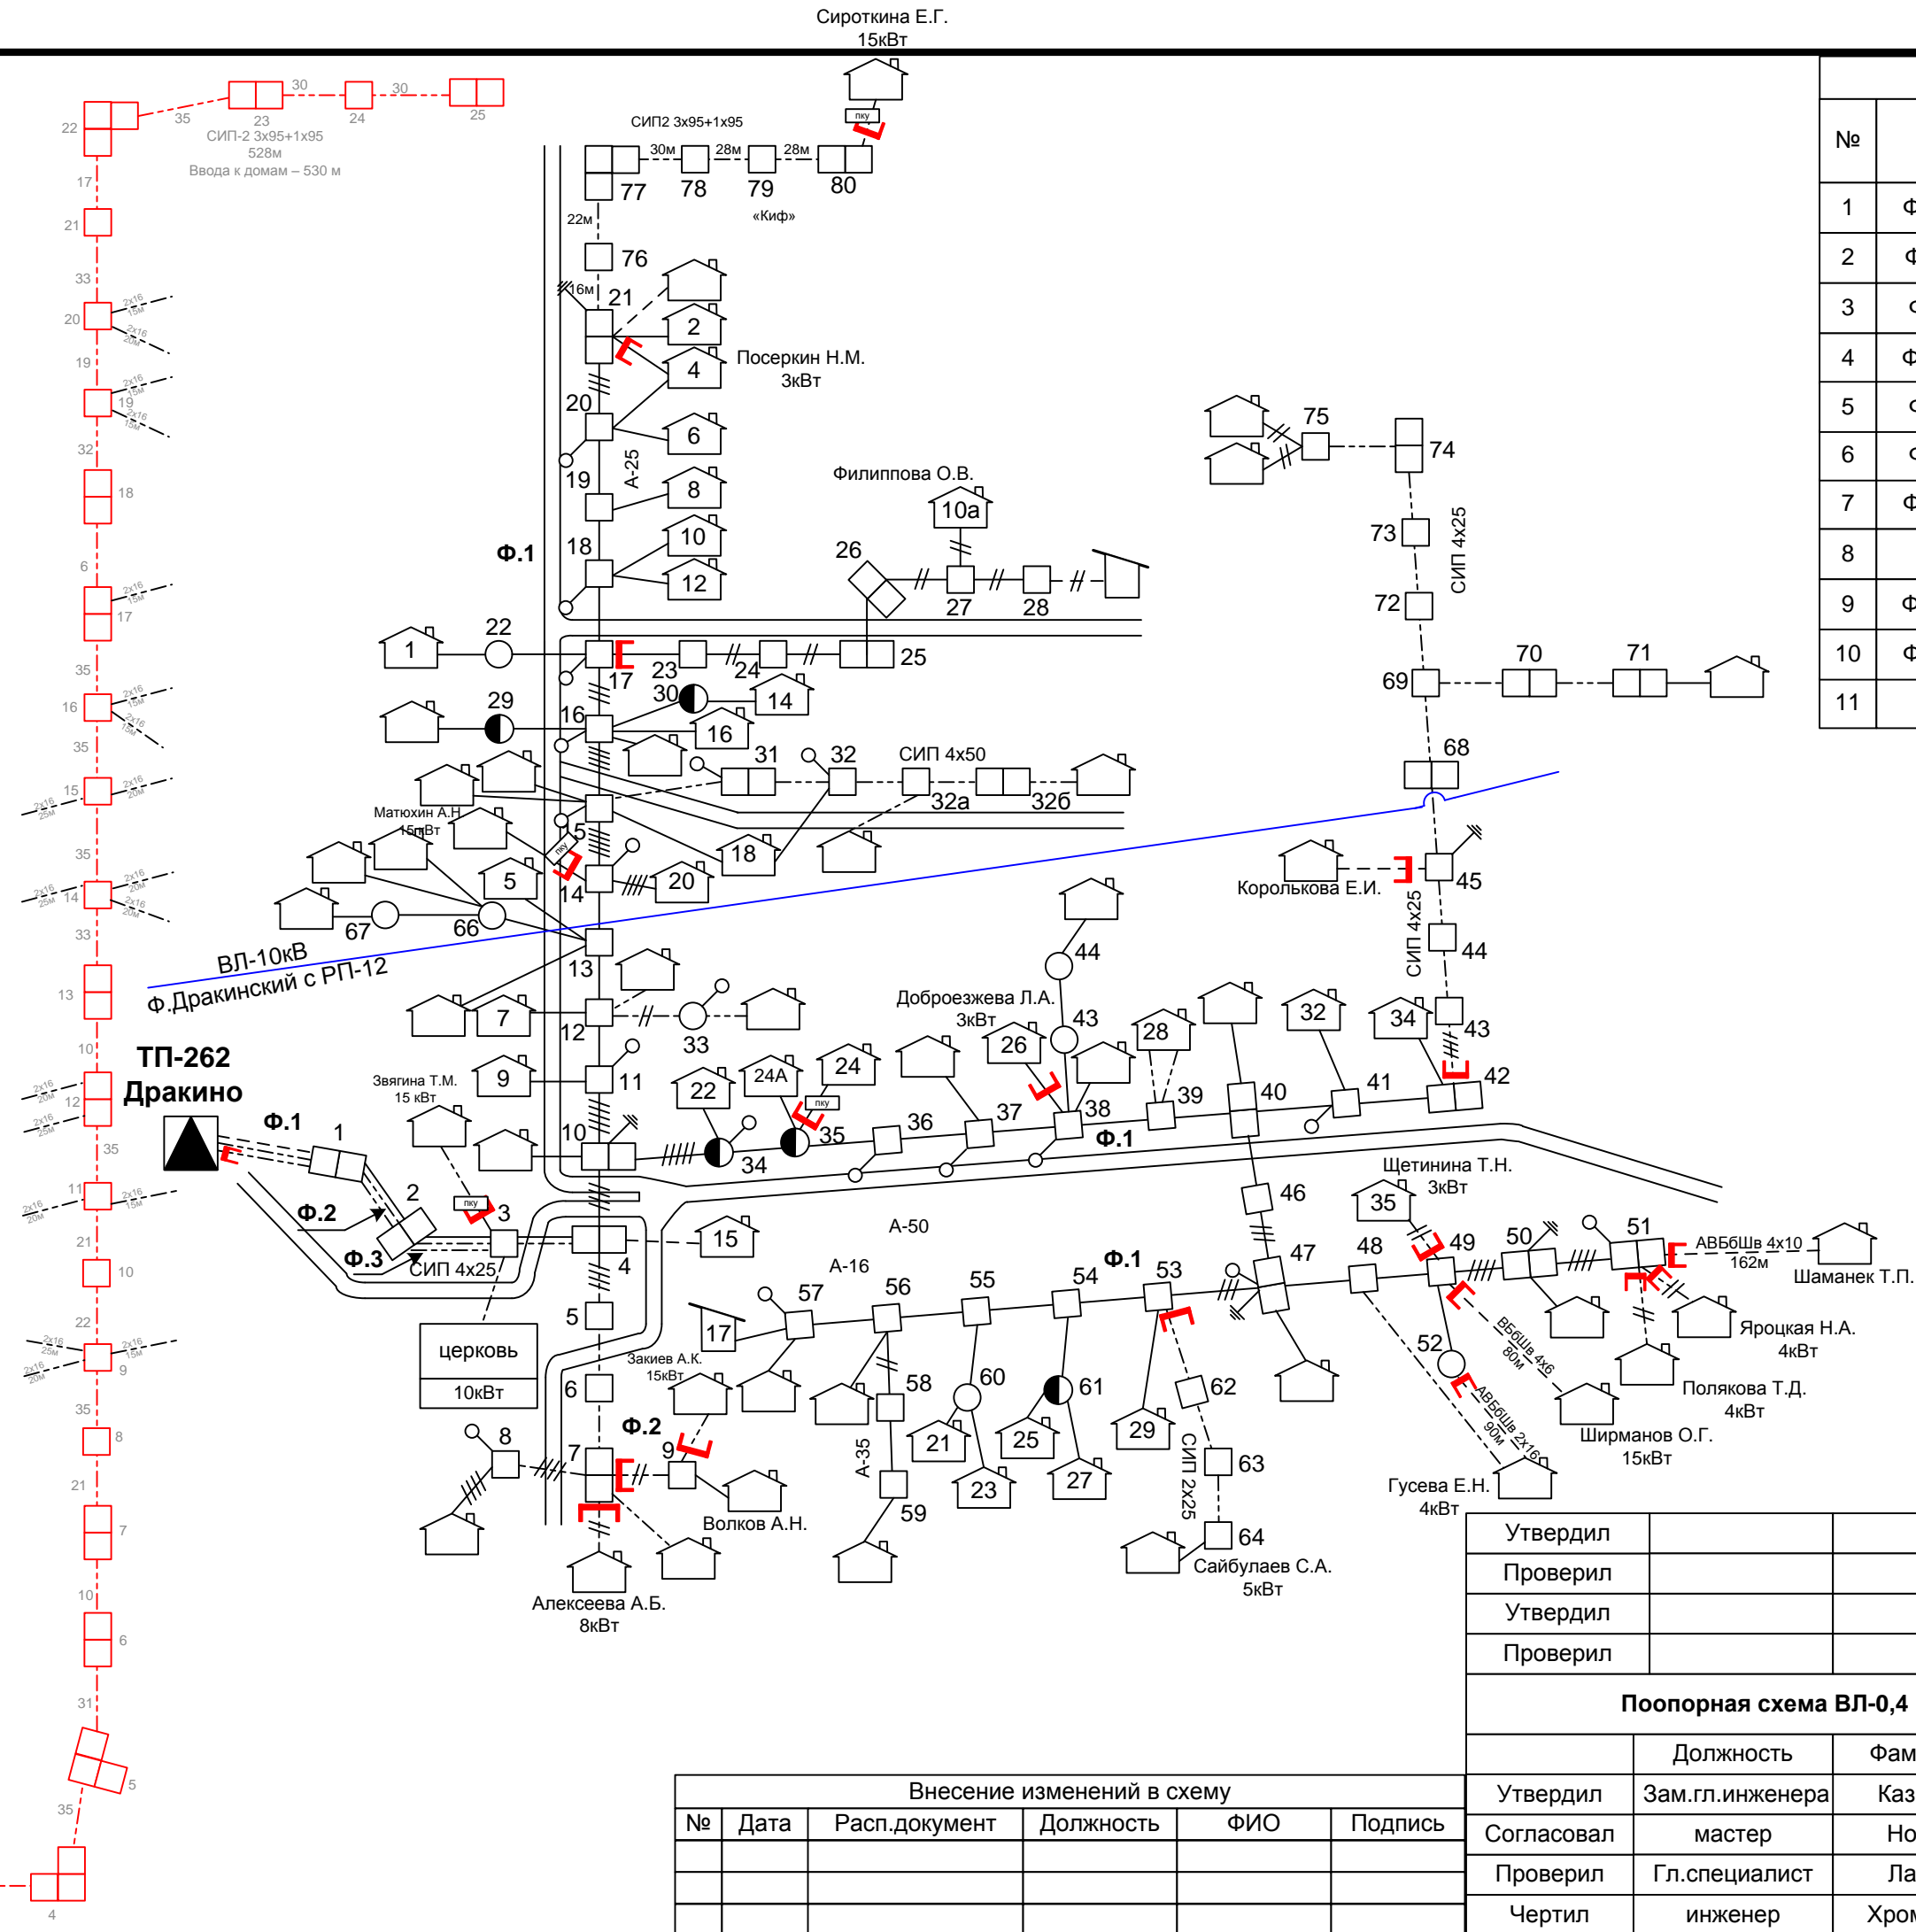

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	30	ВВГ 4х35
2	Ф.1(оп.1-4-10)	160	А-50
3	Ф.1(оп.10-21)	440	А-25
4	Ф.1(оп.15-32б)	160	СИП 4х50
5	Ф.1(оп.10-42)	360	А-50
6	Ф.1(оп.42-75)	440	СИП 4х25
7	Ф.2(МТП-оп.4)	140	СИП 4х50
8	Ф.2(оп.4-7)	120	СИП 3х35+54,6
9	Ф.2(оп.7-8,7-9)	80	СИП 4х16, СИП 2х16
10	Ф.3(МТП-оп.3)	100	СИП 4х25
11	Ответвления к домам	1400	СИП 2х16, СИП 4х116, А-16, А-25

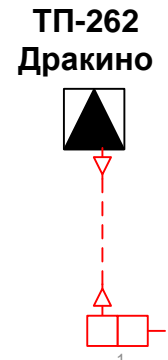

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-262 Дракино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		