


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1382
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	1022
1.3	абоненских ВЛ, м	1600
1.4	абоненских КЛ, м	90
2	Опор всего, шт.	67
3	В т.ч. абонентских, шт.	43
4	Однофазные ввода, шт.	9
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	4
7	В т.ч. абонентских, шт.	4
8	Количество светильников, шт.	


- Обозначения:
- Опора ж/б
 - СИП
 - Граница балансовой принадлежности
 - Опора дерев.
 - Опора дерев. с ж/б приставкой
 - Опора 2-х стоечная на ж/б приставке
 - Опора ж/б двухстоечная

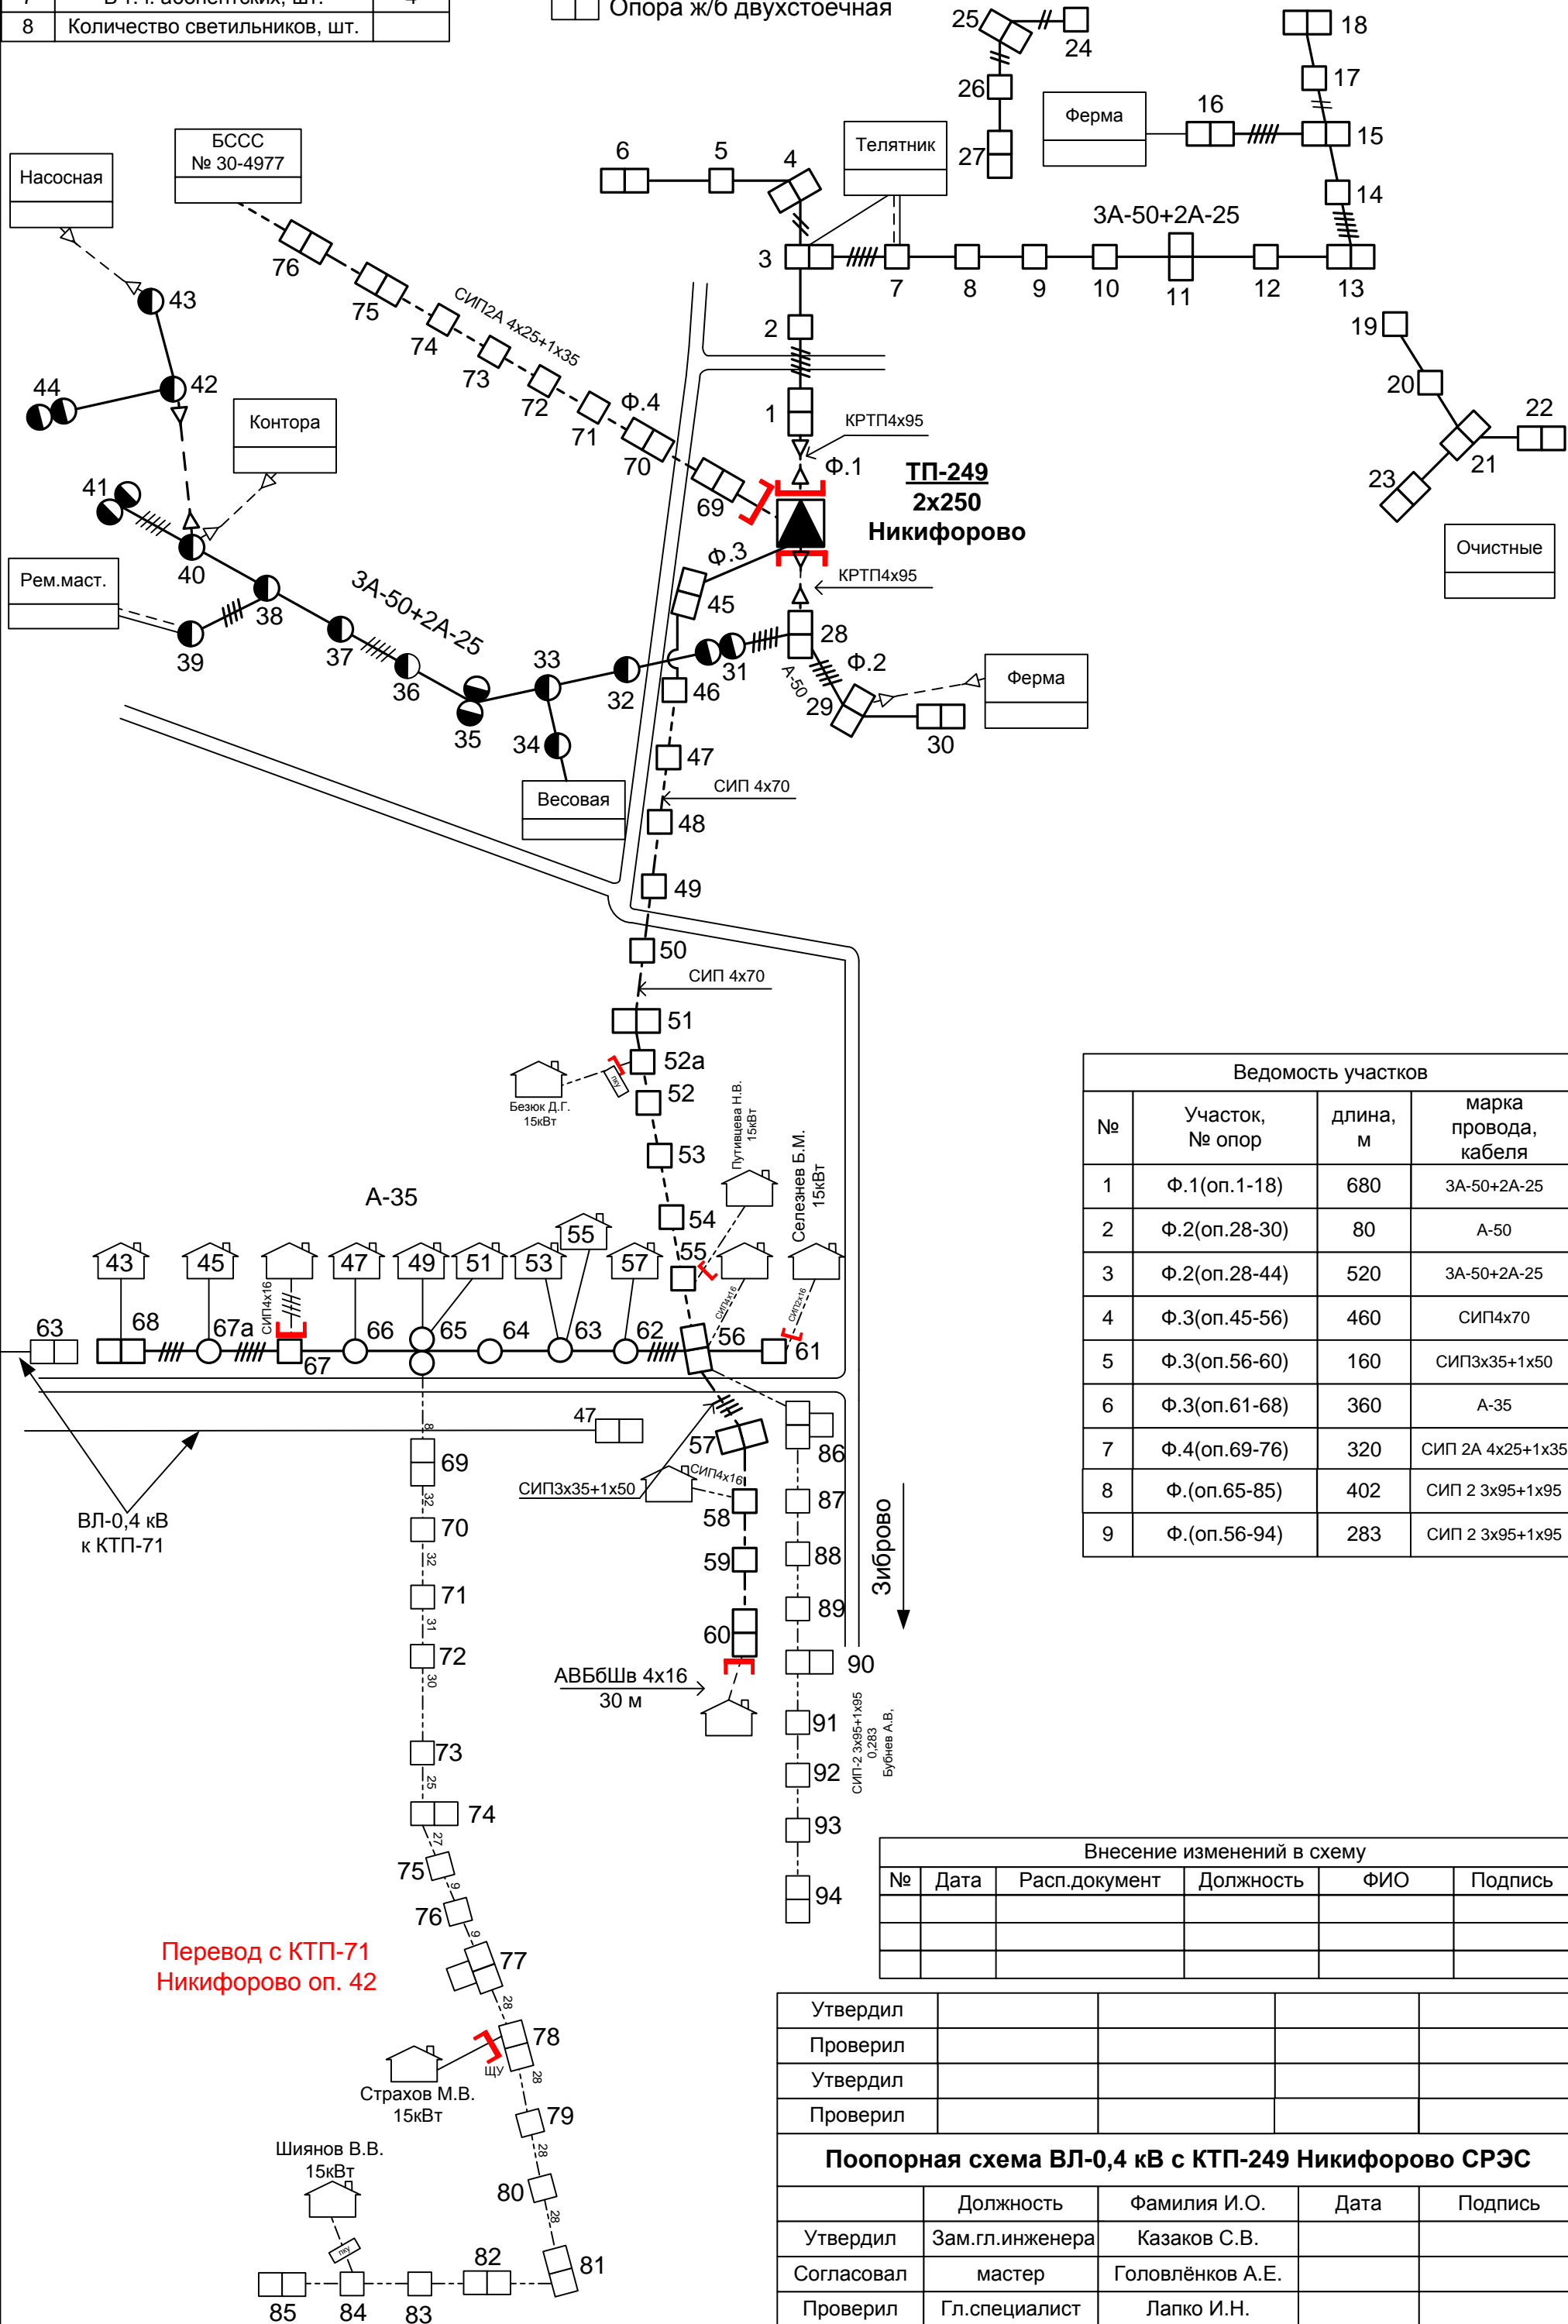


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-18)	680	3А-50+2А-25
2	Ф.2(оп.28-30)	80	А-50
3	Ф.2(оп.28-44)	520	3А-50+2А-25
4	Ф.3(оп.45-56)	460	СИП4x70
5	Ф.3(оп.56-60)	160	СИП3x35+1x50
6	Ф.3(оп.61-68)	360	А-35
7	Ф.4(оп.69-76)	320	СИП 2А 4x25+1x35
8	Ф.(оп.65-85)	402	СИП 2 3x95+1x95
9	Ф.(оп.56-94)	283	СИП 2 3x95+1x95

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-249 Никифорово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

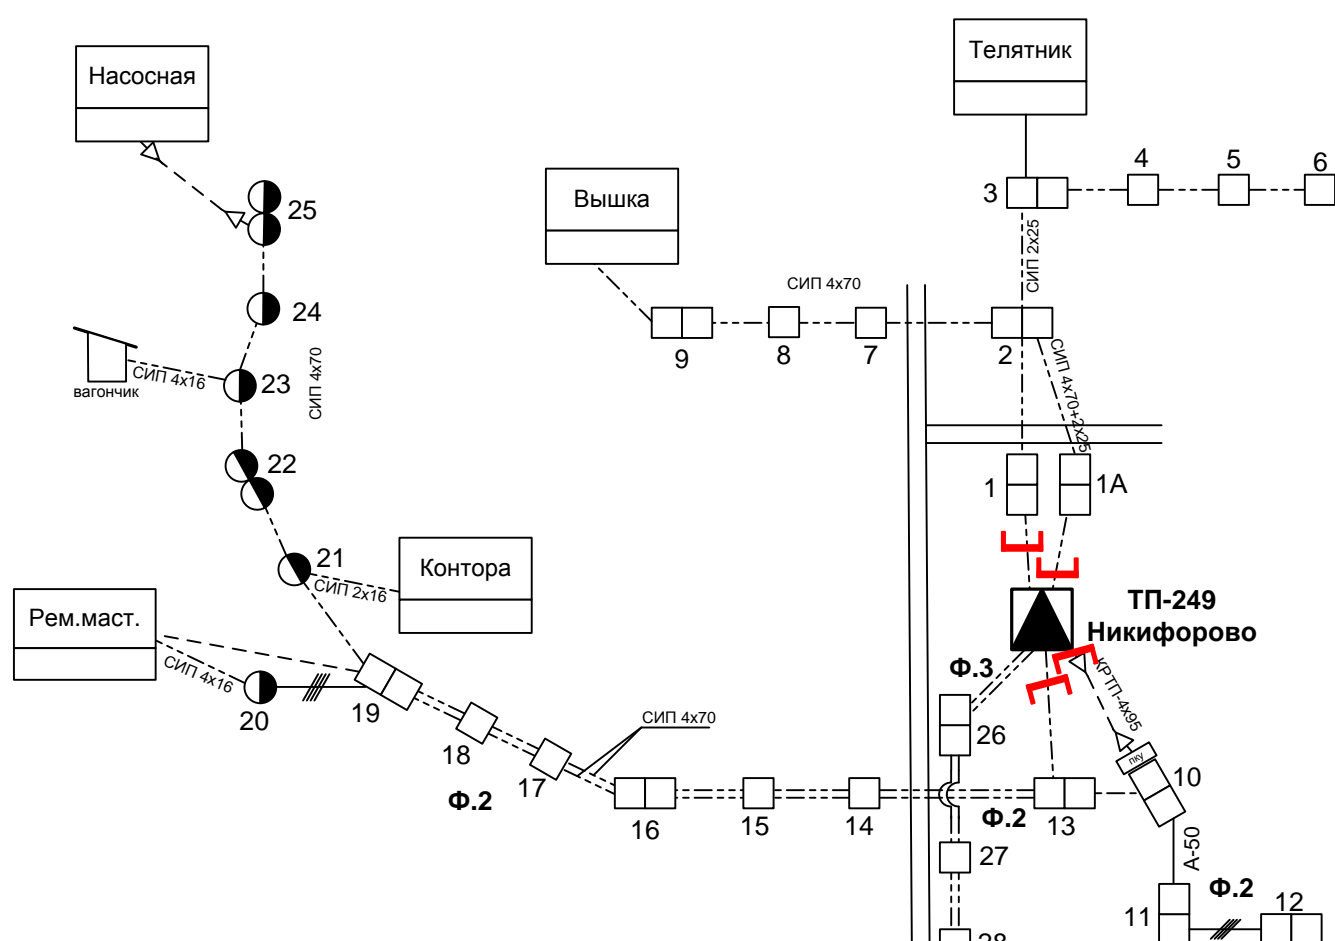

№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.3 (оп.47-58-61)	325	СИП 4х70
2	Ф.3 (оп.58-64-66-74)	426	СИП 2А 4х25+1х35
3	Оп.39-84	283	СИП 4х95
4	Ф.3 (оп.39-51)	360	А-35
5	Ф.3 (ТП-оп.39)	465	СИП 4х70
6			
7			
8			
9			

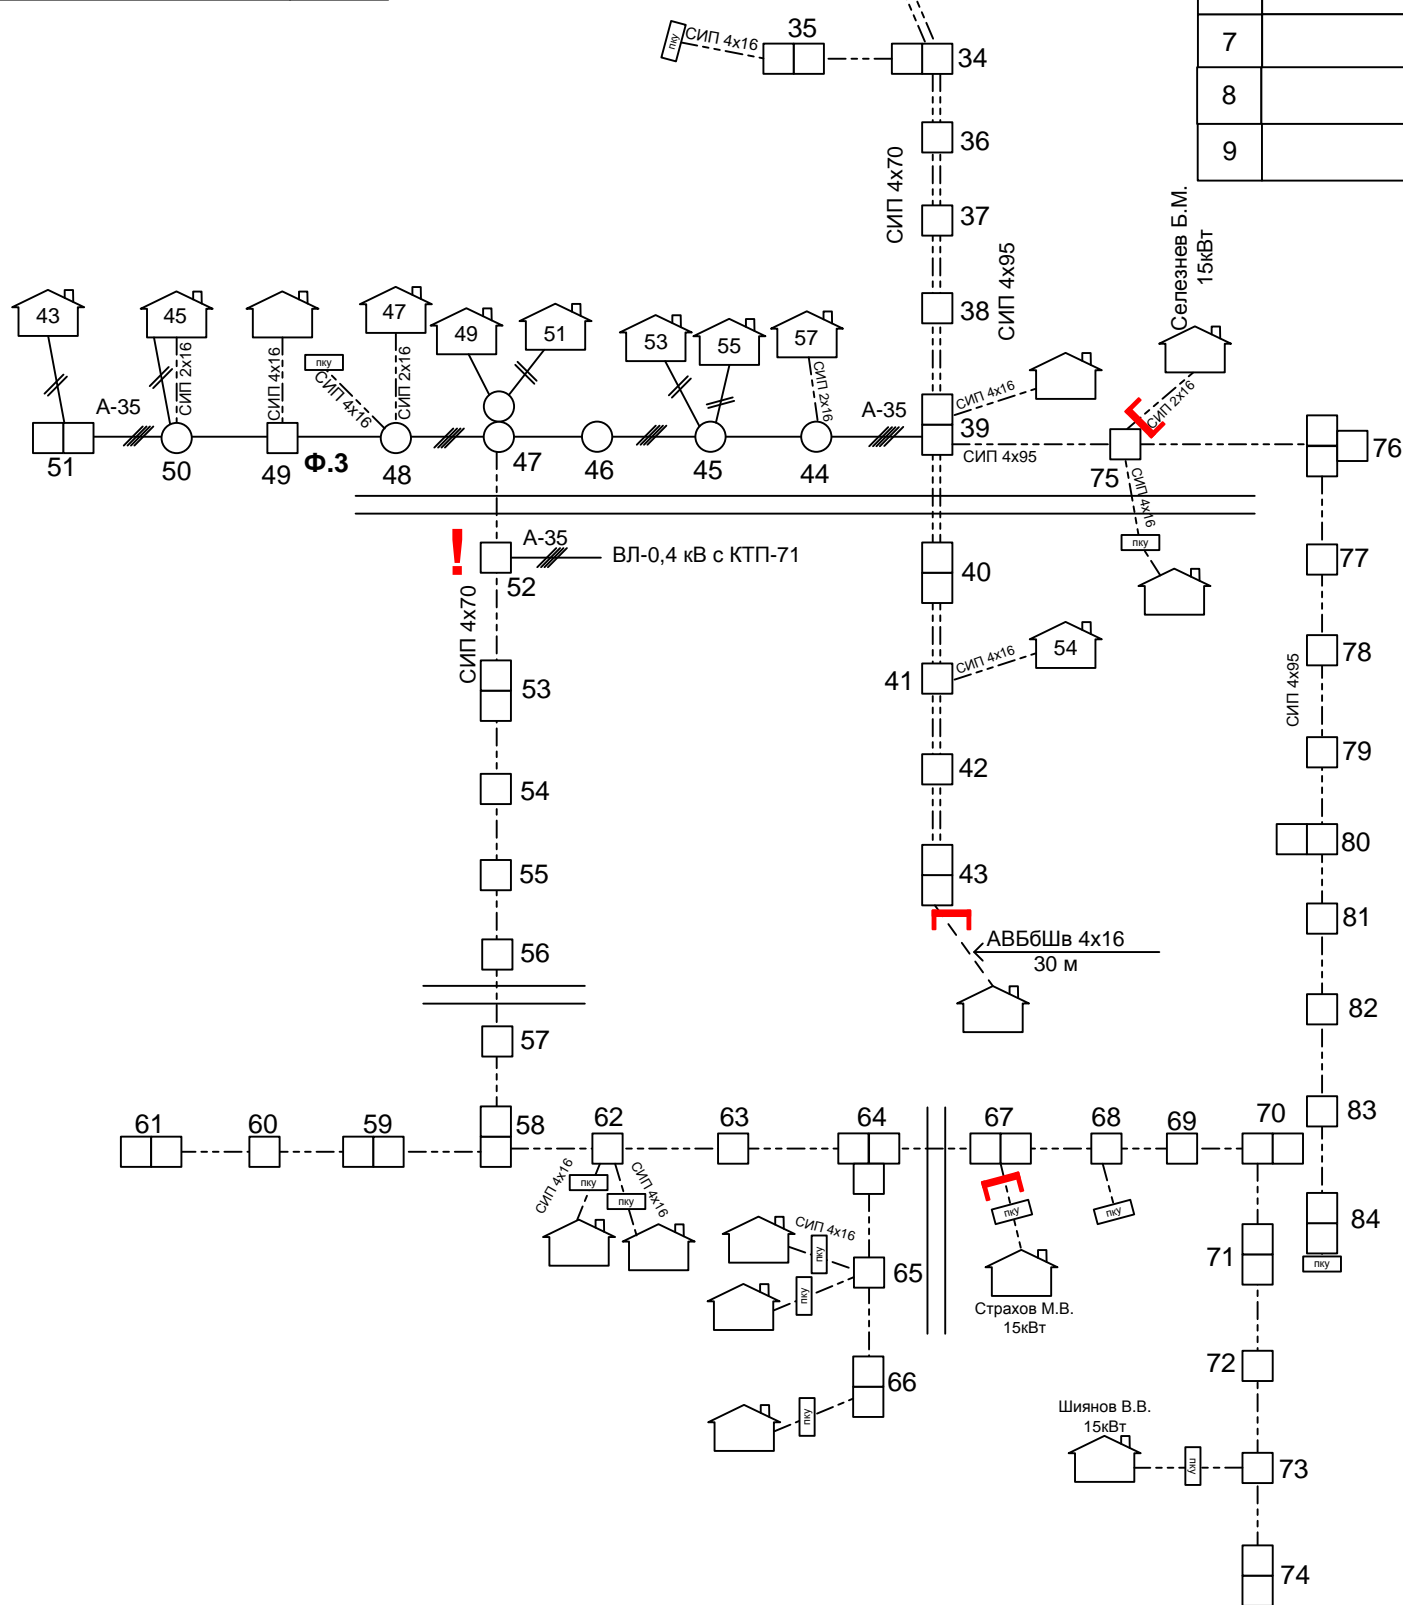

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				