


ВЛ-10кВ фид. Балковский с РП-5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

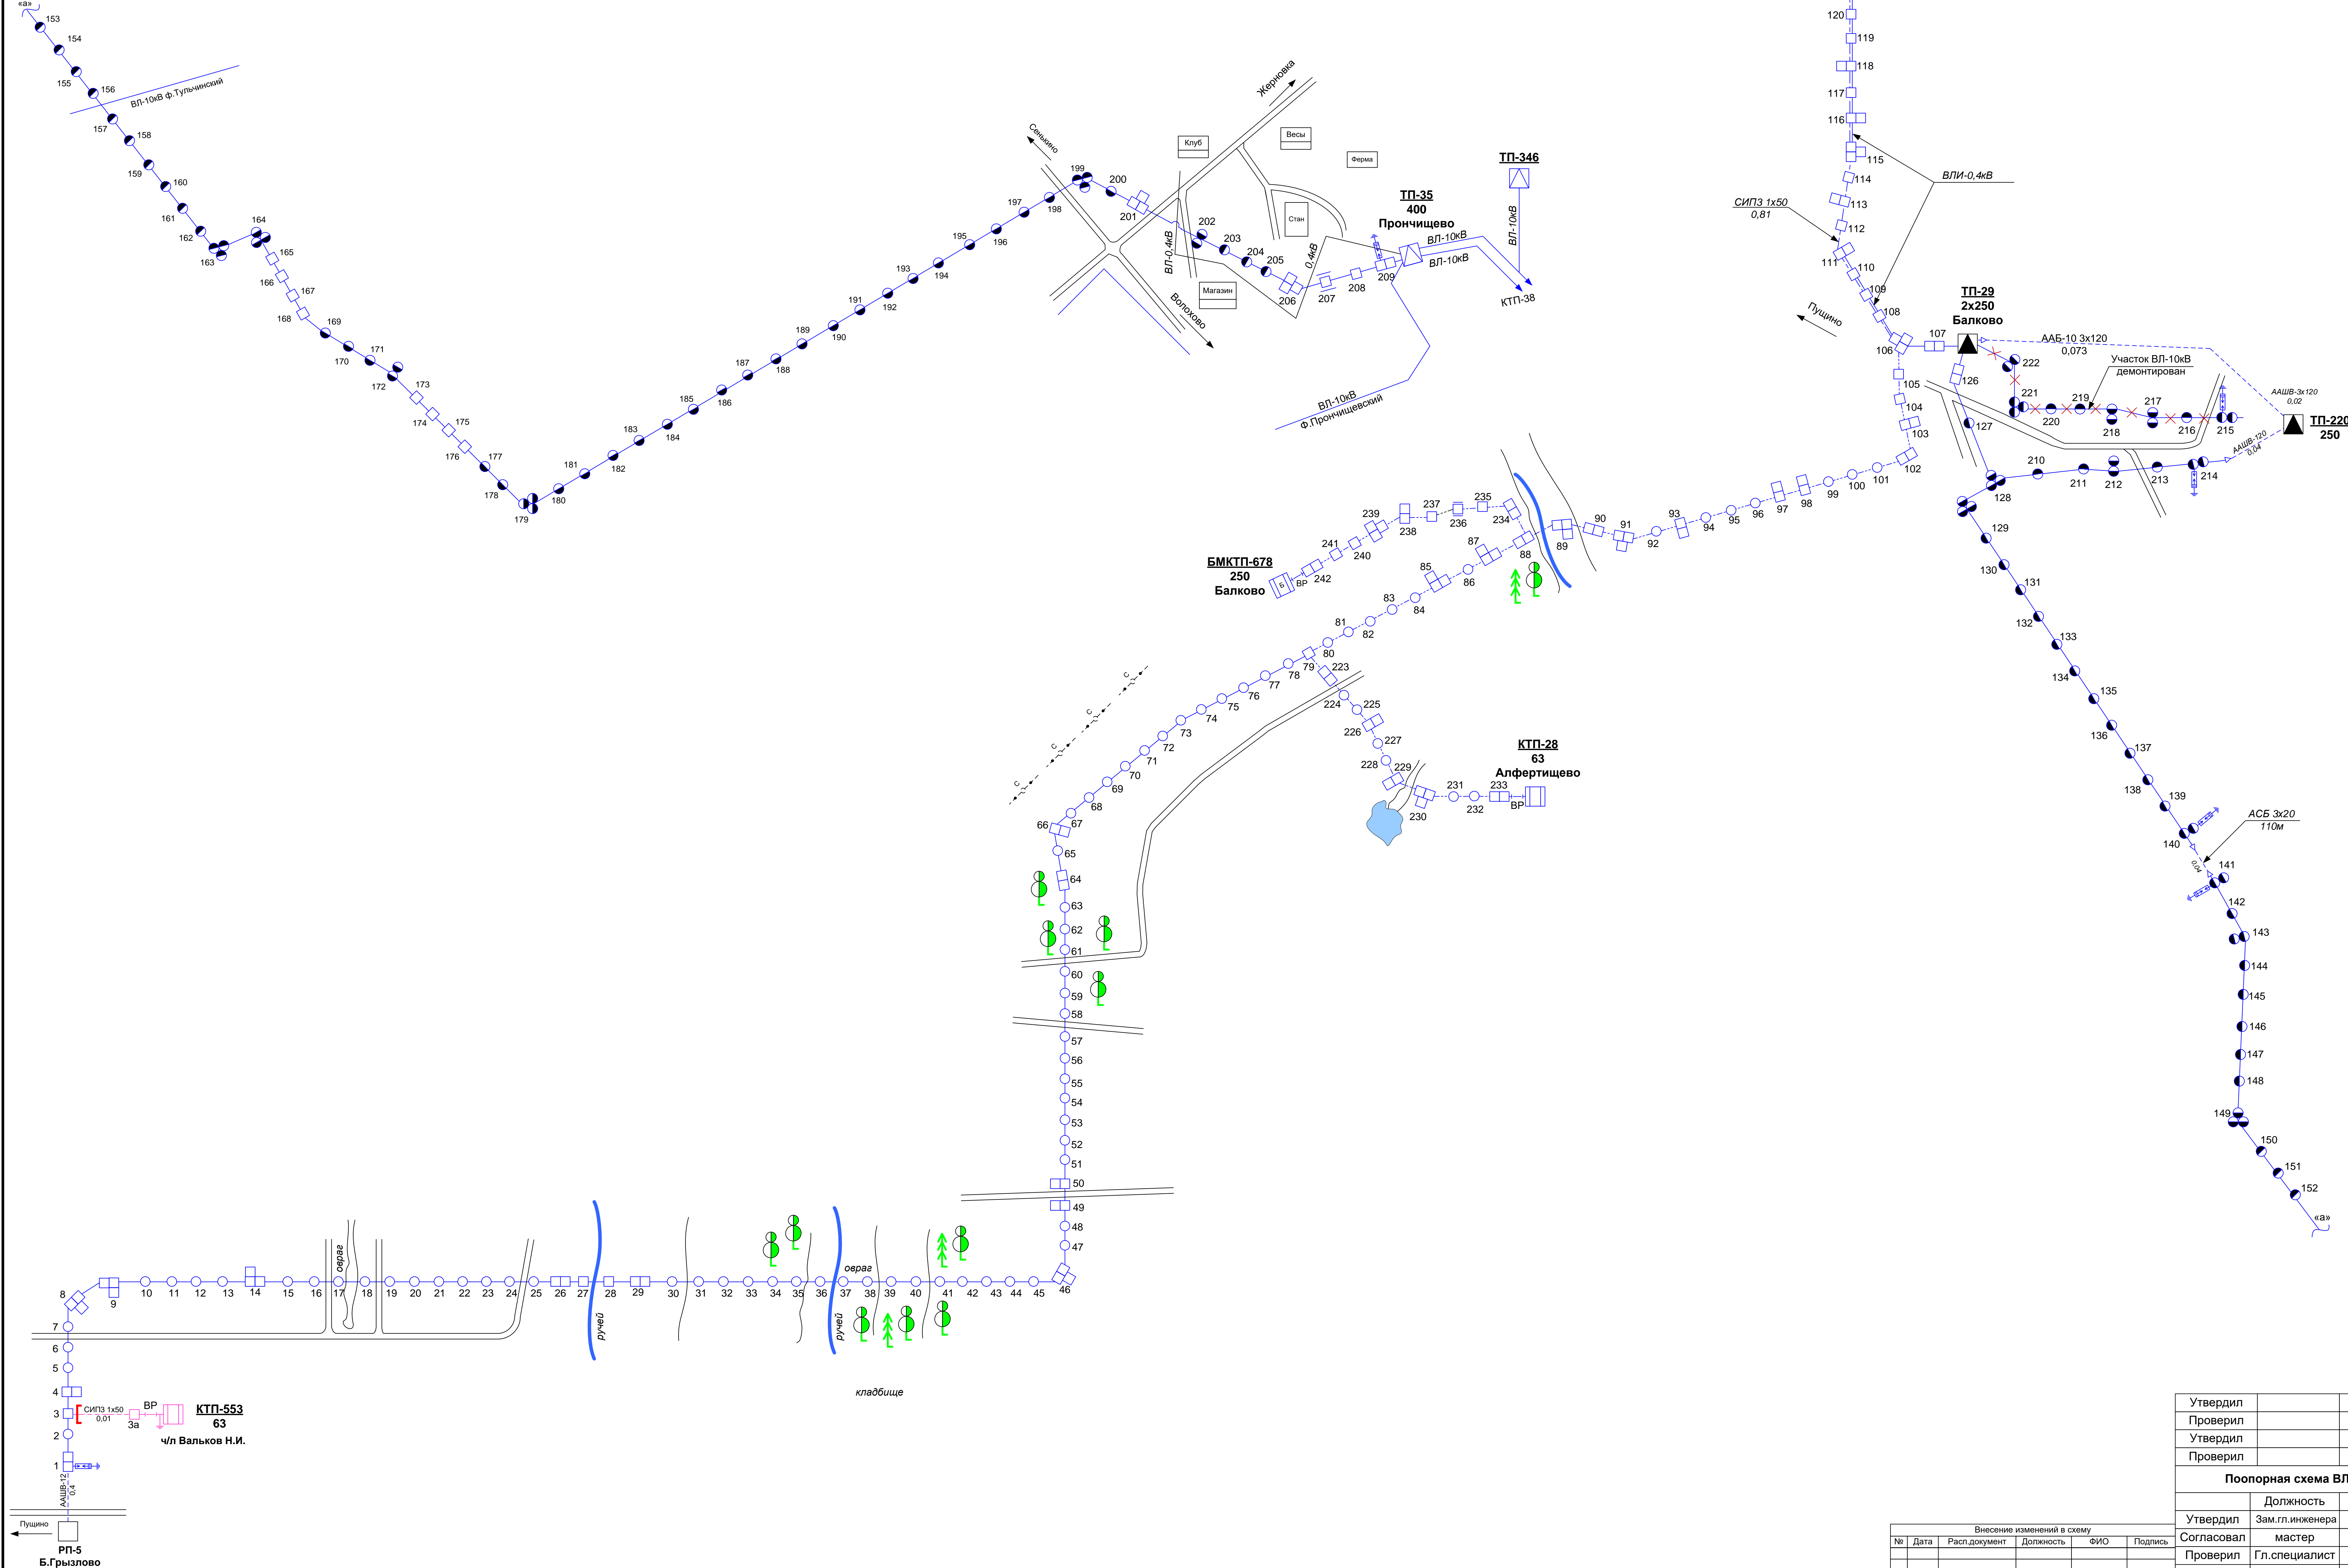

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ Балковский с РП-5 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казakov С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись