


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	860
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	23
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные ввода	18
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	11

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.9)	300	А-50
3	Ф.1(оп.9-10)	40	А-25
2	Ф.1(оп.5-6)	40	СИП 2х16
3	Ф.1(оп.5-12)	80	АС-16
4	Ф.1(оп.12-16)	200	АС-50
3	Ф.1(оп.16-25)	320	АС-35
5	Ответвления к домам	360	А-16, СИП-2х16

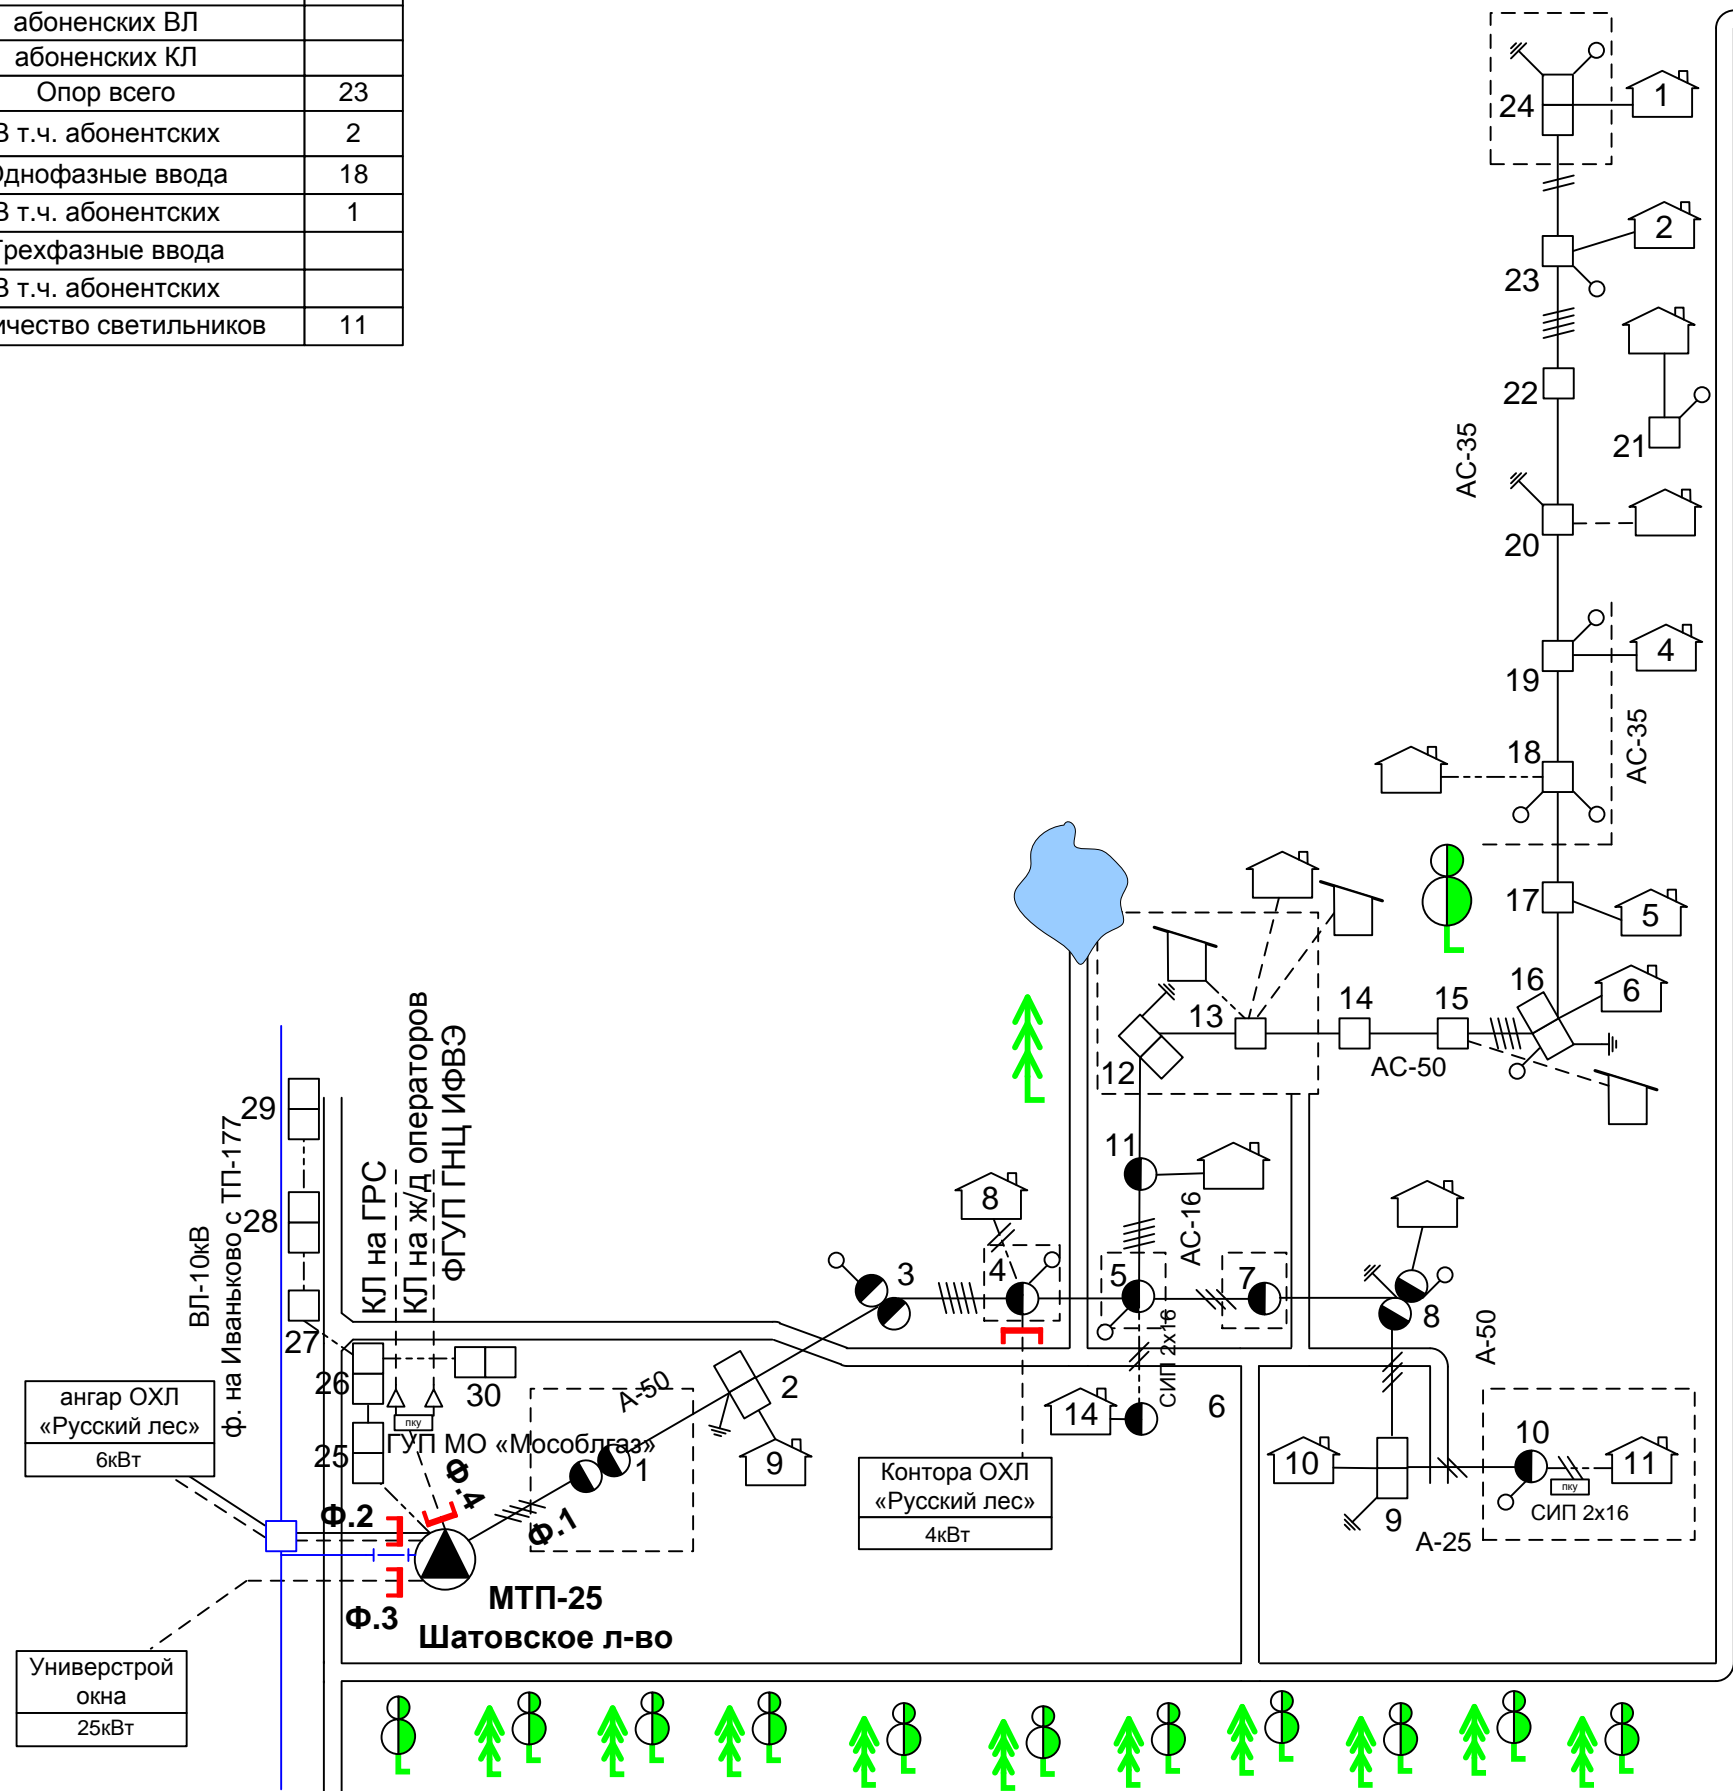

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-25 Шатовское лесничество СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись