


| № | Общие сведения | |
|-----|--------------------------------|----|
| 1 | Протяженность всего(СРЭС) | |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | |
| 1.3 | В т.ч. абоненских ВЛ | |
| 1.4 | В т.ч. абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 24 |
| 3 | кол-во линейных разъединителей | |
| 4 | Однофазные ввода | |
| 5 | В т.ч. абонентских | |
| 6 | Трехфазные ввода | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | ф.1(КТП-оп.5) | | |
| 2 | ф.2 (КТП-оп.15) | | |

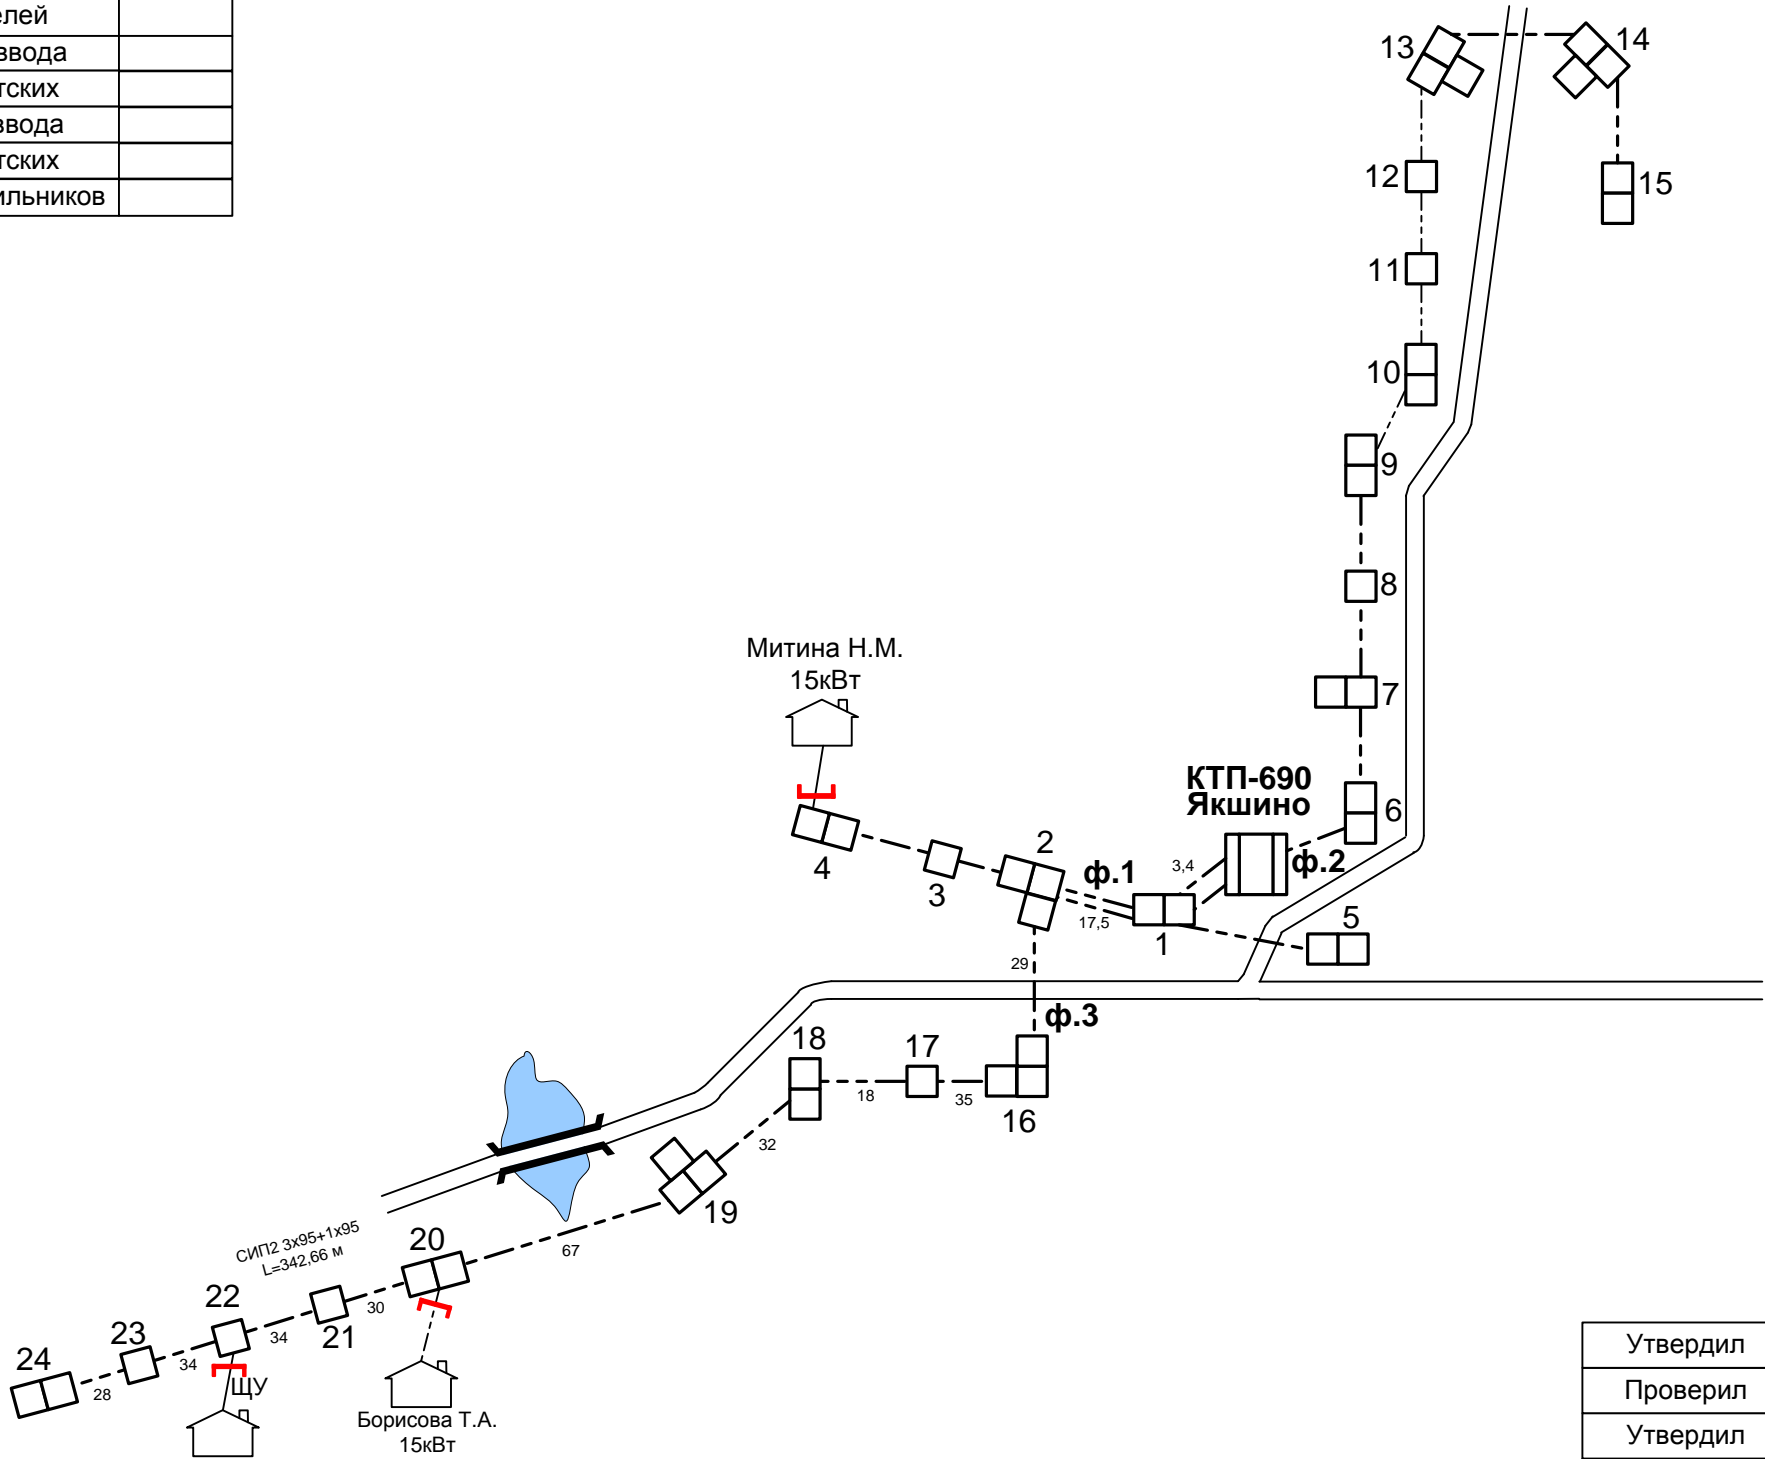

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-690 д.Якшино

| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
|------------|-----------------|--------------|------|---------|
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Рожков В.М. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | техник | Буева М.С. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |