


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-4-оп.1	70	ААБ 3х240
2	оп.1-99	6860	3А-70
3	Оп.33-108	490	3АС-70
4	Оп.101-ТП-74	40	ААБ 3х95

ВЛ-10 кВ фид.Туровский с РП-4

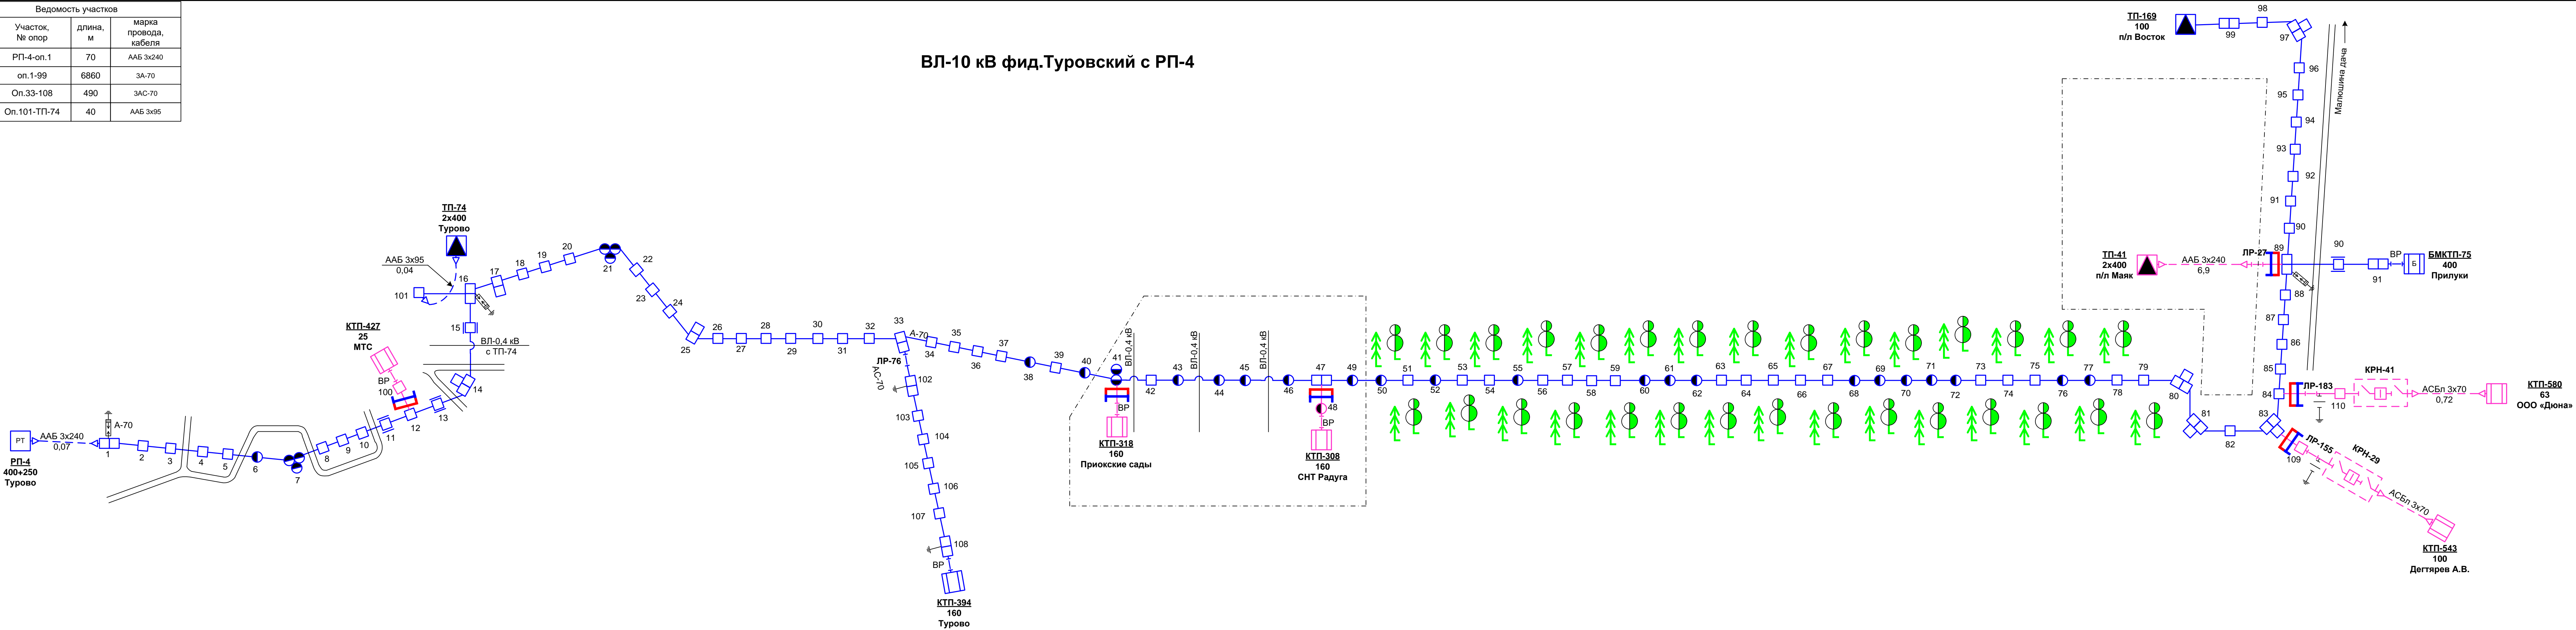

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	7,46
1.1	В т.ч. кабель, км	0,11
1.2	В т.ч. СИП, км	0
1.3	абоненских ВЛ, км	0,28
1.4	абоненских КЛ, км	7,62
2	Опор СРЭС всего, шт.	109
2.1	В т.ч. одностоечных ж/б, шт.	69
2.2	В т.ч. сложных ж/б, шт.	16
2.3	В т.ч. одностоечных дер.с ж/б, шт.	21
2.4	В т.ч. сложных дер.с ж/б, шт.	3
2.5	В т.ч. одностоечных дер., шт.	0
2.6	В т.ч. сложных дер., шт.	0
3	Опор абонентских, шт.	4
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	1
5	Разрядников СРЭС, к-т	2
6	КРН СРЭС, шт.	0

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.Туровский с РП-4 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	Г.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись