


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.41-61)	1000	А-35
2	Ф.1(оп.61-71)	290	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.2(МТП-оп.5)	180	СИП 3х70+1х54,6
4	Ф.2(оп.1-12)	440	А-35
5	Ф.3 (МТП-оп.13-36)	455	
6			
7	Ответвления к домам	1460	А-16,А-25,СИП-2х16

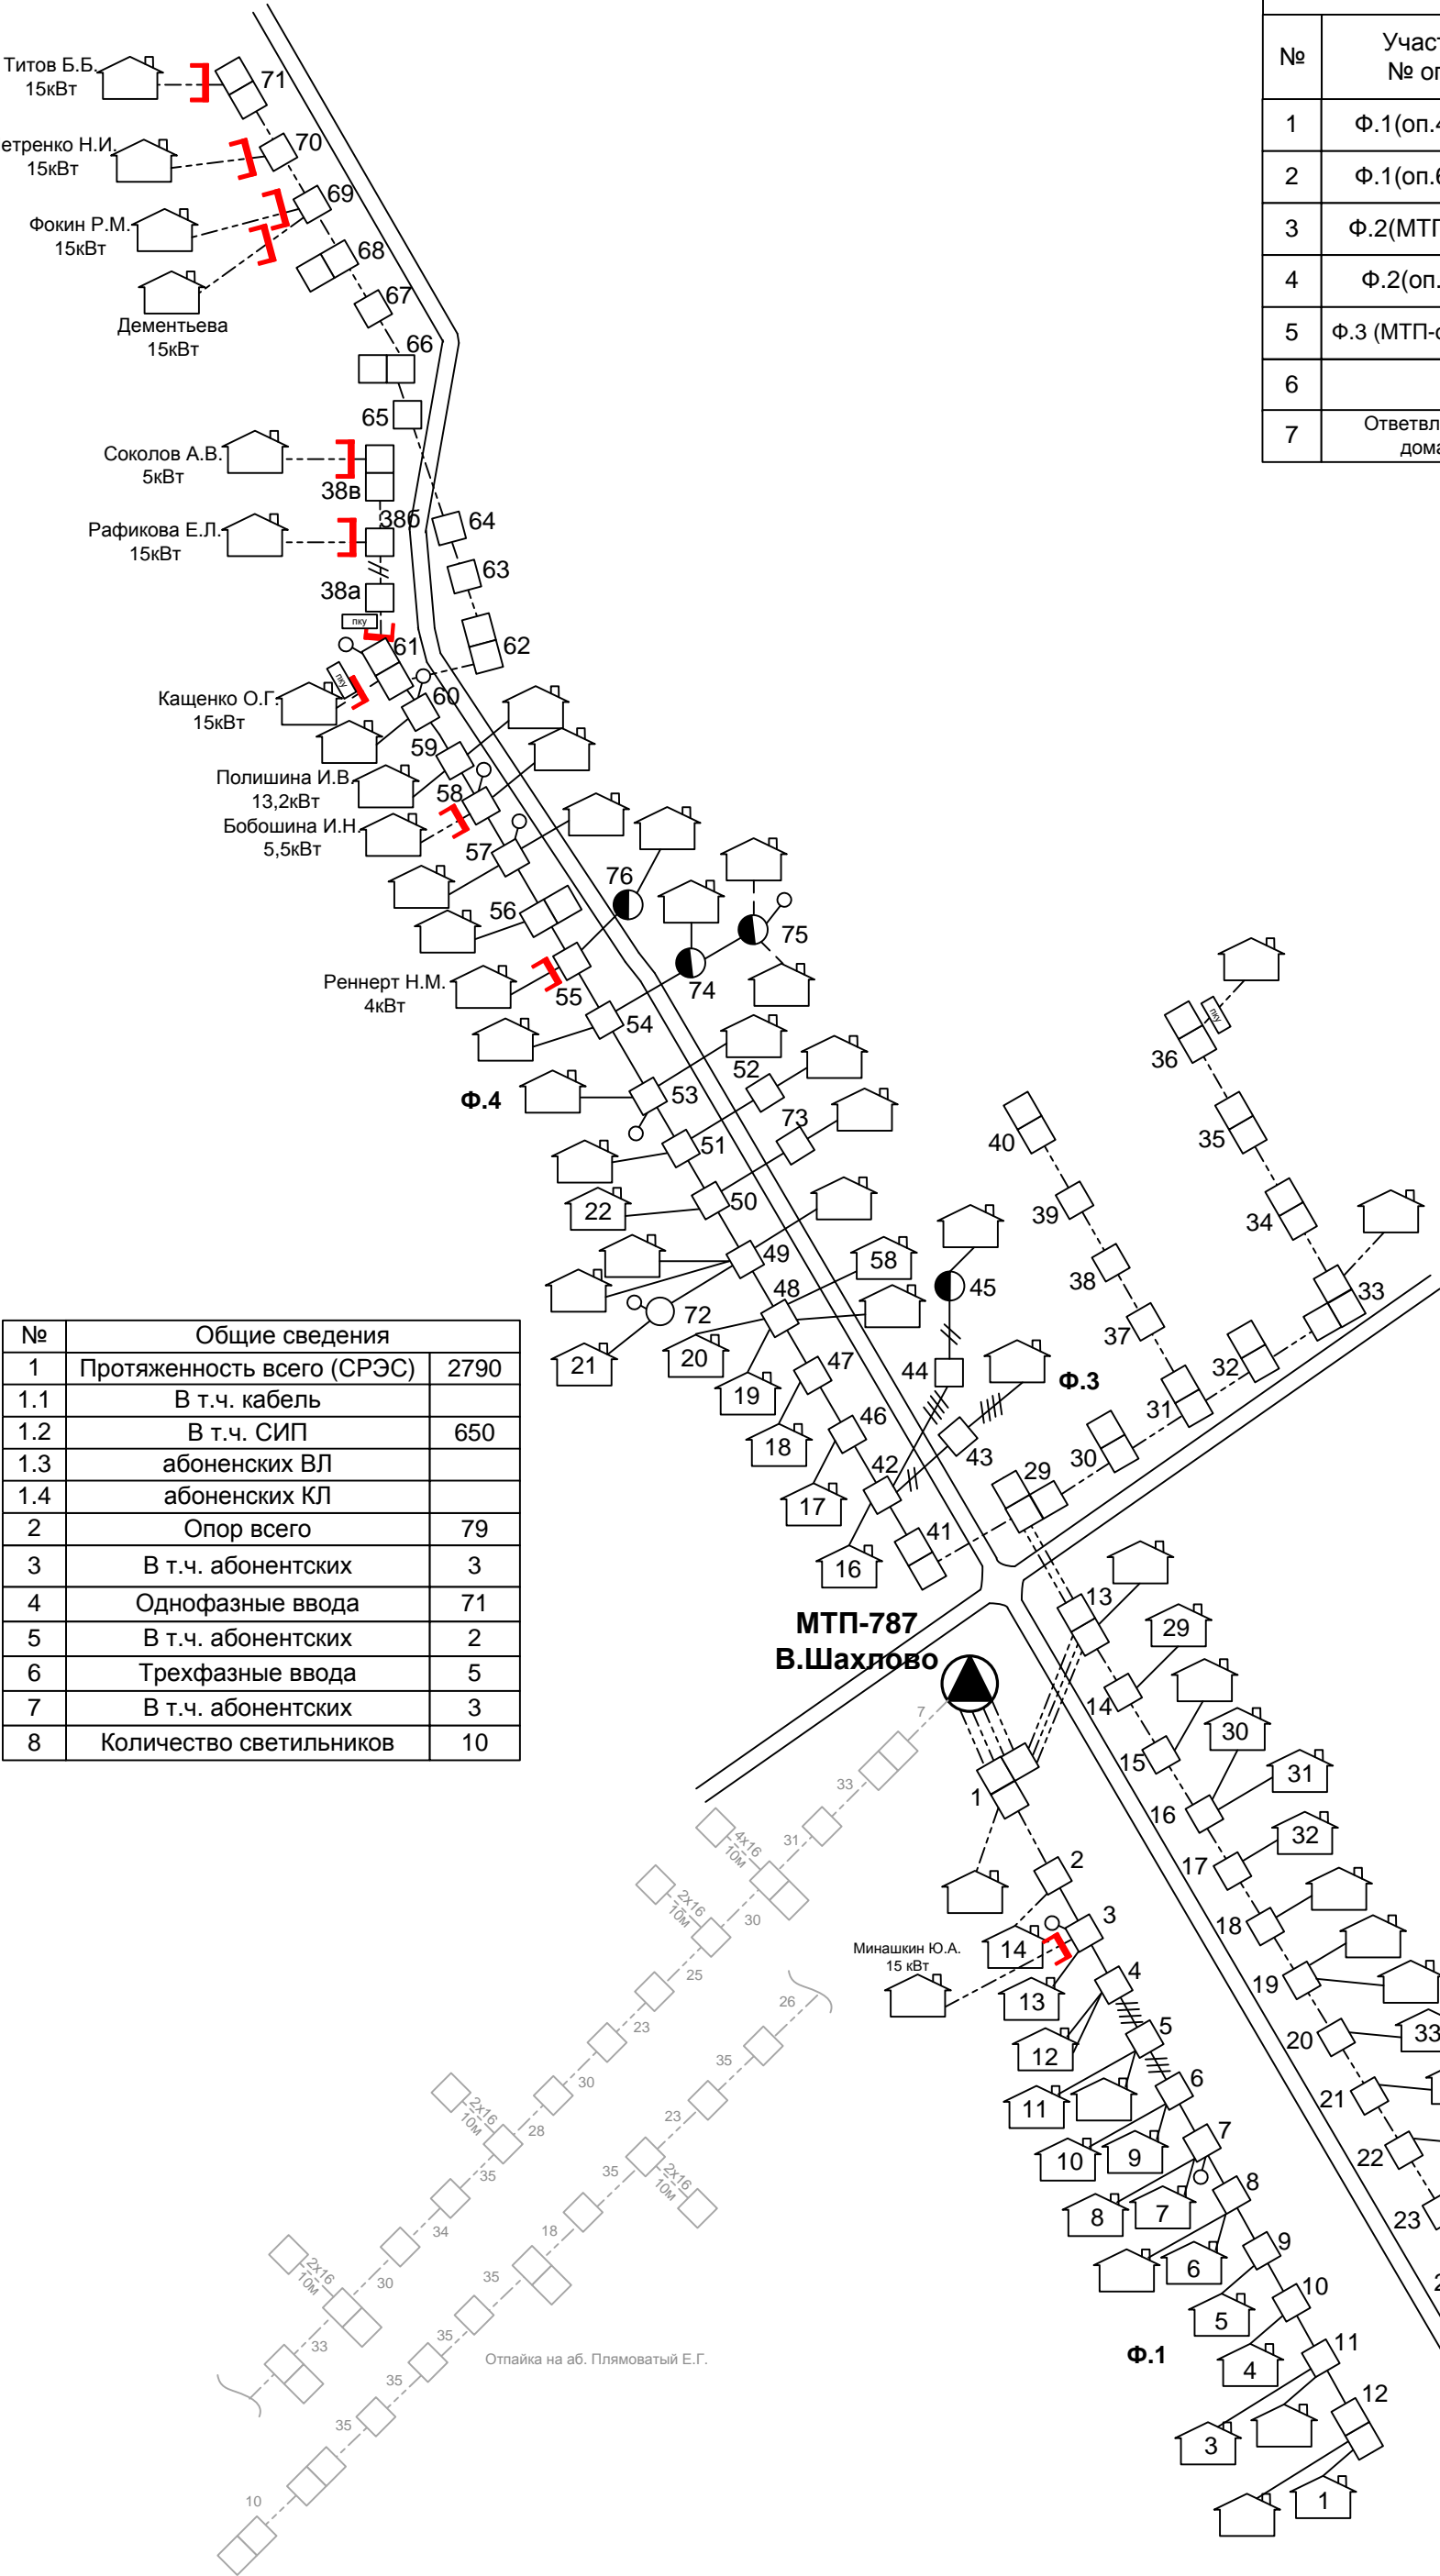

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2790
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	650
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	79
3	В т.ч. абонентских	3
4	Однофазные ввода	71
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные ввода	5
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	10

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-787 В.Шахлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись