


ВЛ-10кВ фид. Игумновский с РП-4

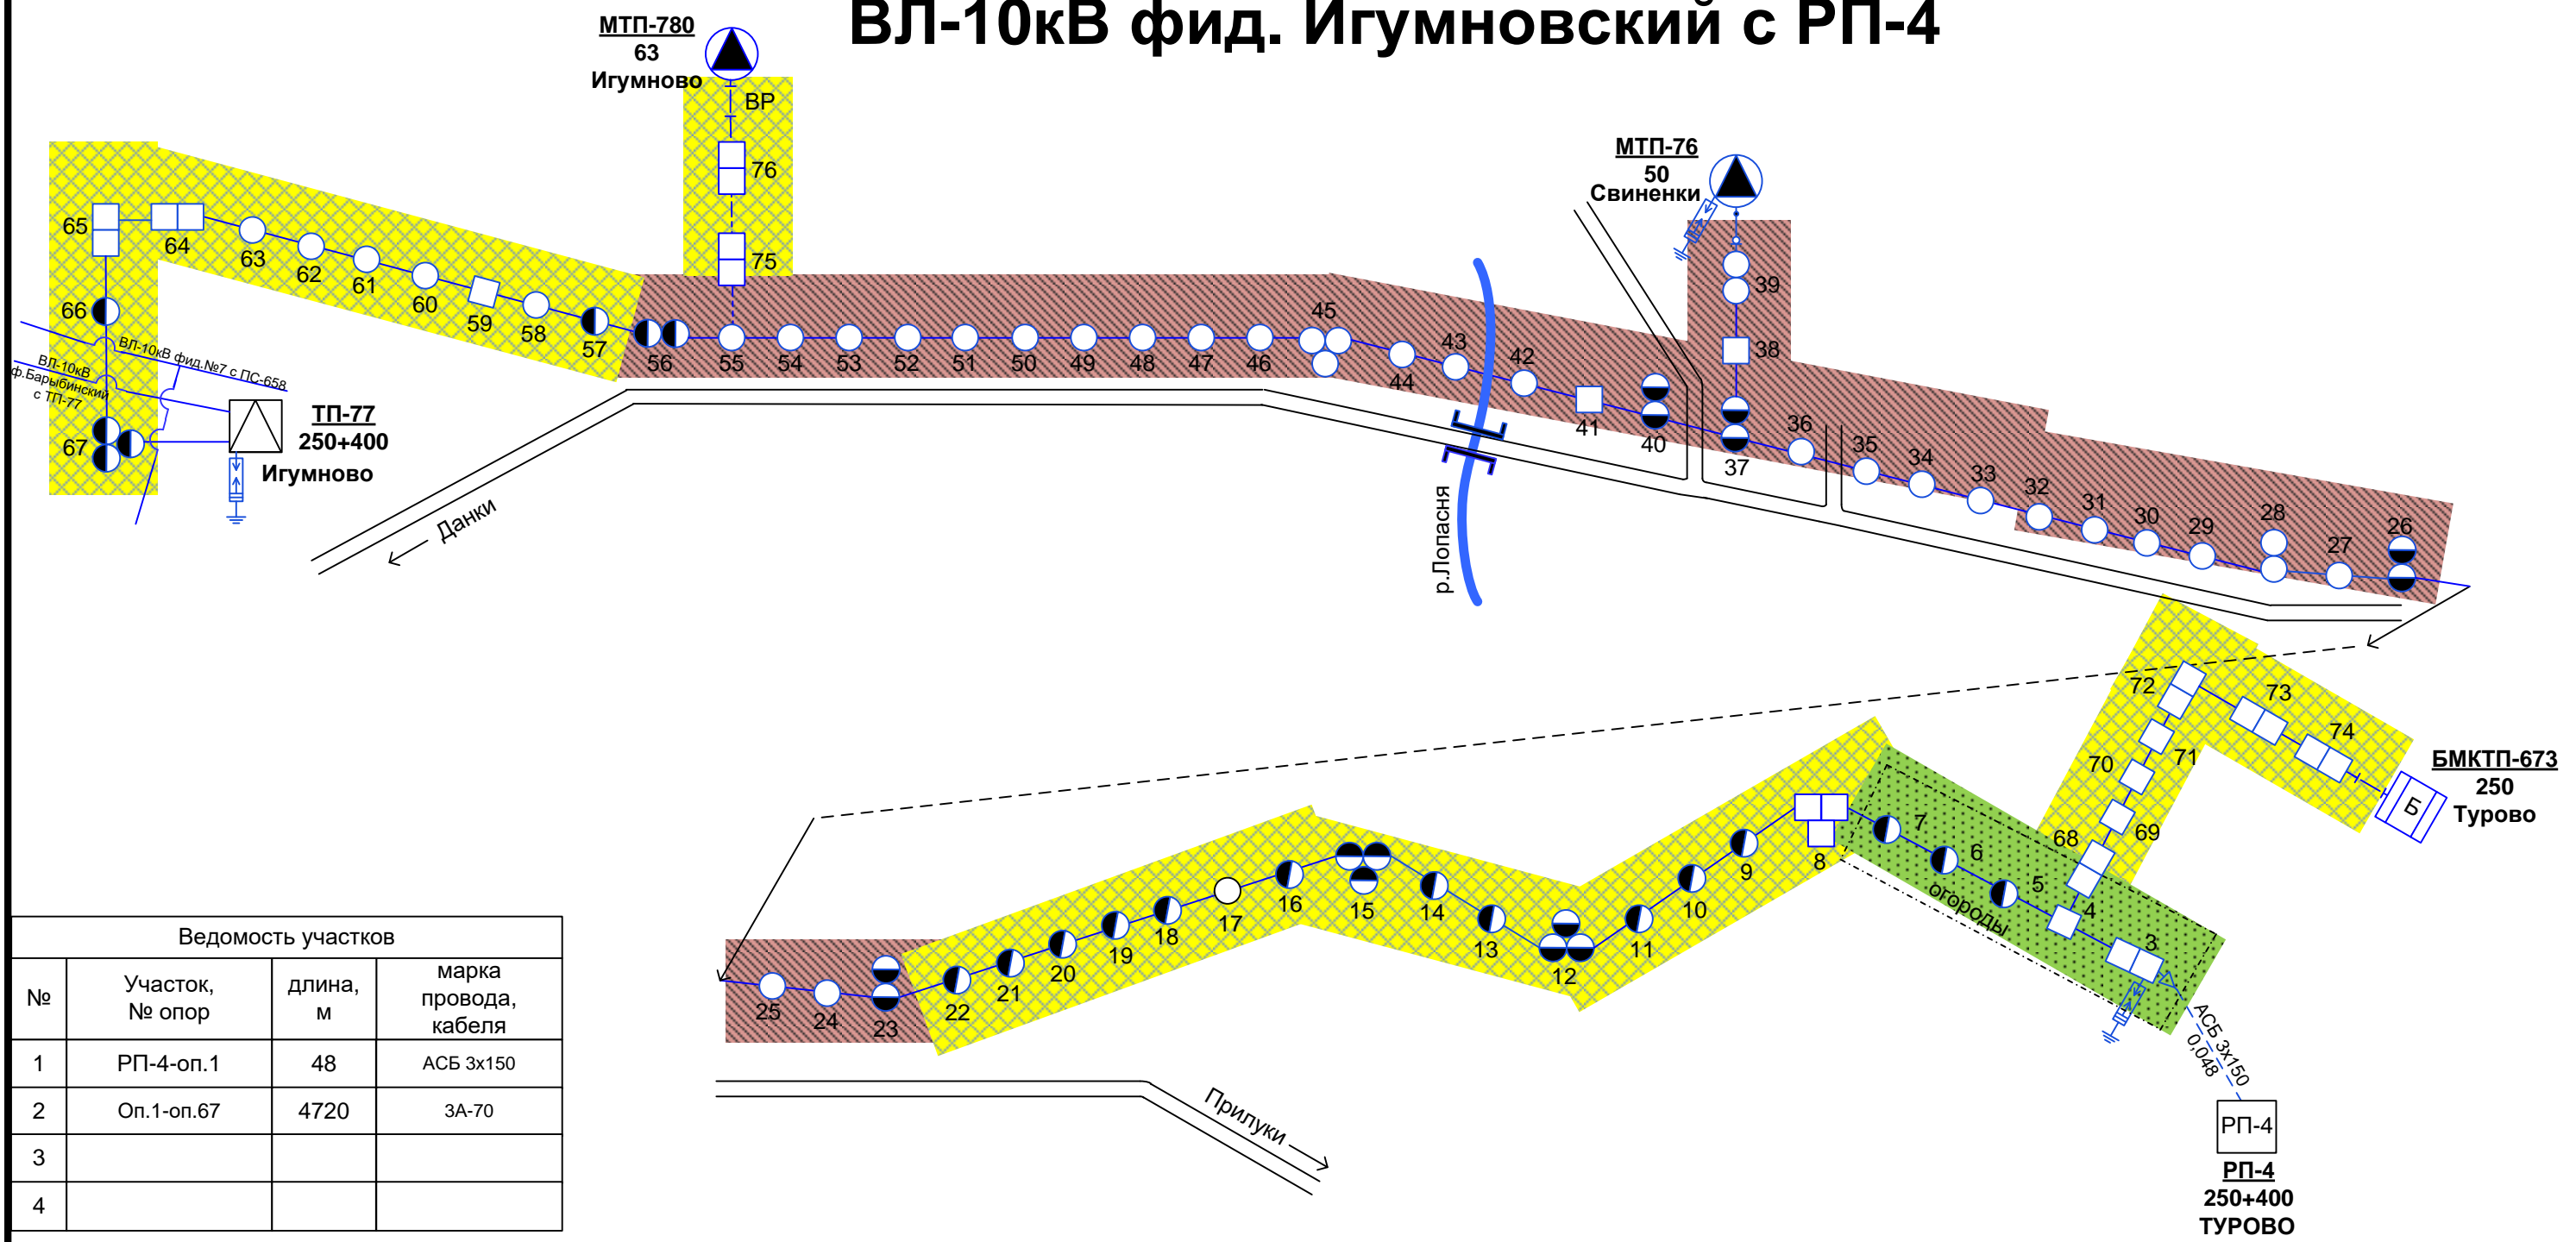

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-4-оп.1	48	АСБ 3х150
2	Оп.1-оп.67	4720	ЗА-70
3			
4			

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	4,72
1.1	В т.ч. кабель, км	0,048
1.2	В т.ч. СИП, км	-
1.3	абоненских ВЛ, км	-
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего (СРЭС), шт.	65
3	абонентских, шт.	-
4	Линейных разъединителей, шт.	1
5	Разрядников, к-т	1
6	КРН, шт.	

Пеший осмотр

Недоступно для осмотра

Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. Игумновский с РП-4 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Косарев О.А.		

Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.Игумновский с РП-4  
Схема определения места повреждения на ВЛ  
(приложение к КОР)

