


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,602
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,602
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	18
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.18	532	СИП 2 3х95+1х95
2	Оп.16-18	70	СИП-2 3х50+1х54
3	Ответвления к домам		

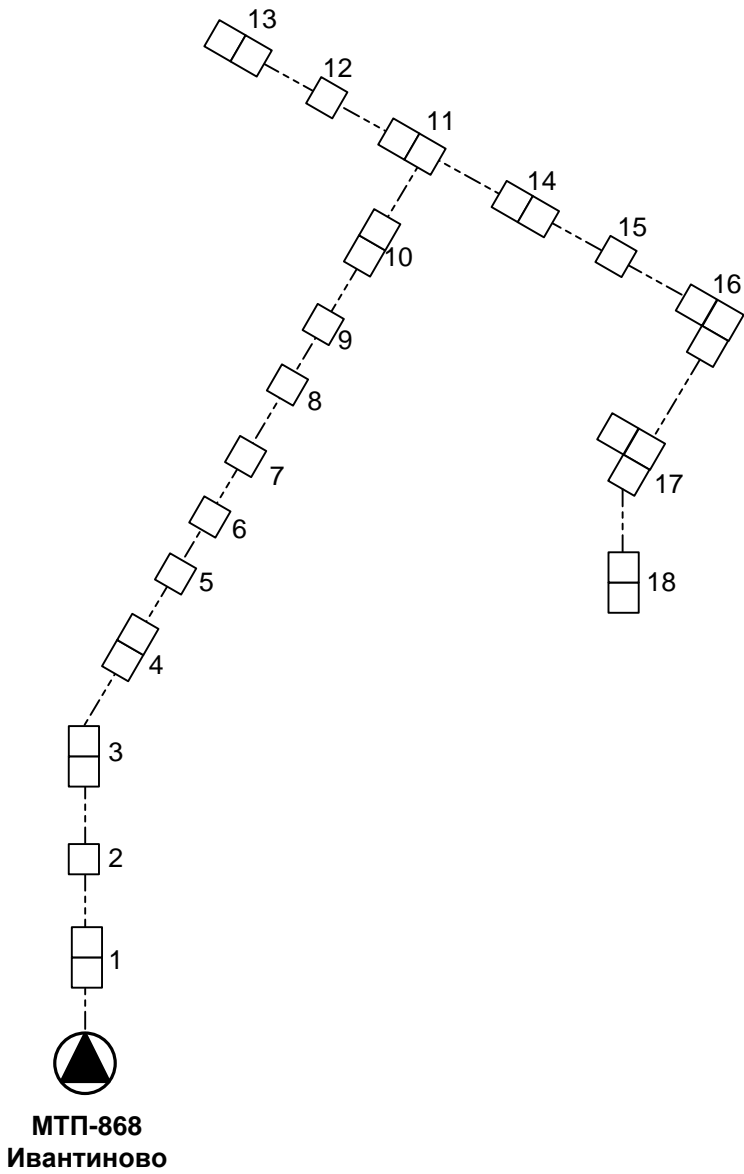

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-868 д.Ивантиново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	11.05.16	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	11.05.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	11.05.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись