№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4220
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	120
1.3	абоненских ВЛ	240
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	107
3	В т.ч. абонентских	6
4	Однофазные ввода	100
5	В т.ч. абонентских	17
6	Трехфазные ввода	3
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	22

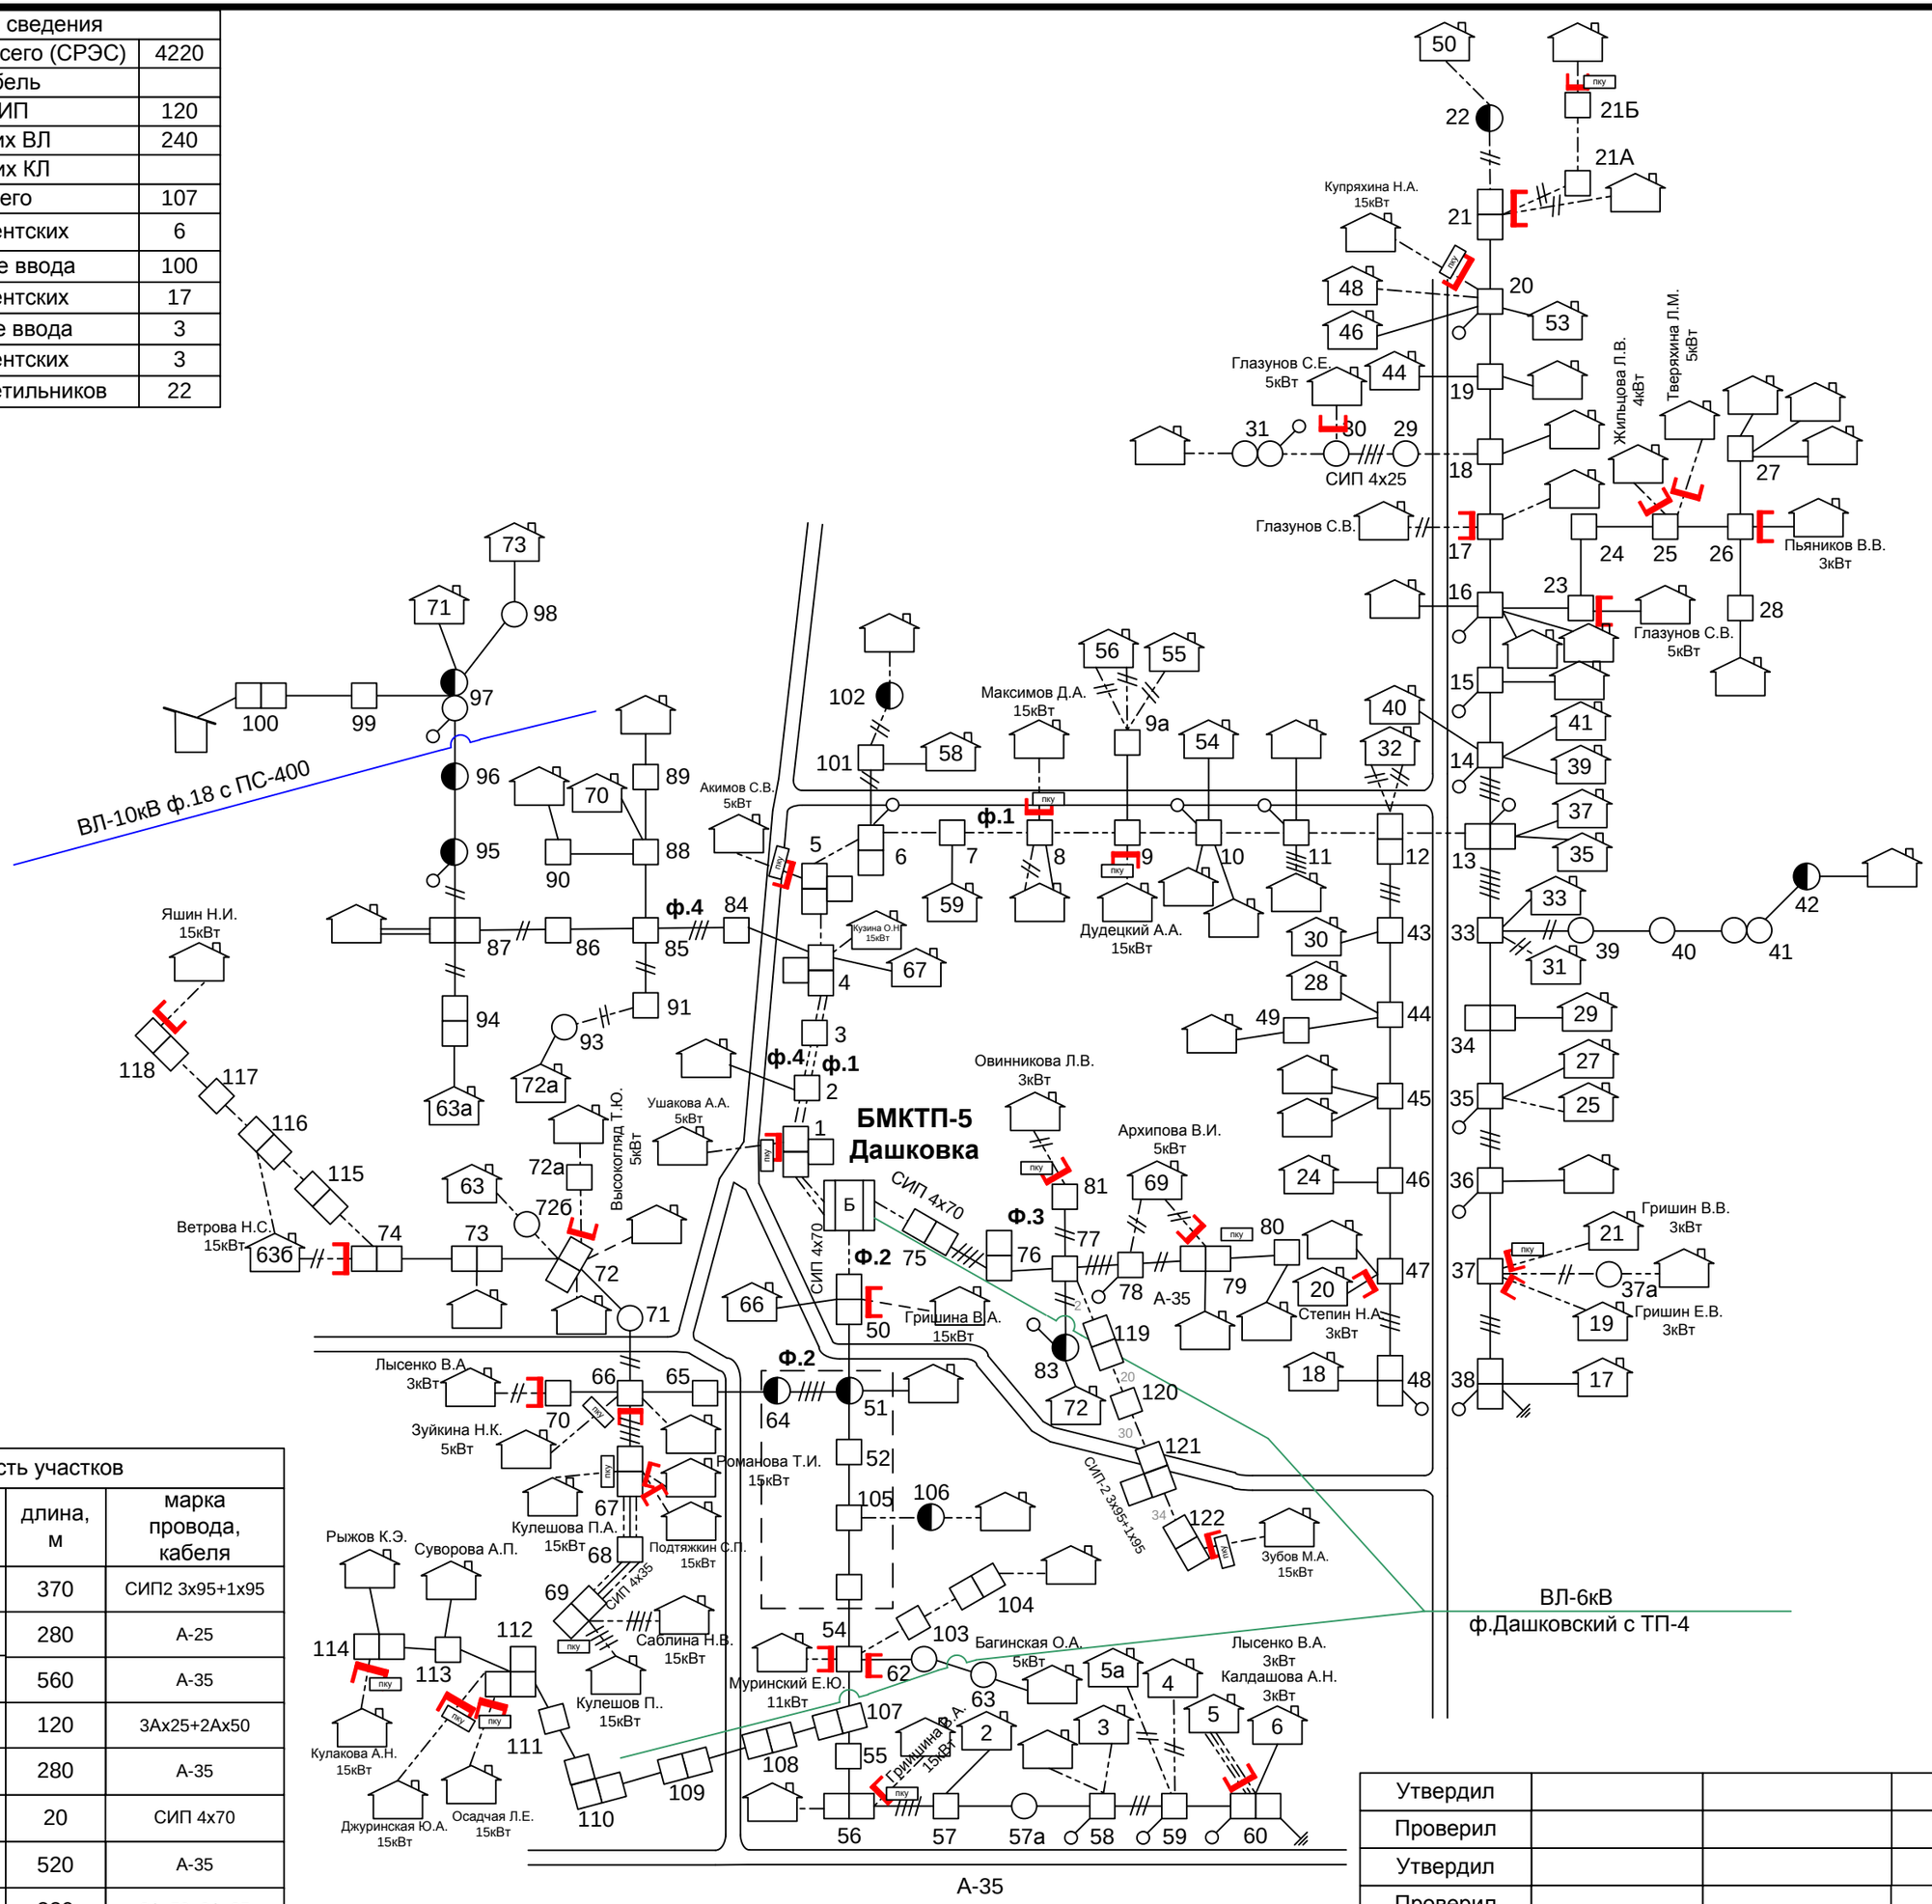

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.13)	370	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1(оп.12-48)	280	А-25
3	Ф.1(оп.13-21)	560	А-35
4	Ф.1(оп.13-35)	120	3Ах25+2Ах50
5	Ф.1(оп.33-42;35-38)	280	А-35
6	Ф.2(МТП-оп.50),ф.3(МТП-оп.75)	20	СИП 4х70
7	Ф.2(оп.50-60)	520	А-35
8	Ф.2(оп.51-74)	320	2Ах50+2Ах25
9	Ф.3(МТП-оп.75)	20	СИП 4х70
10	Ф.3(оп.75-83)	320	А-35
12	Ф.4(оп.1-4)	93	СИП2 3х95+1х95
13	Ф.4(оп.4-100)	605	А-25
13	Ответвления к домам	2080	А-16,А-25,СИП 2х16,4х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-5 Дашковка СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		