

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	3,92
1.1	В т.ч. кабель, км	0,041
1.2	В т.ч. СИП, км	0,08
1.3	абонентских ВЛ, км	1,12
1.4	абонентских КЛ, км	0,17
2	Опор всего, шт.	123
3	В т.ч. абонентских, шт.	27
4	Однофазные вввода, шт.	25
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные вввода, шт.	18
7	В т.ч. абонентских, шт.	9
8	Количество светильников, шт.	48

Обозначения:

- Опора ж/б

Опора дерев. на ж/б приставке


светильник

Пункт коммерческого учета
- Опора деревянная

Гараж, сарай

СИП

Граница балансовой принадлежности

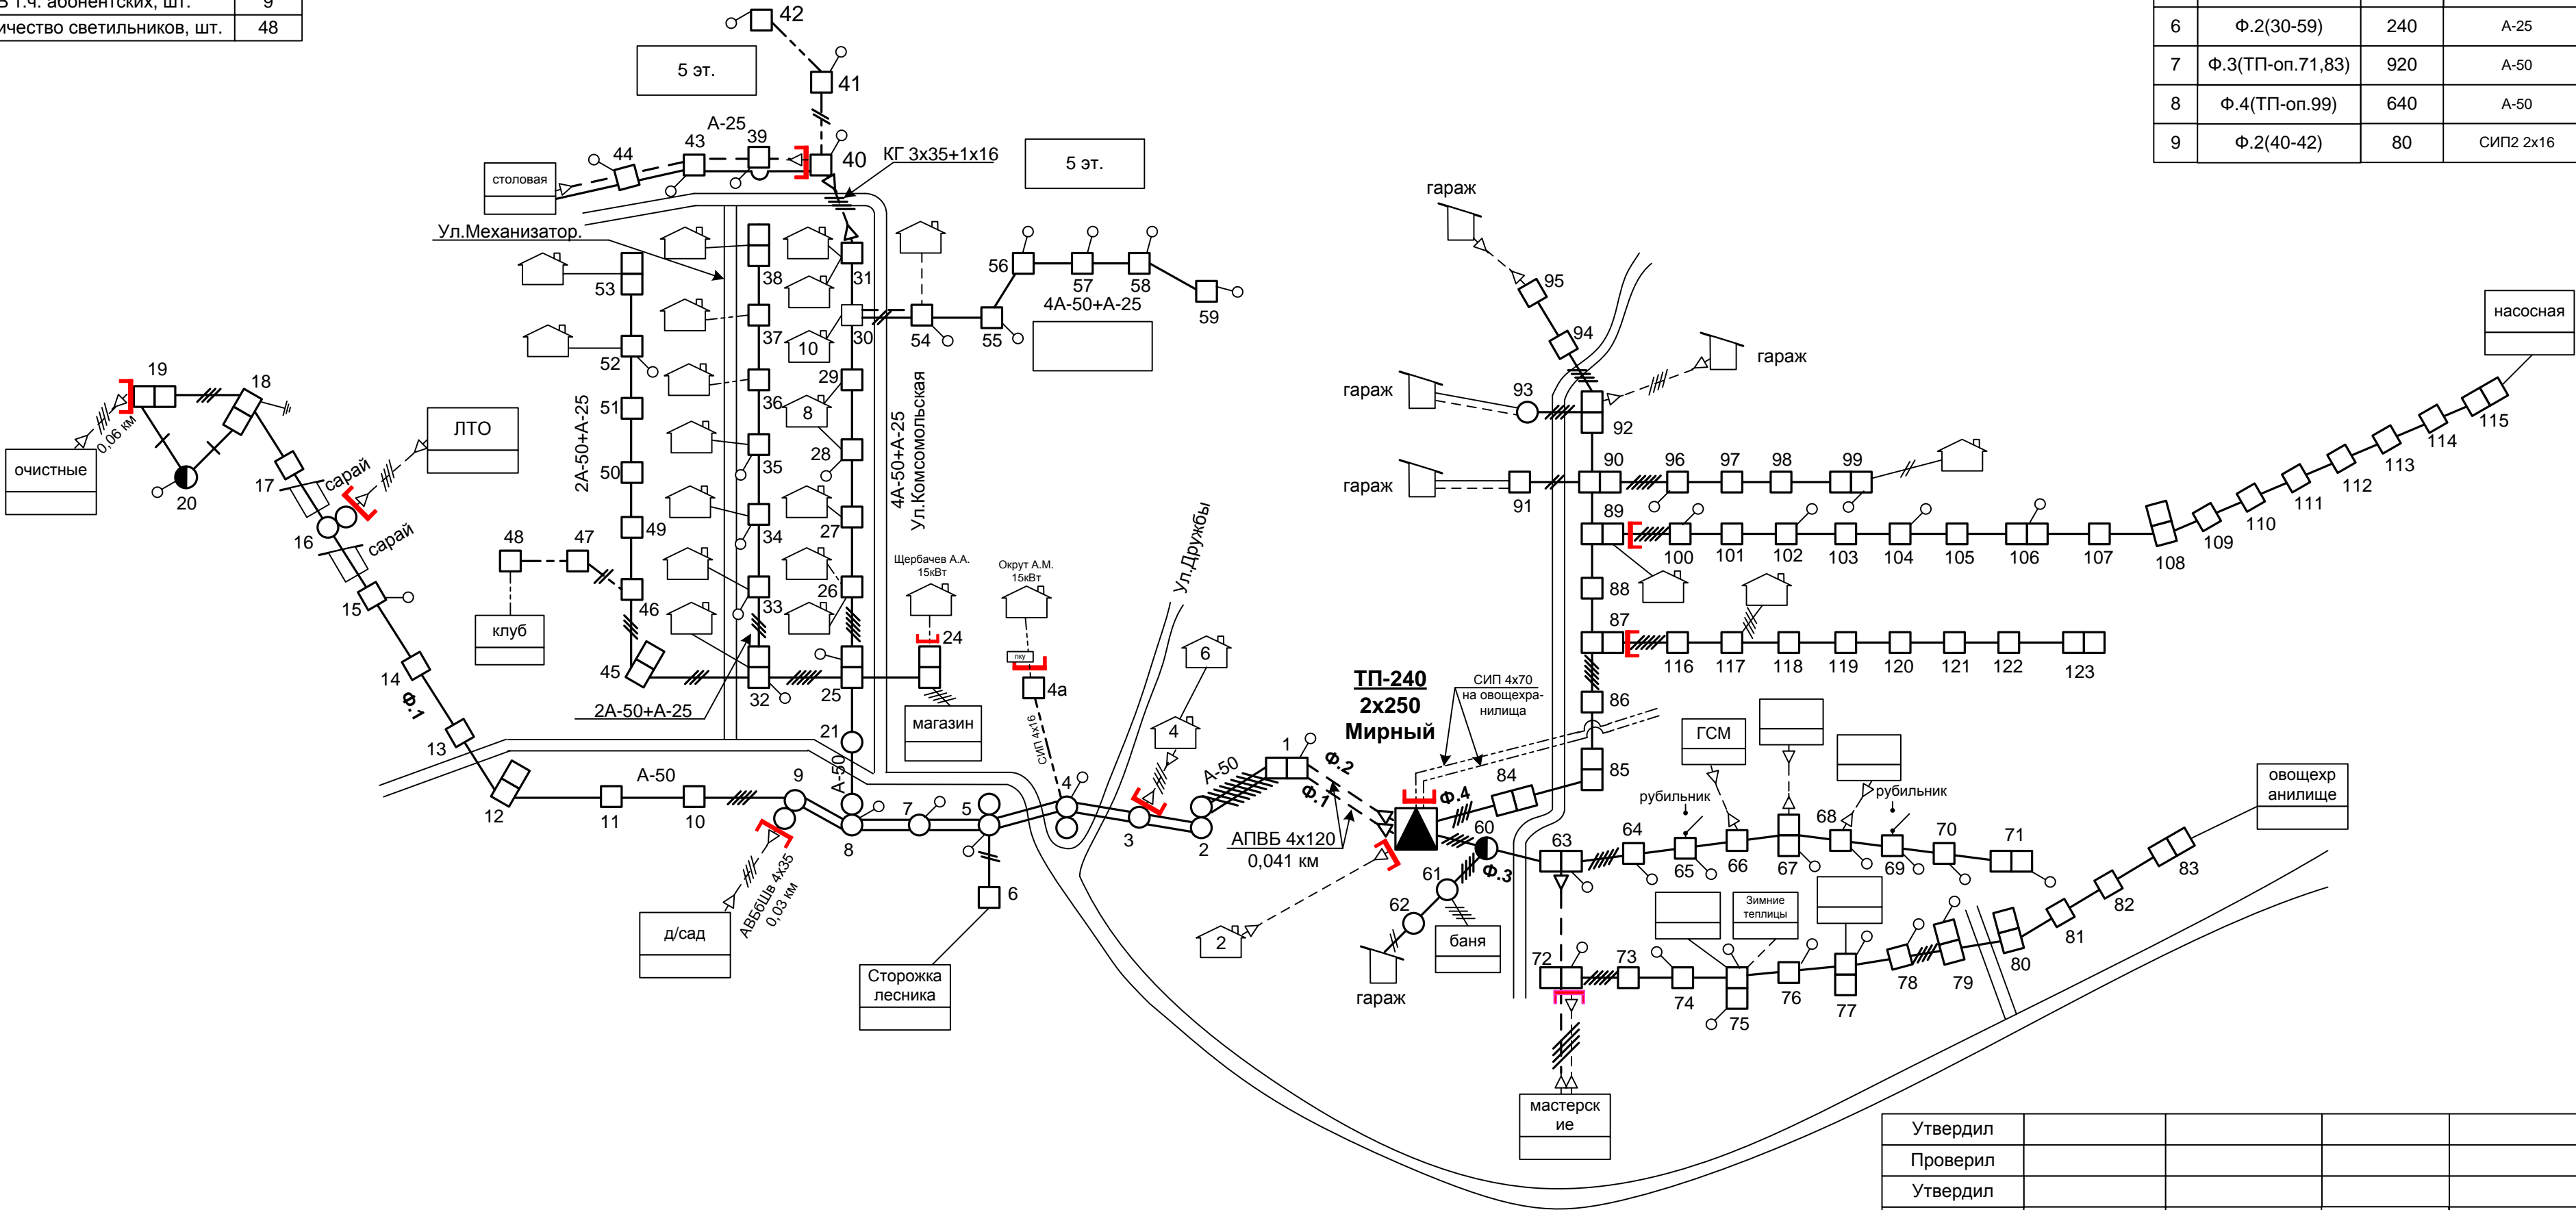

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,2(ТП-оп.1)	41	АПВБ 4х120
2	Ф.1(1-20)	720	А-50
3	Ф.2(1-25)	360	А-50
4	Ф.2(22-32)	400	4А-50+А-25
5	Ф.2(32-53)	520	2А-50+А-25
6	Ф.2(30-59)	240	А-25
7	Ф.3(ТП-оп.71,83)	920	А-50
8	Ф.4(ТП-оп.99)	640	А-50
9	Ф.2(40-42)	80	СИП2 2х16

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-240 Мирный СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись