


ЗТП-175  
Шарапова Охота

| №   | Общие сведения               |      |
|-----|------------------------------|------|
| 1   | Протяженность всего (СРЭС),м | 6240 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, м             | 0,15 |
| 1.2 | В т.ч. СИП, м                |      |
| 1.3 | абонентских ВЛ, м            |      |
| 1.4 | абонентских КЛ, м            |      |
| 2   | Опор всего, шт.              | 156  |
| 3   | В т.ч. абонентских, шт.      |      |
| 4   | Однофазные ввода, шт.        | 212  |
| 5   | В т.ч. абонентских, шт.      |      |
| 6   | Трехфазные ввода, шт.        | 2    |
| 7   | В т.ч. абонентских, шт.      |      |
| 8   | Количество светильников, шт. | 32   |

| Ведомость участков |                   |          |                       |
|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| №                  | Участок, № опор   | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1                  | Ф.1 (оп.43-85)    | 1680     | 2А-50+3А-35           |
| 2                  | Ф.2(оп.186-200)   | 440      | 3А-35                 |
| 3                  | Ф.2(оп.192-195)   | 120      | 2А-35                 |
| 4                  | Ф.3(оп.178-185)   | 280      | А-35                  |
| 5                  | Ф.3(оп.184,96-98) | 160      | А-35                  |
| 6                  | Ф.5(оп.88-177)    | 3560     | А-35                  |

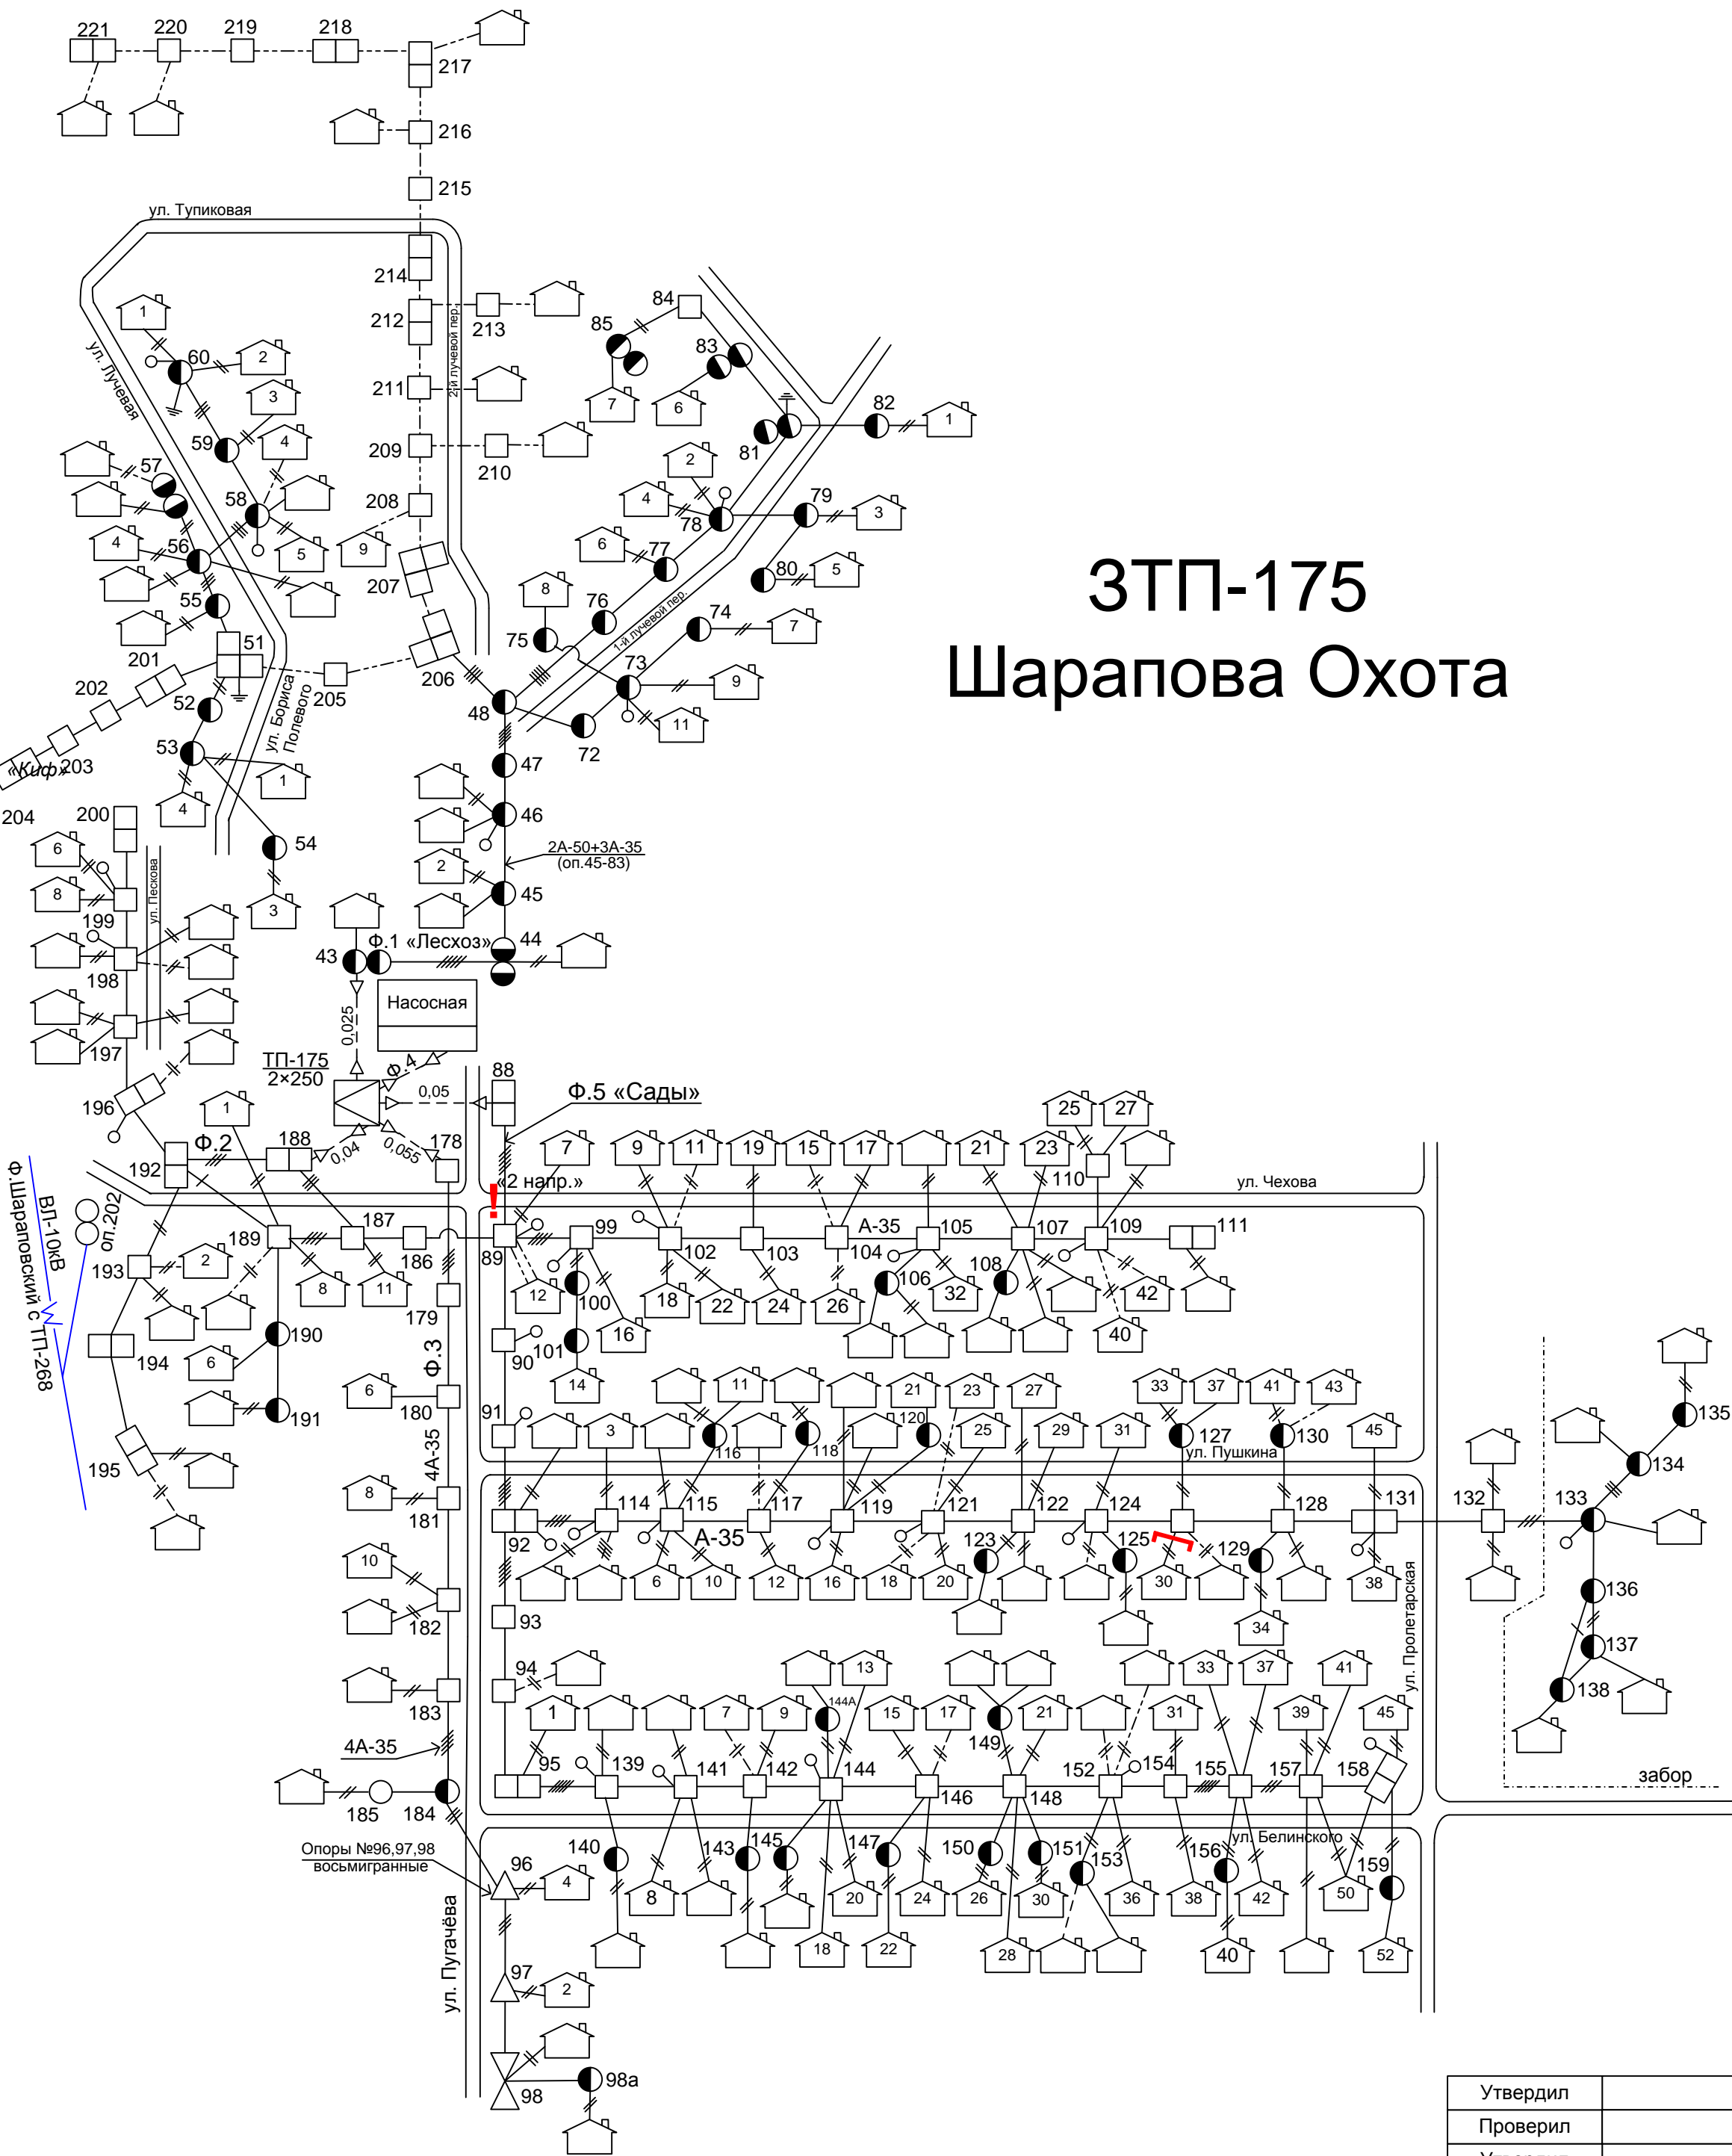

|  |            |              |          |         |
|--|------------|--------------|----------|---------|
| Утвердил   |            |              |          |         |
| Проверил   |            |              |          |         |
| Утвердил   |            |              |          |         |
| Проверил   |            |              |          |         |
| Поопорная схема ВЛ-0,4кВ ЗТП-175 п.Шарапова Охота СРЭС |            |              |          |         |
|  | Должность  | Фамилия И.О. | Дата     | Подпись |
| Утвердил   | Гл.инженер | Казаков С.В. | 02.09.15 |         |
| Согласовал   | мастер     | Новов А.С.   | 02.09.15 |         |
| Проверил   |            |              |          |         |
| Чертил   | инженер    | Буева М.С.   | 02.09.15 |         |

| Внесение изменений в схему |      |               |           |     |         |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| №                          | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |