


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП - оп.21	644	СИП 2А 3х95+1х95
2	Оп.2-64	701	СИП-2 3х95+1х95
3	БМКТП-оп.75	350	СИП-2 3х50+1х54
4	Оп.13-41-44	322	А-25
5	Оп.21-23	70	СИП-2 3х95+1х95
6	Оп.19-35	385	СИП-2 3х95+1х95
7	Ответвления к домам		

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,472
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2,150
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	75
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

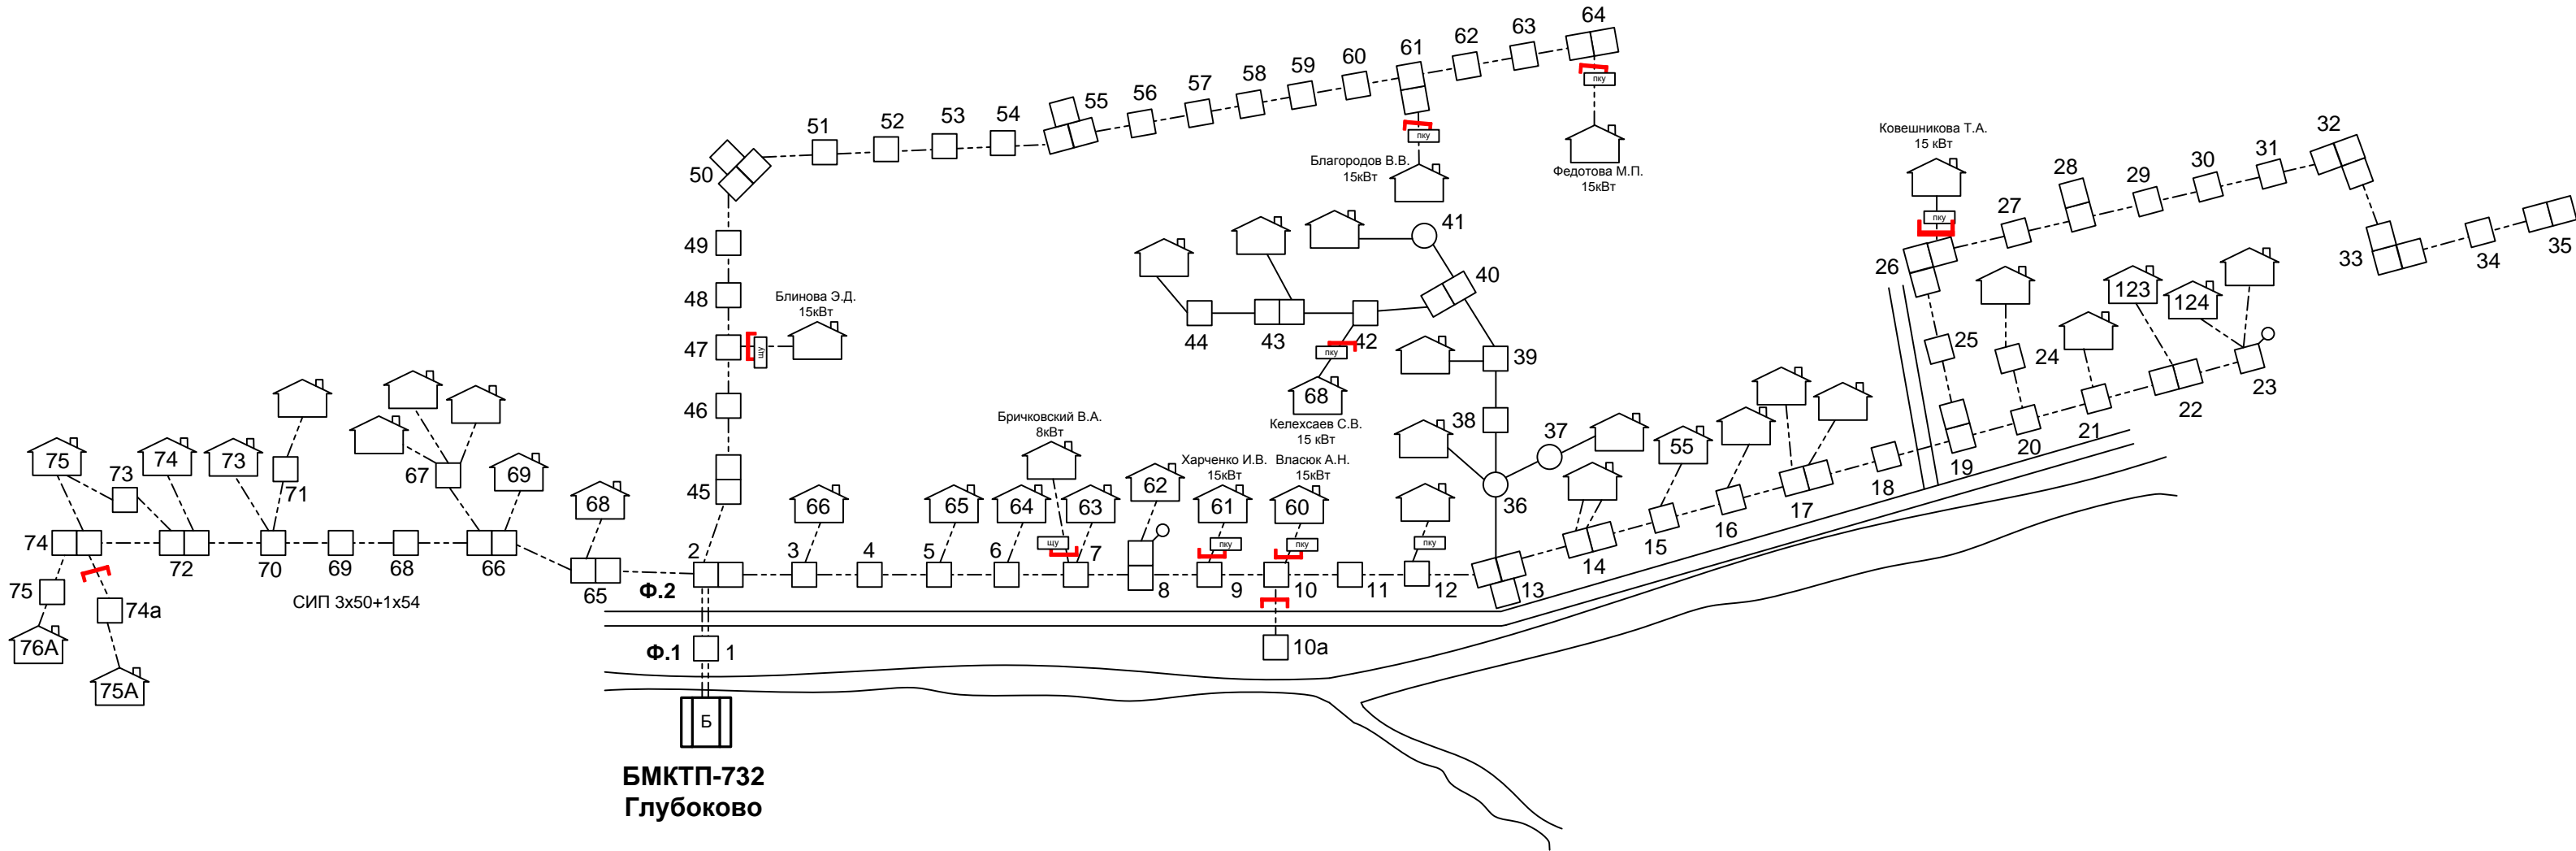

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-732 д. Глубоково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись