


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,895
1.1	В т.ч. кабель	0,079
1.2	В т.ч. СИП	0,816
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	29
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков		
Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
Ф.1(оп.1-6)	174	СИП-2 3х95+1х95
Ф.2(оп.7-29)	642	СИП-2 3х95+1х95
Ф.1 (КТП-оп.1)	22	АВБбШв 4х120
Ф.2 (КТП-оп.7)	57	АВБбШв 4х120
Ответвления к домам		

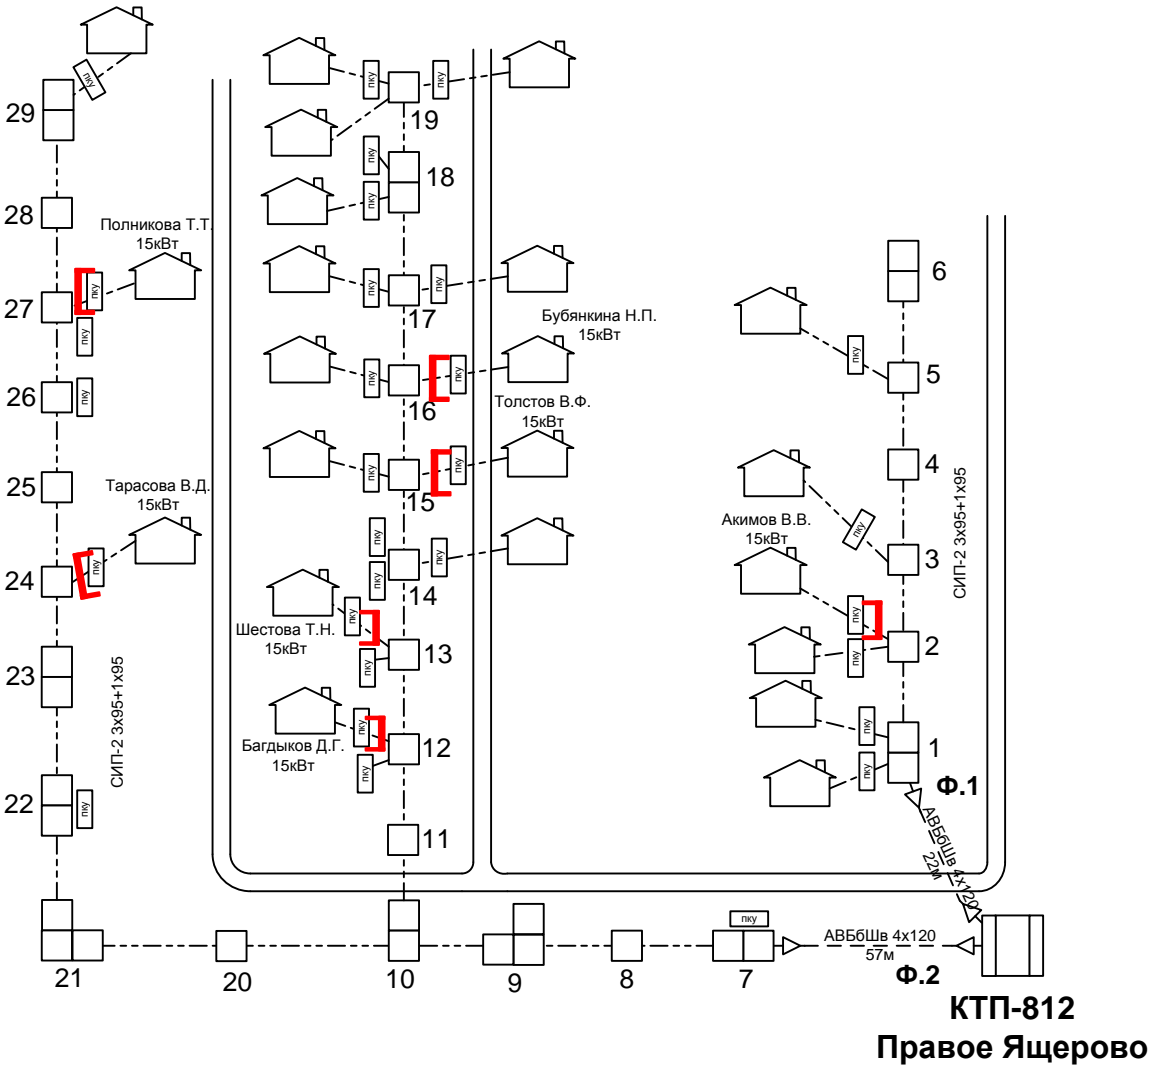

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-812 Правое Ящерово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	18.12.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	18.12.14	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	18.12.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись