


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	938
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	418
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	13
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	13
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные ввода, шт.	6
7	В т.ч. абонентских, шт.	6
8	Количество светильников, шт.	1

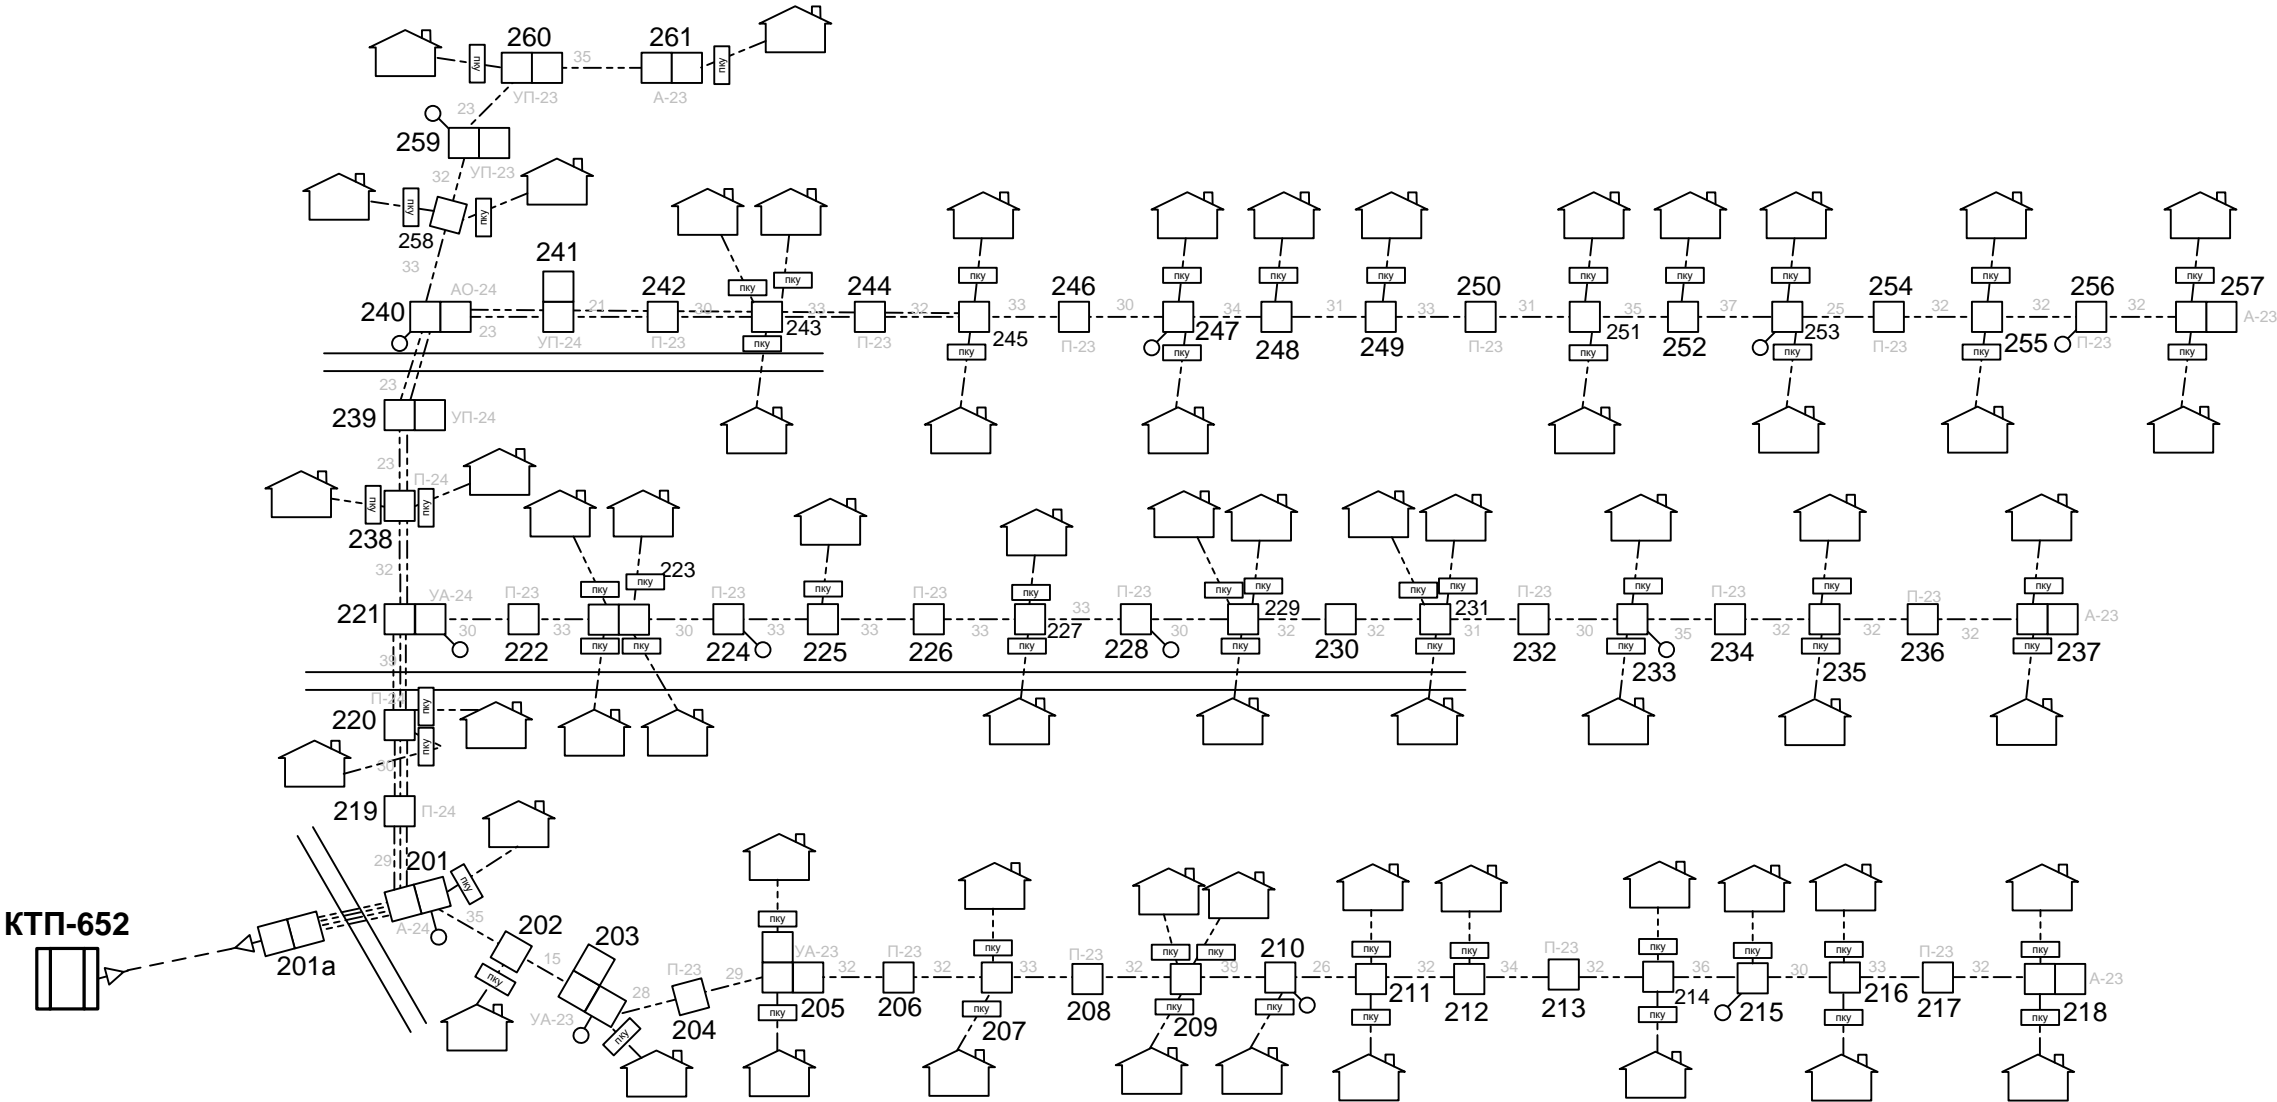

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-652 СНТ «Лесное Озеро»				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	05.08.16	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	05.08.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	05.08.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись