


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,110
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,110
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	4
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

КТП-852  
Бутурлино

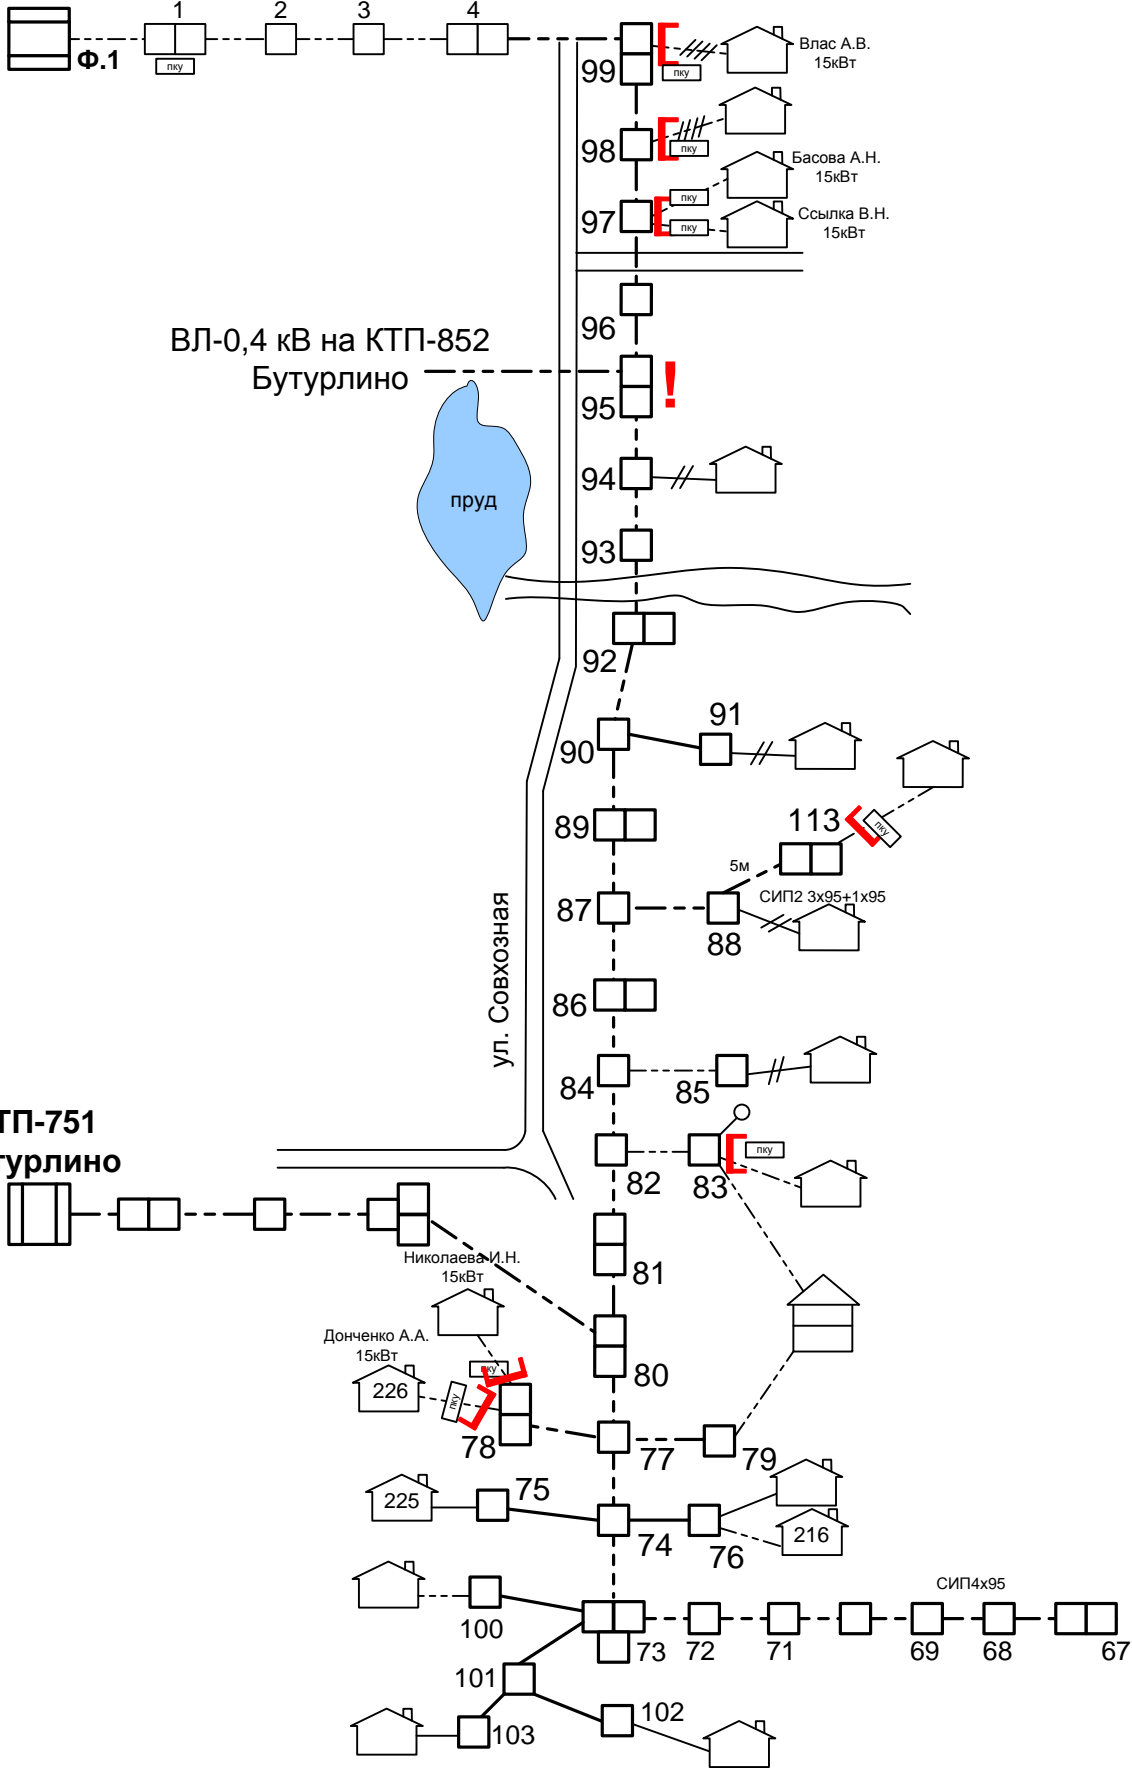

ВЛ-0,4 кВ на КТП-852  
Бутурлино

ул. Совхозная

пруд

КТП-751  
Бутурлино

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.4)	110	СИП-2 3х95+1х95
2			
3			
4	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-852 д. Бутурлино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	27.11.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	27.11.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	27.11.15	