


| Ведомость участков |                        |             |                             |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| №                  | Участок,<br>№ опор     | длина,<br>м | марка<br>провода,<br>кабеля |
| 1                  | Ф.1 (КТП-оп.22)        | 638         | СИП-2 3х95+1х95             |
| 2                  |                        |             |                             |
| 3                  | Ответвления к<br>домам |             |                             |

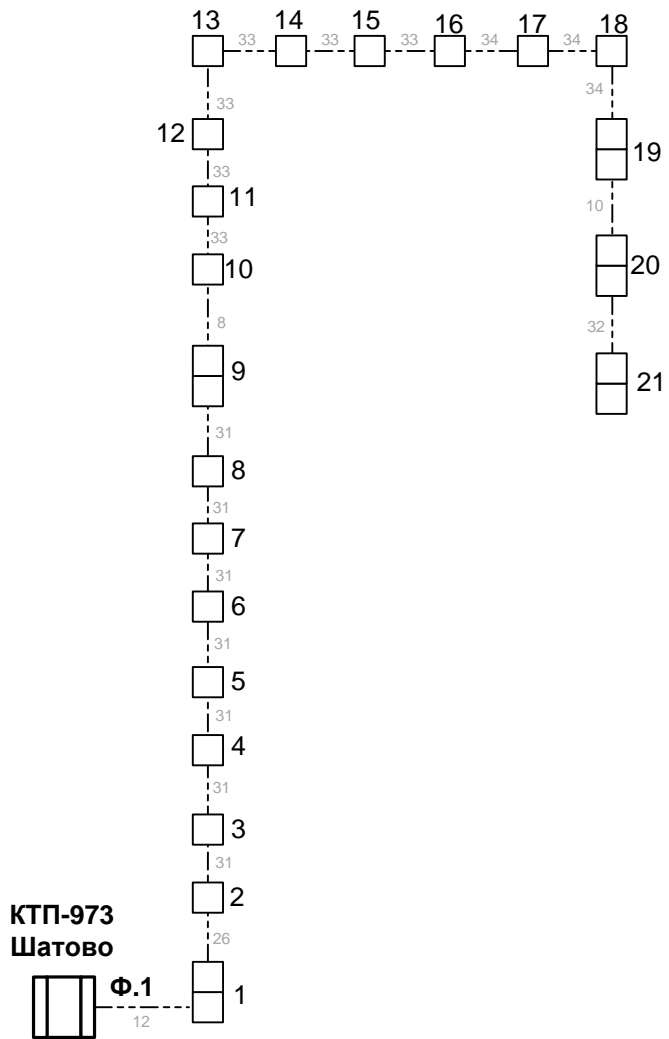

| №   | Общие сведения               |       |
|-----|------------------------------|-------|
| 1   | Протяженность всего (СРЭС)   | 0,638 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км            |       |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км               | 0,638 |
| 1.3 | абонентских ВЛ, км           |       |
| 1.4 | абонентских КЛ, км           |       |
| 2   | Опор всего, шт.              | 21    |
| 3   | В т.ч. абонентских, шт.      |       |
| 4   | Однофазные ввода, шт.        |       |
| 5   | В т.ч. абонентских, шт.      |       |
| 6   | Трехфазные ввода, шт.        |       |
| 7   | В т.ч. абонентских, шт.      |       |
| 8   | Количество светильников, шт. |       |

| Внесение изменений в схему |      |               |           |     |         |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| №                          | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |

|   |             |               |          |         |
|---|-------------|---------------|----------|---------|
| Утвердил  |             |               |          |         |
| Проверил  |             |               |          |         |
| Утвердил  |             |               |          |         |
| Проверил  |             |               |          |         |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-973 Шатово СРЭС |             |               |          |         |
|   | Должность   | Фамилия И.О.  | Дата     | Подпись |
| Утвердил  | Гл.инженера | Казаков С.В.  | 21.04.16 |         |
| Согласовал                                      | мастер      | Лизгунов С.В. | 21.04.16 |         |
| Проверил  |             |               |          |         |
| Чертил  | инженер     | Буева М.С.    | 21.04.16 |         |