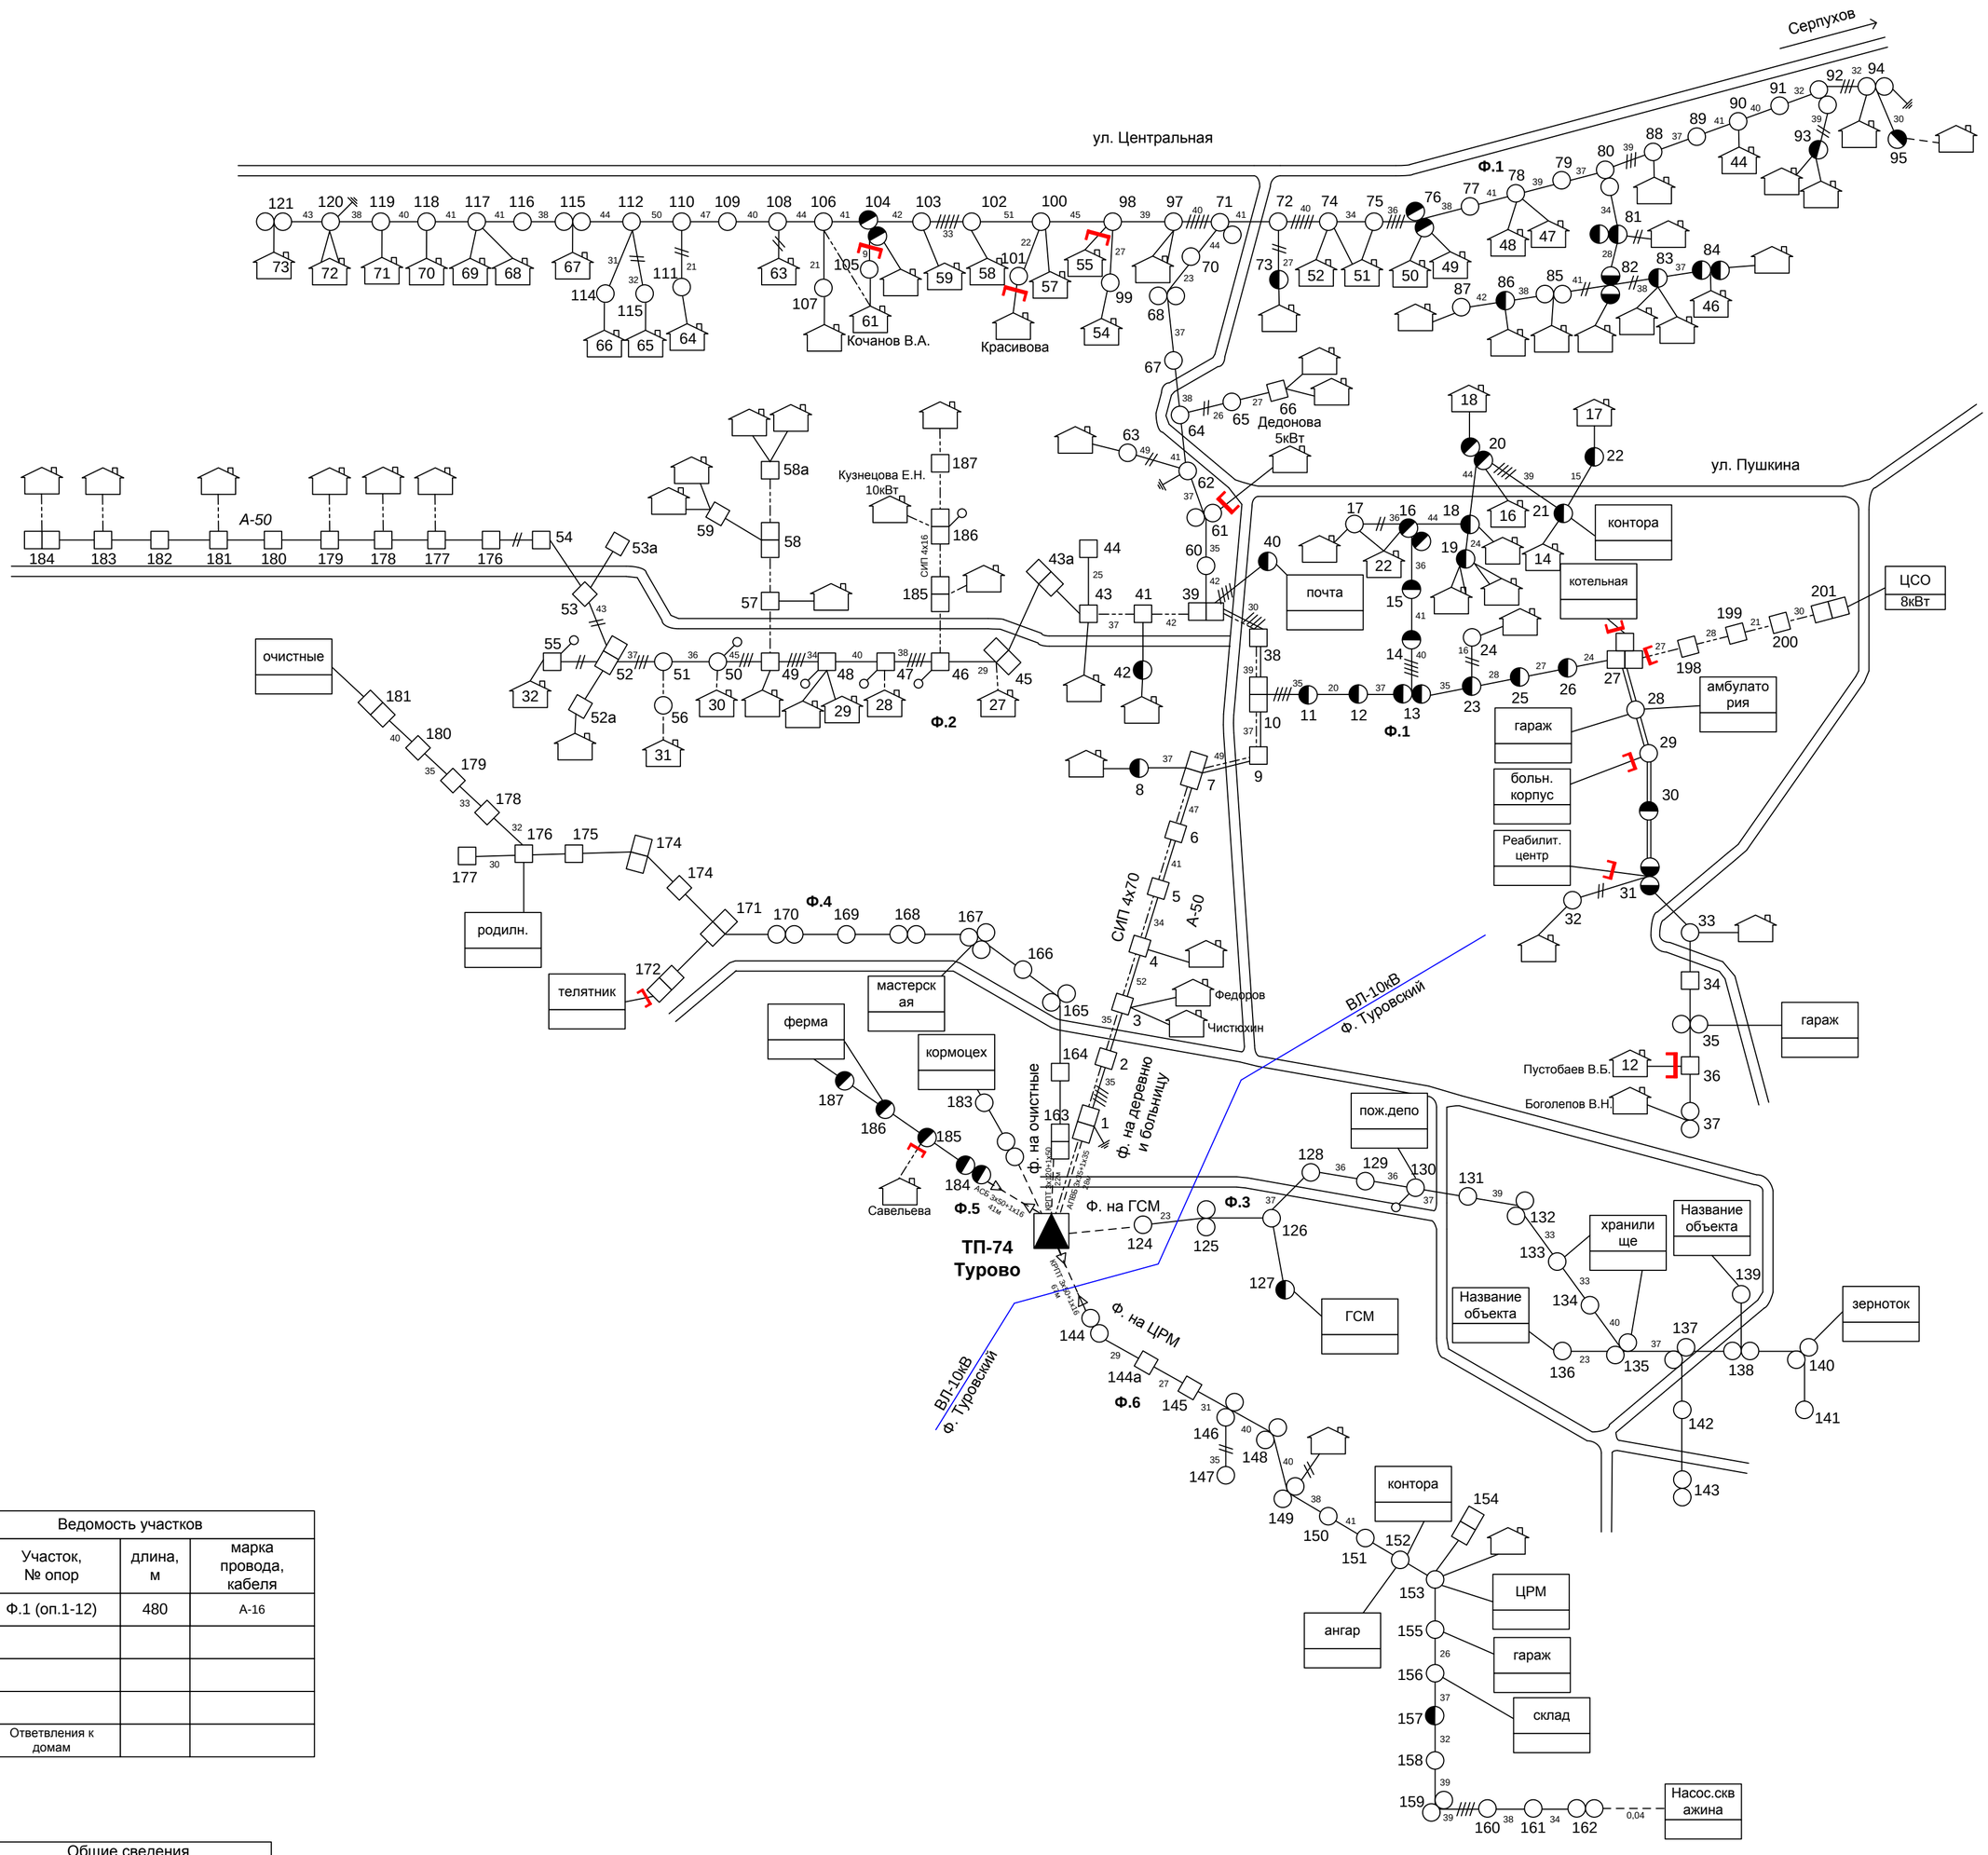

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-12)	480	А-16
	Ответвления к домам		

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3120
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1400
1.3	абоненских ВЛ	440
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	134
3	В т.ч. абонентских	11
4	Однофазные ввода	94
5	В т.ч. абонентских	16
6	Трехфазные ввода	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	15

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-74 Турово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Ларкина Ю.С.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		