


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.16)	460	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.2 (МТП-оп.34)	497	СИП2 3х70+1х70
3	Ф.3 (МТП-оп.38)	141	СИП2 3х70+1х70
4	Ф.3 (оп.38-оп.52)	138	СИП2 3х70+1х70
5	Ответвления к вводам	760	СИП2х16, СИП 4х16

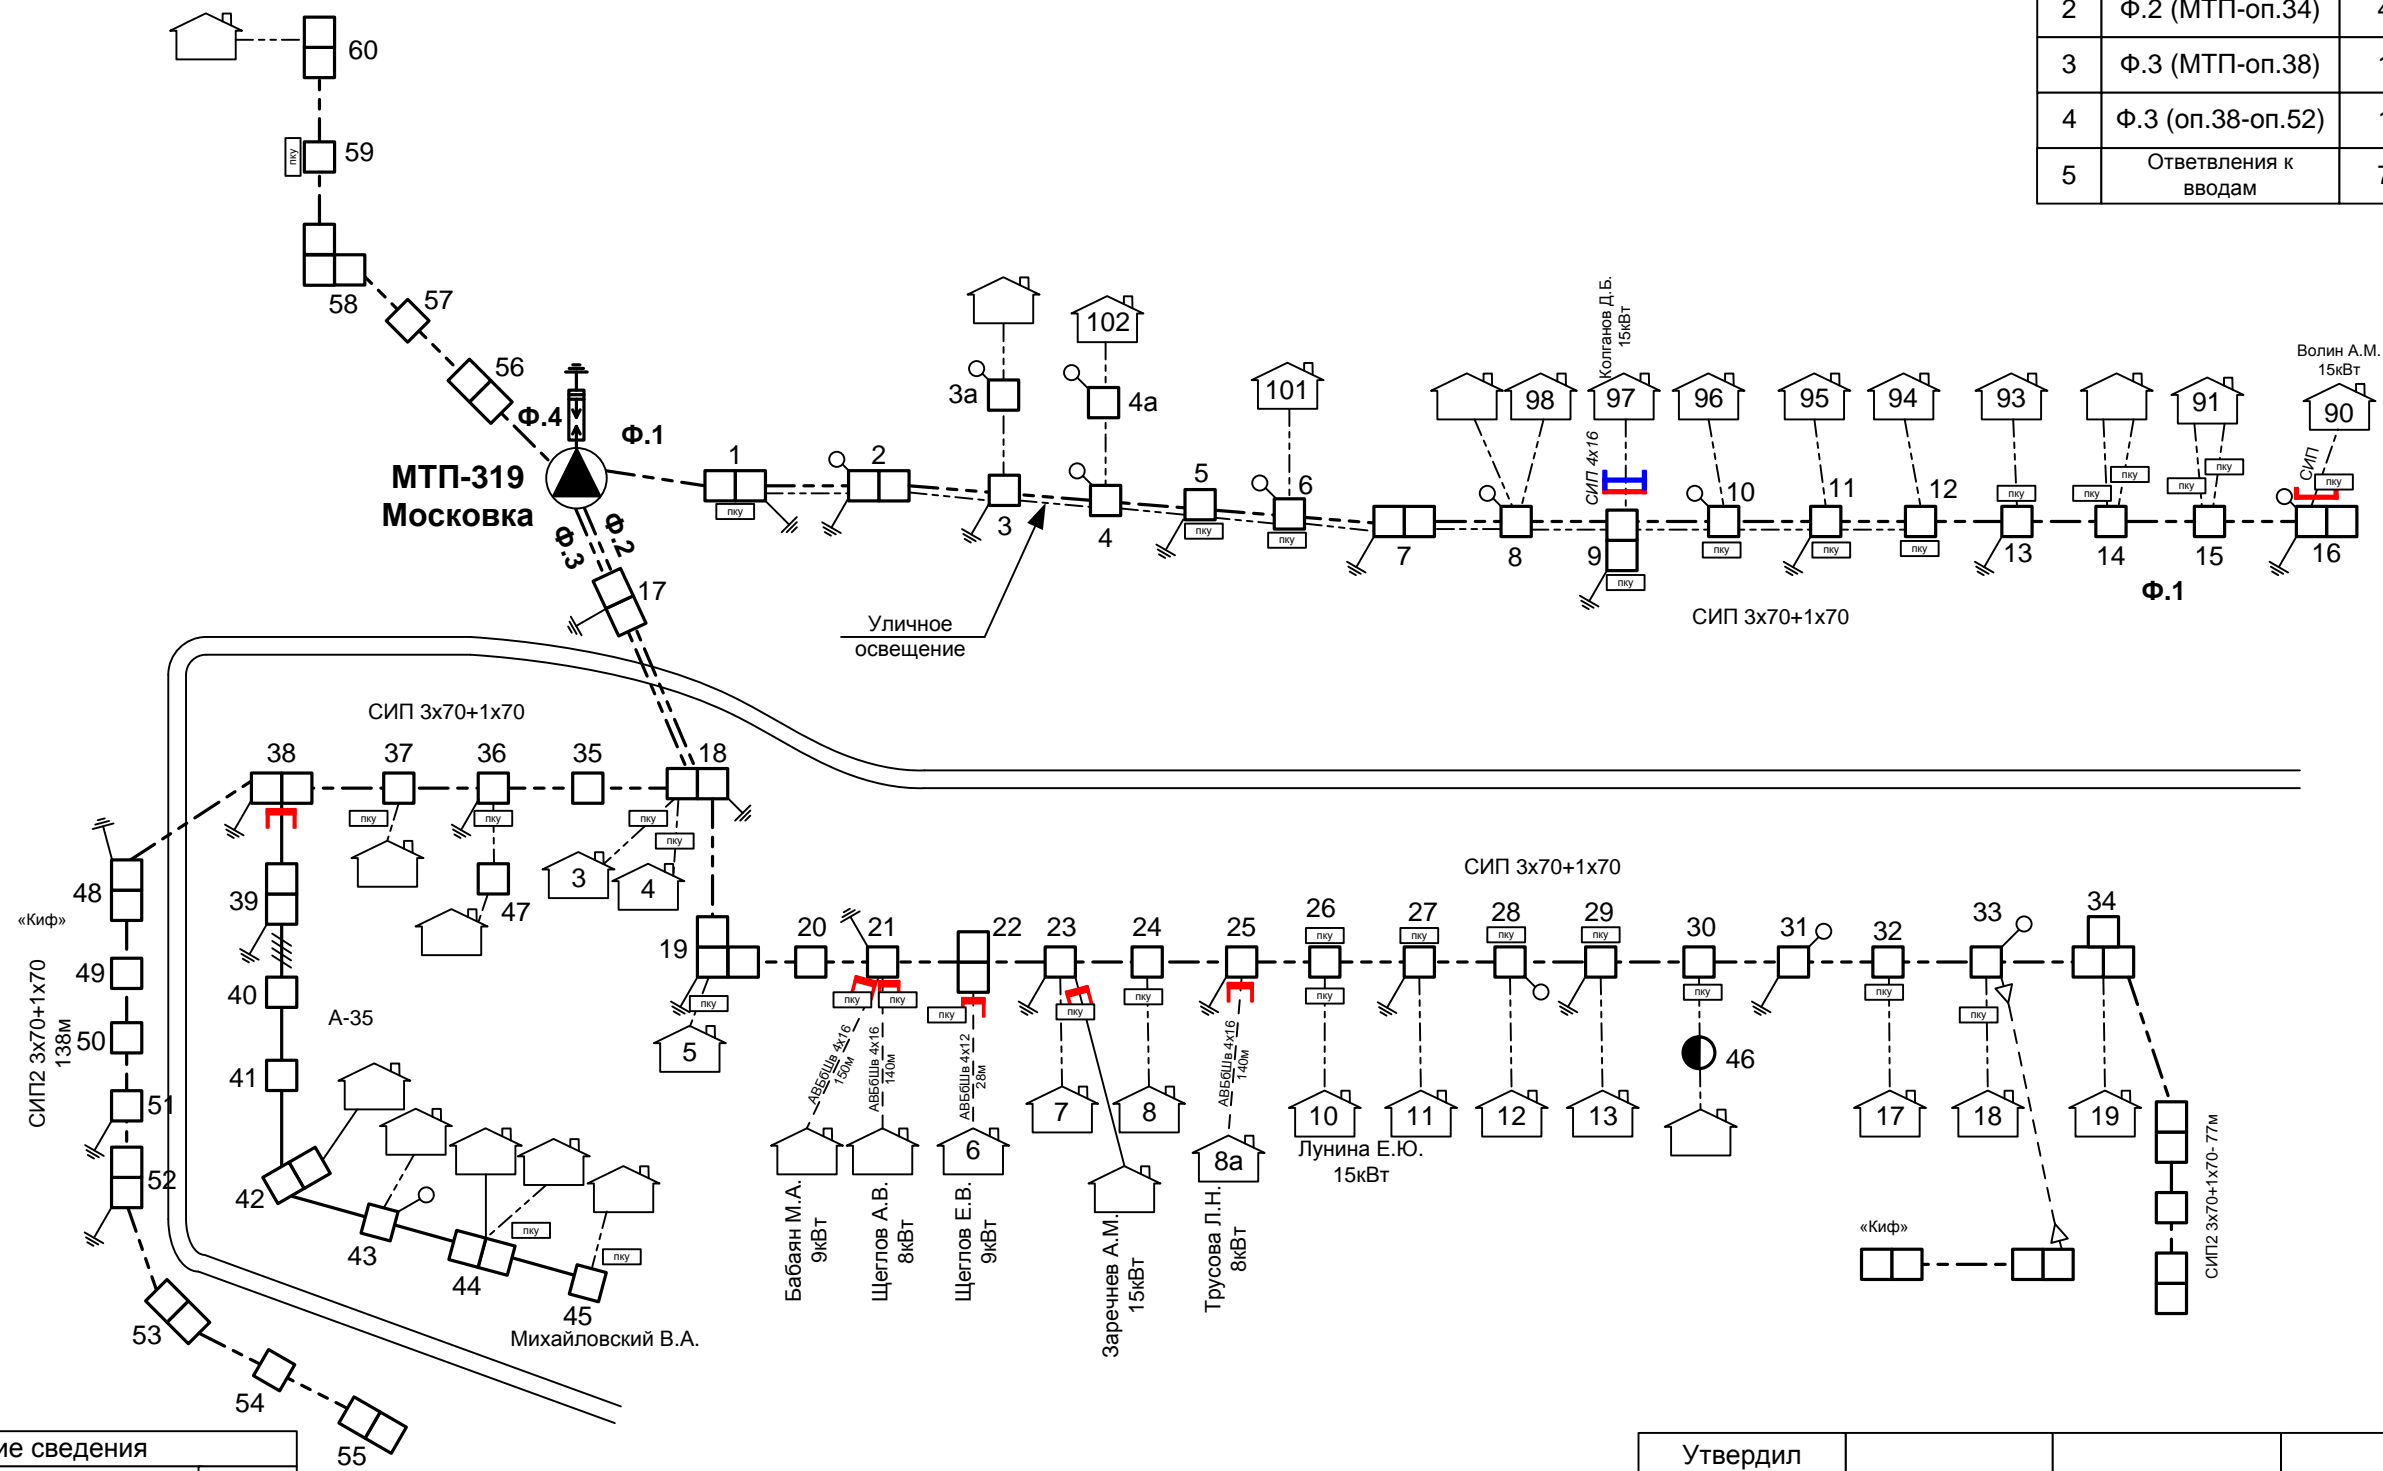

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1098
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1098
1.3	абоненских ВЛ	270
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего, шт.	67
3	В т.ч. абонентских, шт.	7
4	Однофазные вводы, шт.	34
5	В т.ч. абонентских, шт.	6
6	Трехфазные вводы, шт.	4
7	В т.ч. абонентских, шт.	4
8	Количество светильников, шт.	11

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-319 Московка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		