


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,950
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,950
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	53
3	Опор абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.20)	509	СИП 4х70
2	Ф.2(КТП-оп.21-22-34)	373	СИП 4х70
3	Ф.3(КТП-оп.21-22-53)	475	СИП 4х70
4	Ф.3(оп.50-52)	35	СИП-2 3х50+1х50
5	Ф.2(оп.34-36)	33	СИП-2 3х50+1х50

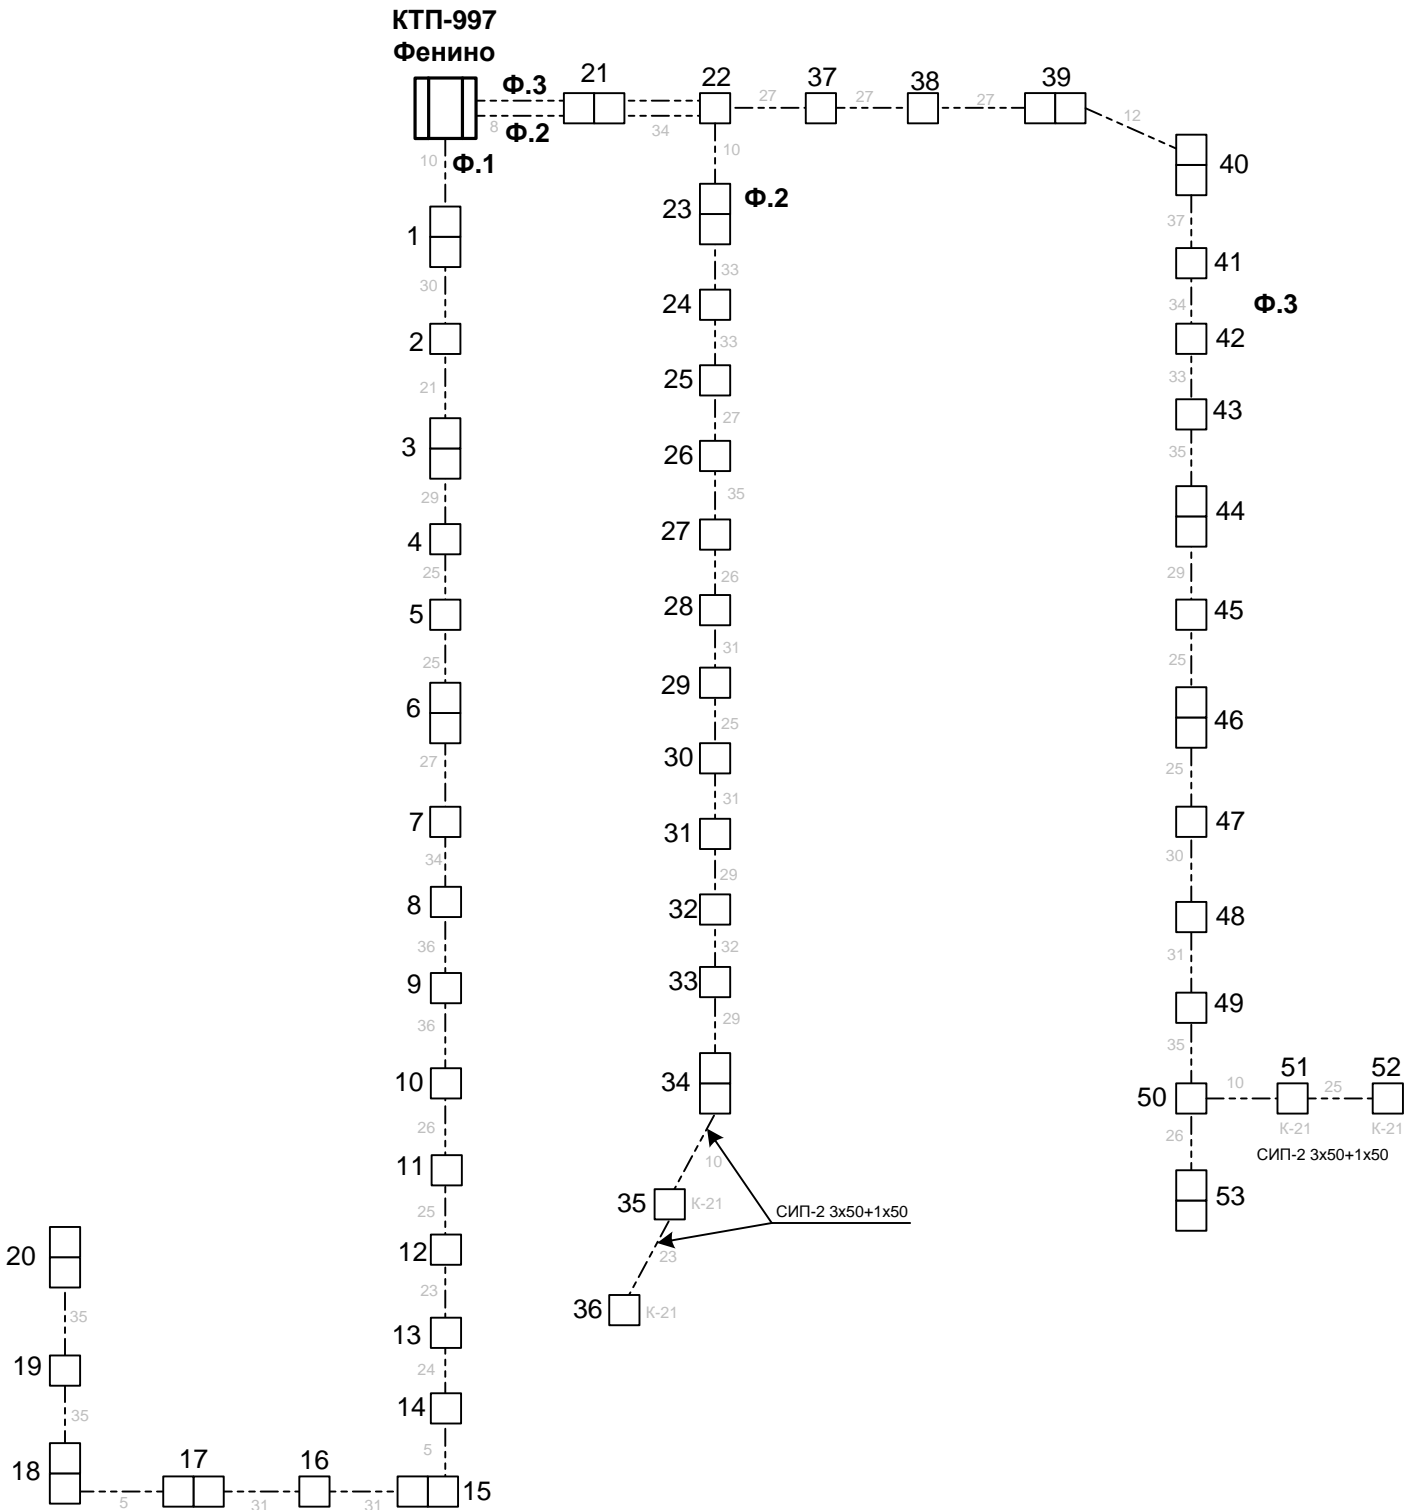

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-997 Фенино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	23.05.16	
Согласовал	мастер	Молодцов М.Г.	23.05.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	23.05.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись