


Поопорная схема КВЛ-10 кВ фид.на ТП-207 с РП-3
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2			
3			

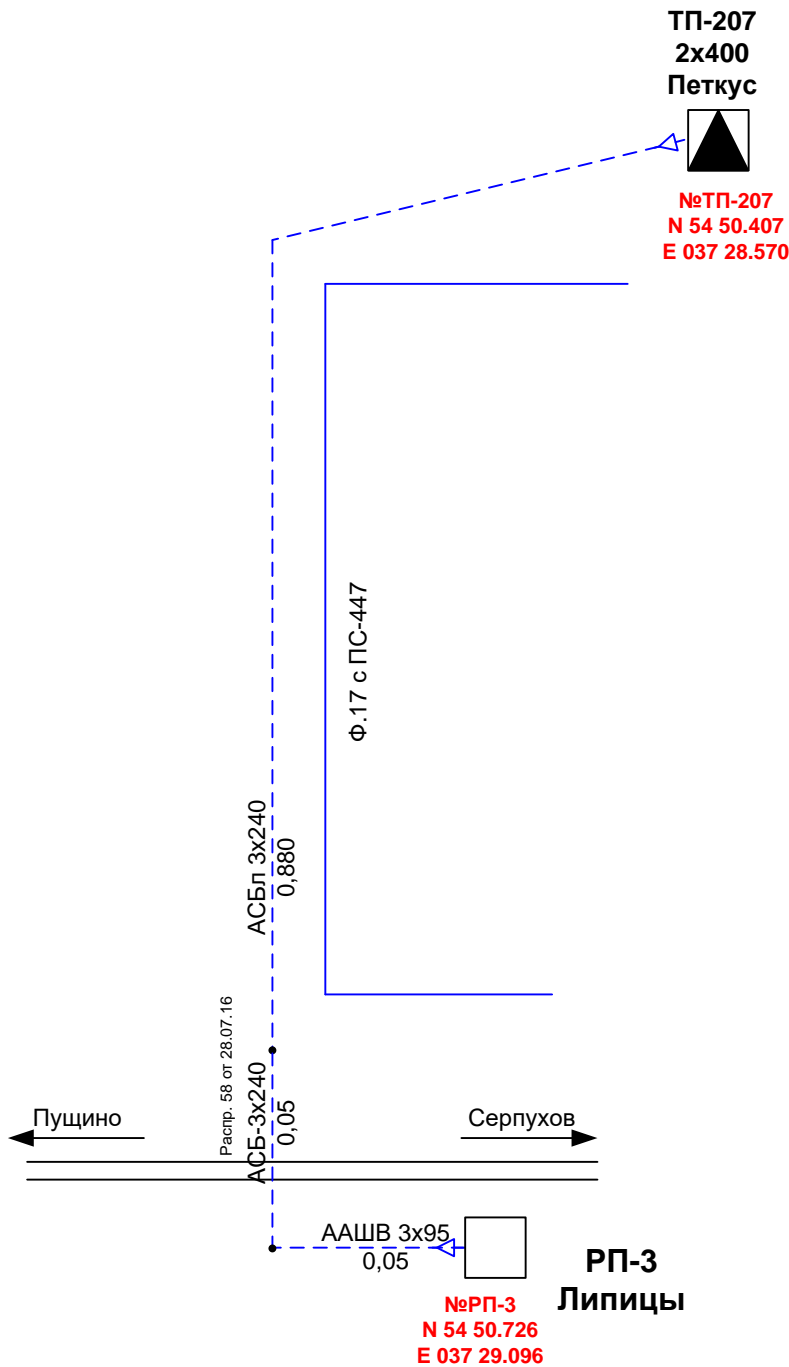

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,980
1.1	В т.ч. кабель, км	0,980
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей, шт.	
5	Разрядников, шт.	
6	КРН, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема КЛ-10 кВ ф.на ТП-207 с РП-3 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	