





№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	7,127
1.1	В т.ч. кабель, км	2,94
1.2	В т.ч. СИП, км	1,372
1.3	абоненских ВЛ, км	0,023
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	76
3	В т.ч. абонентских, шт.	1
4	Линейных разъединителей, шт.	2
5	Разрядников, к-т	3
6	АСП, шт.	1

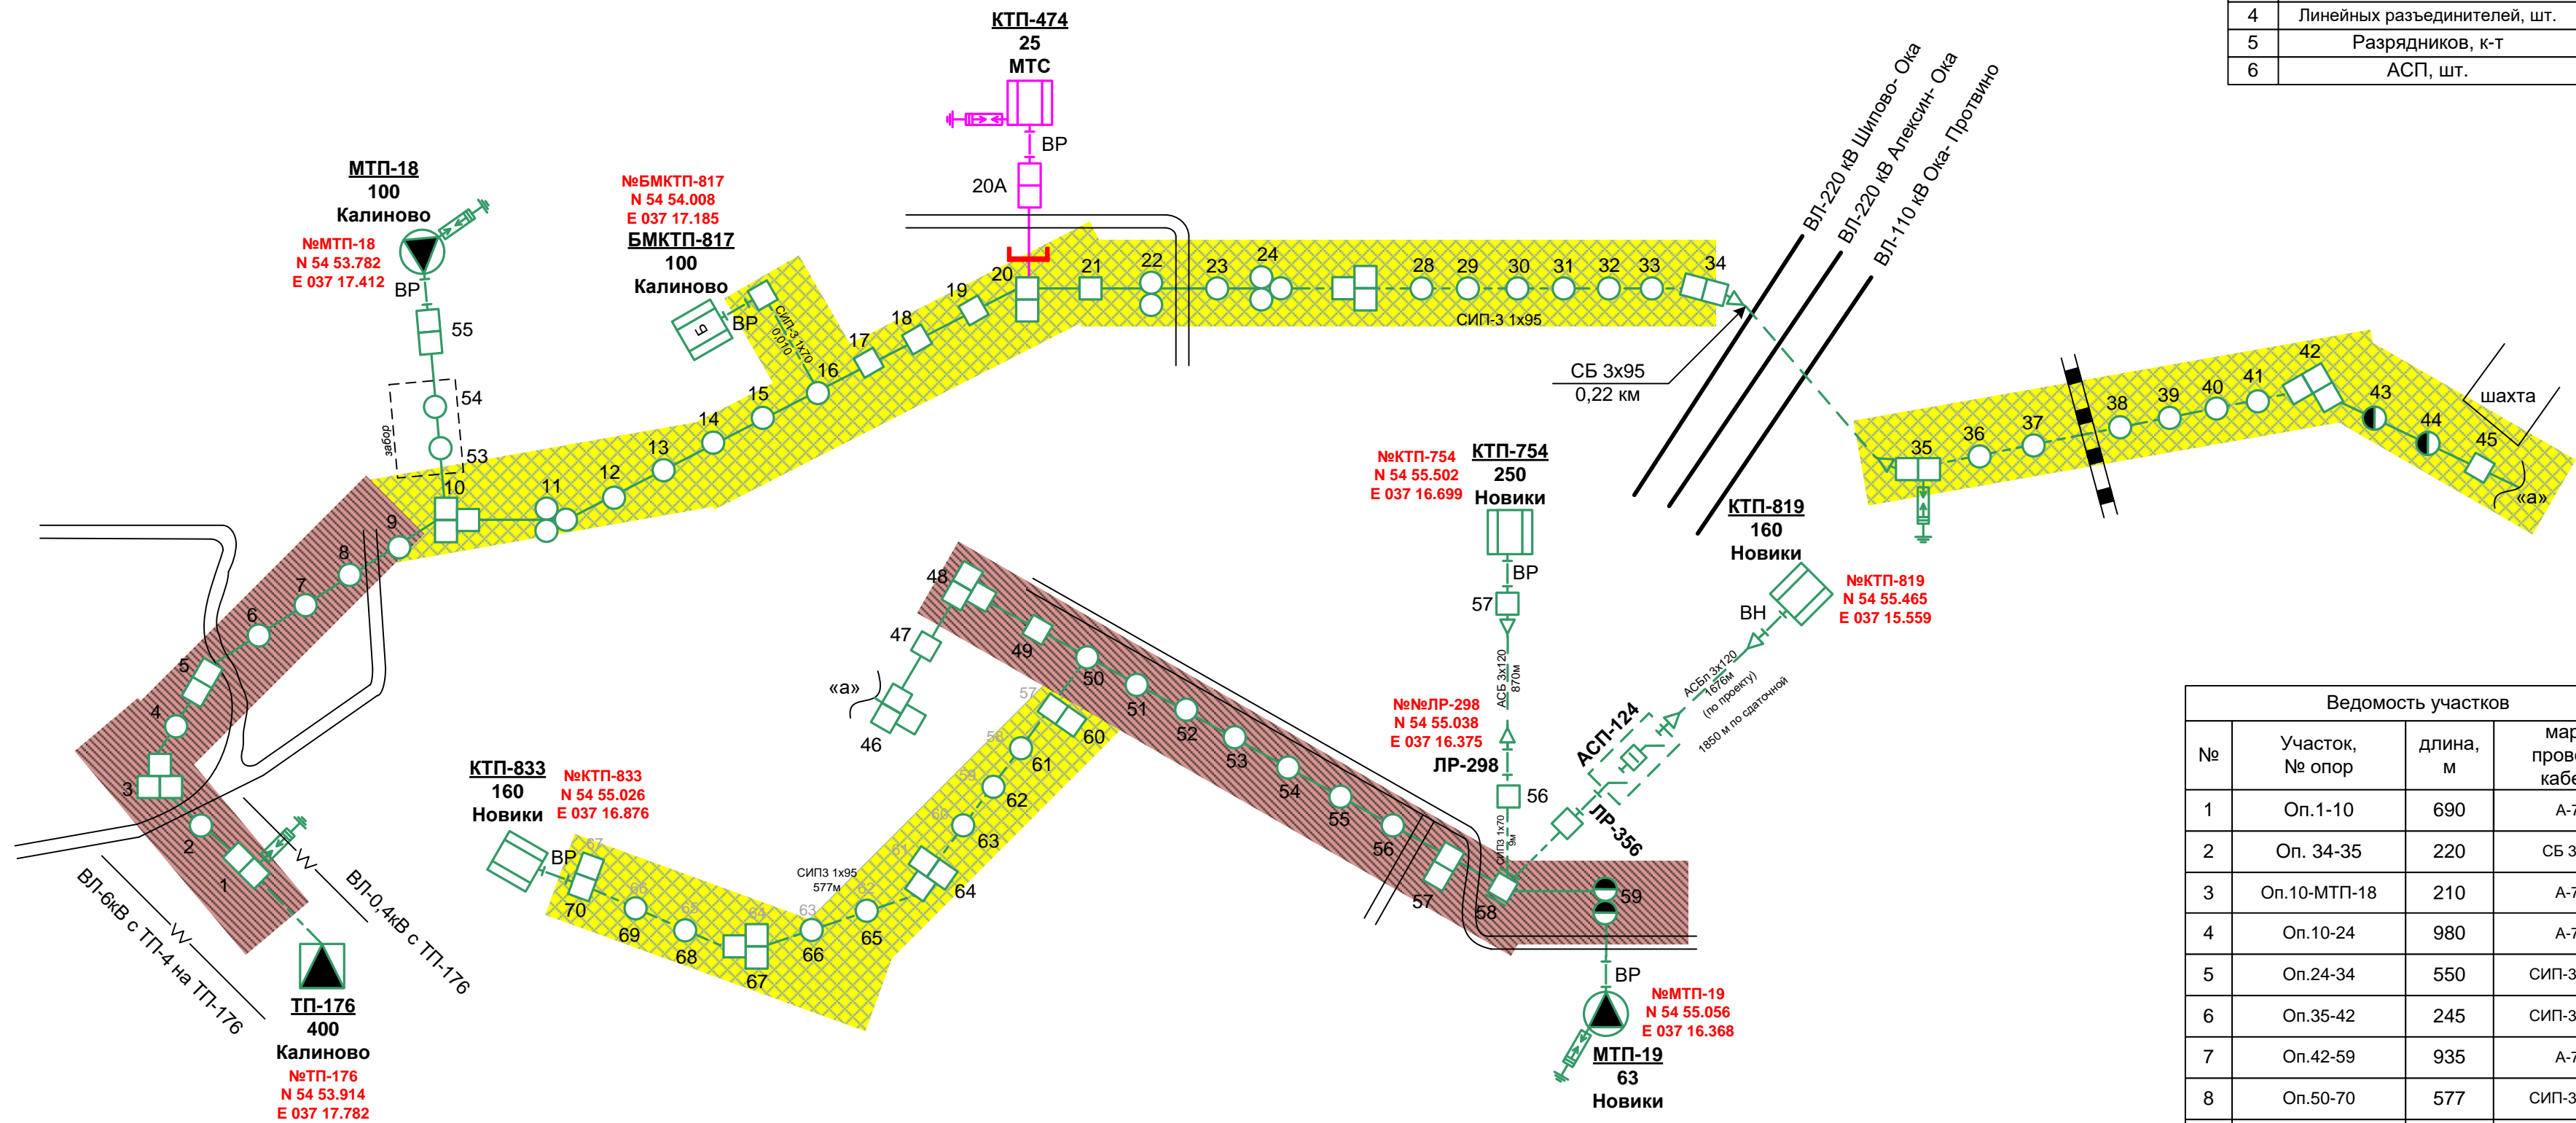

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-10	690	А-70
2	Оп. 34-35	220	СБ 3х95
3	Оп.10-МТП-18	210	А-70
4	Оп.10-24	980	А-70
5	Оп.24-34	550	СИП-3 1х95
6	Оп.35-42	245	СИП-3 1х95
7	Оп.42-59	935	А-70
8	Оп.50-70	577	СИП-3 1х95
9	Оп.56-57	870	АСБ-6 3х120
10	КРН-124-КТП-819	1850	АСБл-6 3х120

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-6 кВ ф.На Калугино с ТП-176 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

	Пеший осмотр
	Недоступно для осмотра
	Осмотр с применением автомобиля