



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	3,08
1.1	В т.ч. кабель, м	0,2
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	88
3	В т.ч. абонентских, шт.	70
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	12

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(ТП-оп.1-17)	640	А-35
2	Ф.2(ТП-оп.18-60)	1720	А-50,А-35
3	Ф.3(ТП-оп.61-71)	400	СИП 4х70
4	Ф.4(ТП-оп.72-76)	200	А-35
5	Ф.5(ТП-оп.77-79)	1200	А-35

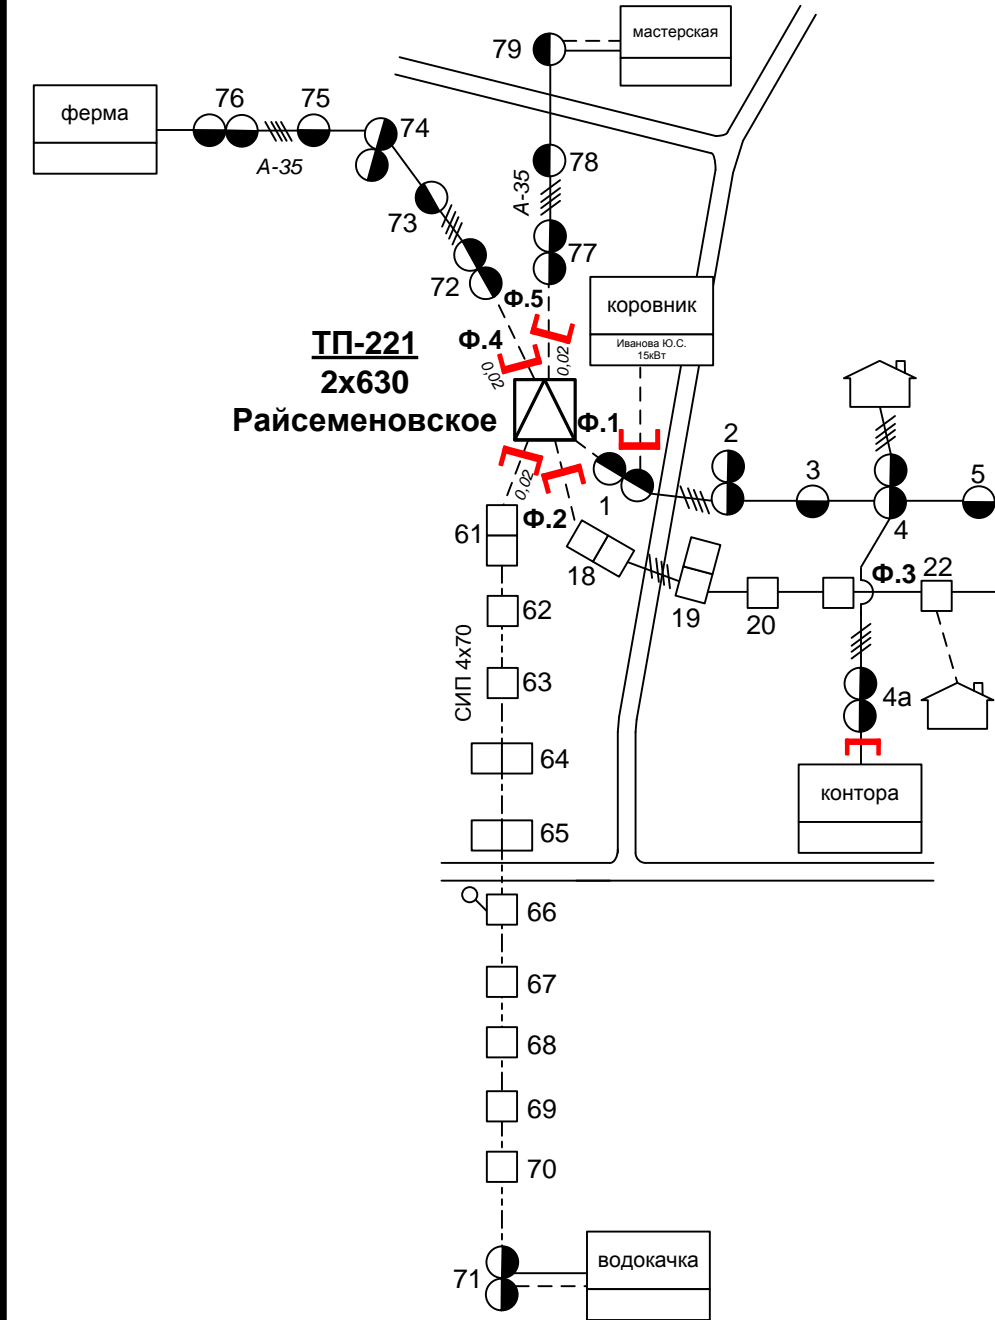

**ТП-221 д. Райсеменовское**

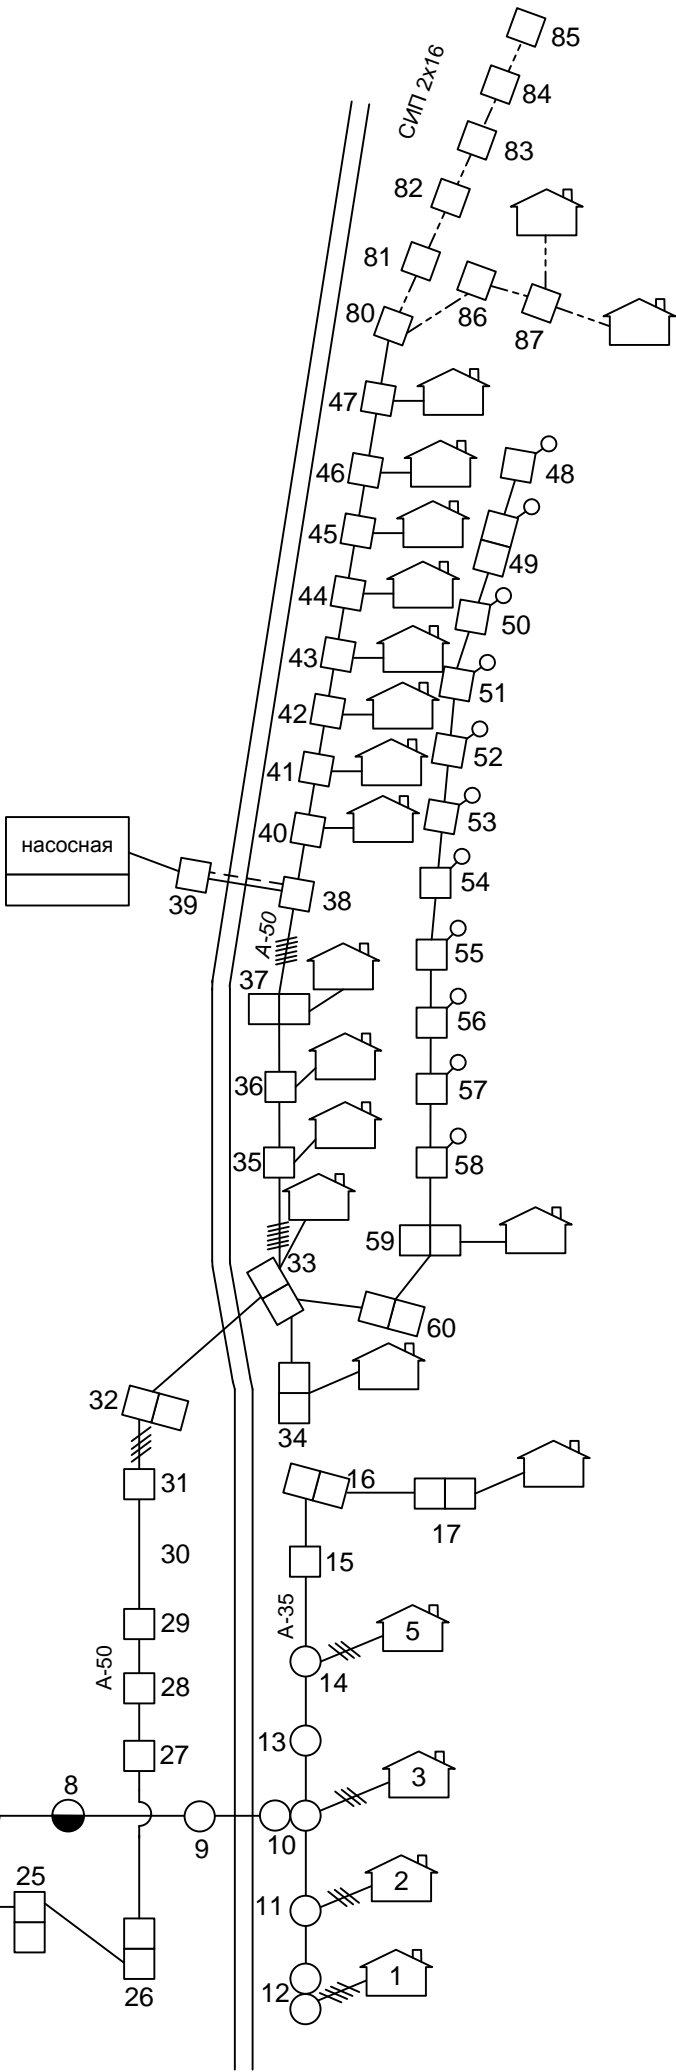

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-221 Райсеменовское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	