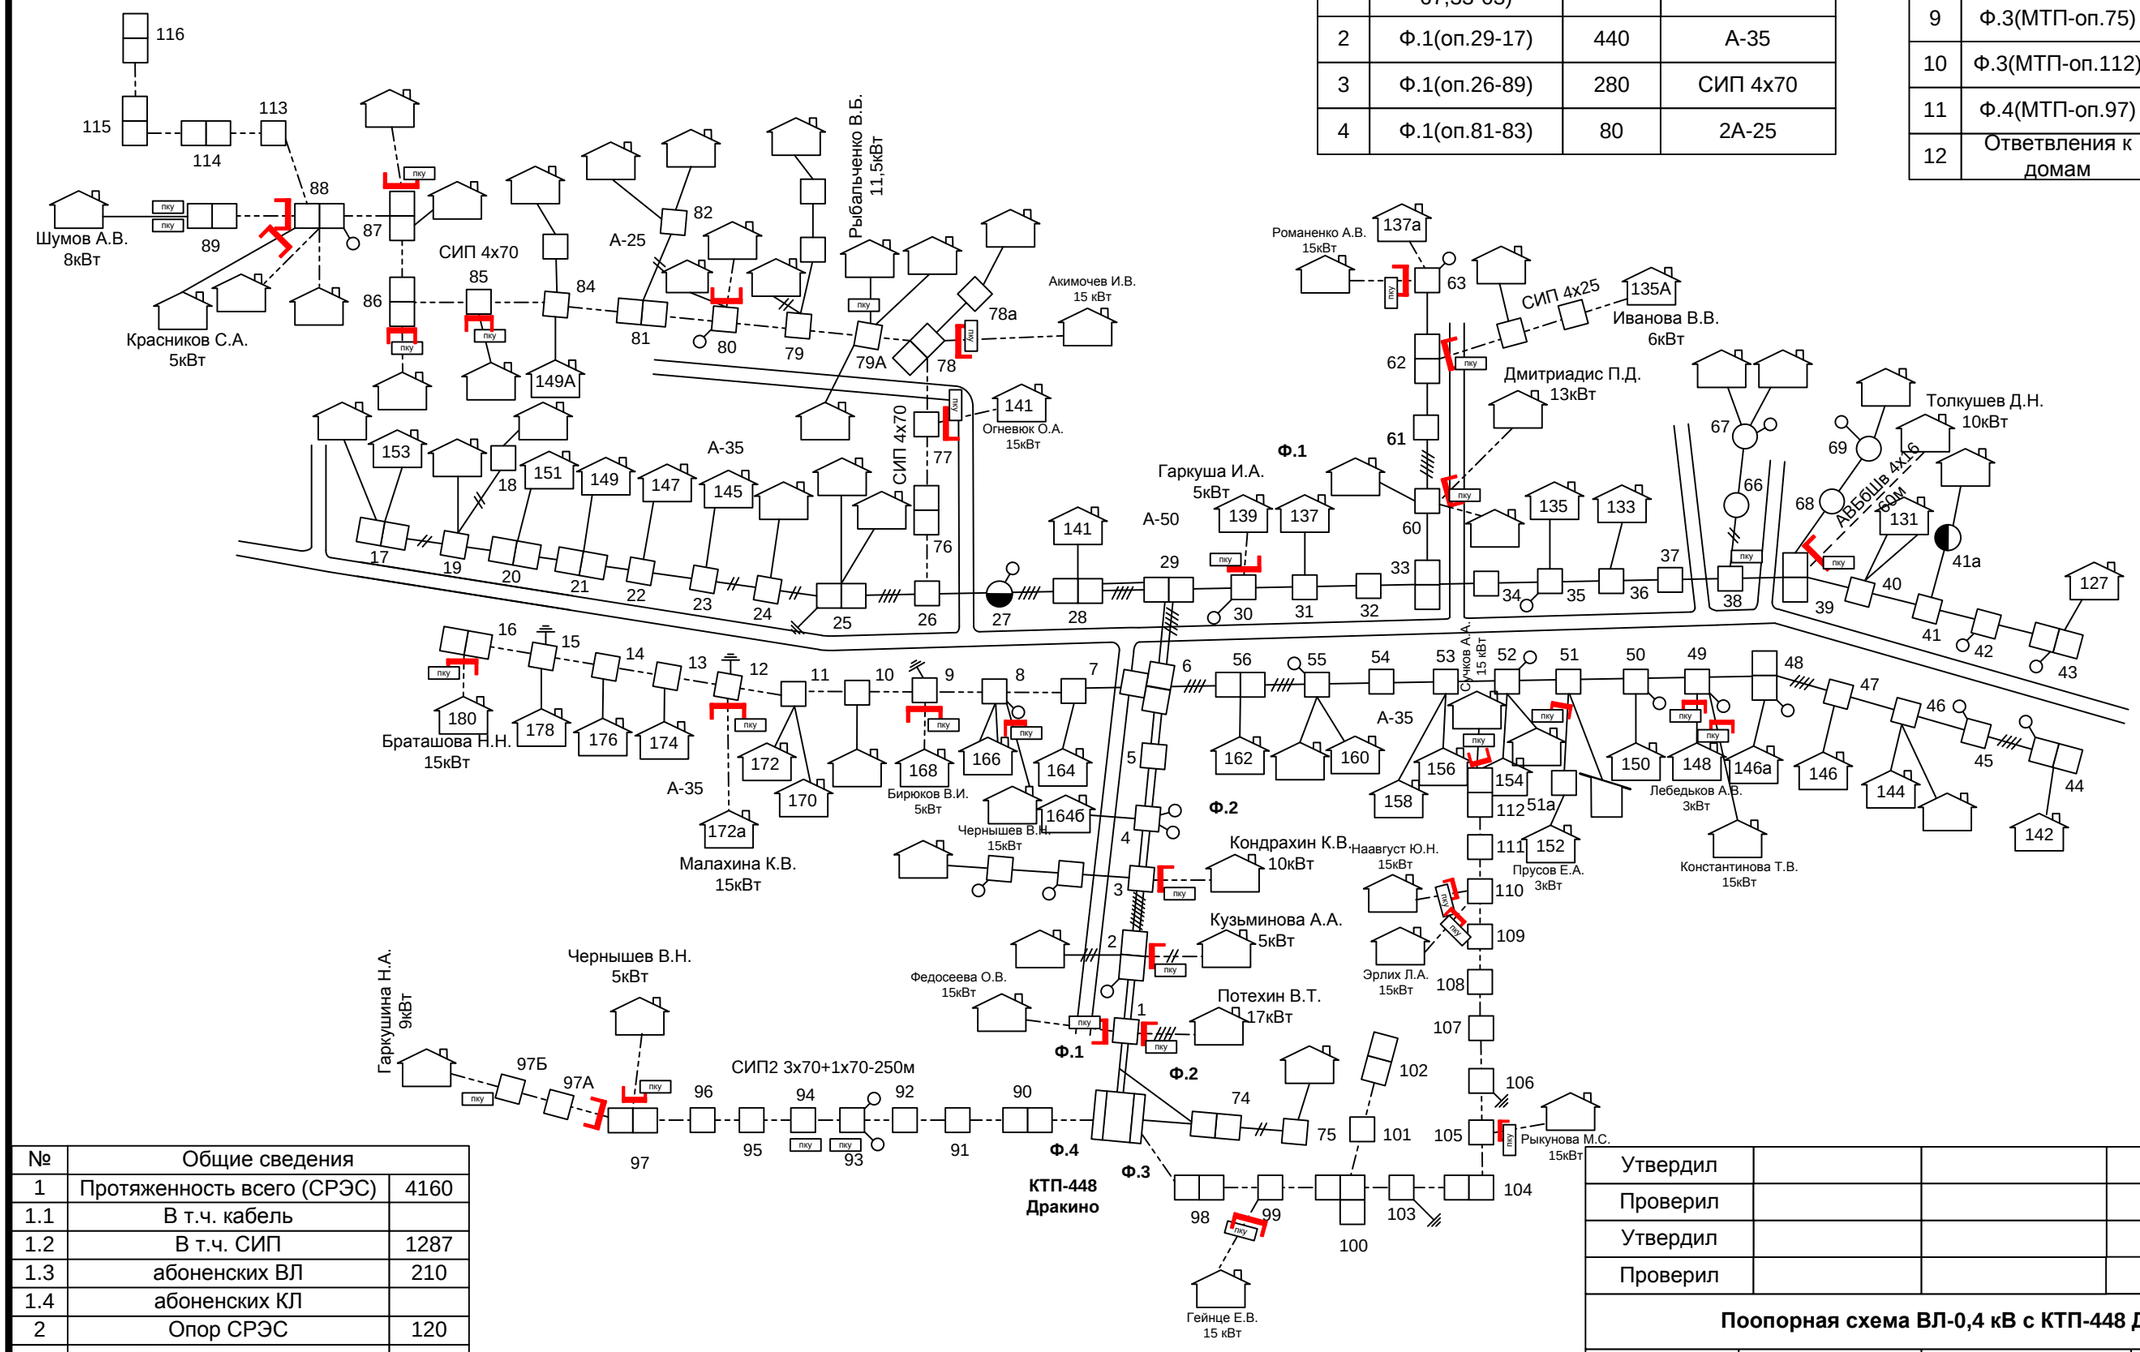

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.29,29-43,38-67,33-63)	1160	А-50
2	Ф.1(оп.29-17)	440	А-35
3	Ф.1(оп.26-89)	280	СИП 4х70
4	Ф.1(оп.81-83)	80	2А-25
5	Ф.1(оп.42-122)	210	СИП
6	Ф.1(оп.88-116)	77	СИП 4х95
7	Ф.2(МТП-оп.6)	220	А-50
8	Ф.2(оп.6-16,6-44)	920	А-35
9	Ф.3(МТП-оп.75)	60	А-35
10	Ф.3(МТП-оп.112)	470	СИП 3х50+54,6
11	Ф.4(МТП-оп.97)	250	СИП 4х70
12	Ответвления к домам		А-16,А-25, СИП 2х16,СИП 4х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4160
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1287
1.3	абоненских ВЛ	210
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС	120
3	Опор абонентских	6
4	Однофазные ввода	74
5	В т.ч. абонентских	12
6	Трехфазные ввода	12
7	В т.ч. абонентских	12
8	Количество светильников	9

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-448 Дракино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		