


| №   | Общие сведения             |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 1   | Протяженность всего (СРЭС) | 546 |
| 1.1 | В т.ч. кабель              |     |
| 1.2 | В т.ч. СИП                 | 546 |
| 1.3 | абоненских ВЛ              |     |
| 1.4 | абоненских КЛ              |     |
| 2   | Опор всего                 | 18  |
| 3   | В т.ч. абонентских         |     |
| 4   | Однофазные вводы           |     |
| 5   | В т.ч. абонентских         |     |
| 6   | Трехфазные вводы           | 2   |
| 7   | В т.ч. абонентских         | 2   |
| 8   | Количество светильников    |     |

| Ведомость участков |                     |          |                       |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| №                  | Участок, № опор     | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1                  | Ф.1 (ТП-оп.13)      | 393      | СИП2 3х70<br>1х70     |
| 2                  | Ф.1 (оп.13-оп.18)   | 153      | СИП2 3х50<br>+1х54,6  |
| 3                  | Ответвления к домам |          |                       |

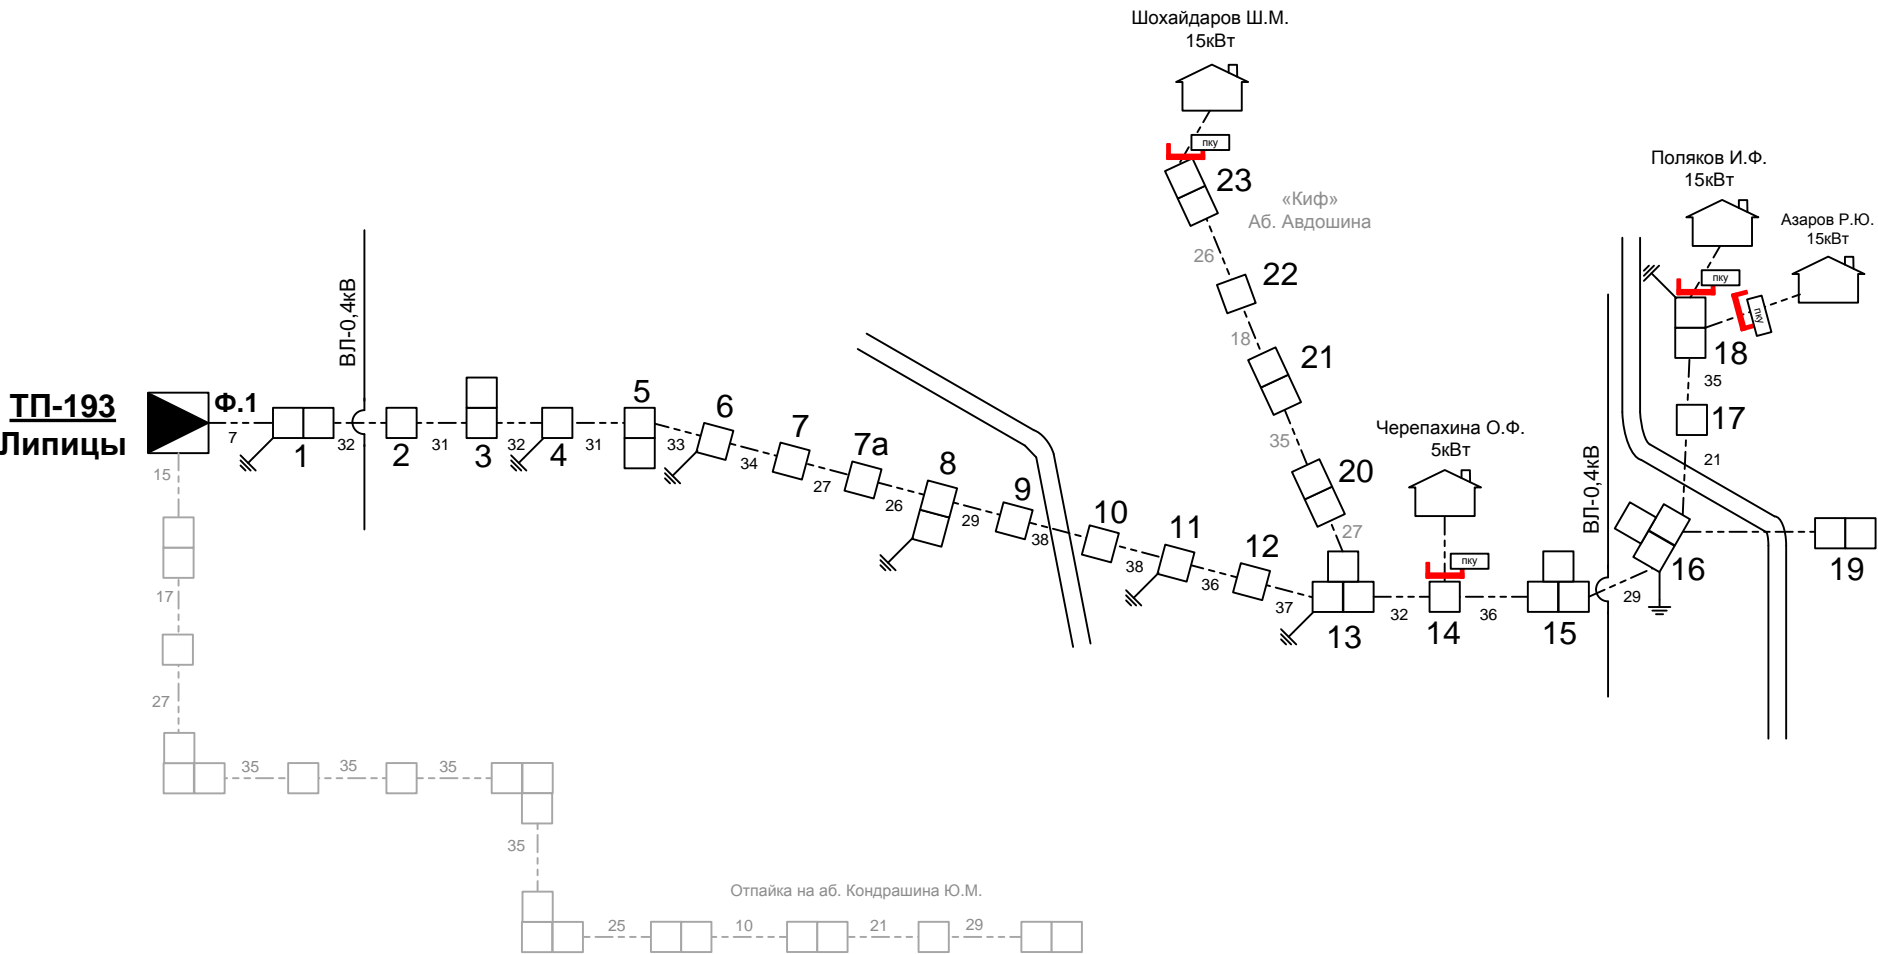

|  |                 |              |      |         |
|--|-----------------|--------------|------|---------|
| Утвердил                                   |                 |              |      |         |
| Проверил                                   |                 |              |      |         |
| Утвердил                                   |                 |              |      |         |
| Проверил                                   |                 |              |      |         |
| Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с ТП-193 с.Липицы |                 |              |      |         |
|  | Должность       | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил                                   | Зам.гл.инженера | Казakov С.В. |      |         |
| Согласовал                                 | мастер          | Рожков В.М   |      |         |
| Проверил                                   | гл.специалист   | Лапко И.Н.   |      |         |
| Чертил                                     | техник          | Будева М.С.  |      |         |

| Внесение изменений в схему |      |               |           |     |         |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| №                          | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |