


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,750
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,750
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	27
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

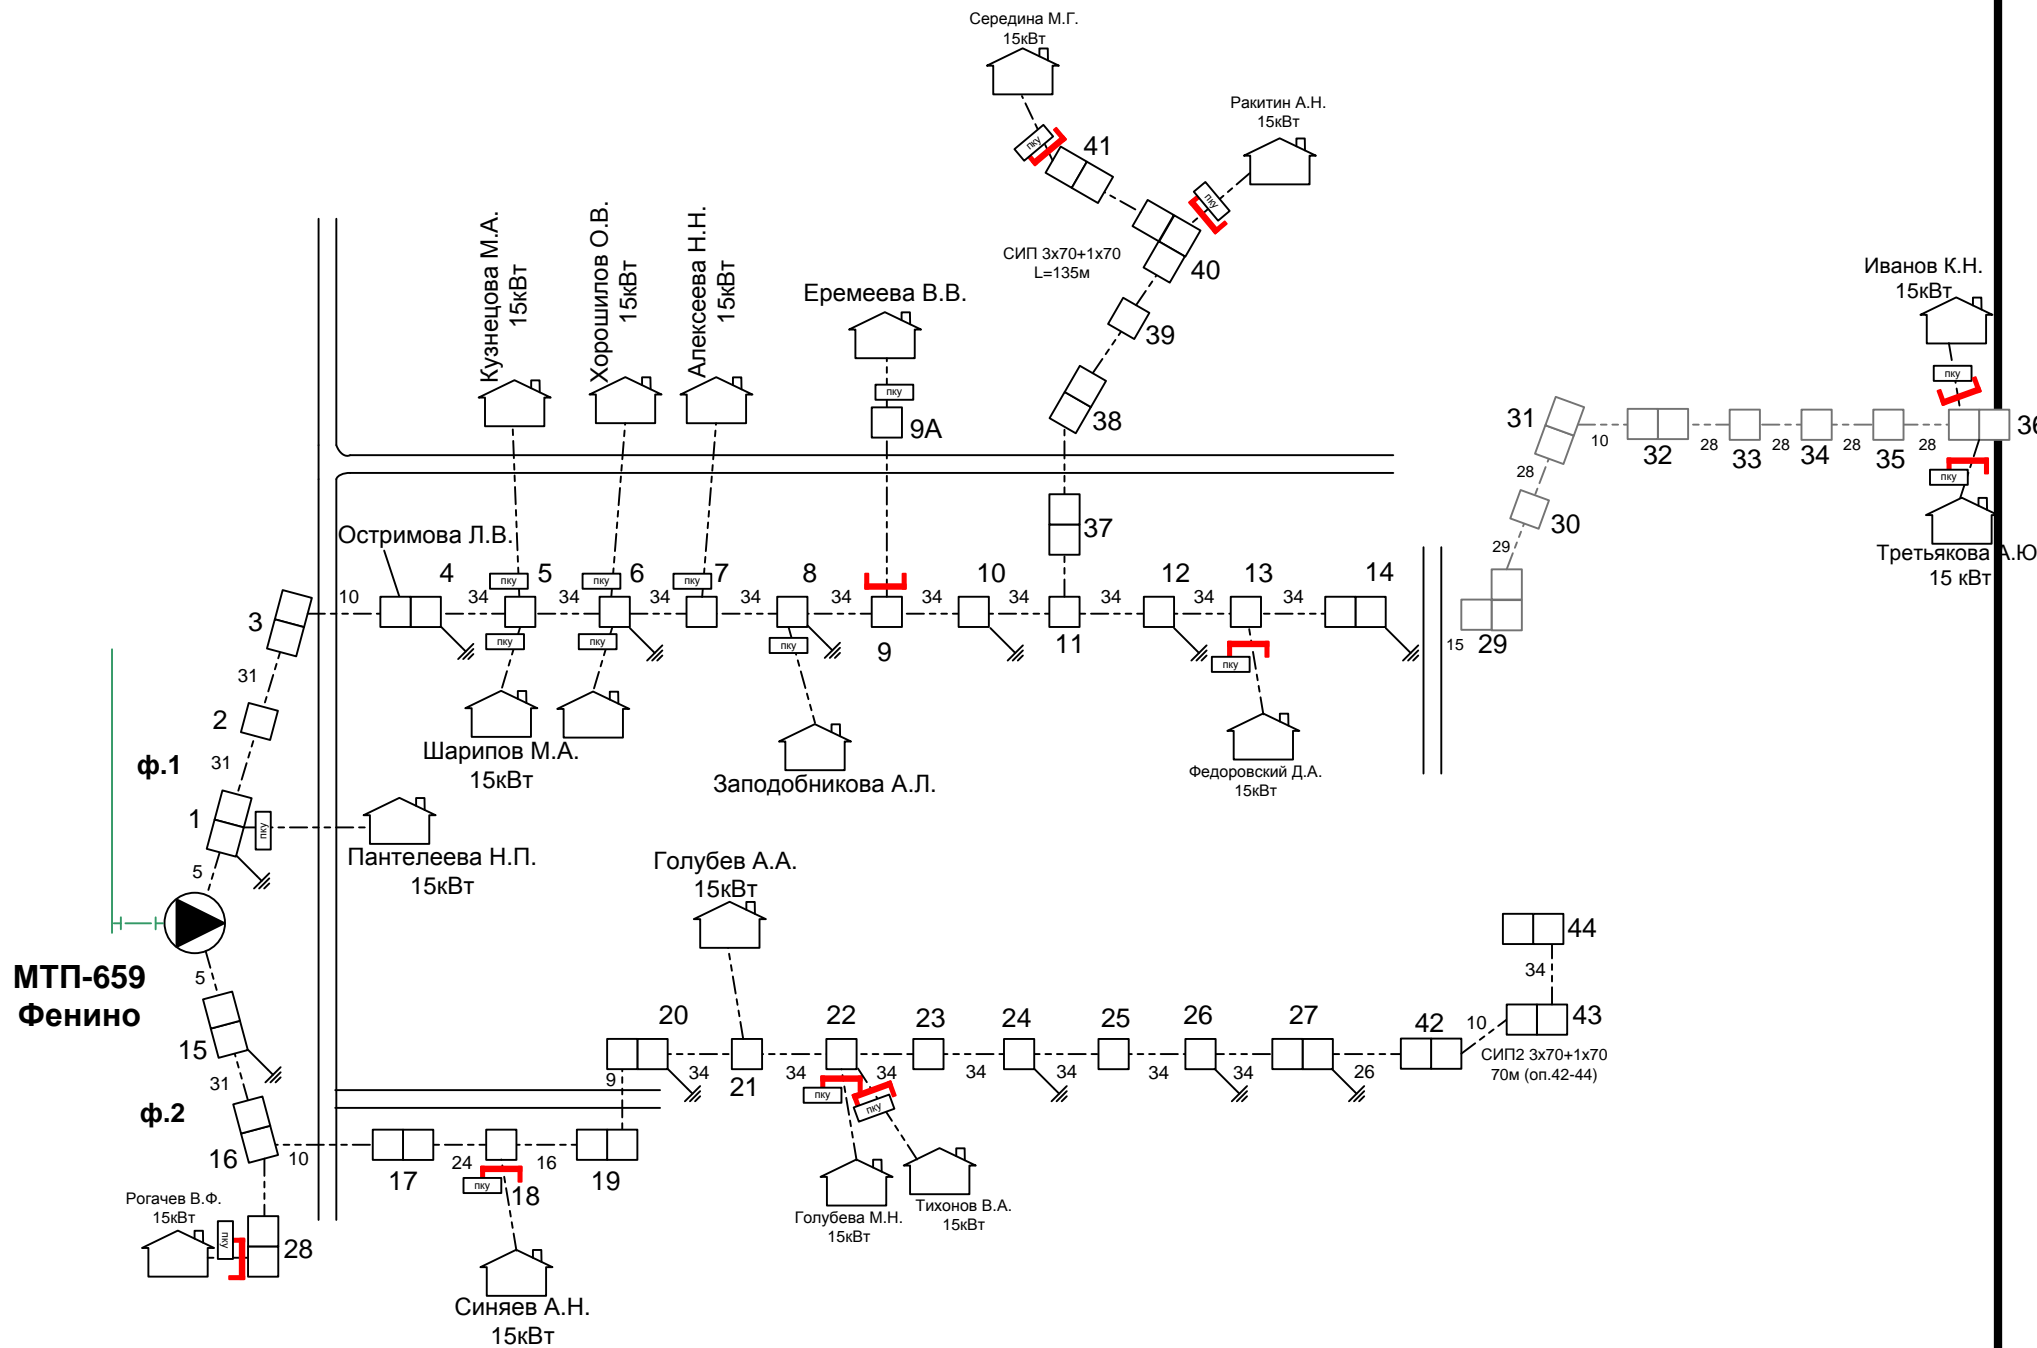

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.14)	417	СИП 3х95+1х95
2	Ф.2 (оп.15-27)	333	СИП 3х95+95
3	Ответвления к вводам		СИП 2х16, СИП 4х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-659 Фенино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Инженер	Хромова М.Ю.		