


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2600
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	320
1.4	абоненских КЛ	20
2	Опор всего	89
3	В т.ч. абонентских	8
4	Однофазные ввода	88
5	В т.ч. абонентских	13
6	Трехфазные ввода	5
7	В т.ч. абонентских	5
8	Количество светильников	24

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.20)	720	А-35
2	Ф.1(оп.20-25а)	240	СИП
3	Ф.2(МТП-оп.35)	360	А-35
4	Ф.2(оп.40-40а)	40	А-25
5	Ф.2(оп.35-40)	240	СИП 4х95
6	Ф.3(оп.47-65)	589	СИП-2 3х95+1х95
7	Ф.3(МТП-оп.47)	204	СИП-2 3х120+1х120
8	Ответвления к домам	1500	А-16, А-25, СИП-2х16

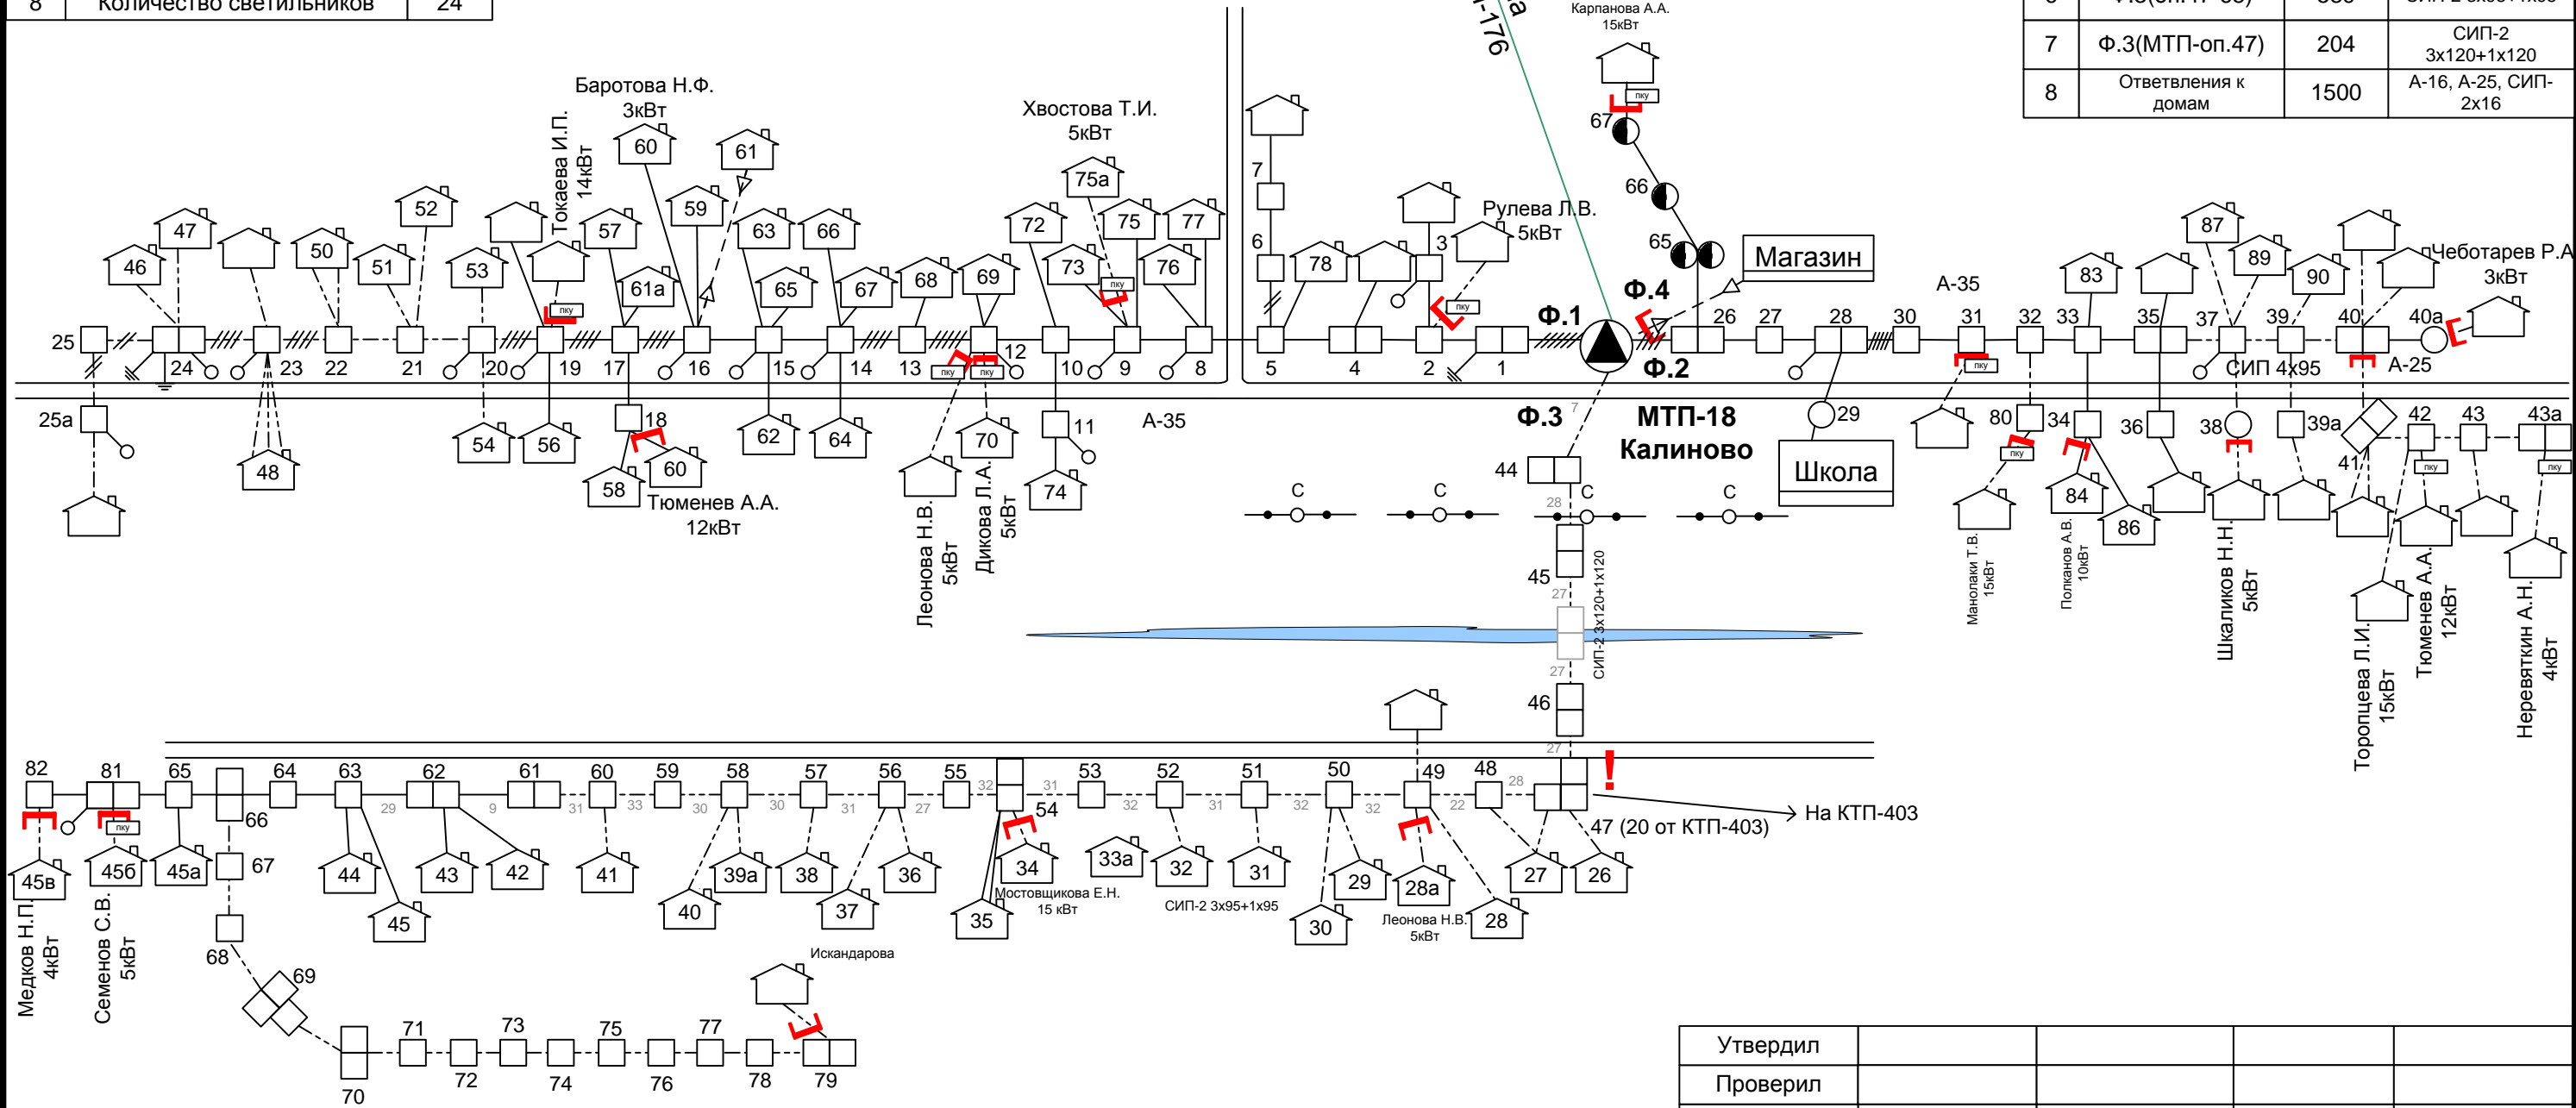

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-18 Калиново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	28.08.14	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	28.08.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	28.08.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	28.08.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись