


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1196
1.1	В т.ч. кабель	86
1.2	В т.ч. СИП	280
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего, шт.	
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	6
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные ввода, шт.	3
7	В т.ч. абонентских, шт.	3
8	Количество светильников, шт.	15

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2(РП-оп.11)	2х26	АВВГ 4х25
2	Ф.2(оп.11-19)		СИП 4х70
3	Ф.2(оп.19-21)	80	СИП 4х50
4	Ф.1(РП-оп.1)	34	АВВГ 4х50
5	Ф.1(оп.1-2)	40	А-35
6			
7			

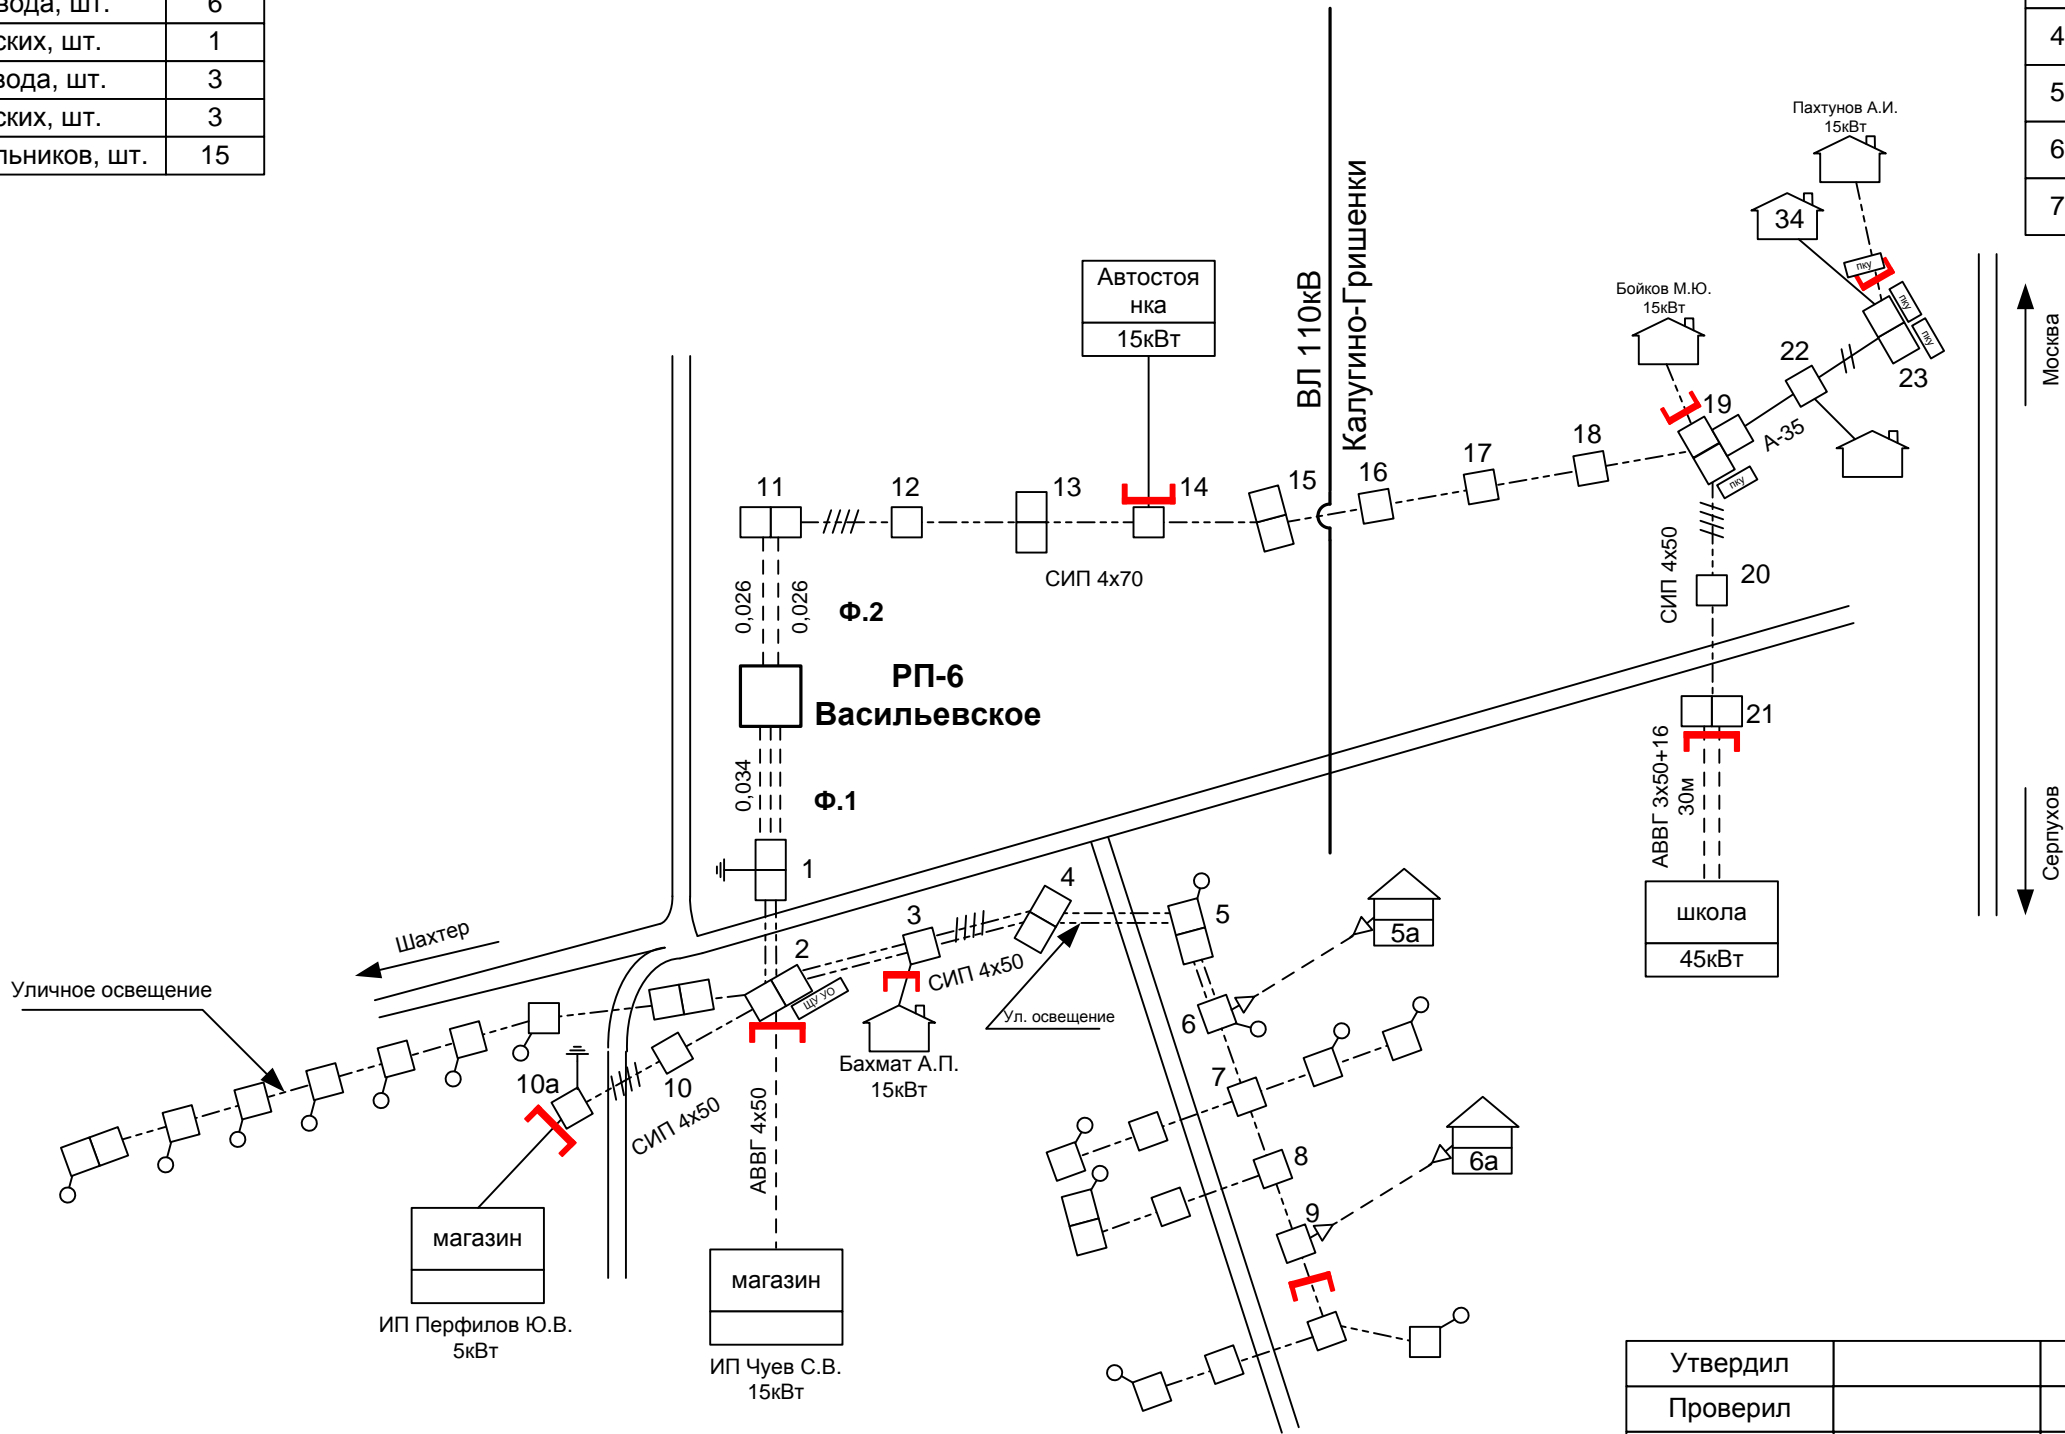

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с РП-6 Васильевское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	14.09.15	
Согласовал	мастера	Новов А.С.	14.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	14.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись