


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,856
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,856
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	34
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

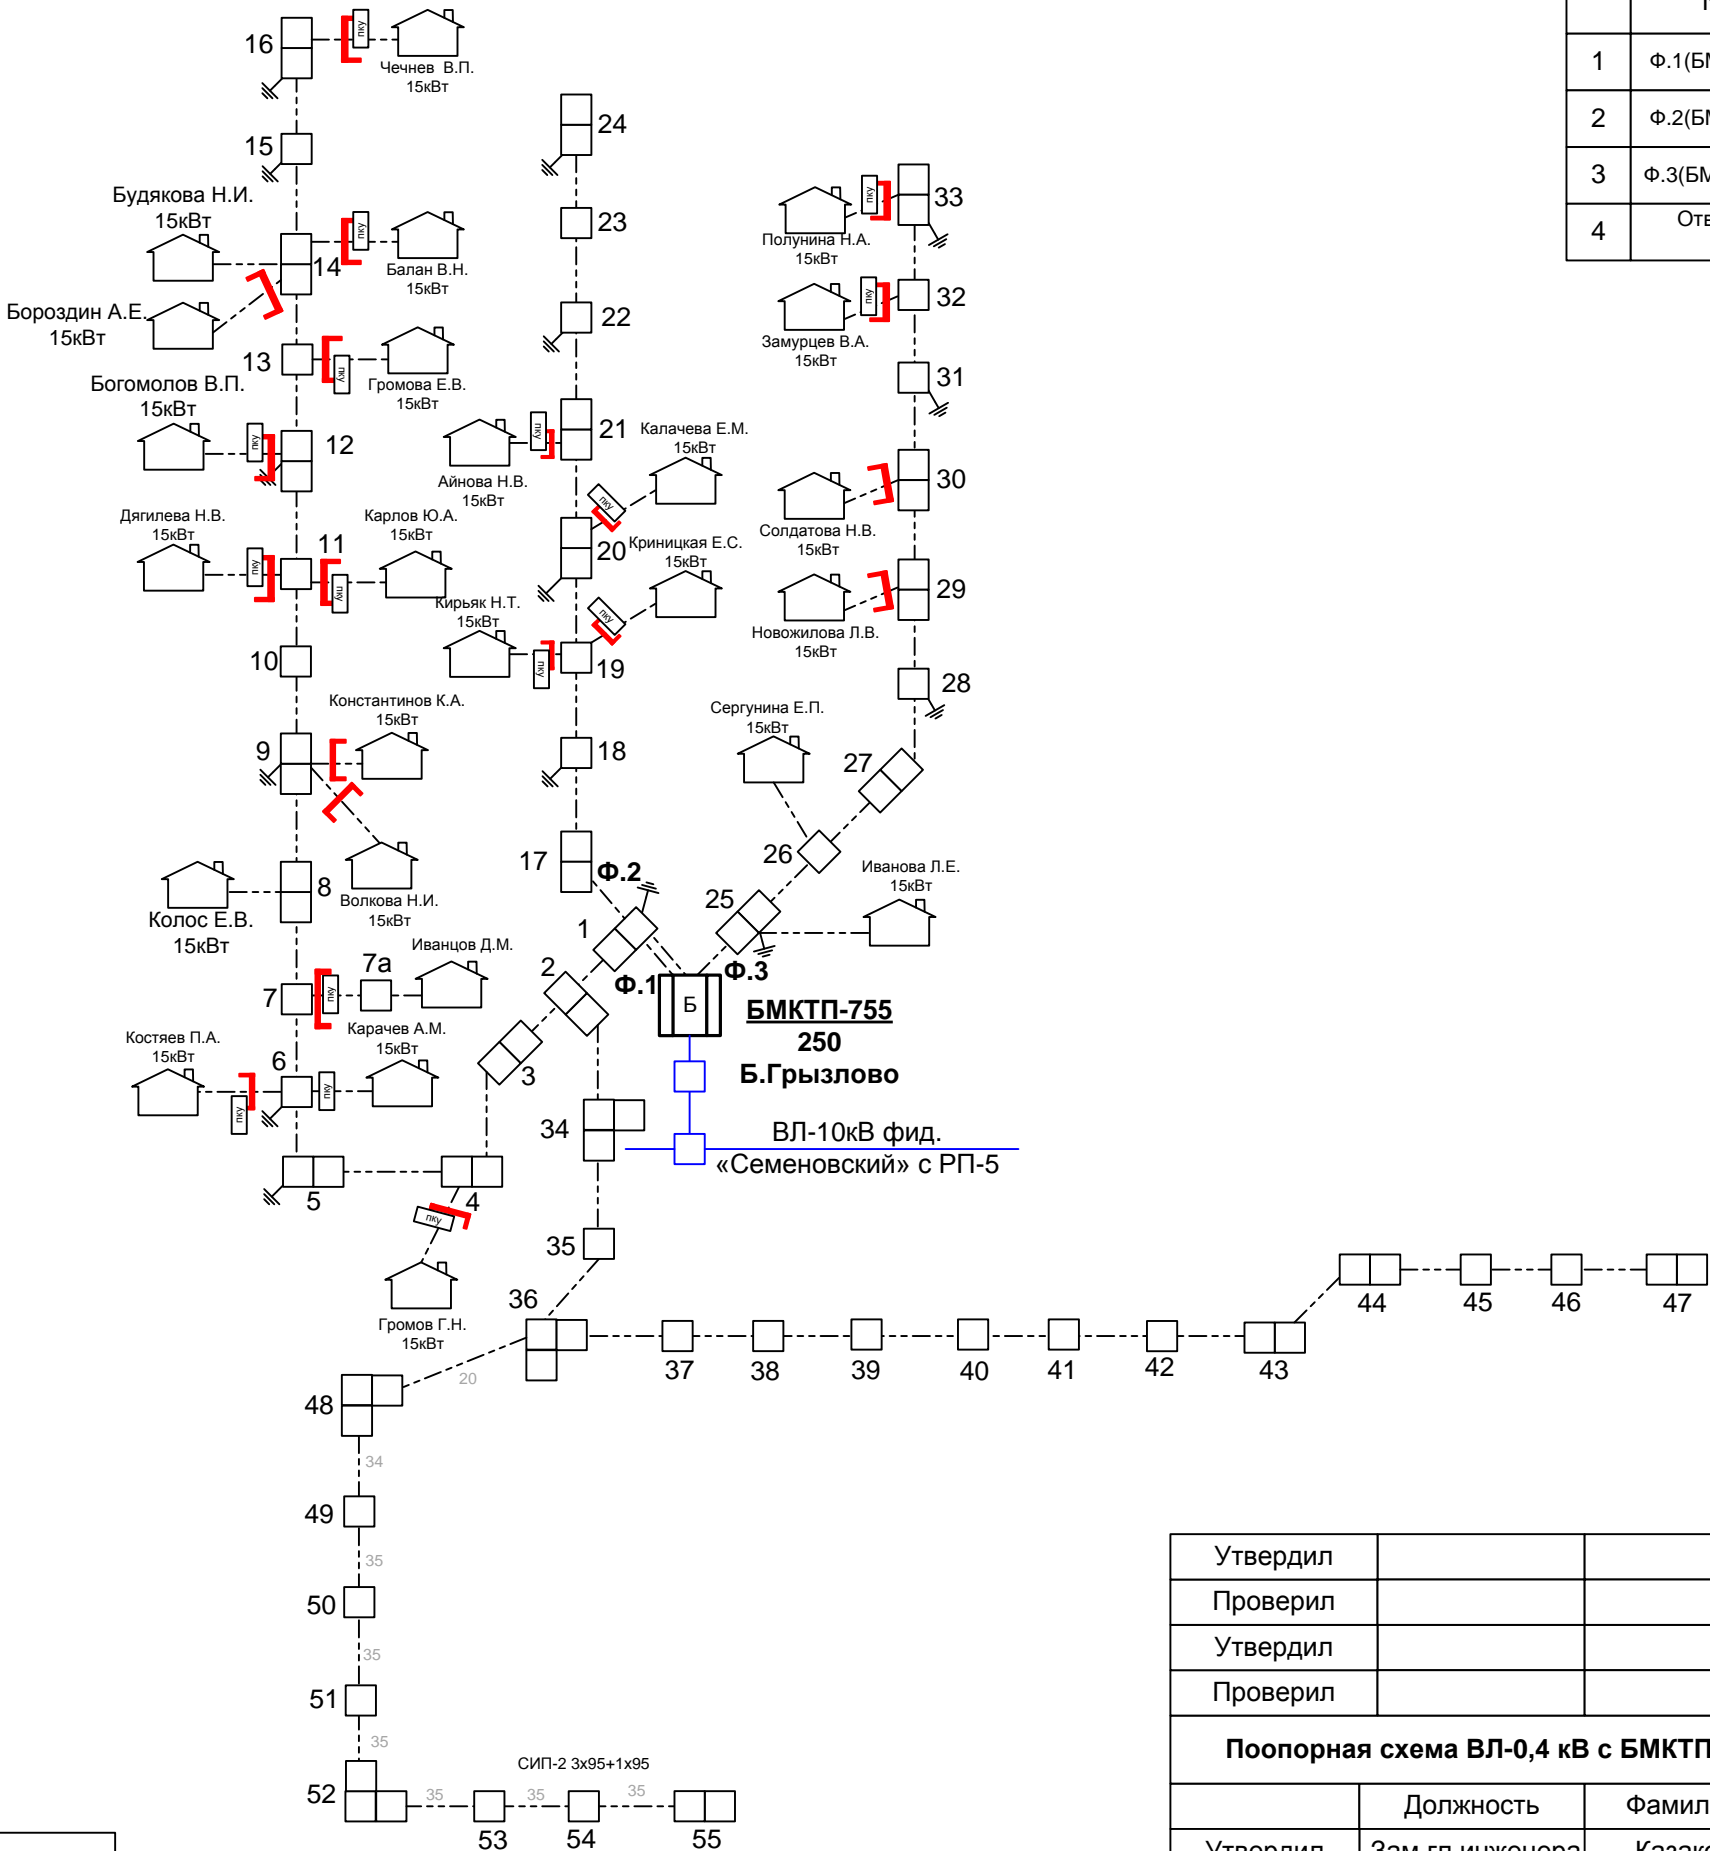

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.1-16)	423	СИП
2	Ф.2(БМКТП-оп.1-24)	192	СИП
3	Ф.3(БМКТП-оп.25-33)	241	СИП
4	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП2х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-755 д. Большое Грызлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		