


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	104
3	В т.ч. абонентских, шт.	4
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	19

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.8)	212	СИП-2 3×70+1×70
2	Ф.3 (КТП-оп.1,10-56)	205	СИП-2 3×70+1×95
3	Ф.2 (КТП-оп.28)	604	СИП2 3х95+1х95
4			
5			
6			
7			
8	Ответвления к домам		СИП 2х16, СИП 4х16, А-16

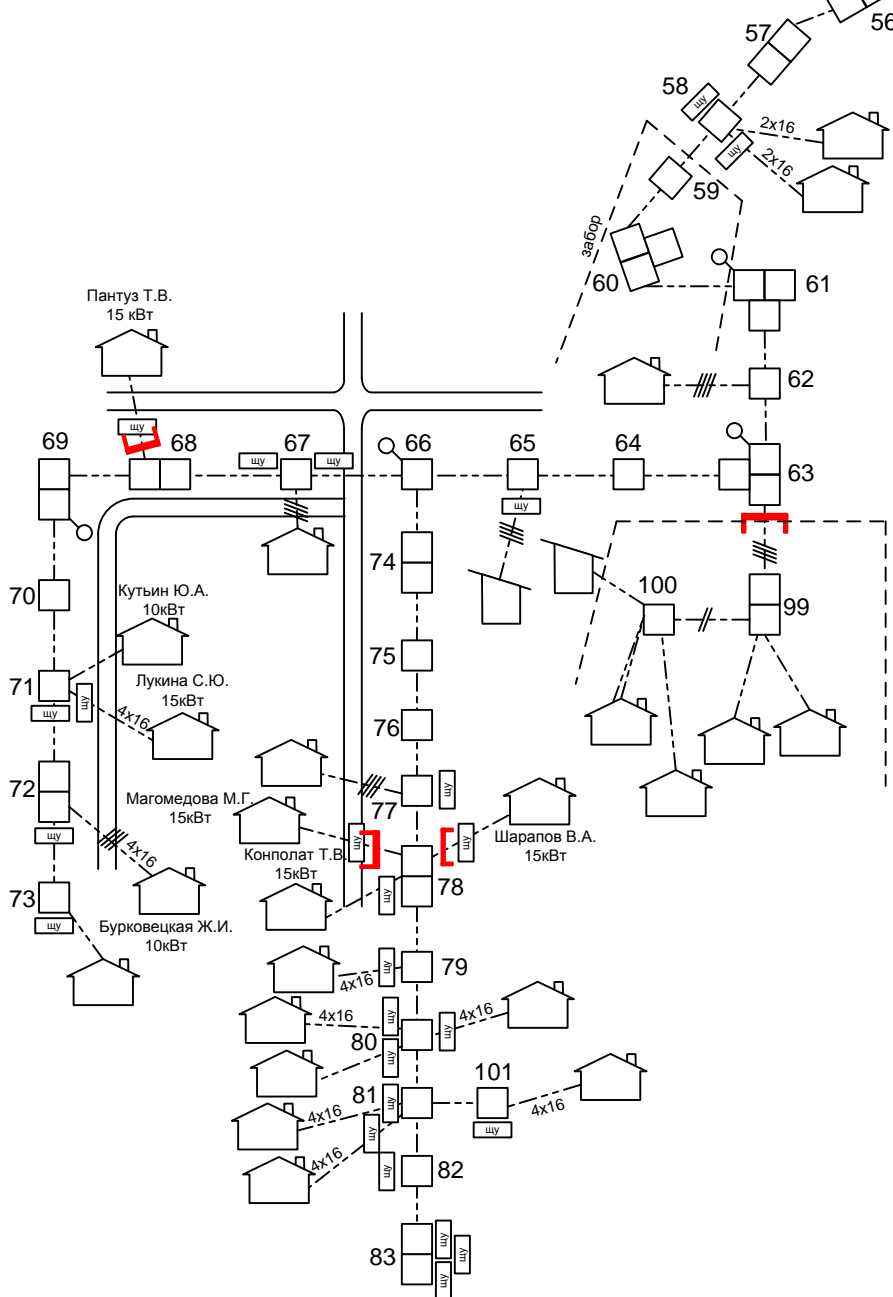

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-13 Балково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил				
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись