№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,001
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,001
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	35
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.1-30)	73	СИП 1х50+1х54,6
2	Ф.1 (БМКТП-оп.1-16)	192	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.2 (БМКТП-оп.1-27)	338	СИП2 3х95+1х95
4	Ф.3 (БМКТП-оп.1-33)	302	СИП2 3х95+1х95
5	Ф.1 (оп.5-6)	26	СИП4 4х25
6	Оп.29-35	70	СИП2 3х95+1х95
7	Ответвления к домам		

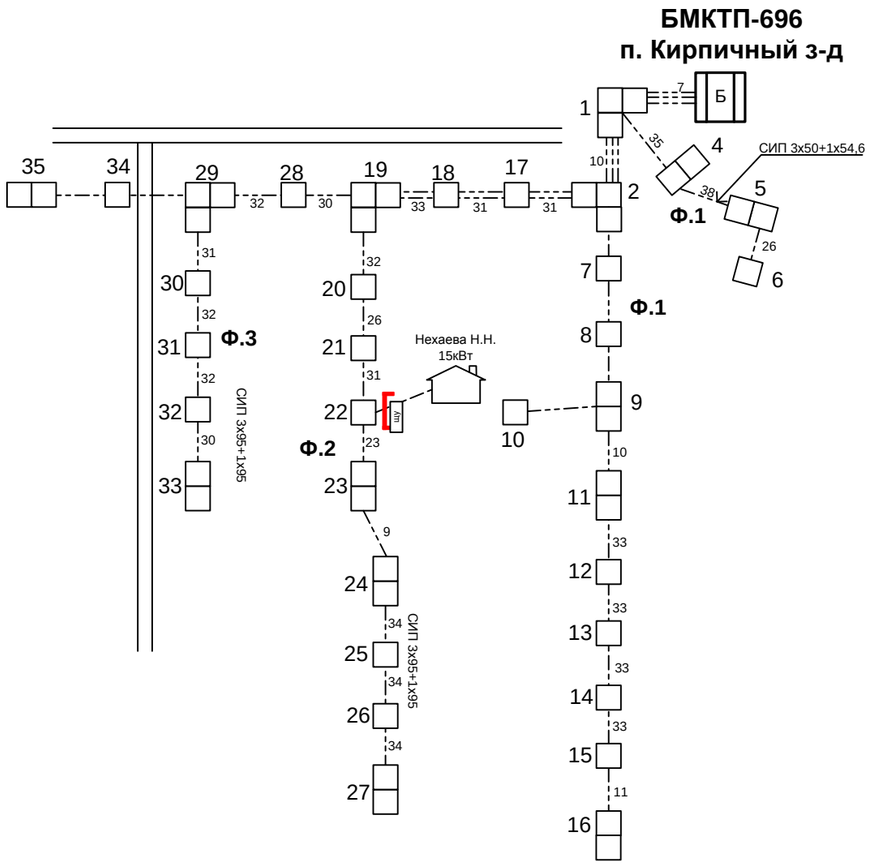

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-696 п.Кирпичный з-д СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись