


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,588
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,588
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	51
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.1-7)	195	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп.7-49)	314	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.1 (оп.34-37,39-41,45-52)	135	СИП 4х25
4	Ф.2 (БМКТП-оп.1-26-28-32)	889	СИП-2 3х95+1х95
5	Ф.2 (оп.20-51,14-15)	50	СИП 4х25
6	Ответвления к домам		

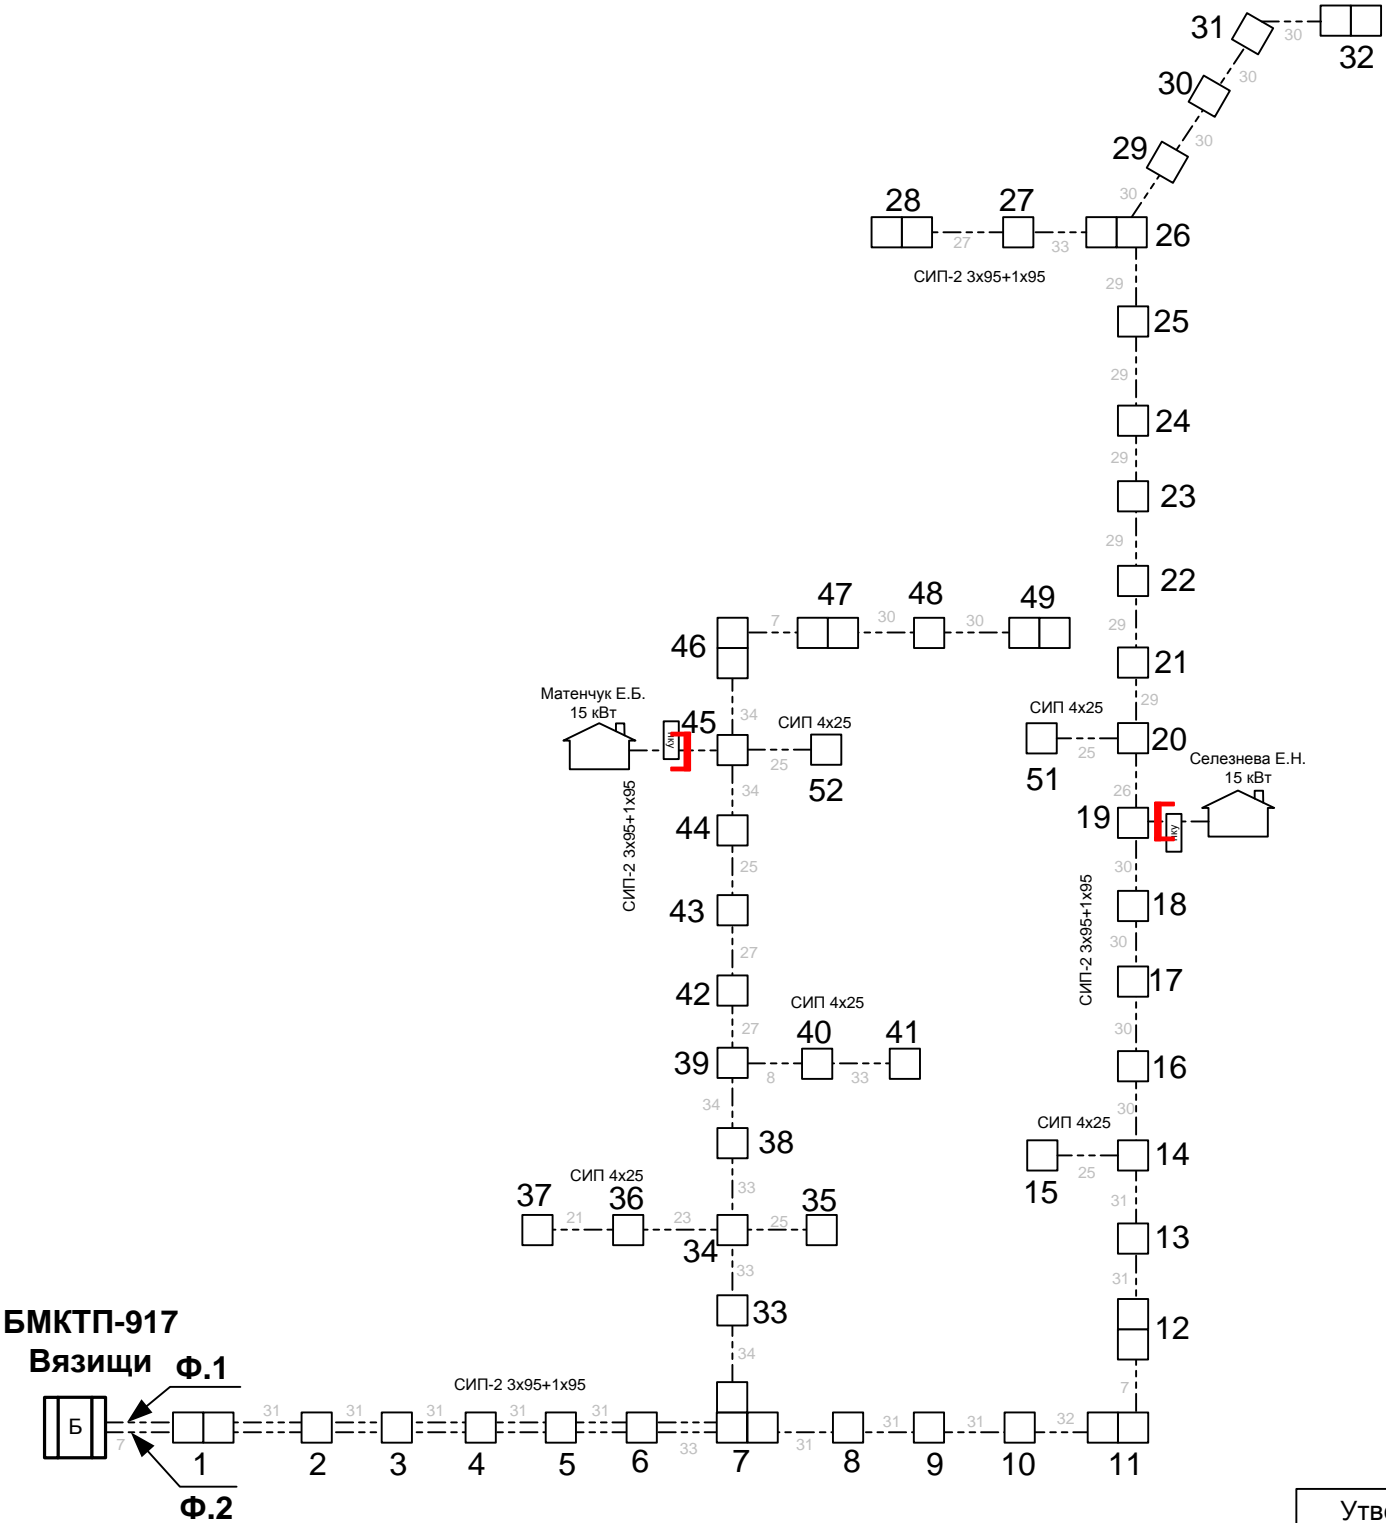

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-917 Вязищи СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	28.07.16	
Согласовал	мастер	Сергеев В.М.	28.07.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	28.07.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись