Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.24 с ПС-447
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

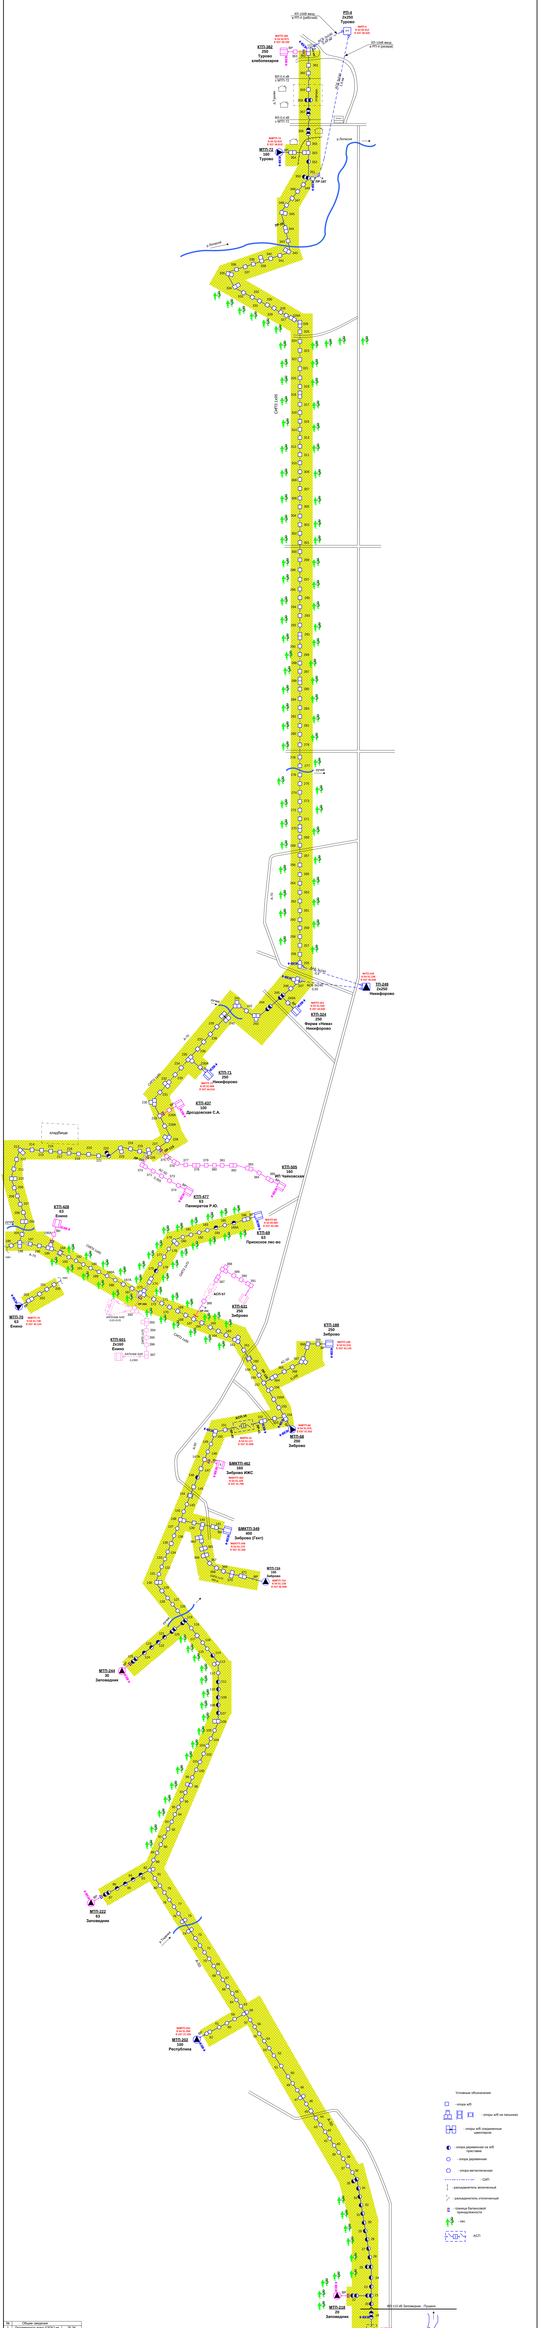

№	Общие сведения	
1	Протяженность ВЛ СПС,км	26,34
2	В т. ч. СИП, км	2,00
3	Протяженность ВЛ, км	0,00
4	Деревянных ВЛ, км	0,00
5	Опор всего, шт.	355
6	В т. ч. деревянных, шт.	24
7	Разъединителей, шт.	1
8	Разрядников на ВЛ, шт.	11
9	АСЗ, шт.	1

№	Наименование участка	Длина участка, км	Марка провода, материал опор
1	ПС-447 яч. 1	0,1	СИП-3х70
2	Оп.1-150	0+60	-и.о.
3	Оп.150-320	0+0	-к.п.
4	Оп.157-КТП-249	198	-то.п.
5	Оп.152-195	0+60	СИП-3х95
6	Оп.172-КТП-68	0+60	СИП-3х70
7	Оп.195-230	0+0	-к.п.
8	Оп.230-235	0+0	СИП-3х95
9	Оп.235-237	0+0	-к.п.
10	Оп.237-TП-249	0+0	-АС 3х35
11	ТП-249-Оп.255	0+0	-АС 3х35
12	Оп.1/264-302	1	-к.п.
13	Оп.302-РТ-4	0+0	-АС 3х35
14	Оп.302-РТ-4	0+0	-АС 3х35
15	Оп.255-326	4,4	СИП-3х95

Утверждено					
Принято					
Согласовано					
Согласовано					
Согласовано