


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,606
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,606
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	52
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9		

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-30)	883	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф. 1(оп.14-49-51)	490	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф.1 (оп.21-37)	136	СИП-2 3х95+1х95
4	Ф.1 (оп.25-33)	97	СИП-2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		

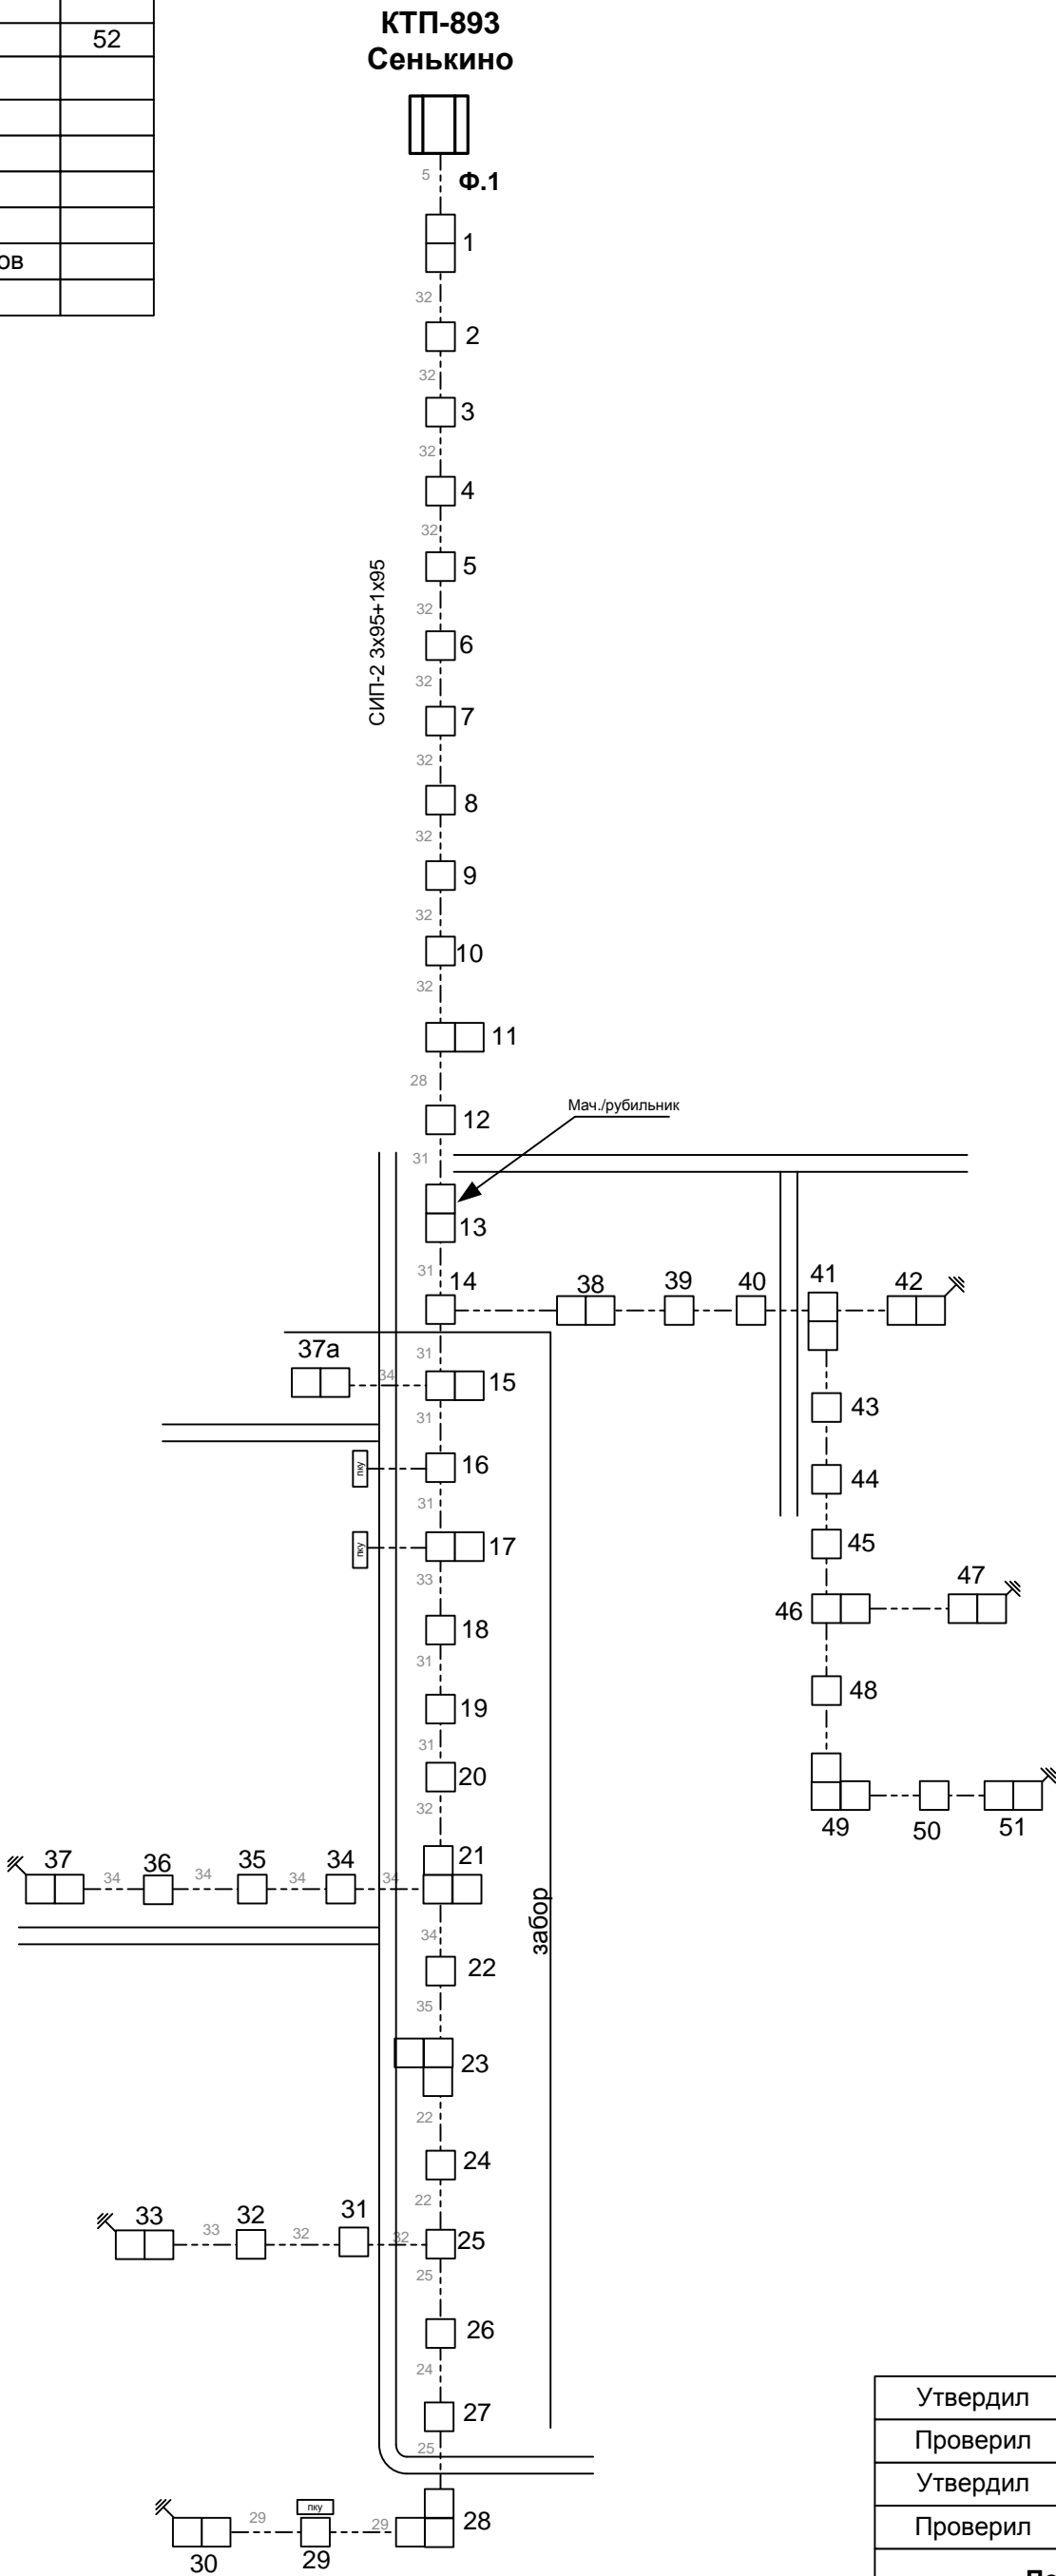

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-893 Сенькино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.04.16	
Согласовал	мастер	Сергеев В.М.	18.04.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	18.04.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись