


ТП-175 Шарапова Охота

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	6240
1.1	В т.ч. кабель, м	0,15
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	156
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	212
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	2
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	32

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.43-85)	1680	2А-50+3А-35
2	Ф.2(оп.186-200)	440	3А-35
3	Ф.2(оп.192-195)	120	2А-35
4	Ф.3(оп.178-185)	280	А-35
5	Ф.3(оп.184,96-98)	160	А-35
6	Ф.5(оп.88-177)	3560	А-35

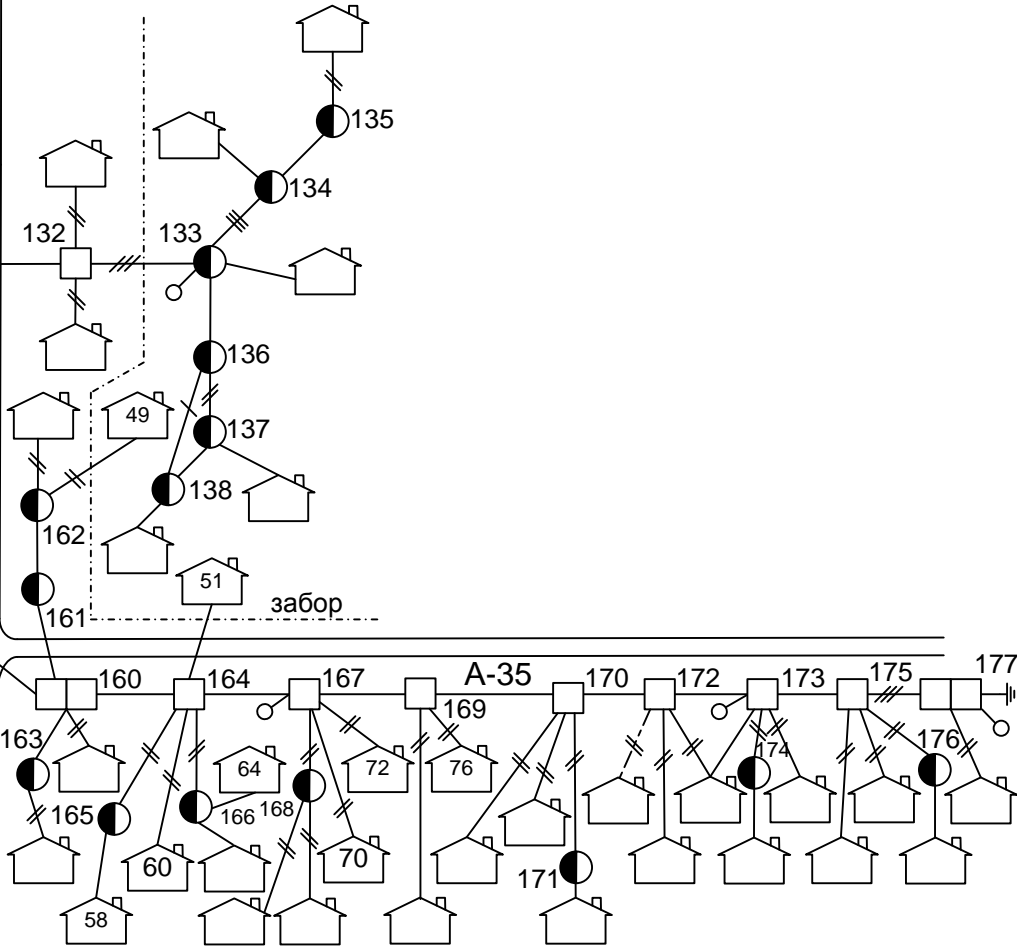

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ ЗТП-175 п.Шарапова Охота СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	и.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись