№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4,185
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,665
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	88
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	21

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.2)	40	СИП 4х95
2	Ф.1 (оп.2-23)	920	А-35
3	Ф.2 (БМКТП-оп.26)	40	СИП 4х95
4	Ф.2 (оп.26-35)	360	А-35
5	Ф.2 (оп.26-65)	1240	А-35
6	Ф.2 (оп.47-76)	360	СИП 4х95
7	Ф.1 (оп.2-92-98)	1015	СИП
8	Ответвления к домам		СИП 2х16, А-16

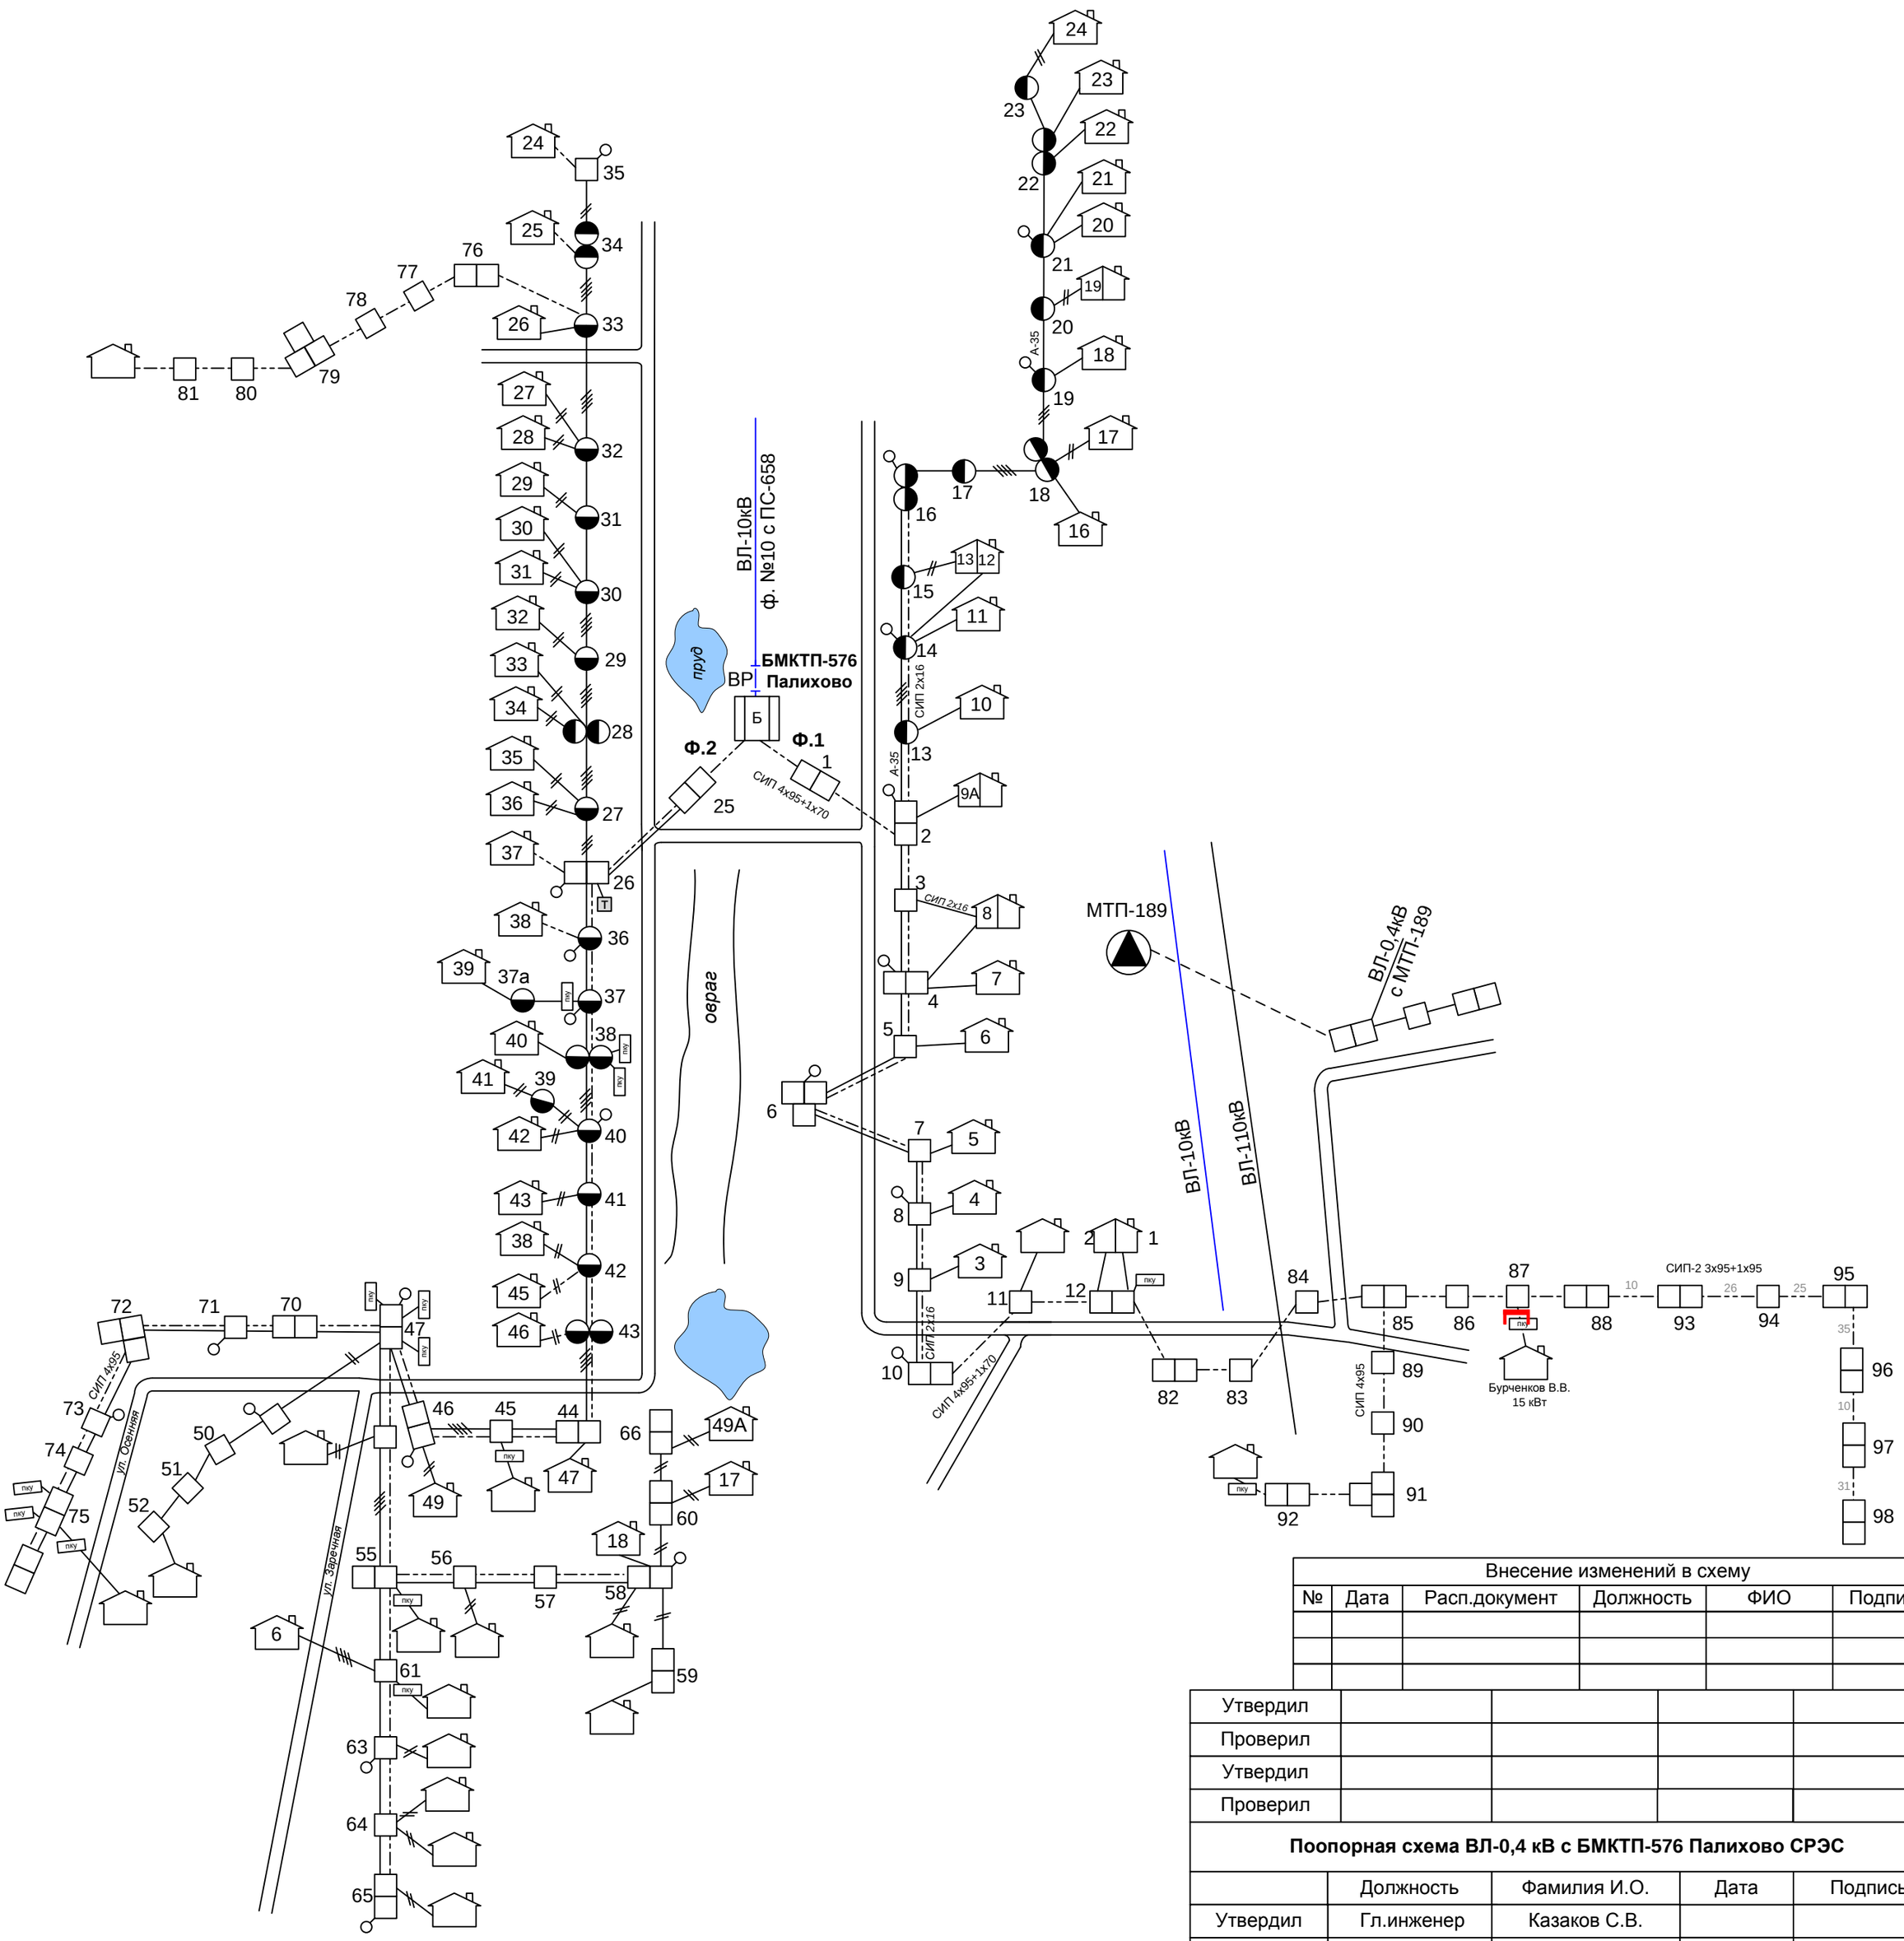

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-576 Палихово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		