


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	1,39
1.1	В т.ч. кабель	0,67
1.2	В т.ч. СИП	0,44
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	0,67
2	Опор всего	35
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	29
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	16

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	30	АС-50
2	Ф.1(оп.1-23, 1-24)	920	А-25
3	Ф.1(оп.24-34)	400	СИП3х35+50
4	Ф.1(оп.4-4а)	40	СИП 2х16
5	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП2х16, СИП 4х16

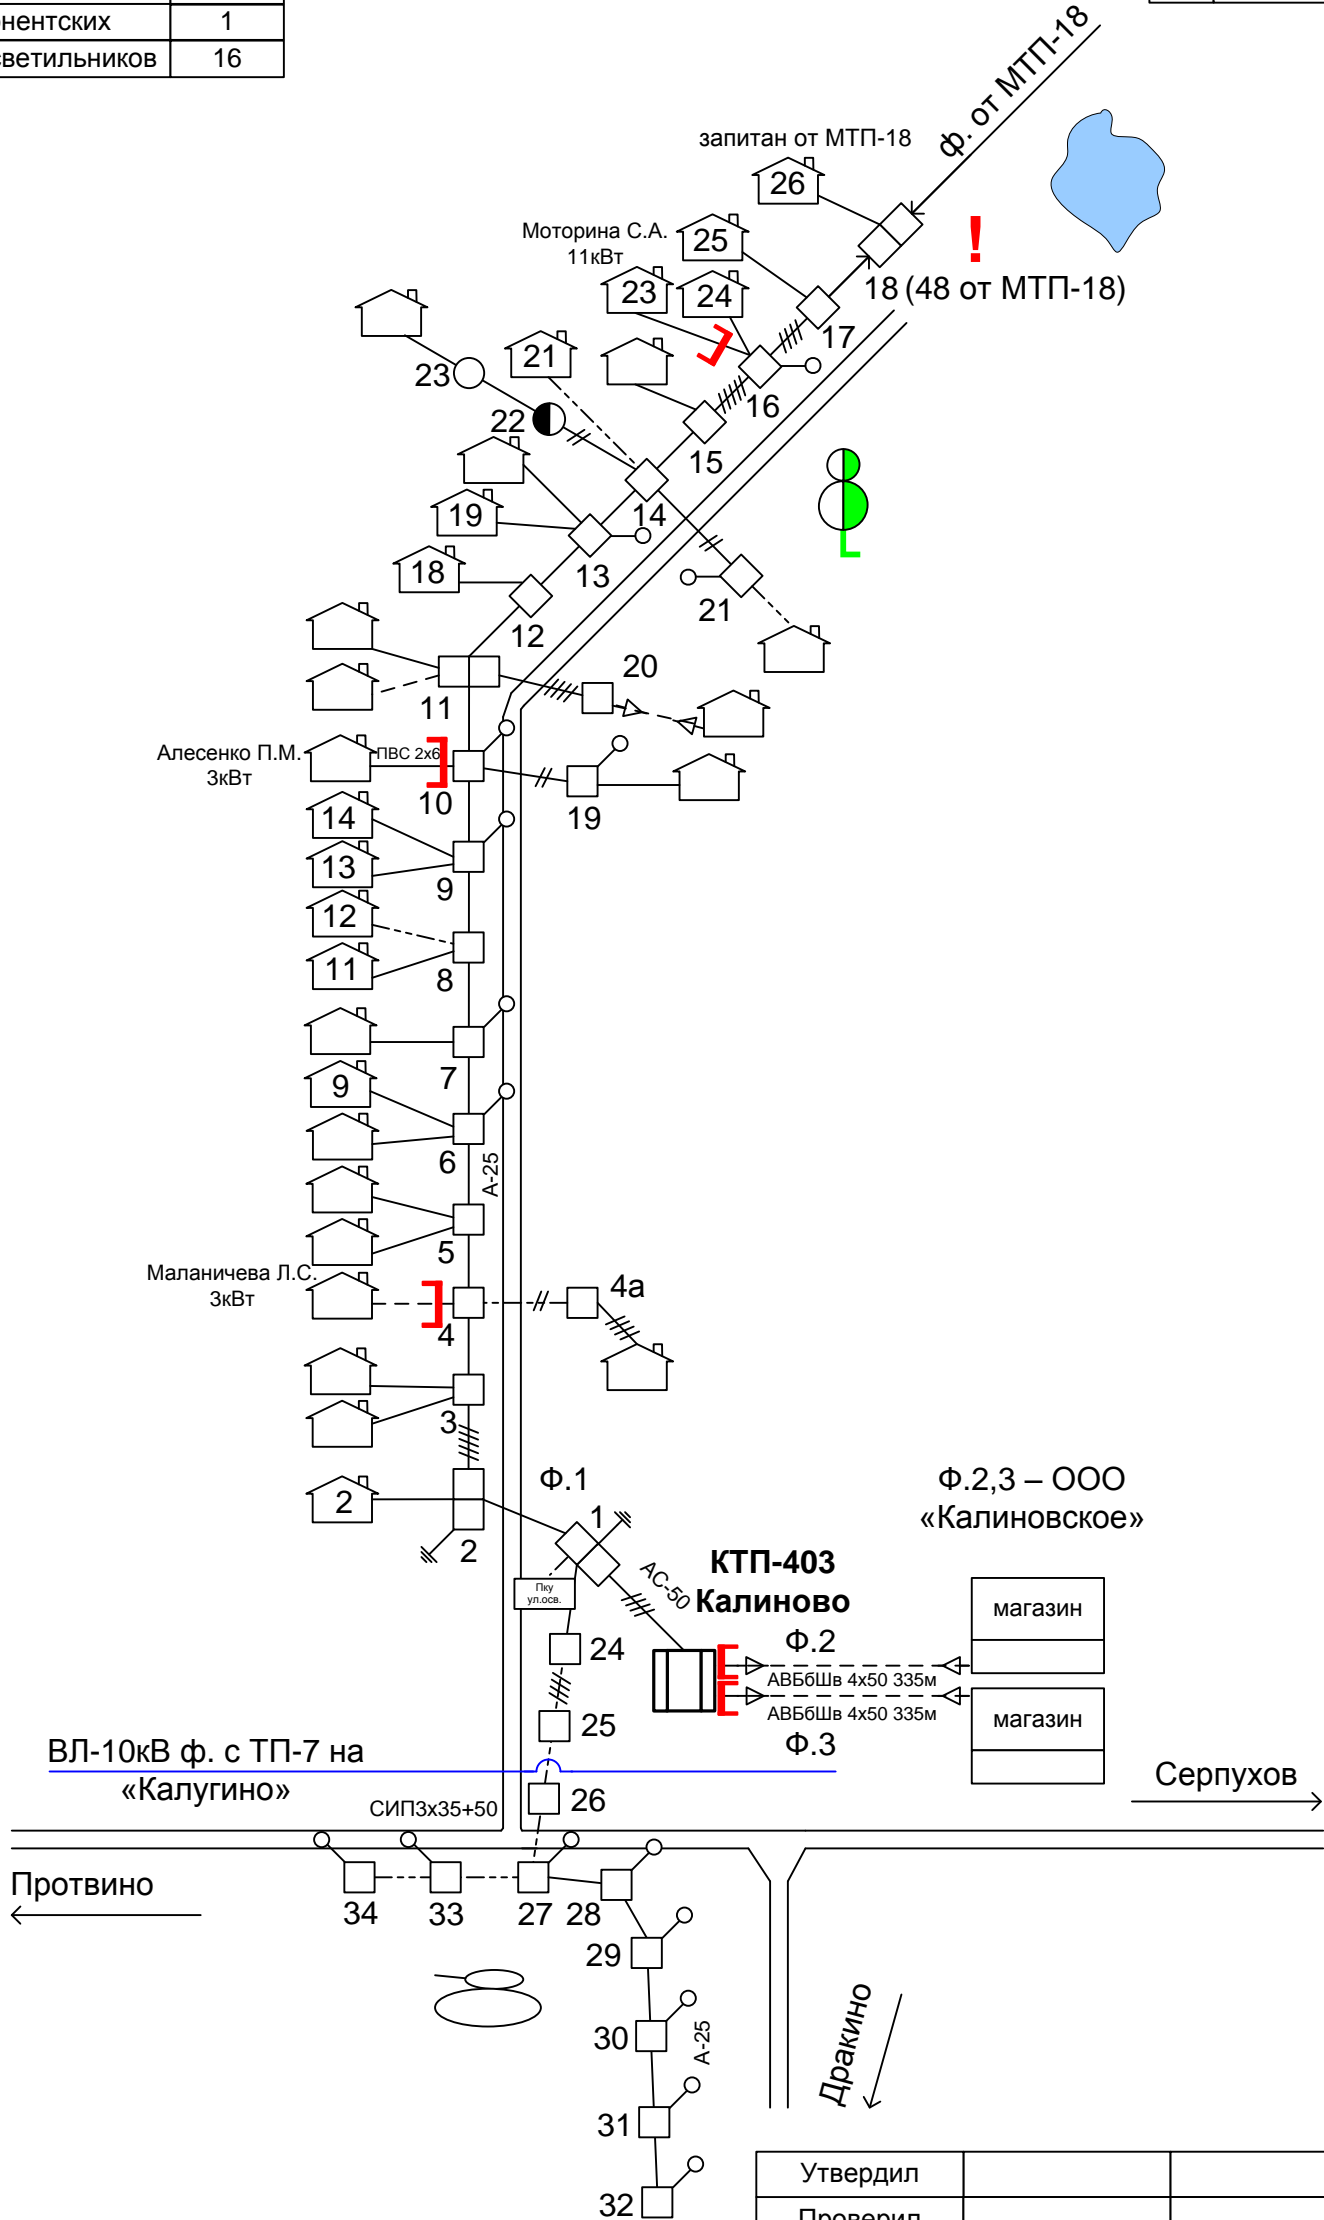

- Обозначения:
- Опора ж/б двухстоечная
  - Опора ж/б
  - Опора ж/б с повторным заземлением
  - СИП
  - Граница балансовой принадлежности
  - Опора дерев.
  - Опора дерев. с ж/б приставкой

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-403 Калиново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		