


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,487
1.1	В т.ч. кабель	0,110
1.2	В т.ч. СИП	1,377
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	40
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9		

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,2 (КТП-оп.1)	110	2АВБбШв 4х150
2	Оп.1-36	255	СИП-2 3х95+1х95
3	Оп.1-25	167	СИП-2 3х95+1х95
4	Оп.1-10,1-3	281	СИП-2 3х95+1х95
5	Оп.13-15,13-22	271	СИП-2 3х95+1х95
6	Оп. 25-27,25-33	265	СИП-2 3х95+1х95
7	Оп. 36-38,36-40	138	СИП-2 3х95+1х95
8	Ответвления к домам		

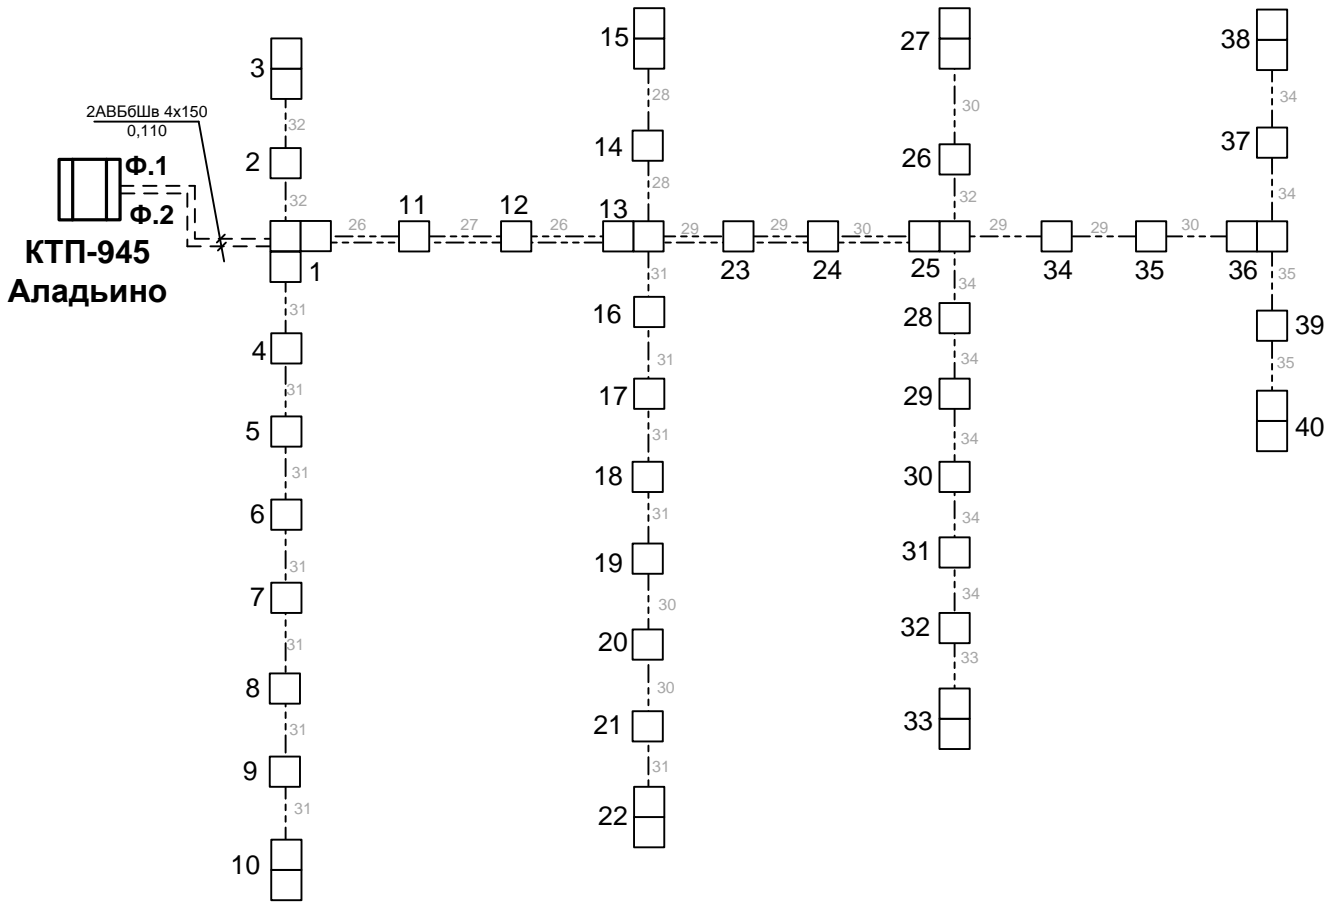

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-945 Аладьино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.08.16	
Согласовал	мастер	Сергеев В.М.	18.08.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	18.08.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись