Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.6)	220	СИП 4х70
2	Ф.1 (оп.6-38)	1500	А-35
3	Ф.1 (оп.7-14)	40	СИП 4х50
4	Ответвления к домам	680	

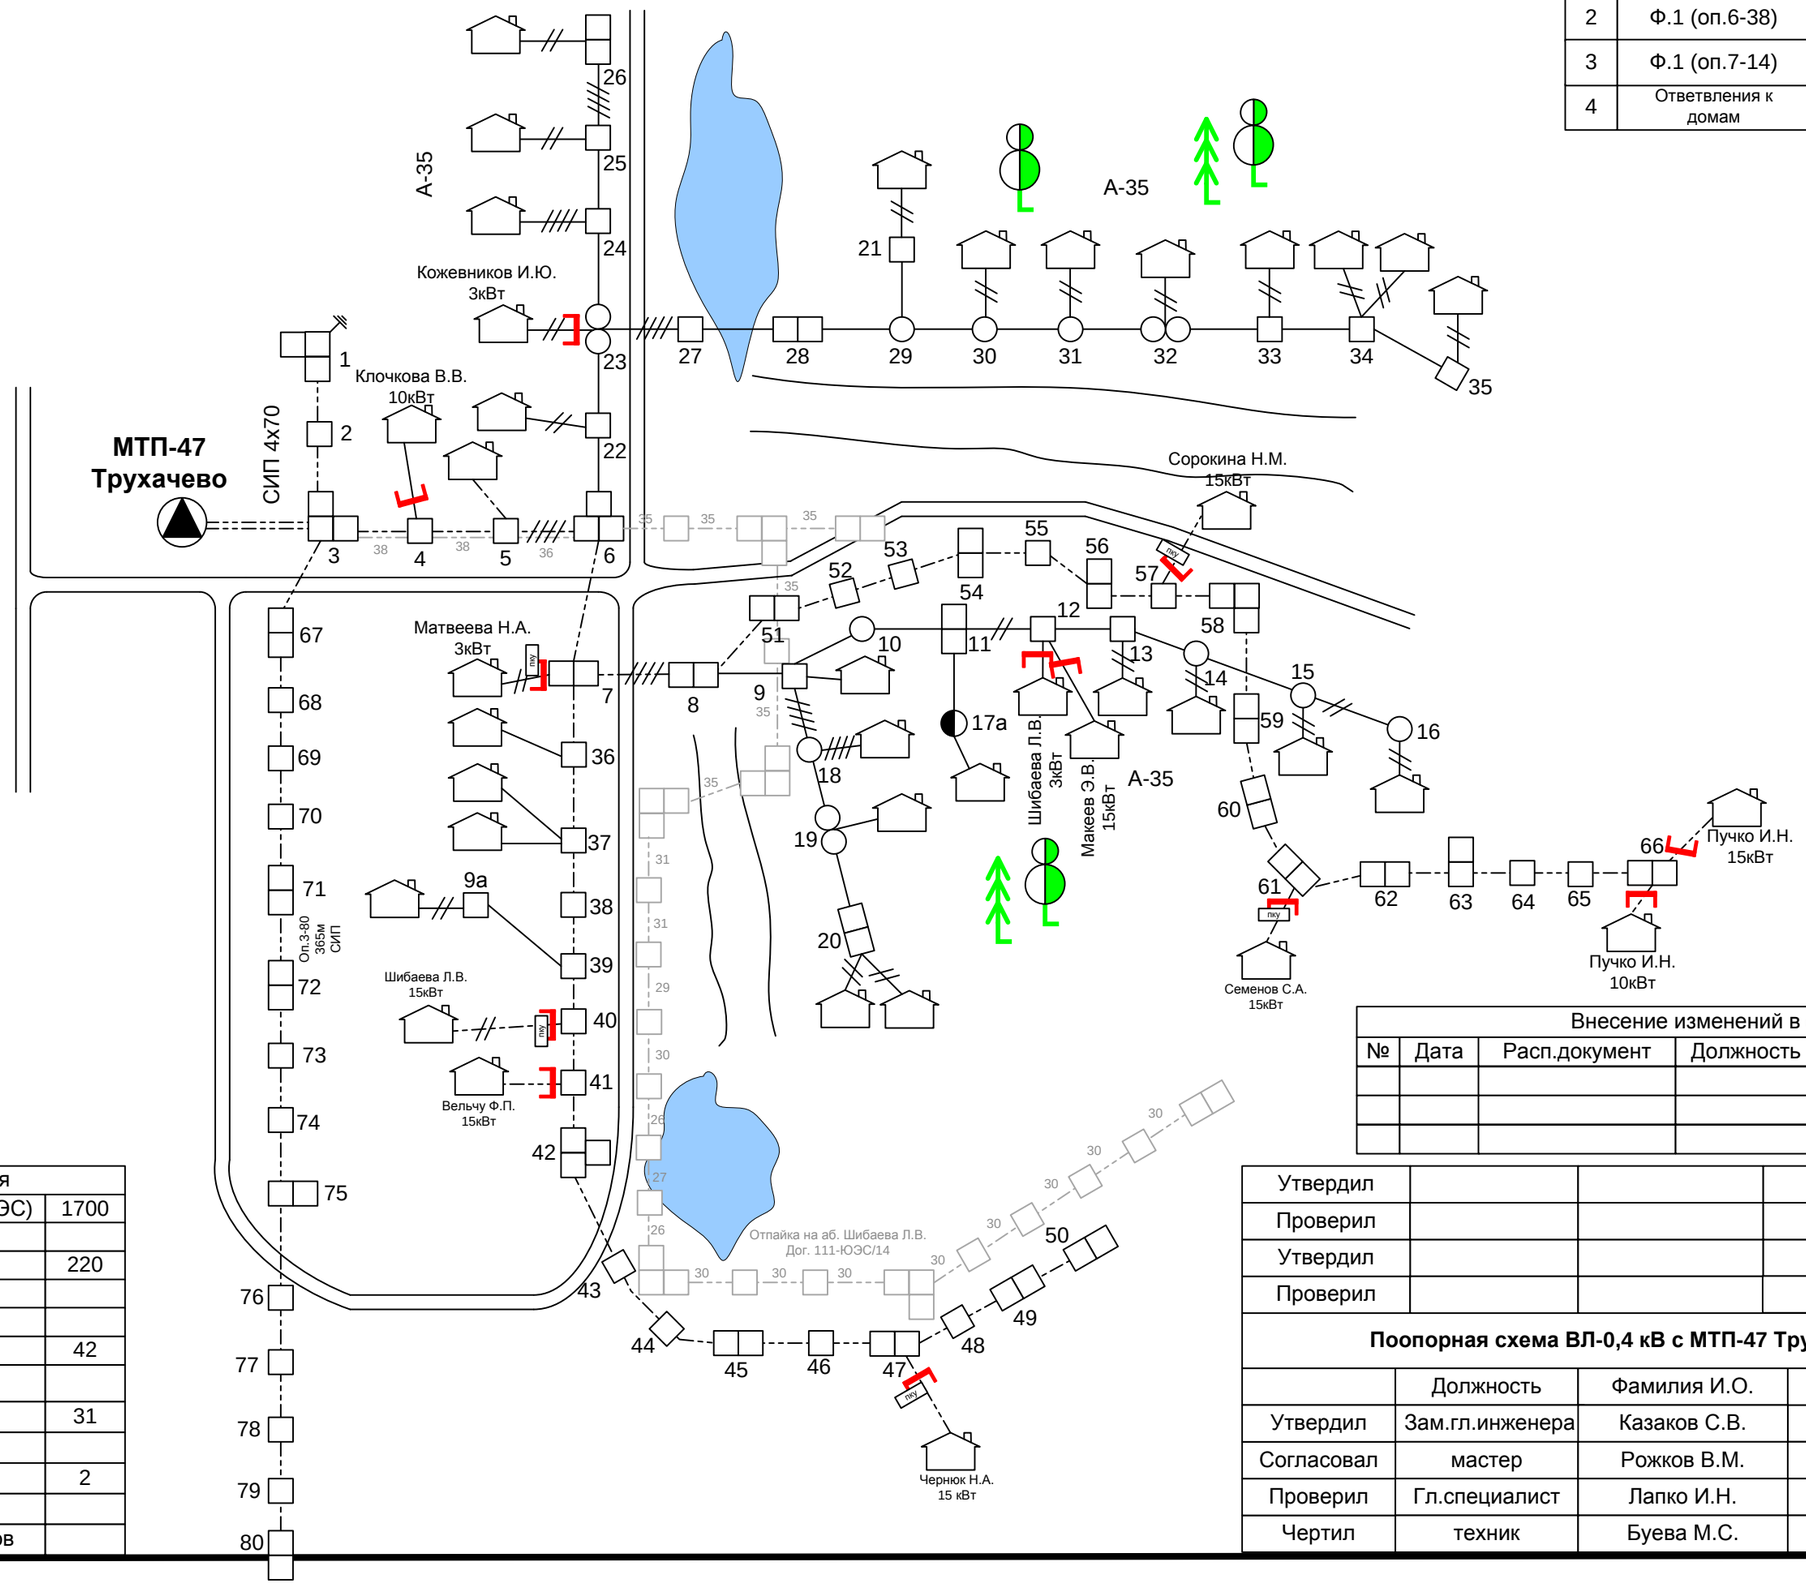

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1700
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	220
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	42
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	31
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-47 Трухачево СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		