


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	(МТП-оп.3)	80	СИП 4х50
2	оп.(3-30-40)	1560	А-50
3	оп.(7-68)	360	А-50
4	оп.(39-53,30-33)	680	А-35
5	оп.(68-82)	680	СИП 4х70
6	Ответвления к домам	740	А-16,А-25,СИП

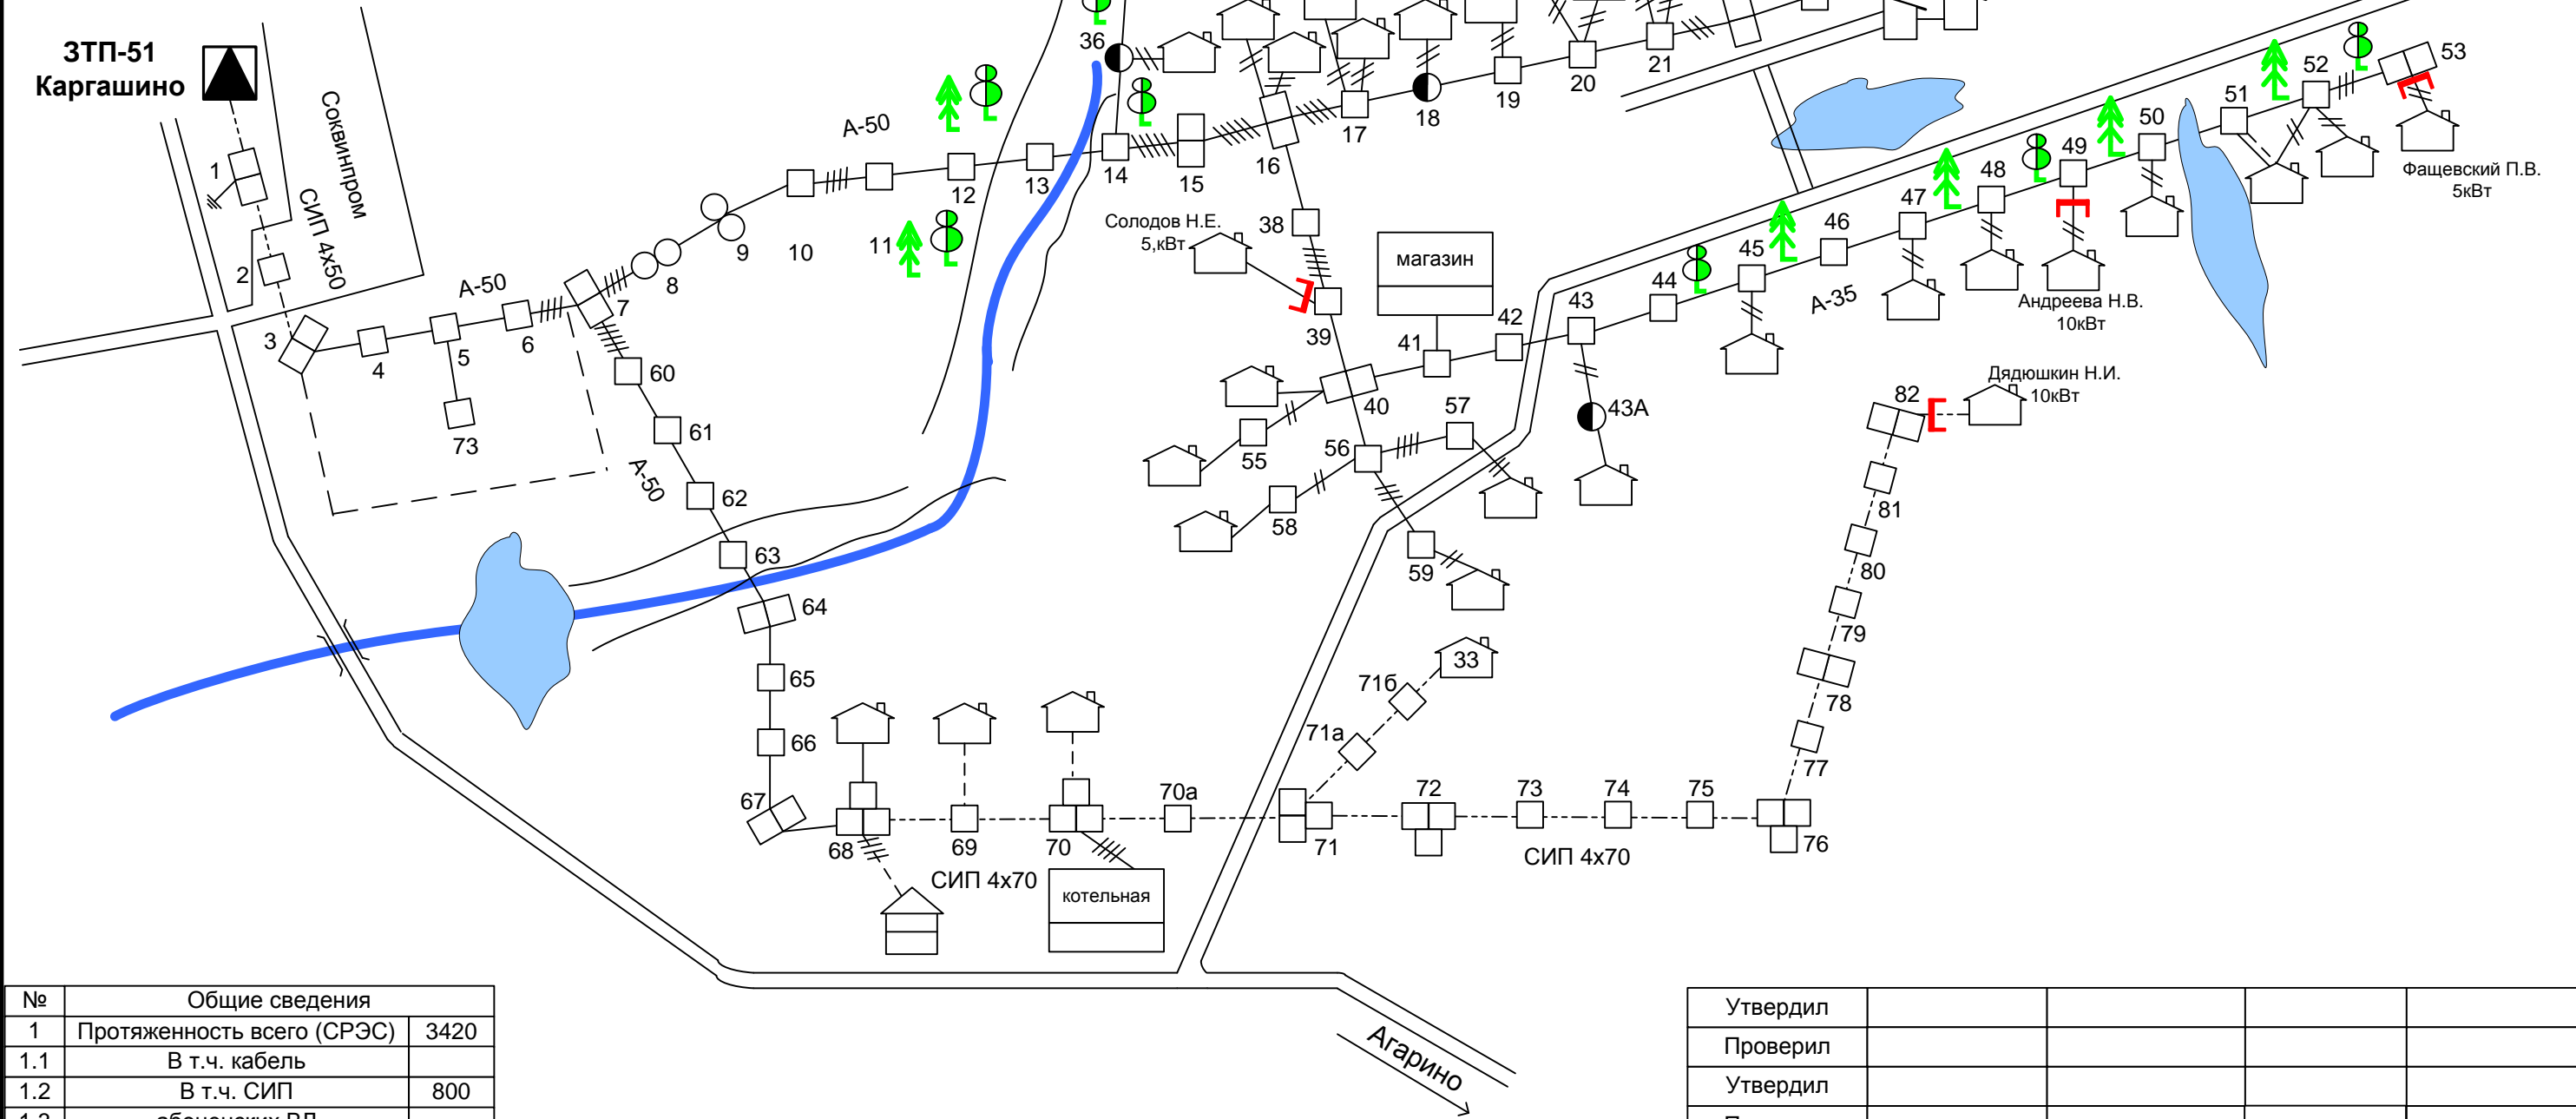

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3420
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	800
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	85
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные отв. к вводам	39
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные отв. к вводам	3
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-51 Каргашино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	1100
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	29
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Обозначения:

- ☐

Опора ж/б
- ☐
- Опора ж/б с повторным
заземлением

☒

Светильник

☐

Опора дерев.

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-22)	720	А-35
2	Ф.2 (оп.23-28)	200	4А-35+А-25
	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-49 Дубачино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись