


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2320
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	40
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	59
3	В т.ч. абонентских	1
4	Однофазные отв. к вводам	68
5	В т.ч. абонентских	6
6	Трехфазные отв. к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1)	20	СИП 2А 4х70
2	Ф.1(оп.1-5)	160	А-50
3	Ф.1(оп.5-14)	160	2А-50+2А-35
4	Ф.1(оп.14-27а-36)	1240	А-35
5	Ф.1(оп.12-42)	240	А-50
6	Ответвления к домам	1240	А-16,А-25,СИП

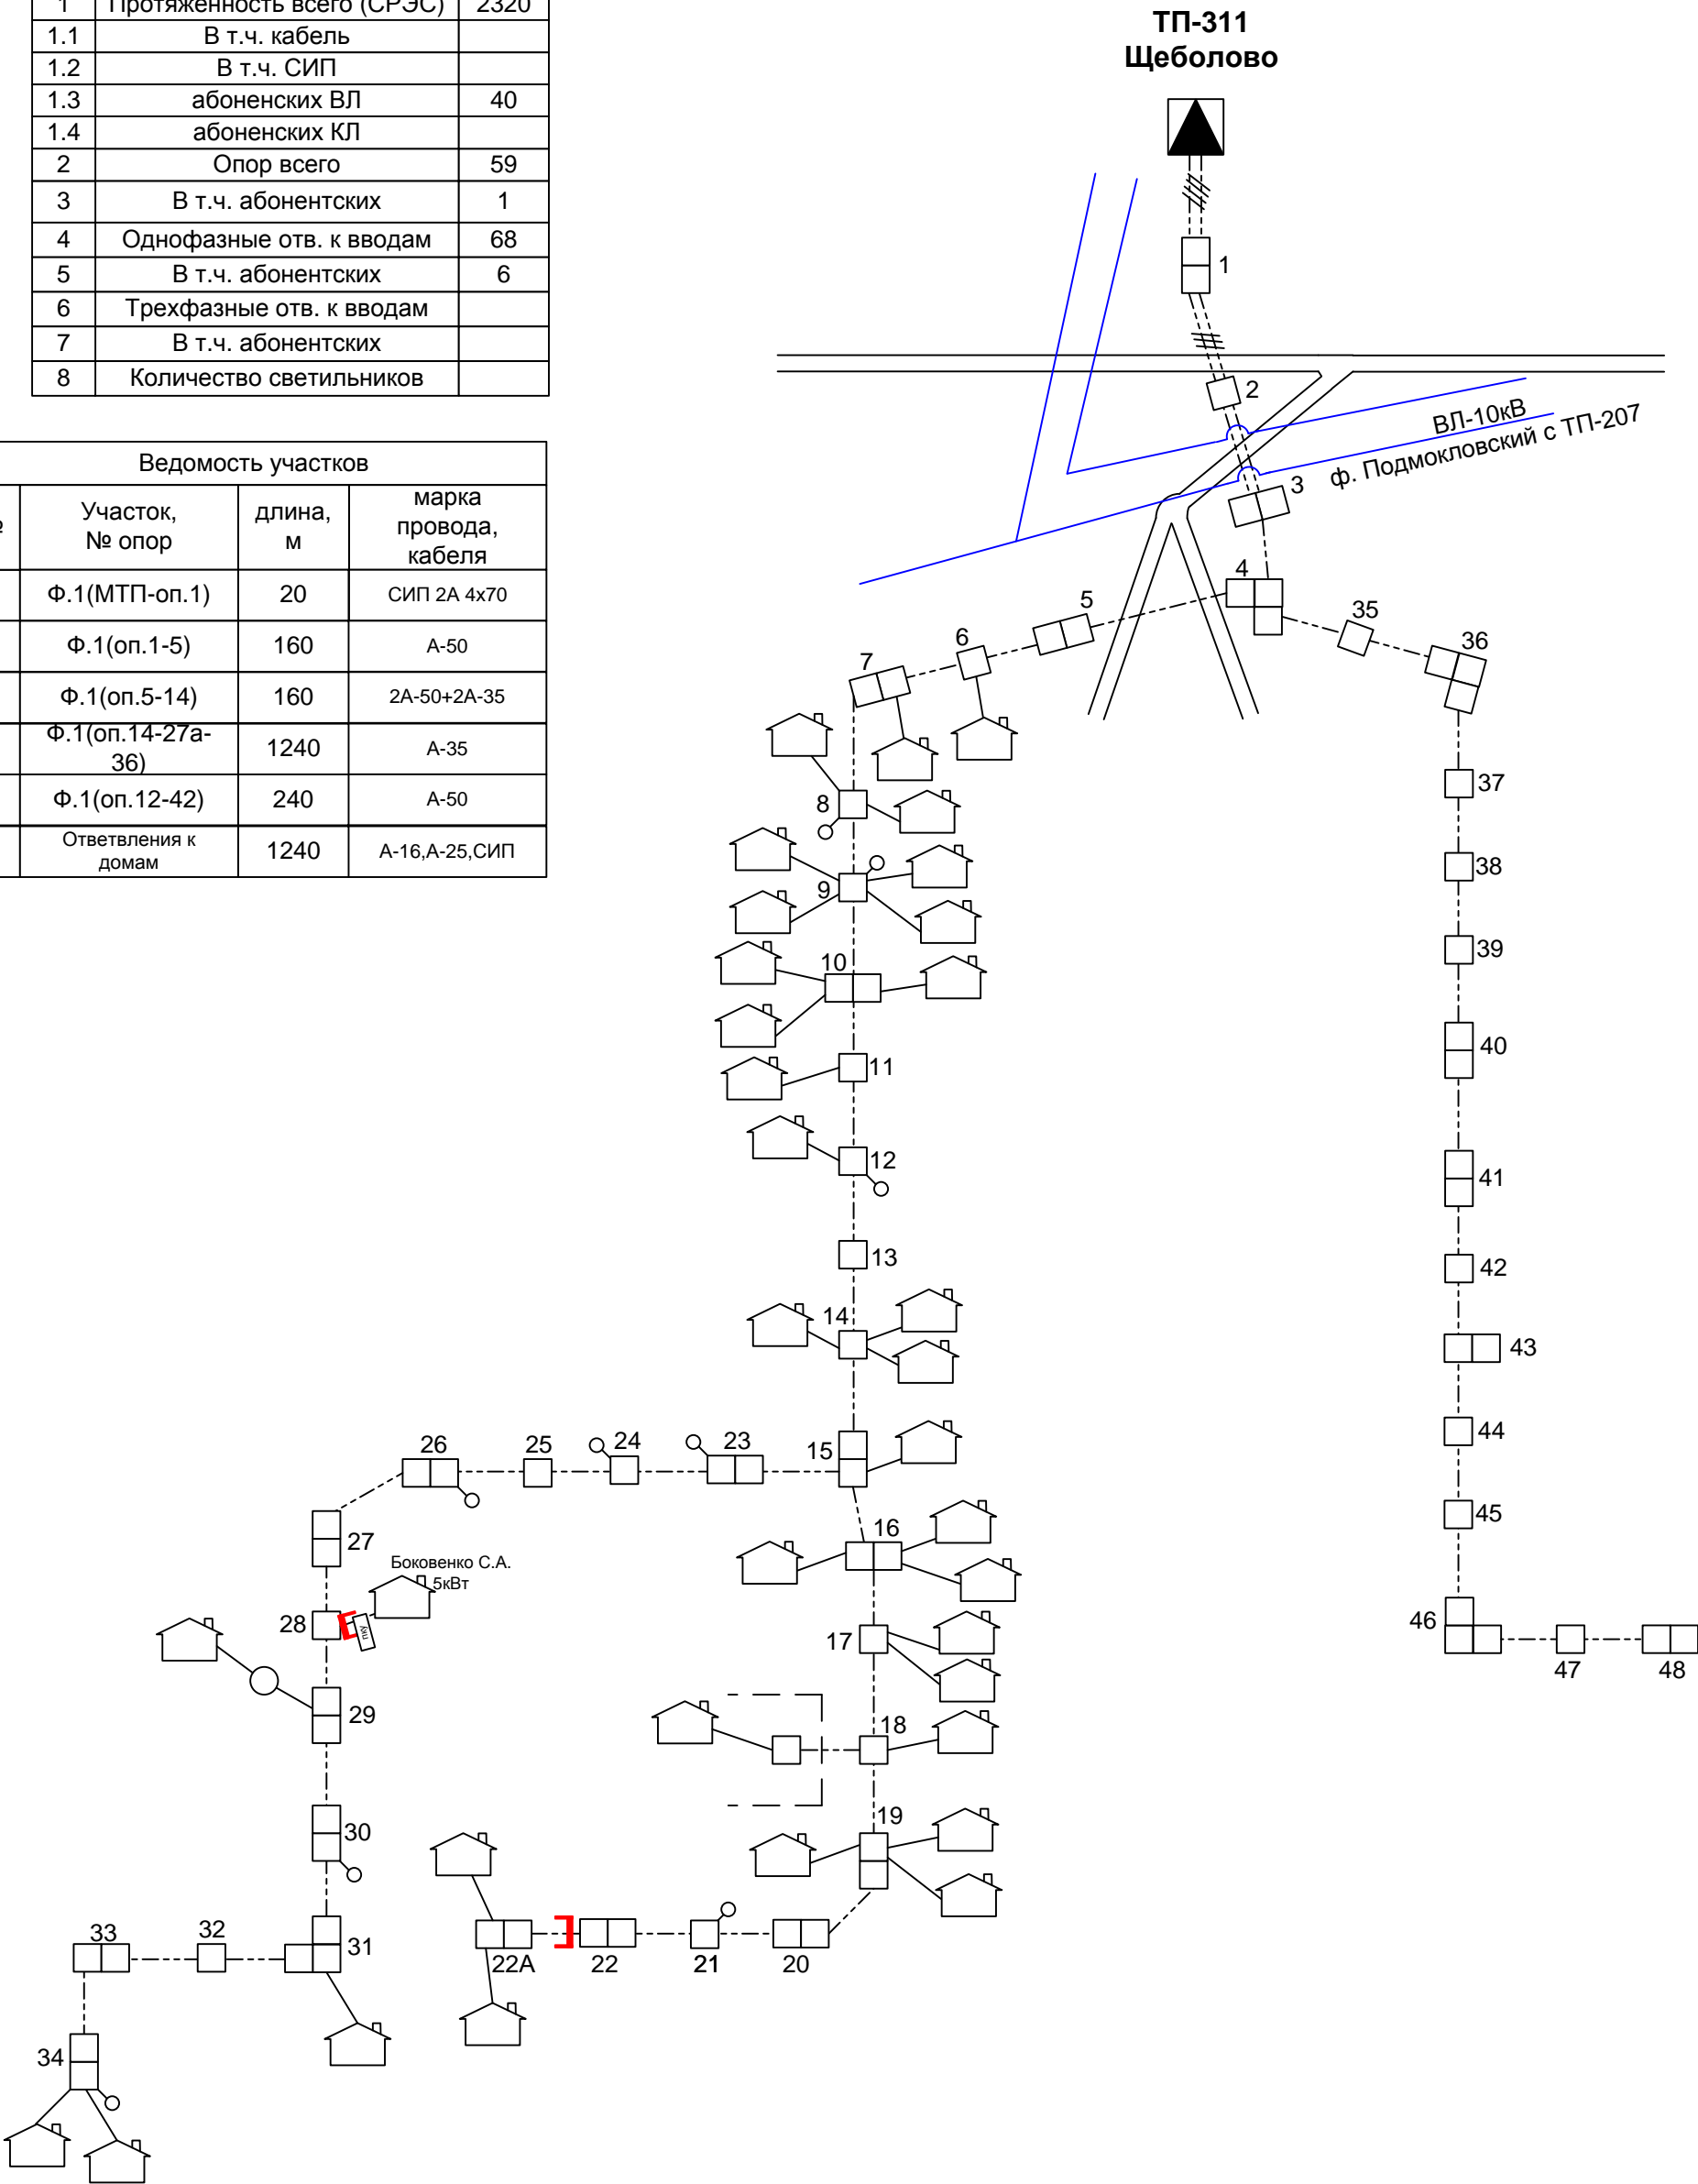

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-311 Щеболово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Сергеев В.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись