


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1.179
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1.179
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	44
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

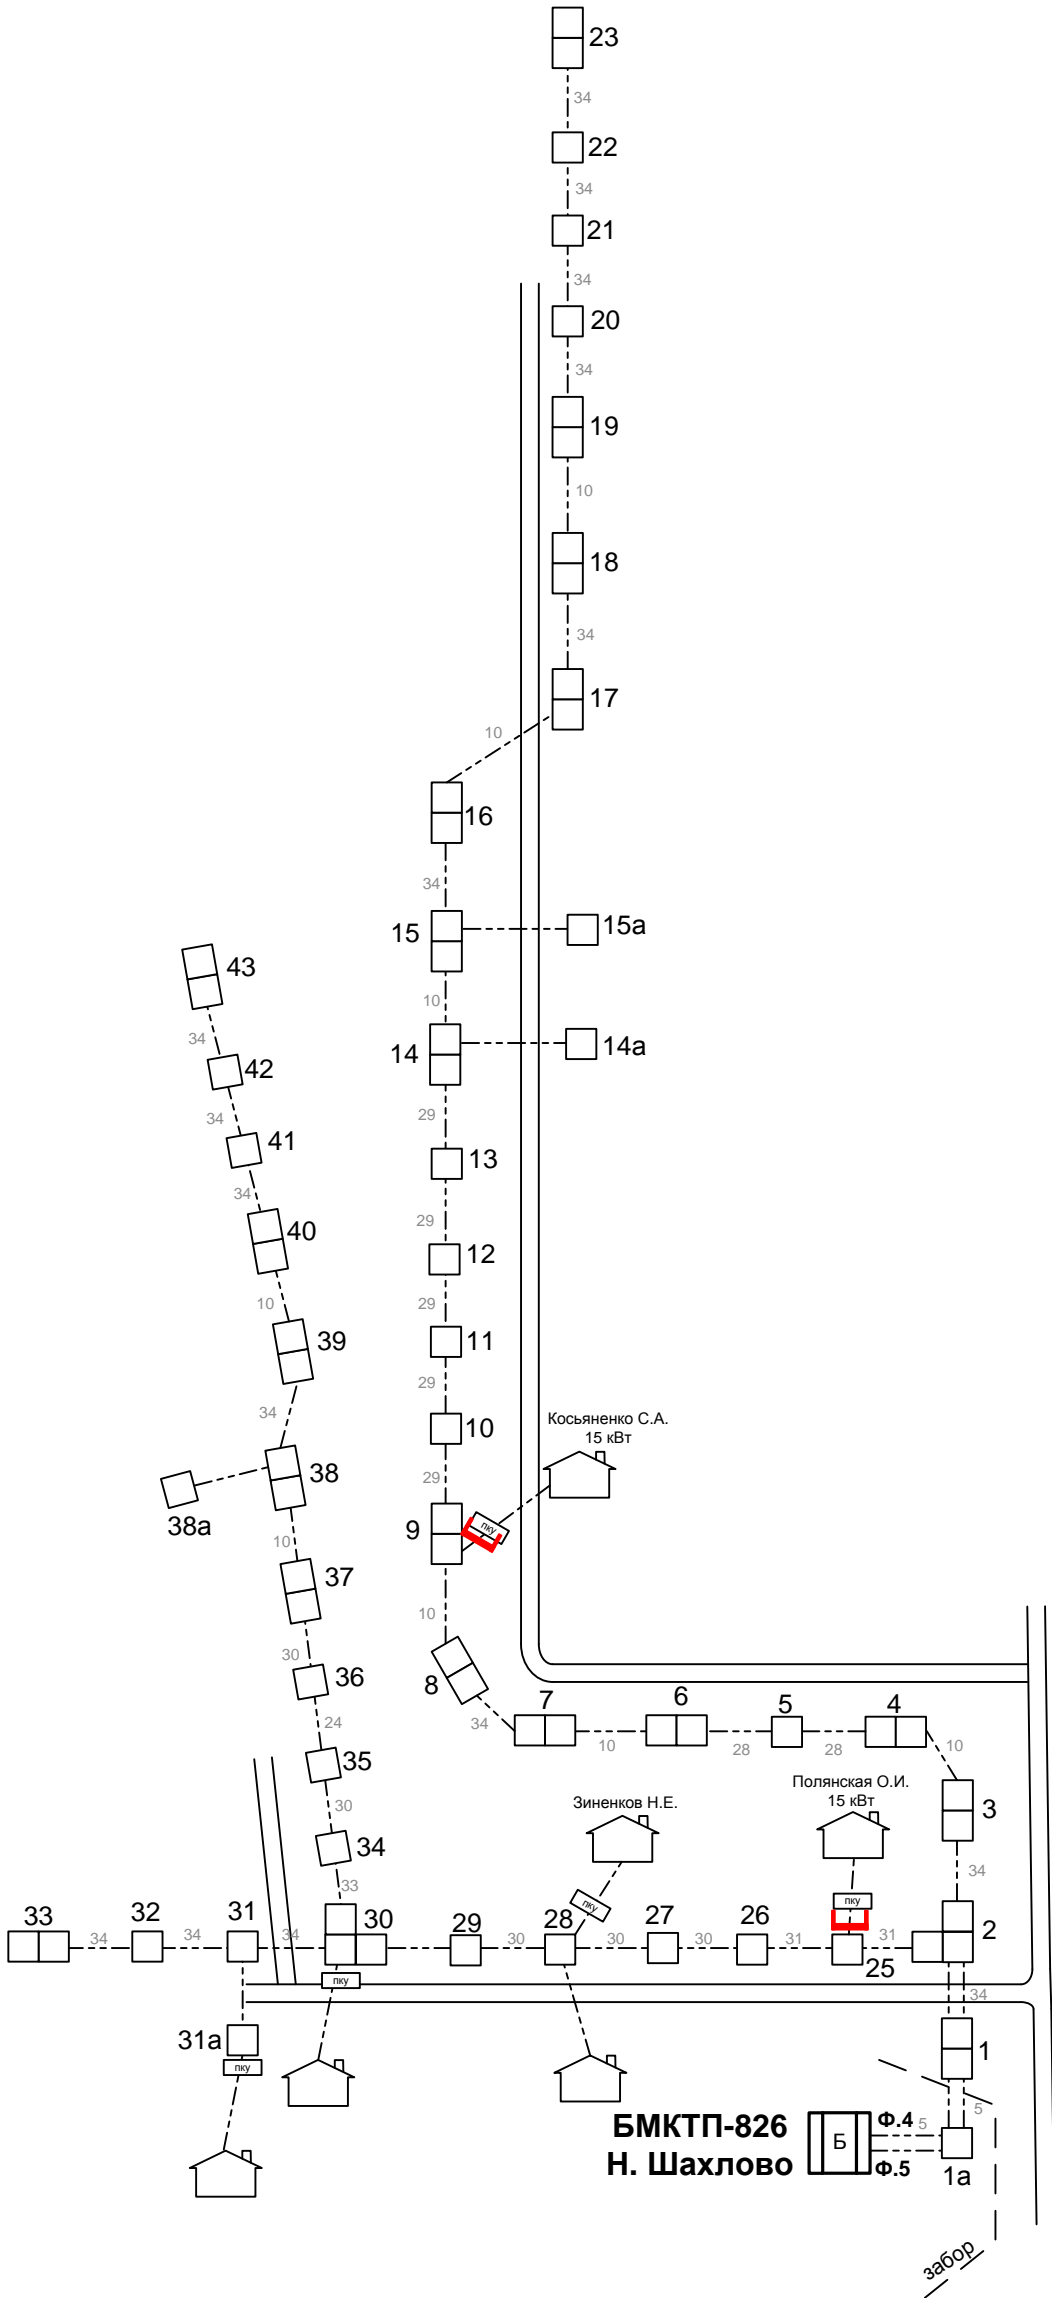

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-826 Нижнее Шахлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	10.03.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	10.03.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	10.03.15	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	(БМКТП-оп.1-24)	577	СИП-2 3х95+1х95
2	(БМКТП-оп.1-33)	329	СИП-2 3х95+1х95
3	(Оп.30-43)	273	СИП-2 3х95+1х95
4			
5			
6	Ответвления к домам		