


**ВЛ-10 кВ фид.Дракинский с РП-12
(до р.Ока)**

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-12-оп.1	60	ААБ 3х120
2	Оп.1-56	3850	3А-50
3	оп.56-59	760	3АС-120
4	Оп.54-186	500	3АС-50
5	Оп.41-177	3640	3А-50
6	Оп.177-ТП-262	30	АСБ 3х70

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	8,84
1.1	В т.ч. кабель, км	0,09
1.2	В т.ч. СИП, км	0
1.3	абоненских ВЛ, км	0,56
1.4	абоненских КЛ, км	0
2	Опор СРЭС всего, шт.	120
3	Опор абонентских, шт.	8
4	Линейных разьединителей СРЭС, шт.	1
5	Разрядников СРЭС, к-т	1
6	КРН СРЭС, шт.	4

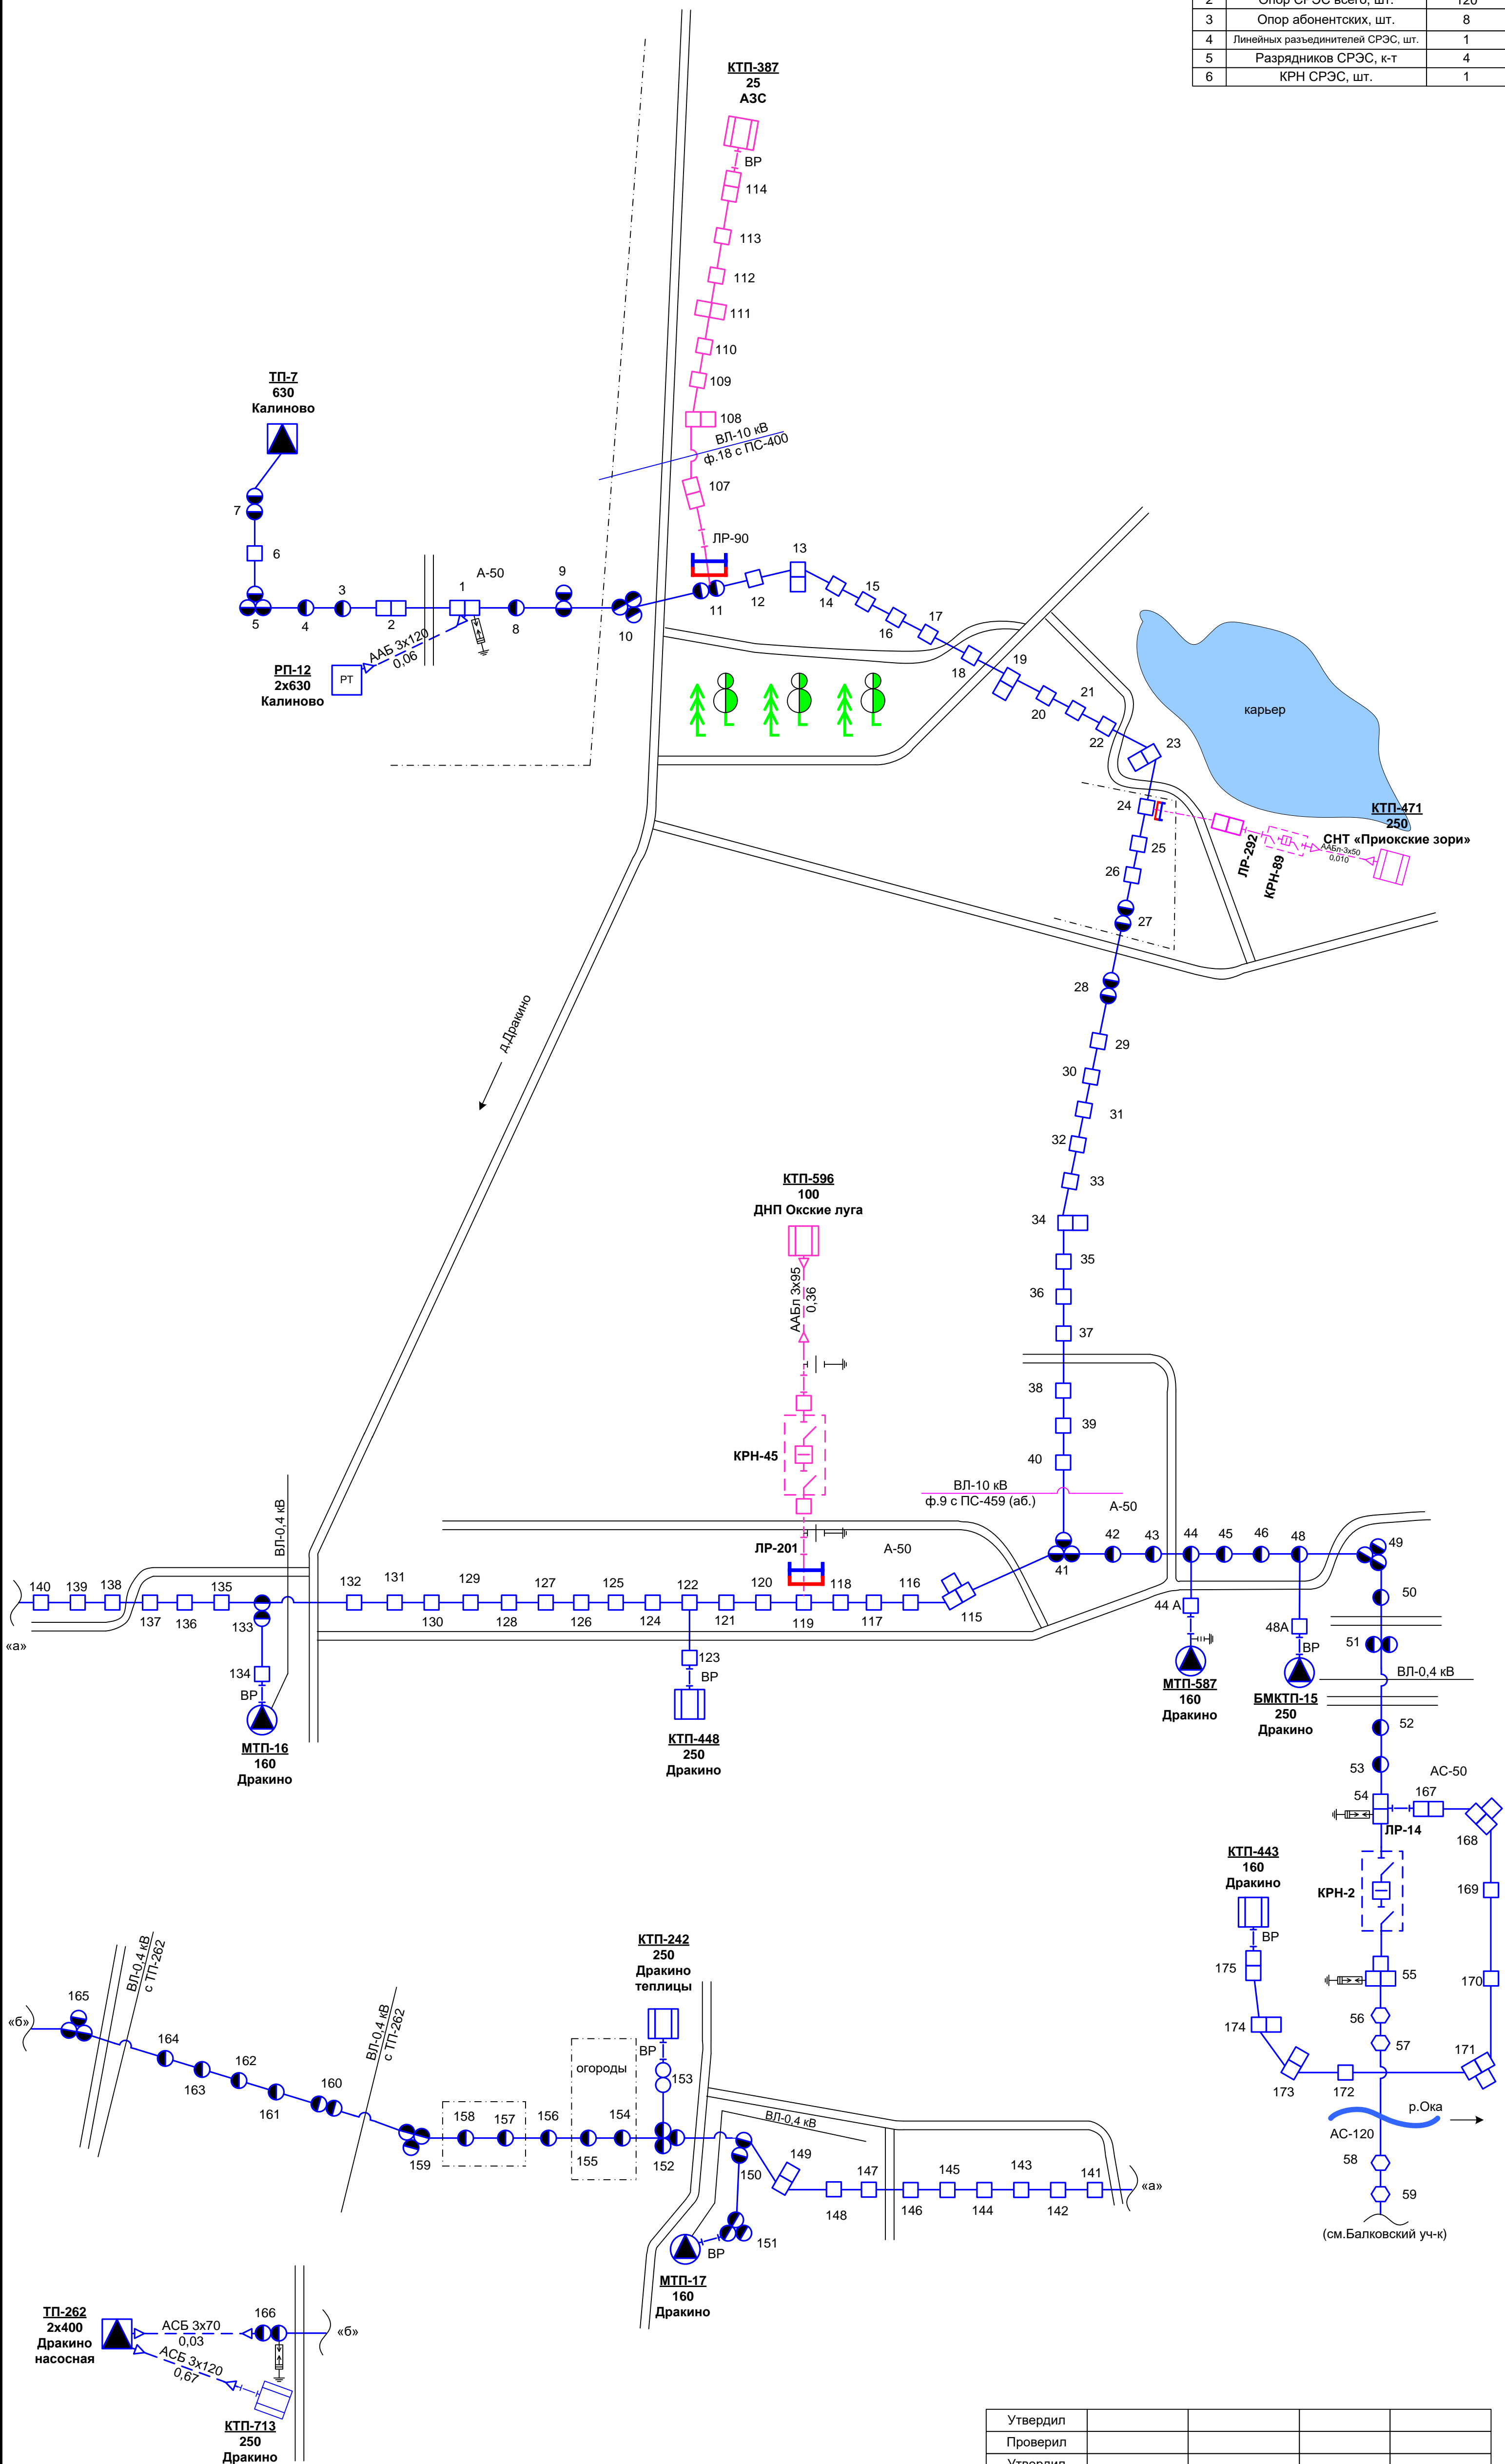

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.Дракинский с РП-12 (до р.Ока) СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Чертил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

